




Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου
Centrale murale etanșe cu condensare
Hermetički kondensacioniai sieniniai katilai

MIA HE


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
MANUAL DE UTILIZARE, INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE
NAUDOJIMO, MONTAVIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVAS

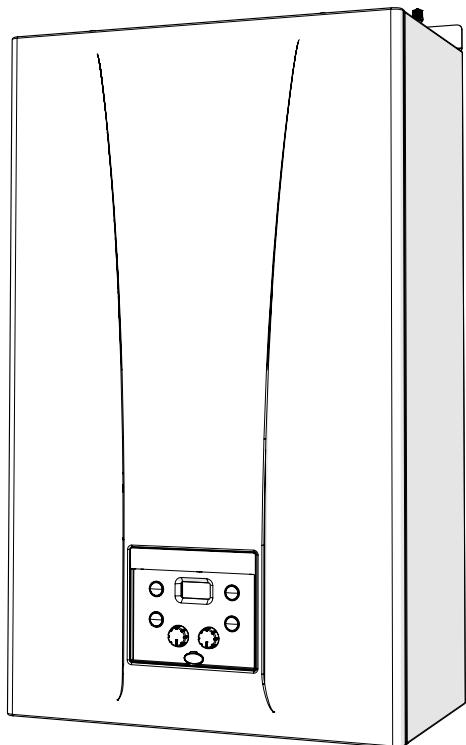

EL

RO

LT



Για τα κατεβάσετε τα έγγραφα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.sime.it
Pentru a consulta documentația, vizitează site-ul nostru web www.sime.it
Dokumentaciju rasite mūsų svetainēje www.sime.it



Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν λέβητα **Sime MIA HE C10**, μία συσκευή συμπύκνωσης συνδυασμένης λειτουργίας κλειστού θαλάμου, τελευταίας γενιάς, με τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας ως προς τη θέρμανση και το άμεσο ζεστό νερό χρήσης, με τη μέγιστη ασφάλεια και με περιορισμένο κόστος λειτουργίας.

ΓΚΑΜΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Mia HE 25	8116600
Mia HE 30	8116602

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα μοντέλα μπορεί να MHN είναι διαθέσιμα σε μερικές χώρες.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η εταιρία μας δηλώνει ότι οι λέβητες **MIA HE C10** είναι συμβατοί με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών:

- Κανονισμός Αερίων (ΕΕ) 2016/426
- Οδηγία Αποδόσεων 92/42/EOK
- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EK
- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/EK
- Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού 2009/125/EK
- Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 811/2013 - 813/2013
- Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369

ΣΥΜΒΟΛΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Δείχνει ενέργειες που, εάν δεν εκτελεστούν σωστά, μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα γενικής φύσης ή μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες ή υλικές θλάβες στη συσκευή και κατά συνέπεια απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και κατάλληλη προετοιμασία.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δείχνει ενέργειες που, εάν δεν εκτελεστούν σωστά, μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα πλεκτρικής φύσης και κατά συνέπεια απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και κατάλληλη προετοιμασία.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Δείχνει ενέργειες που ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εκτελεστούν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δείχνει ιδιαίτερα χρήσιμες και σημαντικές πληροφορίες.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Το παρόν εγχειρίδιο έχει διαρθρωθεί με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

11

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

19



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία θεβαιωθείτε για την ακεραιότητα και την πληρότητα της προμήθειας και σε περίπτωση που δεν είναι συμβατή, απευθυνθείτε στην Εταιρία από την οποία έχετε αγοράσει τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να προορίζεται για την χρήση η οποία προβλέπεται από την **Sime** η οποία δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται σε άτομα, ζώα ή πράγματα, από λάθη εγκατάστασης, ρύμισης, συντήρησης και από ανάρμοστες χρήσεις της συσκευής.
- Σε περίπτωση διαρροής νερού αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, κλείστε την τροφοδοσία ύδρευσης και ειδοποιήστε, εσπευσμένα, διαπιστευμένο προσωπικό.
- Ελέγχετε περιοδικά ότι η πίεση λειτουργίας της υδραυλικής εγκατάστασης, εν ψυχρώ, είναι **1-1,2 bar**. Σε αντίθετη περίπτωση αποκαταστήστε την ή επικοινωνήστε με διαπιστευμένο προσωπικό.
- Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, επιβάλλεται να κάνετε τουλάχιστον τις ακόλουθες ενέργειες:
 - τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "OFF-κλειστό";
 - κλείστε τις βάνες του καυσίμου και του νερού της υδραυλικής εγκατάστασης.
- Προκειμένου να εξασφαλιστεί μία θέλτιστη λειτουργία της συσκευής η **Sime** συνιστά να κάνετε, με **ΕΤΗΣΙΑ** περιοδικότητα, τον έλεγχο/συντήρηση.
- Σε περίπτωση φθοράς το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί με ένα καλώδιο το οποίο παραγγέλεται ως ανταλλακτικό με ίδια χαρακτηριστικά (τύπου X). Η τοποθέτησή του πρέπει να εκτελεστεί από επαγγελματικά διαπιστευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **Συνιστάται όλοι οι χειριστές** να διαβάσουν με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ορθολογικό και ασφαλή τρόπο.
- **Το παρόν εγχειρίδιο** αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής. Πρέπει κατά συνέπεια να το φυλάξετε με προσοχή για μελλοντικές αναφορές και πρέπει πάντα να τη συνοδεύει ακόμη και σε περίπτωση που εκχωρηθεί σε άλλον Ιδιοκτήτη ή Χρήστη ή εγκατασταθεί σε άλλη εγκατάσταση.
- **Η εγκατάσταση και η συντήρηση** της συσκευής πρέπει να εκτελεστούν από ειδικευμένη εταιρία ή από διαπιστευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις υποδείξεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και που στο τέλος της εργασίας, θα χορηγήσει μία δόλωση συμμόρφωσης προς τους Τεχνικούς Κανονισμούς και την εθνική και τοπική Νομοθεσία, που ισχύουν στην χώρα στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Η Fonderie SIME S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τα προϊόντα της με σκοπό την θέλτιστη τους χωρίς να επηρεάζονται τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Όλες οι απεικονίσεις γραφικών και/ή φωτογραφιών που υπάρχουν στο παρόν έντυπο μπορούν να απεικονίζονται με προαιρετικά αξεσουάρ που αλλάζουν ανάλογα με την χώρα χρήσης του εξοπλισμού.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

- Η χρήση της συσκευής από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοντικές ικανότητες, ή τα οποία δεν διαθέτουν εμπειρία ή την απαραίτητη γνώση, αρκεί να είναι υπό επιβλεψη ή αφού έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτήν.
- Να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που προρίζεται να γίνονται από το χρήστη να γίνεται από παιδιά χωρίς επιβλεψη.
- Η ενεργοποίηση διατάξεων ή πλεκτρικών συσκευών όπως διακόπτες, οικιακές πλεκτρικές συσκευές, κλπ. εάν παρουσιαστεί μυρωδιά καυσίμου ή άκαυστων ουσιών. Σ' αυτήν την περίπτωση:
 - αερίστε το χώρο ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα;
 - κλείστε τη διάταξη αναχαίτισης καυσίμου;
 - φροντίστε να επέμβει εσπευσμένα διαπιστευμένο προσωπικό.
- Να αγγίξετε τη συσκευή εάν είστε ξυπόλοτοι και με βρεγμένα μέρη του σώματος.
- Οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση ή καθαρισμού πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το πλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας, τοποθετώντας το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "OFF-κλειστό", και πριν κλείσετε την τροφοδοσία του αερίου.
- Να τροποποιήσετε τις διατάξεις ασφαλείας ή ρύθμισης χωρίς την εξουσιοδότηση και τις υποδείξεις του κατασκευαστή της συσκευής.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

- Να ταπώσετε την εκκένωση των συμπυκνωμάτων [εάν υπάρχει].
- Να τραβήξετε, αποσυνδέσετε, στρίψετε τα πλεκτρικά καλώδια, που βγαίνουν από τη συσκευή, ακόμη και αν είναι αποσυνδεμένη από το πλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας.
- Η έκθεση του λέβητα στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Είναι κατάλληλος για να λειτουργεί σε χώρο που να είναι μερικώς καλυμμένος σύμφωνα με το EN 15502, με θερμοκρασία περιβάλλοντος το ανώτερο 60 °C και το ελάχιστο - 5 °C. Συνιστάται η εγκατάσταση του λέβητα κάτω από το υπόστεγο μιας στέγης, στο εσωτερικό ενός μπαλκονιού ή σε ένα προστατευμένο χώρο, που να μην είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες [βροχή, χαλάζι, χιόνι]. Ο λέβητας διαθέτει αντιπαγωτική λειτουργία.
- Να ταπώσετε ή να μειώσετε τις διαστάσεις των ανοιγμάτων αερισμού του χώρου εγκατάστασης, εάν υπάρχουν.
- Να αφαιρέσετε την πλεκτρική τροφοδοσία και την τροφοδοσία του καυσίμου από τη συσκευή εάν η εξωτερική θερμοκρασία κατέβει κάτω από το ΜΗΔΕΝ [κίνδυνος παγετού].
- Να αφήνετε δοχεία και εύφλεκτες ουσίες στο χώρο όπου είναι εγκαταστημένη η συσκευή.
- Να διασκορπάτε στο περιβάλλον το υλικό της συσκευασίας καθώς μπορεί να αποτελέσει πιθανή πηγή κινδύνου. Πρέπει κατά συνέπεια να απορριφθεί σύμφωνα με αυτά που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΙΑ ΗΕ C10	6
1.1 Πίνακας κειρισμού	6
1.2 Προκαταρκτικοί έλεγχοι	7
1.3 Έναυσην	7
1.4 Ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής	7
1.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης	7
1.6 Κωδικοί δυσλειτουργιών / Βλαβών	8
2 ΣΒΗΣΙΜΟ	8
2.1 Προσωρινό σβήσιμο	8
2.2 Σβήσιμο για μεγάλες περιόδους	8
3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	9
3.1 Κανονισμοί	9
3.2 Εξωτερικός καθαρισμός	9
3.2.1 Καθαρισμός του περιβλήματος	9
4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟ	9
4.1 Διάθεση της συσκευής ως απόβλητο (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ)	9

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ MIA HE C10

1.1 Πίνακας χειρισμού

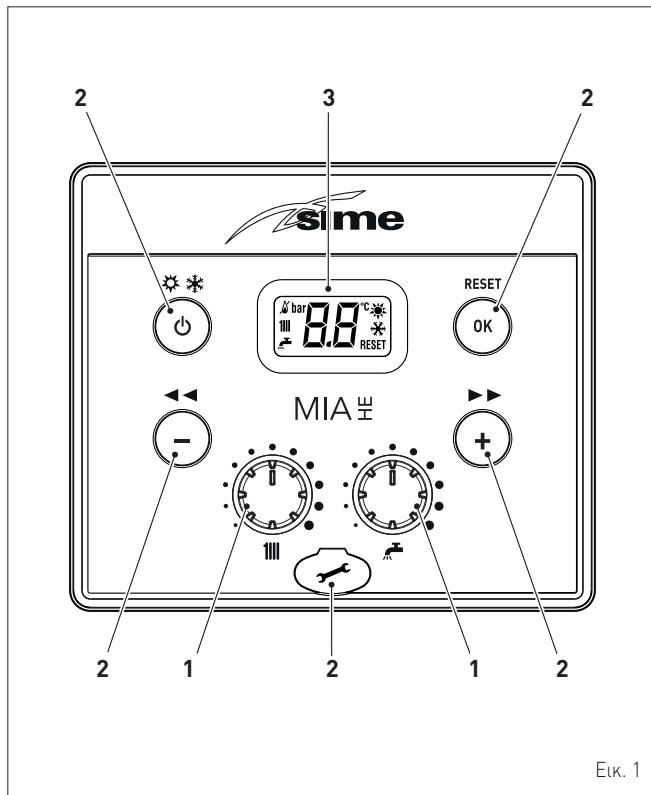

Εικ. 1

1 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

- 1** Ο διακόπτης θέρμανσης επιτρέπει, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, να καθορίσετε τη θερμοκρασία της εγκατάστασης θέρμανσης από 20 έως 80°C.
- 2** Ο διακόπτης νερού χρήσης επιτρέπει, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, να καθορίσετε τη θερμοκρασία του νερού χρήσης από 10 έως 60°C.

2 ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ∅** Εάν πατηθεί μία ή περισσότερες φορές, για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, επιτρέπει την αλλαγή, με κυκλική ακολουθία, του τρόπου λειτουργίας του λέβητα (Stand-by - Καλοκαιρι - Χειμώνας).
- Επιτρέπει, κατά την πλοήγηση, να τρέξετε τις παραμέτρους ή να τροποποιήσετε τις τιμές, μειώνοντας αυτές.
- +** Επιτρέπει, κατά την πλοήγηση, να τρέξετε τις παραμέτρους ή να τροποποιήσετε τις τιμές, αυξάνοντας αυτές.

RESET Επιτρέπει την επιβεβαίωση της επιλεγόμενης παραμέτρου ή της τιμής που έχει τροποποιηθεί ή την εκτέλεση της "απεμπλοκής" της συσκευής, όταν παρουσιάζεται μία δυσλειτουργία λόγω "εμπλοκής".

🔧 Τάπα κάλυψης της σύνδεσης προγραμματισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πάτημα ενός οποιουδήποτε πλήκτρου για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, δημιουργεί την προβολή δυσλειτουργίας, χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του λέβητα. Η επισήμανση εξαφανίζεται όταν αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες.

3 ΘΕΩΝΗ

“ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ”. Το σύμβολο παρουσιάζεται όταν η λειτουργία είναι στο "Καλοκαιρί", ή, με απομακρυσμένο χειρισμό, εάν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία νερού χρήσης. Τα σύμβολα ☀ και ☃ όταν αναβοσθήνουν, δείχνουν τη λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων ενεργή.

“ΧΕΙΜΩΝΑΣ”. Το σύμβολο παρουσιάζεται στη λειτουργία Χειμώνα, ή με απομακρυσμένο χειρισμό εάν είναι ενεργοποιημένη είτε η λειτουργία νερού χρήσης είτε η λειτουργία Θέρμανσης. Με απομακρυσμένο χειρισμό, εάν δεν είναι ενεργοποιημένος κανένας τρόπος λειτουργίας, και τα δύο σύμβολα ☀ και ☃ παραμένουν σβηστά.

RESET **“ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ”**. Η ένδειξη εμφανίζεται μόνο όταν παρουσιαστούν δυσλειτουργίες που πρέπει ή μπορούν να αποκατασταθούν χειρωνακτικά.

🔧 **“ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ”**. Το σύμβολο παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια μιας ζήτησης Ζεστού Νερού Χρήσης ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανάλυσης καυσαερίων. Αναβοσθήνει κατά την διάρκεια της επιλογής της επιθυμητής θερμοκρασίας νερού χρήσης (set point).

☰ **“ΘΕΡΜΑΝΣΗ”**. Το σύμβολο παρουσιάζεται σταθερό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανάλυσης καυσαερίων. Αναβοσθήνει κατά τη διάρκεια της επιλογής της επιθυμητής θερμοκρασίας (set point) θέρμανσης.

蠟 **“ΕΜΠΛΟΚΗ” ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΦΛΟΓΑΣ.**

蠟 **“ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΛΟΓΑΣ”.**

AL **“ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”**. Δείχνει ότι έχει παρουσιαστεί μία δυσλειτουργία. Ο αριθμός προσδιορίζει την αιτία που την προκάλεσε [βλέπε παράγραφο **“Κωδικοί δυσλειτουργιών και πιθανές λύσεις”**].

SE **“ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ”**. Εάν είναι ενεργό δείχνει την επίτευξη της περιόδου κατά την οποία είναι απαραίτητο να κάνετε τη συντήρηση του λέβητα.

1.2 Προκαταρκτικοί έλεγχοι




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να έχετε πρόσθια στις ζώνες που βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες των εξαρτημάτων ή των σωληνώσεων της εγκατάστασης δεν είναι υψηλές (κίνδυνος εγκαυμάτων).
- Πριν να κάνετε τις ενέργειες αποκατάστασης της εγκατάστασης θέρμανσης φορέστε προστατευτικά γάντια.

Η πρώτη φορά που θα τεθεί σε λειτουργία ο λέβητας **MIA HE C10** πρέπει να πραγματοποιηθεί από διαισθευμένο Προσωπικό, ενώ στη συνέχεια ο λέβητας θα μπορεί να λειτουργεί αυτόμata. Μπορεί όμως να χρειαστεί ο Χρήστης να θέσει εκ νέου σε λειτουργία τη συσκευή αυτόνομα, χωρίς την επέμβαση του τεχνικού του, για παράδειγμα μετά από μία περίοδο διακοπών. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι και οι ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω:

- Ελέγχετε ότι οι βάνες παροχής του καυσίμου και της εγκατάστασης ύδρευσης είναι ανοιχτές
- Ελέγχετε στο μανόμετρο (1) ότι η πίεση της εγκατάστασης θέρμανσης, εν ψυχρώ, είναι **1-1,2 bar**. Σε αντίθετη περίπτωση ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης (2) και αποκαταστήστε την εγκατάσταση θέρμανσης μέχρι να εμφανιστεί, στο μανόμετρο (1), η πίεση **1-1,2 bar**
- κλείστε τη βάνα πλήρωσης (2).

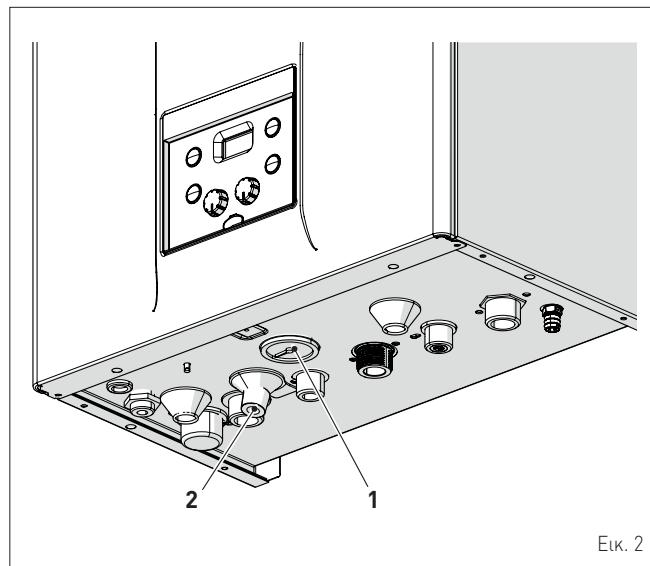


Εικ. 2

1.3 Έναυση


Αφού πραγματοποιήσετε τους προκαταρκτικούς ελέγχους, για να θέσετε σε λειτουργία το λέβητα:

- τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "ON" (ανοιχτό)

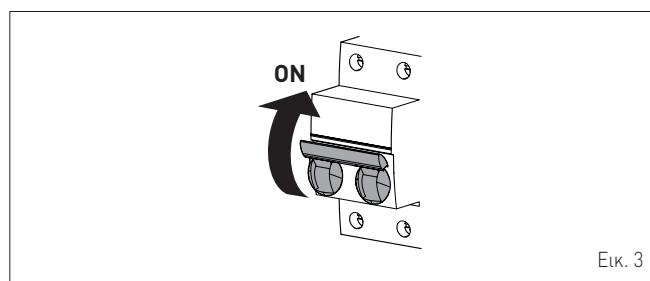

Εικ. 3

- Ελέγχετε, στην οθόνη, ότι η λειτουργία είναι στο "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" ☀ και, εάν χρειαστεί, επιλέξτε την με το πλήκτρο ⏺, πατώντας το τουλάχιστον για 1 δευτερόλεπτο. Η οθόνη θα προβάλλει την τιμή του αισθητήρα προσαγωγής που έχει ανιχνεύσει τη συγκεκριμένη στιγμή




- ανοίξτε μία ή περισσότερες βρύσες του ζεστού νερού. Ο λέβητας θα λειτουργήσει στη μέγιστη ισχύ του μέχρι να κλείσουν οι βρύσες.

Αφού θέσετε σε λειτουργία το λέβητα στη "λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" ☀, με το πλήκτρο ⏺, πατημένο για 1 δευτερόλεπτο τουλάχιστον, μπορείτε να επιλέξετε τη "λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ" ❄. Η οθόνη θα προβάλλει την τιμή της θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης που έχει εντοπιστεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Σ' αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον/τους θερμοστάτη/ες περιβάλλοντος στη θερμοκρασία που επιθυμείτε, ή εάν η εγκατάσταση διαθέτει χρονοθερμοστάτη, ελέγχετε ότι είναι "ενεργός" και ρυθμισμένος.



1.4 Ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία προσαγωγής του λέβητα, γυρίστε τον διακόπτη III μέχρι το επιθυμητό setpoint. Η ρύθμιση που μπορεί να γίνει κυμαίνεται από 20 έως 80°C.



Εικ. 4

1.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης, γυρίστε τον διακόπτη II μέχρι το επιθυμητό setpoint. Η ρύθμιση που μπορεί να γίνει κυμαίνεται από 10 έως 60°C.




Εικ. 5

1.6 Κωδικοί δυσλειτουργιών / Βλαβών

Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λέβητα παρουσιαστεί μία Δυσλειτουργία/βλάβη στην οθόνη θα προβληθεί η ένδειξη "AL", ακολουθούμενη από τον κωδικό δυσλειτουργίας.


Σε περίπτωση δυσλειτουργίας "02" (Χαμηλή πίεση νερού στην εγκατάσταση):

- Ελέγχετε στο μανόμετρο (1) ότι η πίεση της εγκατάστασης θέρμανσης, εν ψυχρώ, είναι **1-1,2 bar**. Σε αντίθετη περίπτωση ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης (2) και αποκαταστήστε την εγκατάσταση θέρμανσης μέχρι να εμφανιστεί, στο μανόμετρο (1), η πίεση **1-1,2 bar**
- κλείστε τη βάνα πλήρωσης (2)
- πατήστε για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **OK RESET** και ελέγχετε εάν αποκαθιστώνται οι συνθήκες κανονικής λειτουργίας.

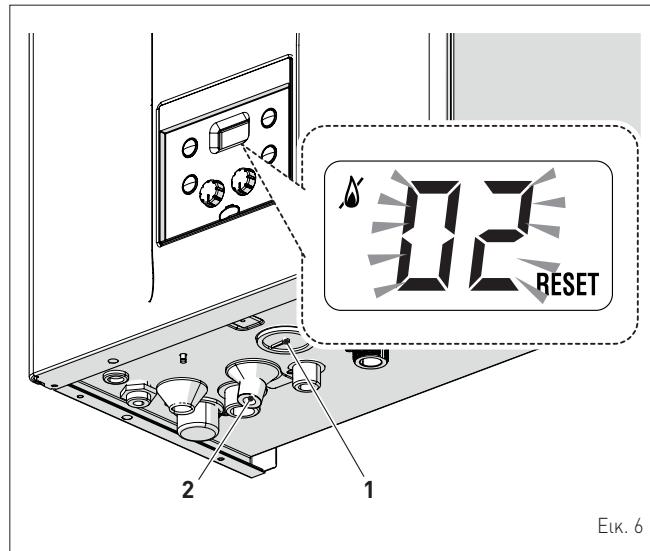


Σε περίπτωση δυσλειτουργίας "06" (Μη εντοπισμός φλόγας) και "07" (Επέμβαση του θερμοστάτη ασφαλείας):

- πατήστε για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **OK RESET** και ελέγχετε εάν αποκαθιστώνται οι συνθήκες κανονικής λειτουργίας.

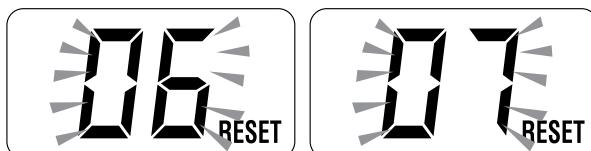

Σε περίπτωση αποτυχίας κάντε **ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ**, στη συνέχεια:

- κλείστε τη βάνα παροχής του αερίου
- τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "OFF" (κλειστό)
- καλέστε το Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Προσωπικό.

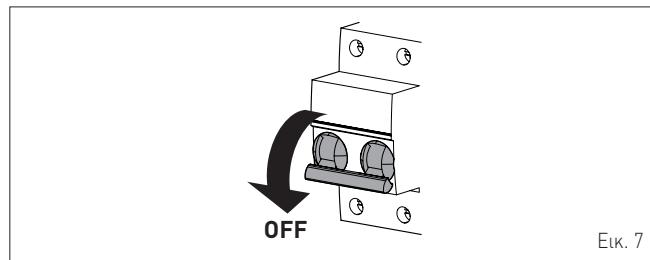


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση επέμβασης μιας δυσλειτουργίας η περιγραφή της δεν υπάρχει καλέστε το Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Προσωπικό.

2 ΣΒΗΣΙΜΟ

2.1 Προσωρινό σβήσιμο

Σε περίπτωση που θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία του λέβητα προσωρινά, πατήστε, για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, το πλήκτρο **OK**, μία φορά από τη "λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ" ☃, ή δύο φορές από τη "λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" ☀. Στην οθόνη θα προβληθεί " - -".




ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο λέβητας συνεχίζει να είναι τροφοδοτημένος πλεκτρικά.

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, για σαββατοκύριακο, σύντομα ταξιδια, κλπ. και με εξωτερικές θερμοκρασίες πάνω από το ΜΗΔΕΝ:

- πατήστε το πλήκτρο **OK**, μία φορά από τη "λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ" ☃, ή δύο φορές από τη "λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" ☀, για να θέσετε το λέβητα σε stand-by
- τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "OFF" (κλειστό)
- κλείστε τη βάνα του αερίου.

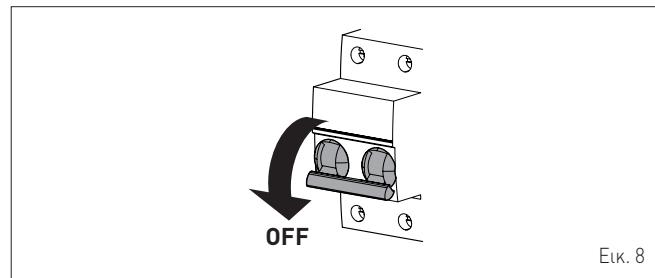

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Εάν ο εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το ΜΗΔΕΝ, καθώς η συσκευή προστατεύεται από την "αντιπαγωτική λειτουργία":

- ΒΑΛΤΕ MONO ΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ STAND-BY
- αφήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "ON" (λέβητας με πλεκτρική τροφοδοσία)
- αφήστε ανοιχτή τη βάνα του αερίου.


2.2 Σβήσιμο για μεγάλες περιόδους

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το λέβητα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες:

- πατήστε, τουλάχιστον για 1 δευτερόλεπτο, το πλήκτρο **OK**, μία φορά από τη "λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ" ☃, ή δύο φορές από τη "λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" ☀, για να θέσετε το λέβητα σε stand-by. Στην οθόνη θα προβληθεί " - -"



- τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "OFF" [κλειστό]



Εικ. 9

- κλείστε τη βάνα του αερίου
- κλείστε τις βάνες προσαγωγής και επιστροφής της θερμικής εγκατάστασης και της παραγωγής νερού χρήσης
- εκκενώστε την θερμική εγκατάσταση και της παραγωγής νερού χρήσης εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Προσωπικό εάν δεν μπορεί να εκτελεστεί εύκολα η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3.1 Κανονισμοί

Για μία αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία της συσκευής σας συμβουλεύουμε να αναθέσετε ως Χρήστες σε έναν Επαγγελματικά εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο Τεχνικό την περιοδική **ΕΤΗΣΙΑ**, συντήρησή της.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται ΜΟΝΟ από Διαπιστευμένο Προσωπικό το οποίο θα ακολουθήσει αυτά που αναφέρονται στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

3.2 Εξωτερικός καθαρισμός



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να έχετε πρόσβαση στις ζώνες που βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής, θεβαίωθείτε ότι οι θερμοκρασίες των εξαρτημάτων ή των σωληνώσεων της εγκατάστασης δεν είναι υψηλές [κίνδυνος εγκαυμάτων].
- Πριν να κάνετε τις εργασίες συντήρησης φορέστε προστατευτικά γάντια.

3.2.1 Καθαρισμός του περιβλήματος

Για τον καθαρισμό του περιβλήματος χρησιμοποιήστε ένα πανί θρεγμένο με νερό και σαπούνι ή με νερό και οινόπνευμα σε περίπτωση επιμονών λεκέδων.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

η χρήση λειαντικών προϊόντων.

4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟ

4.1 Διάθεση της συσκευής ως απόβλητο (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ)



Στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η συσκευή και οι πλεκτρικές και πλεκτρονικές διατάξεις που προέρχονται από νοικοκυριά ή ταξινομούνται ως οικιακά απόβλητα θα πρέπει να παραδίδονται όπως ορίζεται από τον νόμο και σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ, σε κατάλληλα συστήματα παραλαβής και αποκομιδής. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, περιέχει εξαρτήματα που, αν υποβληθούν σε εσφαλμένη διαχείριση, ενδέχεται να αποδειχθούν επιζήμια. Το σύμβολο (διαγραμμένος τροχήλατος κάδος απορριμμάτων), που εμφανίζεται τόσο εδώ όσο και επάνω στη συσκευή σας, σημαίνει ότι η συσκευή, στο τέλος του κύκλου ζωής της, υποβάλλεται σε διαχείριση όπως ορίζεται από τον νόμο και παραδίδεται ως απόβλητο πλεκτρικό και πλεκτρονικό εξοπλισμού. Πριν παραδώσετε τη συσκευή, συμβουλευτείτε τους ισχύοντες κανονισμούς που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου χρησιμοποιείται η συσκευή και λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα αποκομιδής επικοινωνώντας με τις ειδικές υπηρεσίες στον τόπο διαμονής σας.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

απορρίψτε το προϊόν μαζί με τα αστικά απόβλητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	12
5.1 Χαρακτηριστικά	12
5.2 Διατάξεις ελέγχου και ασφάλειας	12
5.3 Προσδιορισμός	12
5.4 Δομή 13	
5.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά	14
5.6 Υδραυλικό κύκλωμα	15
5.7 Αισθητήρες	16
5.8 Δοχείο διαστολής	16
5.9 Κυκλοφορητής	16
5.10 Πίνακας χειρισμού	17
5.11 Ηλεκτρικό σχέδιο	18

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

5.1 Χαρακτηριστικά

MIA HE C10 είναι επιτοίχιος λέβητες συμπύκνωσης τελευταίας γενιάς, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί από την **Sime** για την θέρμανση και την άμεση παραγωγή νερού χρήσης. Οι κύριες κατασκευαστικές επιλογές που έκανε η **Sime** για τους λέβητες **MIA HE C10** είναι:

- ο καυστήρας με μικροφλόγες με πλήρη προανάμιξη συνδυασμένος σε ένα σώμα εναλλαγής, από χάλυβα, για θέρμανση και ένας γρήγορος εναλλάκτης για Ζεστό Νερό Χρήσης
- ο κλειστός θάλαμος καύσης, που μπορεί να ταξινομηθεί ως "Τύπου C" ή "Τύπου B", σε σχέση με το χώρο στον οποίο είναι εγκαταστημένος ο λέβητας, σύμφωνα με τη διαμόρφωση της απαγωγής καυσαερίων που έχει υιοθετηθεί στην εγκατάσταση
- η πλεκτρονική πλακέτα εντολής και ελέγχου, με μικροεπεξεργαστή, πέρα από το ότι επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση της εγκατάστασης θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, παρέχει την δυνατότητα να συνδεθεί σε θερμοστάτες περιβάλλοντος ή σε έναν απομακρυσμένο χειρισμό [με πρωτόκολλο Open Therm] και ακόμη και σε έναν εξωτερικό αισθητήρα. Σ' αυτήν την τελευταία περίπτωση η θερμοκρασία στον λέβητα μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία, ακολουθώντας την βελτιστη κλιματική καμπύλη που έχει επιλεγεί, επιτρέποντας μία σημαντική οικονομική και ενεργειακή εξοικονόμηση.

Άλλες ιδιαιτερότητες των λεβήτων **MIA HE C10** είναι:

- λειτουργία προστασίας από τον παγετό που ενεργοποιείται αυτόματα εάν η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα κατέβει κάτω από την τιμή που έχει καθοριστεί στην παράμετρο "ts 1.0" και, εφόσον υπάρχει εξωτερικός αισθητήρας, εάν η εξωτερική θερμοκρασία κατέβει κάτω από την τιμή που έχει καθοριστεί στην παράμετρο "tS 1.1".
- λειτουργία κατά της εμπλοκής του κυκλοφορόπτη και της Βαλβίδας εκτροπής, ενεργοποιείται αυτόματα κάθε 24 ώρες εάν δεν έχει ζητηθεί θερμότητα
- λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων που διαρκεί 15 λεπτά και διευκολύνει την εργασία του εξειδικευμένου προσωπικού για την μέτρηση των παραμέτρων και της απόδοσης της καύσης
- προβολή, στην οθόνη, των παραμέτρων λειτουργίας και αυτοδιάγνωσης, με προβολή των κωδικών σφάλματος, τη στιγμή της Βλάβης, γεγονός που διευκολύνει την εργασία επισκευής και αποκατάστασης της σωστής λειτουργίας της συσκευής.

5.2 Διατάξεις ελέγχου και ασφάλειας

Οι λέβητες **MIA HE C10** διαθέτουν τις ακόλουθες διατάξεις ελέγχου και ασφάλειας:

- Θερμοστάτης θερμικής ασφάλειας 100°C
- Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar
- πρεσοστάτης νερού θέρμανσης
- αισθητήρα προσαγωγής
- αισθητήρα ζεστού νερού χρήσης
- αισθητήρας καυσαερίων



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

να θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με μη λειτουργικές διατάξεις ασφαλείας ή που έχουν αλλοιωθεί.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αντικατάσταση των διατάξεων ασφαλείας πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από διαπιστευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια εξαρτήματα **Sime**.

5.3 Προσδιορισμός

Οι λέβητες **MIA HE C10** προσδιορίζονται με:

- 1 **Ετικέτα συσκευασίας:** είναι τοποθετημένη στο εξωτερικό της συσκευασίας και αναφέρει τον κωδικό, τον αριθμό μπρώου της συσκευής και τον ραβδοκώδικα
- 2 **Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης:** είναι τοποθετημένη στο εξωτερικό της συσκευασίας για την ενημέρωση του Χρήστη σχετικά με το επιπέδο εξοικονόμησης ενέργειας και μικρότερης περιβαλλοντικής ρύπανσης που μπορεί να επιτευχθεί με τη συσκευή
- 3 **Τεχνική Πινακίδα:** τοποθετείται στο πλάι της συσκευής και παρουσιάζει τα τεχνικά δεδομένα και τα στοιχεία απόδοσης της συσκευής και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

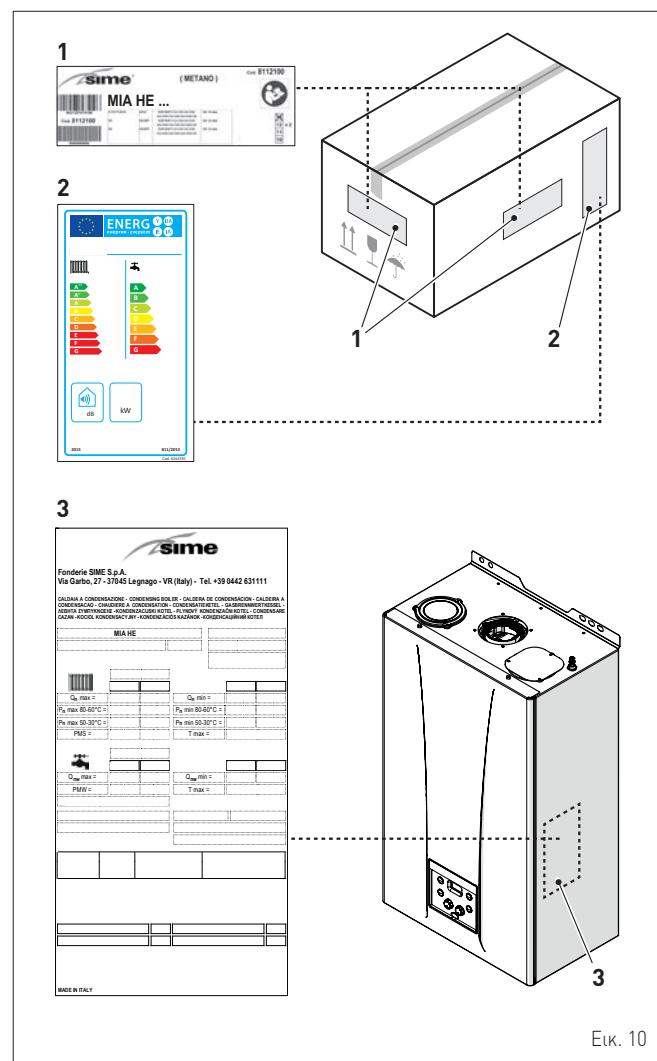


Εικ. 10



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αλλοίωση, η αφαίρεση, η απουσία των πινακίδων αναγνώρισης ή άλλο δεν επιτρέπει την ασφαλή αναγνώριση του προϊόντος, δυσκολεύει οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης και συντήρησης.

5.4 Δομή

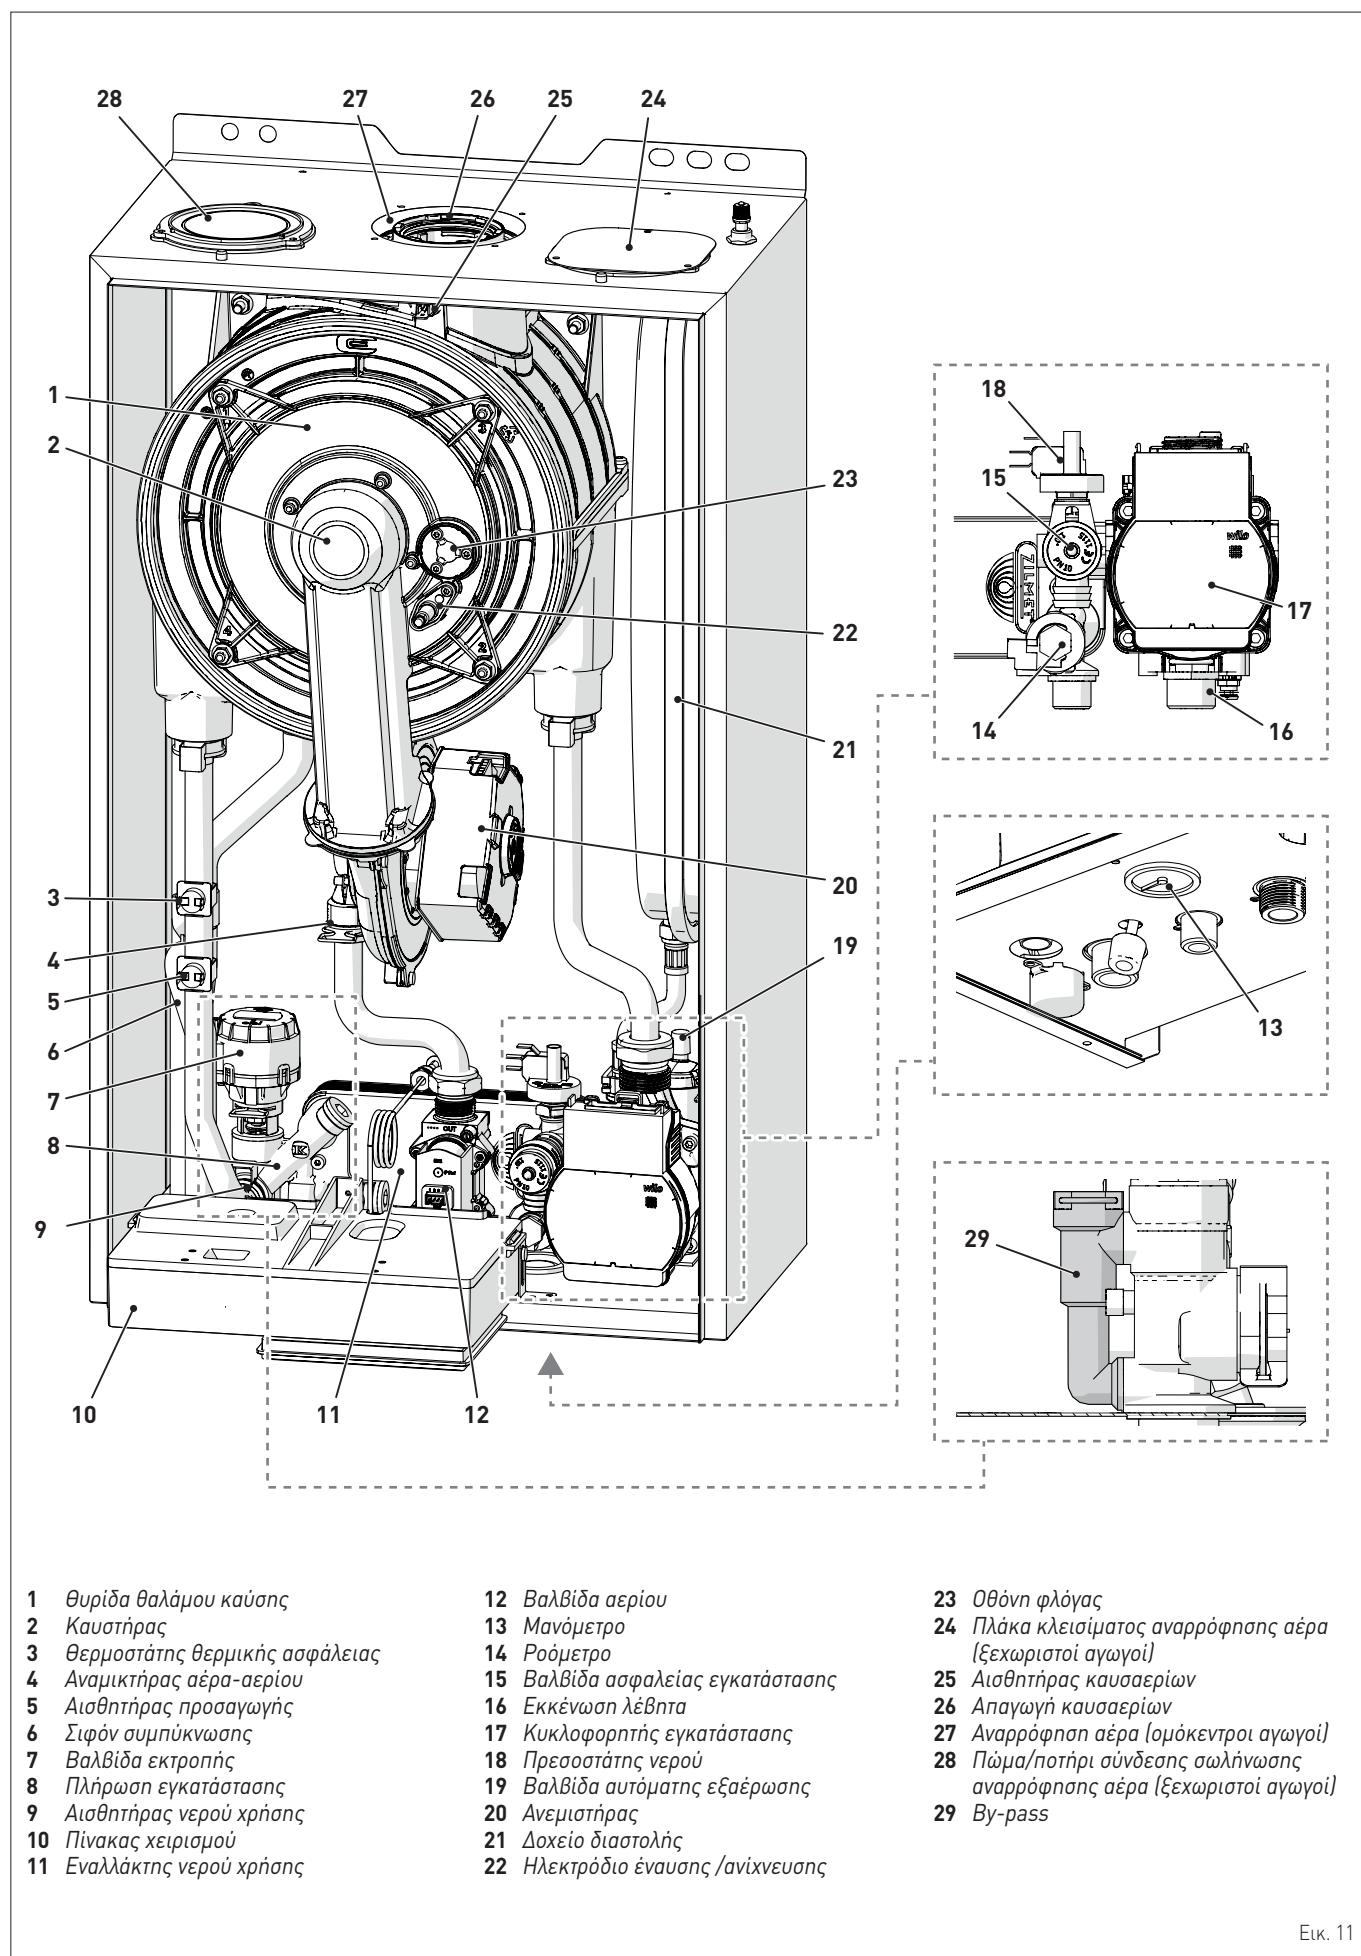

5.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		MIA HE C10			
		25	30		
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ					
Χώρες προορισμού		CZ – ES – GE – GR – HR – HU – LT – PL – PT – RO – RU – SI – UA			
Καύσιμο		G20 /G31			
Αριθμός PIN		1312CT6307			
Κατηγορία		II2H3P			
Τύπος		B23P - B53P - C13 - C13X - C33 - C33X - C43 - C43X - C53 - C53X - C63 - C63X - C83 - C83X - C93 - C93X			
Κλάση NOx		6 (< 56 mg/kWh)			
Ωφέλιμη ονομαστική ισχύς νερού χρόσης	kW	24,0	30,0		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ					
ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ					
Ονομαστική παροχή	kW	20	24		
Ελάχιστη παροχή (G20-G31)	kW	4,0 / 4,5	4,8		
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ					
Ωφέλιμη ονομαστική ισχύς (80-60°C)	kW	19,6	23,6		
Ωφέλιμη ονομαστική ισχύς (50-30°C)	kW	21,2	25,5		
Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς G20 (80-60°C)	kW	3,8	4,6		
Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς G20 (50-30°C)	kW	4,2	5,0		
Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς G31 (80-60°C)	kW	4,3	4,6		
Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς G31 (50-30°C)	kW	4,7	5,0		
ΑΠΟΔΟΣΗ					
Ωφέλιμη απόδοση Max (80-60°C)	%	98,2	98,2		
Ωφέλιμη απόδοση min (80-60°C)	%	95,0	95,3		
Ωφέλιμη απόδοση Max (50-30°C)	%	105,9	106,1		
Ωφέλιμη απόδοση min (50-30°C)	%	105,0	104,1		
Ωφέλιμη απόδοση 30% του φορτίου (40-30°C)	%	105,7	107,0		
Ενεργειακή απόδοση (ΕΟΚ 92/42)		★★★★★			
Απώλειες κατά το σταμάτημα στους 50°C	W	81	82		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ					
Ονομαστική θερμική παροχή	kW	24	30		
Ελάχιστη θερμική παροχή	kW	4	4,8		
Ειδική παροχή ζεστού νερού χρήσης Δt 30°C	l/min	11,0	14,2		
Συνεχής παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΔT 25°C / ΔT 35°C)	l/min	13,7 / 9,8	17,5 / 12,5		
Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού χρήσης	l/min	2	2		
Πίεση Max / Min	bar	7 / 0,5			
	kPa	700 / 50			
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
ΘΕΡΜΑΝΣΗ					
Κλάση εποικιακής ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης		A	A		
Εποικιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης	%	90	91		
Ηχητική ισχύς	dB(A)	55	57		
ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ					
Κλάση ενεργειακής απόδοσης νερού χρήσης		A	A		
Ενεργειακή απόδοση νερού χρήσης	%	82	86		
Δηλωμένο προφίλ φορτίου νερού χρήσης		XL	XL		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
Τάση τροφοδοσίας	V	230			
Συχνότητα	Hz	50			
Απορροφούμενη πλεκτρική ισχύς (Qn max)	W	82	86		
Απορροφούμενη πλεκτρική ισχύς σε (Qn min)	W	54	55		
Απορροφούμενη πλεκτρική ισχύς σε stand-by	W	4	4		
Βαθμός πλεκτρικής προστασίας	IP	X5D			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ					
Θερμοκρασία καυσαερίων στην Max/Min παροχή (80-60°C)	°C	81 / 63	83 / 64		
Θερμοκρασία καυσαερίων στην Max/Min παροχή (50-30°C)	°C	60 / 48	68 / 50		
Μέγιστη/Ελάχιστη παροχή καυσαερίων	g/s	11,6 / 1,9	14,5 / 2,3		
CO2 στην Max/Min παροχή (G20)	%	9,0 / 9,0			
CO2 στην Max/Min παροχή (G31)	%	10,0 / 10,0			
Μετρηθέν Νox (*)	mg/kWh	30	33		


(*) Υπολογιζόμενο με ανώτερη θερμιδική ισχύ (Hs)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		MIA HE C10	
		25	30
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ - ΑΕΡΙΟ			
Ποσότητα ακροφυσίων	αρ.	1	
Διάμετρος ακροφυσίων (G20-G31)	mm	5,3	
Κατανάλωση αερίου με Max/Min παροχή (G20)	m³/h	2,53 / 0,42	3,17 / 0,51
Κατανάλωση αερίου με Max/Min παροχή (G31)	kg/h	1,86 / 0,38	2,33 / 0,37
Πίεση τροφοδοσίας αερίου (G20/G31)	mbar	20 / 37	
	kPa	2 / 3,7	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ - ΠΙΕΣΕΙΣ			
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	85	
Πεδίο ρύθμισης θέρμανσης	°C	20-80	
Πεδίο ρύθμισης νερού χρήσης	°C	10-60	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	3	
	kPa	300	
Περιεχόμενο νερού στο λέβητα	l	2,45	2,55

Κατώτερη θερμιδική ισχύς (Hi)

G20 Hi. 9,45 kW/m³ (15°C, 1013 mbar) - G31 Hi. 12,87 kW/kg (15°C, 1013 mbar)

5.6 Υδραυλικό κύκλωμα

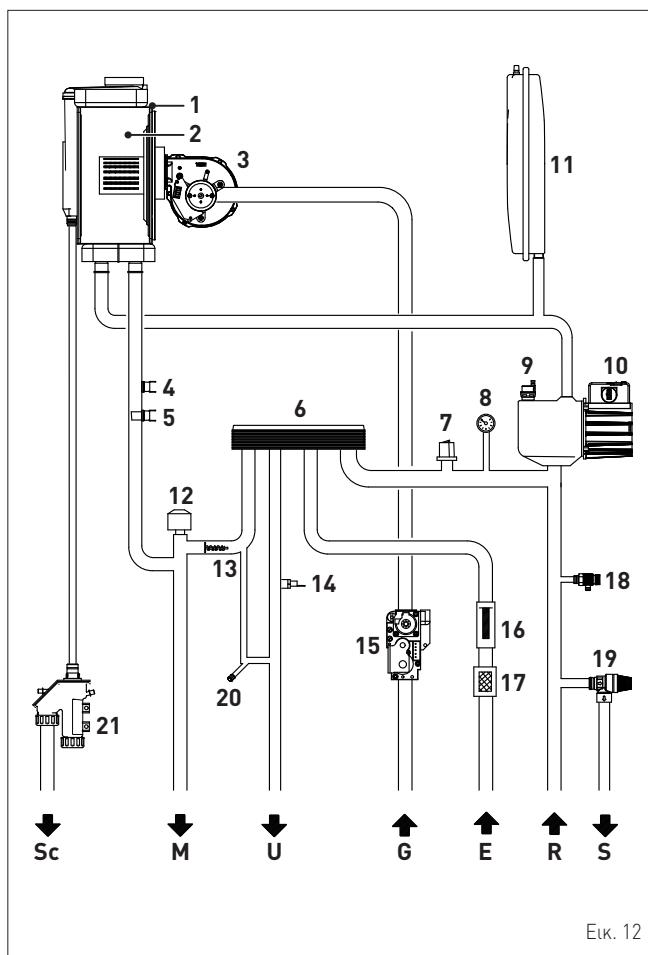

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- M Προσαγωγή εγκατάστασης
- R Επιστροφή εγκατάστασης
- U Έξοδος νερού χρήσης
- E Εισοδος νερού χρήσης
- S Εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας
- G Τροφοδοσία αερίου
- Sc Εκκένωση συμπυκνωμάτων
- 1 Εναλλάκτης συμπύκνωσης
- 2 Θάλαμος καύσης
- 3 Ανεμιστήρας
- 4 Θερμοστάτης θερμικής ασφάλειας
- 5 Αισθητήρας προσαγωγής
- 6 Εναλλάκτης νερού χρήσης
- 7 Πρεσσοστάτης νερού
- 8 Μανόμετρο
- 9 Αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης
- 10 Κυκλοφορητής
- 11 Δοχείο διαστολής εγκατάστασης
- 12 Βαλβίδα εκτροπής
- 13 Αυτόματο by-pass
- 14 Αισθητήρας νερού χρήσης
- 15 Βαλβίδα αερίου
- 16 Ρούμετρο νερού χρήσης
- 17 Φίλτρο νερού χρήσης
- 18 Εκκένωση λέβητα
- 19 Βαλβίδα ασφαλείας εγκατάστασης
- 20 Πλήρωση εγκατάστασης
- 21 Σιφόνι εκκένωσης συμπυκνωμάτων

Εικ. 12

5.7 Αισθητήρες

Οι αισθητήρες που είναι εγκαταστημένοι έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- διπλός αισθητήρας [προσαγωγή/θερμική ασφάλεια] NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435
- αισθητήρας νερού χρήσης NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435
- αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435

Αντιστοιχία Ανιχνευόμενης Θερμοκρασίας/Αντίστασης

Παραδείγματα ανάγνωσης:

$TR=75^{\circ}\text{C} \rightarrow R=1925\Omega$

$TR=80^{\circ}\text{C} \rightarrow R=1669\Omega$.

TR	0°C	1°C	2°C	3°C	4°C	5°C	6°C	7°C	8°C	9°C	Αντίσταση R (Ω)
0°C	27279	26135	25044	24004	23014	22069	21168	20309	19489	18706	
10°C	17959	17245	16563	15912	15289	14694	14126	13582	13062	12565	
20°C	12090	11634	11199	10781	10382	9999	9633	9281	8945	8622	
30°C	8313	8016	7731	7458	7196	6944	6702	6470	6247	6033	
40°C	5828	5630	5440	5258	5082	4913	4751	4595	4444	4300	
50°C	4161	4026	3897	3773	3653	3538	3426	3319	3216	3116	
60°C	3021	2928	2839	2753	2669	2589	2512	2437	2365	2296	
70°C	2229	2164	2101	2040	1982	1925	1870	1817	1766	1717	
80°C	1669	1622	1577	1534	1491	1451	1411	1373	1336	1300	
90°C	1266	1232	1199	1168	1137	1108	1079	1051	1024	998	
100°C	973										

5.8 Δοχείο διαστολής

Το δοχείο διαστολής που είναι εγκαταστημένο στους λέβητες έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Περιγραφή	M/M	MIA HE C10	
		25	30
Ολική χωρητικότητα	l	7,0	
Πίεσην προφόρτισης	kPa	100	
	bar	1,0	
Ωφέλιμη χωρητικότητα	l	4,45	
Μέγιστο περιεχόμενο της εγκατάστασης (*)	l	110	

(*) Συνθήκες:

Μέση θερμοκρασία λειτουργίας 70°C (με σύστημα υψηλής θερμοκρασίας $80/60^{\circ}\text{C}$)

Αρχική θερμοκρασία κατά την πλήρωση της εγκατάστασης 10°C .




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για εγκαταστάσεις με περιεχόμενο νερού μεγαλύτερο από το μέγιστο περιεχόμενο της εγκατάστασης (αναφέρεται στον πίνακα) είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ένα πρόσθετο δοχείο διαστολής.
- Η διαφορά ύψους ανάμεσα στη βαλβίδα ασφαλείας και το πιο ψηλό σημείο της εγκατάστασης μπορεί να είναι το ανώτερο 6 μέτρα. Για μεγαλύτερες διαφορές, αυξήστε την πίεση προφόρτισης του δοχείου διαστολής και της κρύας εγκατάστασης, κατά 0,1 bar για κάθε αύξηση 1 μέτρου.

5.9 Κυκλοφορητής

Η καμπύλη ωφέλιμη παροχής-μανομετρικού που διαθέτει η εγκατάσταση θέρμανσης απεικονίζεται στην ακόλουθη γραφική απεικόνιση.

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (mbar)

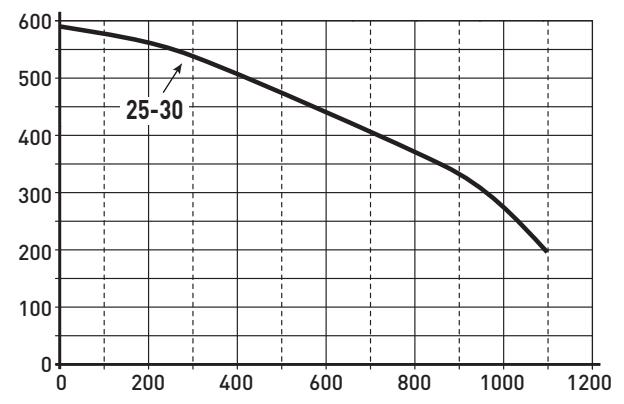


Εικ. 13



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή διαθέτει ήδη by-pass το οποίο εξασφαλίζει την κυκλοφορία νερού στο λέβητα όταν χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση βάνες ή θερμοστατικές βαλβίδες.

5.10 Πίνακας χειρισμού

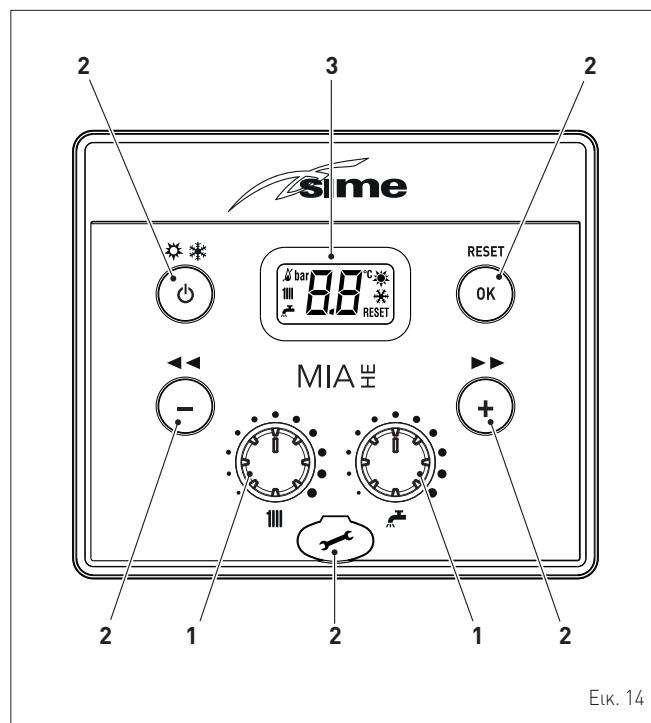

1 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

- III** Ο διακόπτης θέρμανσης επιτρέπει, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, να καθορίσετε τη θερμοκρασία της εγκατάστασης θέρμανσης από 20 έως 80°C.
- H** Ο διακόπτης νερού χρήσης επιτρέπει, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, να καθορίσετε τη θερμοκρασία του νερού χρήσης από 10 έως 60°C.

2 ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ∅** Εάν πατηθεί μία ή περισσότερες φορές, για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, επιτρέπει την αλαγή, με κυκλική ακολουθία, του τρόπου λειτουργίας του λέβητα (Stand-by - Καλοκαίρι - Χειμώνας).
- Επιτρέπει, κατά την πλοήγηση, να τρέξετε τις παραμέτρους ή να τροποποιήσετε τις τιμές, μειώνοντας αυτές.
- +** Επιτρέπει, κατά την πλοήγηση, να τρέξετε τις παραμέτρους ή να τροποποιήσετε τις τιμές, αυξάνοντας αυτές.
- RESET** Επιτρέπει την επιβεβαίωση της επιλεγόμενης παραμέτρου ή της τιμής που έχει τροποποιηθεί ή την εκτέλεση της "απεμπλοκής" της συσκευής, όταν παρουσιάζεται μία δυσλειτουργία λόγω "εμπλοκής".
- 扳手** Τάπα κάλυψης της σύνδεσης προγραμματισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πάτημα ενός οποιουδήποτε πλήκτρου για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, δημιουργεί την προβολή δυσλειτουργίας, χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του λέβητα. Η επισήμανση εξαφανίζεται όταν αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες.

3 ΟΘΟΝΗ

“ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ”. Το σύμβολο παρουσιάζεται όταν η λειτουργία είναι στο "Καλοκαίρι", ή, με απομακρυσμένο χειρισμό, εάν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία νερού χρήσης. Τα σύμβολα ☀ και ❄ όταν αναβοσθήνουν, δείχνουν τη λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων ενεργή.

“ΧΕΙΜΩΝΑΣ”. Το σύμβολο παρουσιάζεται στη λειτουργία Χειμώνα, ή με απομακρυσμένο χειρισμό εάν είναι ενεργοποιημένη είτε η λειτουργία νερού χρήσης είτε η λειτουργία Θέρμανσης. Με απομακρυσμένο χειρισμό, εάν δεν είναι ενεργοποιημένος κανένας τρόπος λειτουργίας, και τα δύο σύμβολα ☀ και ❄ παραμένουν σβηστά.

RESET **“ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ”**. Η ένδειξη εμφανίζεται μόνο όταν παρουσιαστούν δυσλειτουργίες που πρέπει ή μπορούν να αποκατασταθούν χειρωνακτικά.

tap **“ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ”**. Το σύμβολο παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια μιας ζήτησης Ζεστού Νερού Χρήσης ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανάλυσης καυσαερίων. Αναβοσθήνει κατά την διάρκεια της επιλογής της επιθυμητής θερμοκρασίας νερού χρήσης (set point).

III **“ΘΕΡΜΑΝΣΗ”**. Το σύμβολο παρουσιάζεται σταθερό κατά τη διάρκεια μιας ζήτησης Ζεστού Νερού Χρήσης, ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανάλυσης καυσαερίων. Αναβοσθήνει κατά τη διάρκεια της επιλογής της επιθυμητής θερμοκρασίας (set point) θέρμανσης.


“ΕΜΠΛΟΚΗ” ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΦΛΟΓΑΣ.

“ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΛΟΓΑΣ”.

AL **“ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”**. Δείχνει ότι έχει παρουσιαστεί μία δυσλειτουργία. Ο αριθμός προσδιορίζει την αιτία που την προκάλεσε (βλέπε παράγραφο **“Κωδικοί δυσλειτουργιών και πιθανές λύσεις”**).

SE **“ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ”**. Εάν είναι ενεργό δείχνει την επίτευξη της περιόδου κατά την οποία είναι απαραίτητο να κάνετε τη συντήρηση του λέβητα.

5.11 Ηλεκτρικό σχέδιο

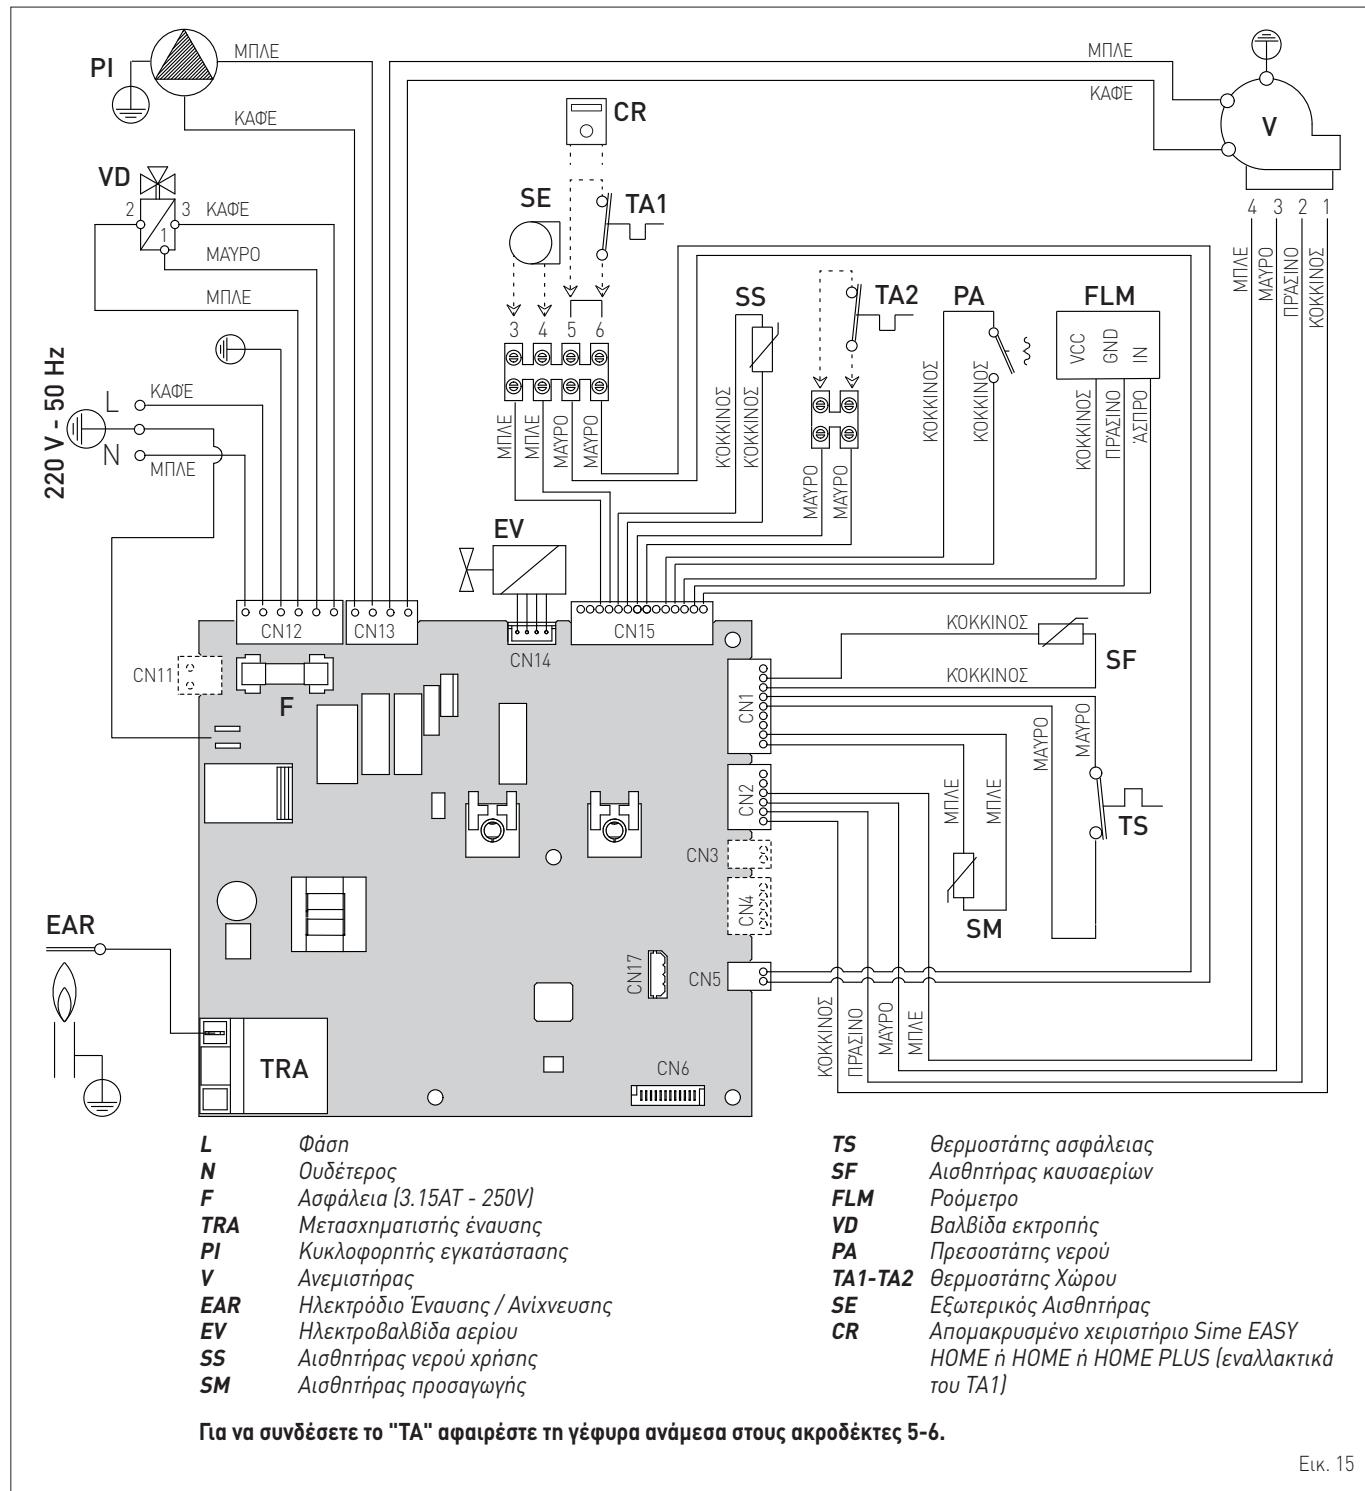

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

- Η χρήση ενός πολυπολικού θερμομαγνητικού διακόπτη, αποζεύκτη γραμμής, συμβατού με τα Πρότυπα EN και που να επιτρέπει την πλήρη αποσύνδεση στις συνθήκες της κατηγορίας πλεκτρικής υπέρτασης III (δηλαδή με απόσταση τουλάχιστον 3 mm μεταξύ των ανοιχτών επαφών).
- Τηρήστε τις συνδέσεις L (Φάση) - N (Ουδέτερος).
- Το ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας να αντικαθίσταται μόνο από γνήσιο ανταλλακτικό και να συνδέεται από διαπιστευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση του καλωδίου γείωσης σε μία αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από την απουσία γείωσης της συσκευής και από την μη τήρηση των όσων αναφέρονται στα πλεκτρικά σχέδια.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Να χρησιμοποιείτε τους σωλήνες του νερού για τη γείωση της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	20	
6.1 Παραλαβή του προϊόντος	20	
6.2 Διαστάσεις και βάρος	20	
6.3 Μετακίνηση	20	
6.4 Χώρος εγκατάστασης	20	
6.5 Νέα εγκατάσταση ή εγκατάσταση που αντικαθιστά άλλη συσκευή	21	
6.6 Καθαρισμός της εγκατάστασης	21	
6.7 Επεξεργασία νερού εγκατάστασης	21	
6.8 Τοποθέτηση του λέβητα	21	
6.9 Υδραυλικές συνδέσεις	22	
6.9.1 Υδραυλικά εξαρτήματα (προαιρετικά)	22	
6.10 Σύλλογη/εκκένωση συμπυκνωμάτων	22	
6.11 Τροφοδοσία αερίου	22	
6.12 Απαγωγή καυσαερίων και αναρρόφηση αέρα καύσης	23	
6.12.1 Ομοαδονικοί αγωγοί [Ø 60/100mm]	24	
6.12.2 Ξεχωριστοί αγωγοί [Ø 80mm]	24	
6.13 Ηλεκτρικές συνδέσεις	25	
6.13.1 Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας	26	
6.13.2 Χρονοθερμοστάτης ή θερμοστάτη χώρου	27	
6.13.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ χρήσης διατάξεων χειρισμού/ελέγχου σε ορισμένες τυπολογίες εγκατάστασης θέρμανσης	27	
6.14 Πλήρωση και εκκένωση	27	
6.14.1 Ενέργειες ΠΛΗΡΩΣΗΣ	27	
6.14.2 Ενέργειες ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ	28	
7 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	29	
7.1 Προκαταρκτικές εργασίες	29	
7.2 Αρχική έναυση	29	
7.2.1 Αυτόματη διαδικασία αυτοβαθμονόμησης	29	
7.3 Προβολή και καθορισμός παραμέτρων	30	
7.4 Λίστα παραμέτρων	30	
7.5 Προβολή δεδομένων λειτουργίας και μετρήσεων	32	
7.6 Εξακριβώσεις	32	
7.6.1 Λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων	32	
7.7 Άλλαγή του αερίου που χρησιμοποιείται	33	
8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	34	
8.1 Κανονισμοί	34	
8.2 Εξωτερικός καθαρισμός	34	
8.2.1 Καθαρισμός του περιβλήματος	34	
8.3 Εσωτερικός καθαρισμός	34	
8.3.1 Αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων	34	
8.3.2 Καθαρισμός του καυστήρα και του θαλάμου καύσης	35	
8.3.3 Έλεγχος του πλεκτροδίου έναυσης/ανίχνευσης	35	
8.3.4 Εργασίες ολοκλήρωσης	35	
8.4 Έλεγχοι	36	
8.4.1 Έλεγχος του αγωγού καυσαερίων	36	
8.4.2 Έλεγχος της πίεσης του δοχείου διαστολής	36	
8.5 Έκτακτη συντήρηση	36	
8.6 Κωδικοί δυσλειτουργιών και πιθανές λύσεις	36	

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι εργασίες εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να εκτελεστούν αποκλειστικά από την Τεχνική Υπηρεσία Sime ή από Διαιπιστευμένο Προσωπικό με την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να φορά κατάλληλες προστασίες κατά των ατυχημάτων.

6.1 Παραλαβή του προϊόντος

Οι συσκευές **MIA HE C10** παρέχονται μέσα σε ένα ενιαίο κιβώτιο το οποίο προστατεύεται από μία συσκευασία από χαρτόνι.

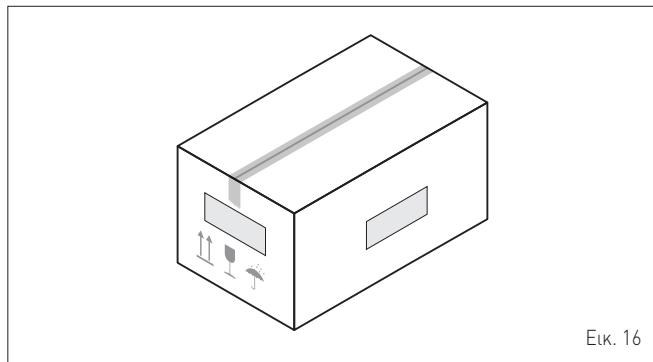

Εικ. 16

Μέσα στον πλαστικό φάκελο, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό της συσκευασίας, παρέχεται το ακόλουθο υλικό:


- Εγκειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης
- Χάρτινο σχέδιο για την τοποθέτηση του λέβητα
- Πιστοποιητικό εγγύησης
- Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής
- Σακουλάκι με βίδες και ούπατ



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Να πετάτε στο περιβάλλον και να αφήνετε κοντά σε παιδιά το υλικό συσκευασίας καθώς μπορεί να αποτελέσει πιθανή πηγή κινδύνου. Πρέπει κατά συνέπεια να διατεθεί ως απόρριμα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6.2 Διαστάσεις και βάρος

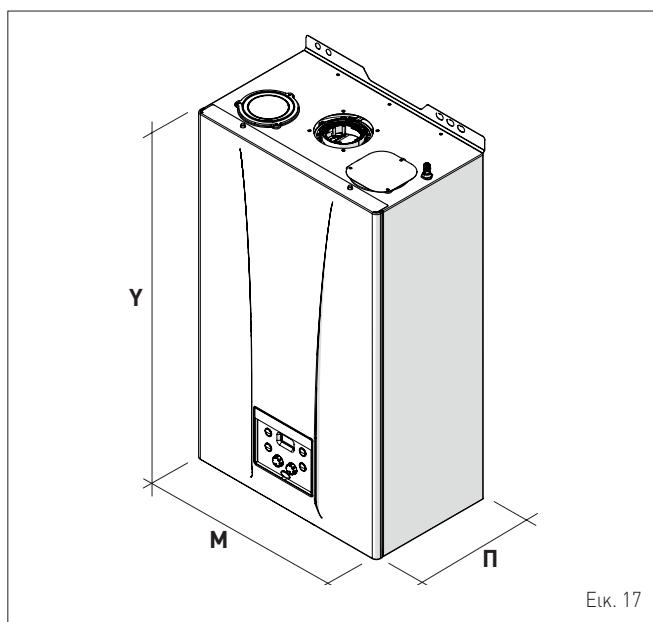


Εικ. 17

Περιγραφή	MIA HE 25 C10	MIA HE 30 C10
M (mm)	420	
Π (mm)	262	
Υ (mm)	700	
Βάρος (kg)	27	27,5

6.3 Μετακίνηση

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, η μετακίνηση της συσκευής πραγματοποιείται χειρωνακτικά γέρνοντας και σπκώνοντάς το, πιάνοντάς το από τα σημεία που υποδεικνύονται στην εικόνα.

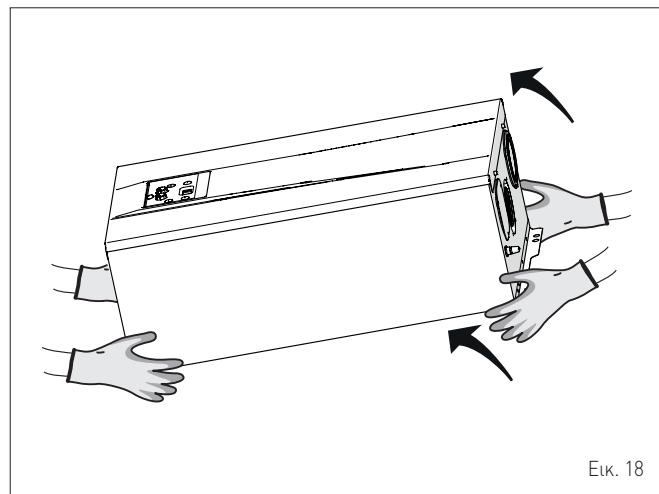

Εικ. 18



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Να πιάνεστε από το περιβήλημα της συσκευής. Πιάστε τη συσκευή από τα "στερεά" μέρη της όπως η βάση και η δομή της.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα και κατάλληλες προστασίες κατά των ατυχημάτων για να αφαιρέσετε τη συσκευασία και για την μετακίνηση της συσκευής. Τηρείτε το μέγιστο ανυψώμενο βάρος ανά άτομο.

6.4 Χώρος εγκατάστασης

Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να ανταποκρίνεται πάντα στα Τεχνικά Πρότυπα και στην ισχύουσα Νομοθεσία. Πρέπει να διαθέτει ανοίγματα αερισμού, με κατάλληλη διάσταση, όταν η εγκατάσταση είναι "ΤΥΠΟΥ Β".


Η ελάχιστη θερμοκρασία του χώρου εγκατάστασης ΔΕΝ πρέπει να κατέβει κάτω από τους **-5 °C**.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο εγκαταστάτης, πριν να συναρμολογήσει τη συσκευή, **ΠΡΕΠΕΙ** να βεβαιωθεί ότι ο τοίχος μπορεί να σπκώσει το βάρος.
- Λάβετε υπόψη το χώρο που είναι απαραίτητος για την δυνατότητα πρόσθασης στις διατάξεις ασφαλείας/ρύθμισης και για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης (Βλέπε Εικ. 19).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

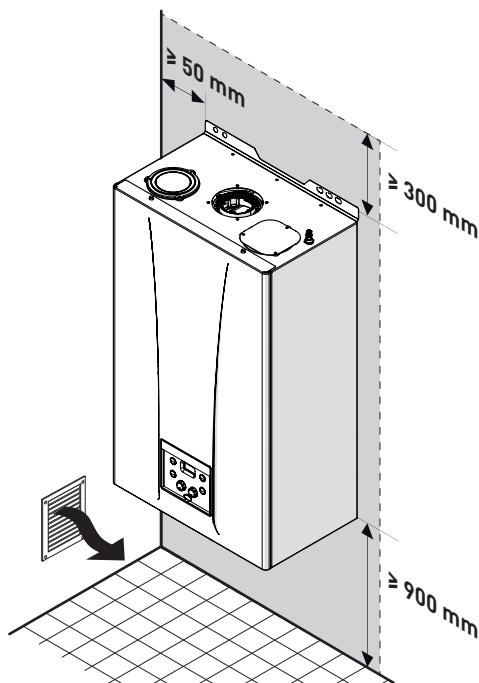

Εικ. 19

6.5 Νέα εγκατάσταση ή εγκατάσταση που αντικαθίσταται άλλη συσκευή

Όταν οι λέβητες **MIA HE C10** εγκαθίστανται σε παλιές εγκαταστάσεις ή ανακανισμένες, συνιστάται να ελέγχετε ότι:

- ο καπνοδόχος είναι κατάλληλη για τις θερμοκρασίες των προϊόντων της καύσης, έχει υπολογιστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό, είναι όσο το δυνατόν πιο ευθύγραμμη, στεγανή, μονωμένη, δεν παρουσιάζει εμφράξεις ή στενέματα και διαθέτει κατάλληλα συστήματα συλλογής και εκκένωσης των συμπυκνωμάτων
- η πλεκτρική εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ειδικά Πρότυπα και από διαπιστευμένο προσωπικό
- ο γραμμή προσαγωγής του καυσίμου και ο ενδεχόμενη δεξαμενή υγραερίου [G.P.L.] έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ειδικά Πρότυπα
- το δοχείο διαστολής εξασφαλίζει την πλήρη απορρόφηση της διαστολής του υγρού που περιέχεται στην εγκατάσταση
- η παροχή και το μανομετρικό του κυκλοφορητή είναι κατάλληλα για τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης
- η εγκατάσταση έχει πλούθει, είναι καθαρή από λάσπες, από κρούστες, έχει εξαερωθεί και είναι στεγανή. Για τον καθαρισμό της εγκατάστασης δείτε την ειδική παράγραφο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές που προκαλούνται από μία λάθος κατασκευή του συστήματος απαγωγής καυσαερίων ή από την υπερβολική χρήση προσθέτων.

6.6 Καθαρισμός της εγκατάστασης

Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή σε νέα κατασκευή, είτε αντικαθιστώντας μία μονάδα παραγωγής θερμότητας σε προϋπάρχουσες εγκαταστάσεις είναι πολύ σημαντικό ή απαραίτητο να κάνετε έναν προσεγμένο καθαρισμό της εγκατάστασης για να αφαιρέσετε λάσπες, σκουριές, ακαθαρσίες, κατάλοιπα επεξεργασίας κλπ.

Για υπάρχουσες εγκαταστάσεις, πριν να αφαιρέσετε τον παλιό λέβητα, συνιστάται:

- να προσθέσετε ένα πρόσθετο ειδικό υγρό για την αποφυγή αλάτων του νερού της εγκατάστασης
- να λειτουργήσετε την εγκατάσταση με ενεργοποιημένο το λέβητα για μερικές ημέρες
- να εκκενώσετε το ακάθαρτο νερό της εγκατάστασης και να πλύνετε μία ή περισσότερες φορές με καθαρό νερό.

Σε περίπτωση που ο παλιός λέβητας έχει ήδη αφαιρεθεί ή δεν είναι διαθέσιμος, αντικαταστήστε τον με μία αντίλια για να κυκλοφορήσει το νερό στην εγκατάσταση και προχωρήστε όπως περιγράφεται παραπάνω. Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, πριν από την εγκατάσταση της νέας συσκευής, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο στο νερό της εγκατάστασης με ένα υγρό προστασίας από διαβρώσεις και ιζήματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη χρήση των πρόσθετων απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της συσκευής.
- Θυμίζουμε ότι **ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ** η εγκατάσταση ενός φίλτρου Υ (δεν παρέχεται με τη συσκευή) στην επιστροφή (R) της εγκατάστασης θέρμανσης.

6.7 Επεξεργασία νερού εγκατάστασης

Για τη φόρτωση και την ενδεχόμενη συμπλήρωση της εγκατάστασης είναι καλό να χρησιμοποιείται νερό με:

- εμφάνιση: όσο το δυνατόν διαισηγή
- pH: 6÷8
- σκληρότητα: < 25°.

Εάν τα χαρακτηριστικά του νερού είναι διαφορετικά από αυτά που υποδεικνύονται, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο ασφαλείας στη σωλήνωση μεταφοράς του νερού για να συγκρατηθούν οι ακαθαρσίες, και ένα σύστημα χημικής επεξεργασίας προστασίας από πιθανούς σχηματισμούς κρούστας και διαβρώσεων που θα μπορούσαν να επιδράσουν στην λειτουργία του λέβητα.

Εάν οι μονάδες είναι μόνο χαμηλής θερμοκρασίας συνιστάται η χρήση ενός προϊόντος που αποτρέπει την βακτηριδιακή πολλαπλασιασμό.


Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε και ακολουθήστε τη Νομοθεσία και τους ειδικούς Τεχνικούς Κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή.

6.8 Τοποθέτηση του λέβητα

Οι λέβητες **MIA HE C10** αφήνουν το εργοστάσιο έχοντας ως εξοπλισμό το χάρτινο σχέδιο για την τοποθέτησή τους σε έναν σταθερό τοίχο.

Για την τοποθέτηση:

- τοποθετήστε το χάρτινο σχέδιο (1) επάνω στον τοίχο (2) στον οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το λέβητα
- κάντε τις οπές και εισάγετε τα ούπατ σύνδεσης (3)
- συνδέστε το λέβητα με τους γάντζους.

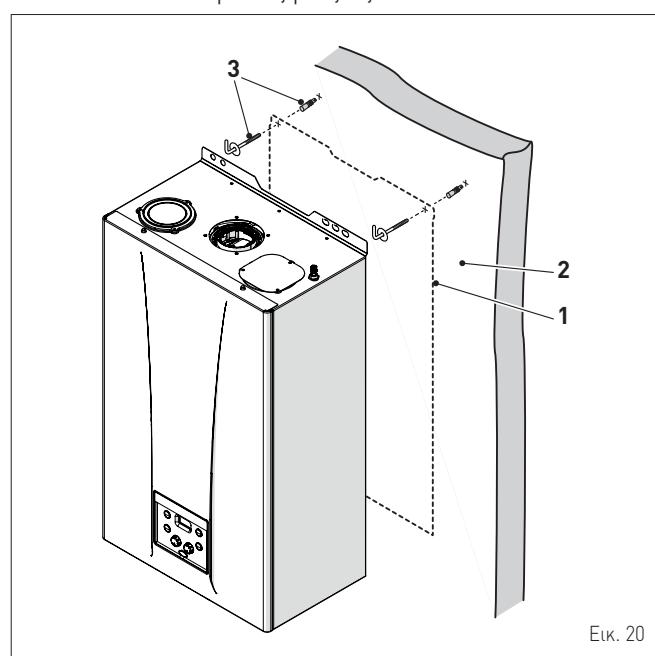

Εικ. 20




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το ύψος του λέβητα πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε να καταστούν απλές οι ενέργειες αποσυναρμολόγησης και συντήρησης.

6.9 Υδραυλικές συνδέσεις

Οι υδραυλικές συνδέσεις έχουν τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις που αναφέρονται παρακάτω.

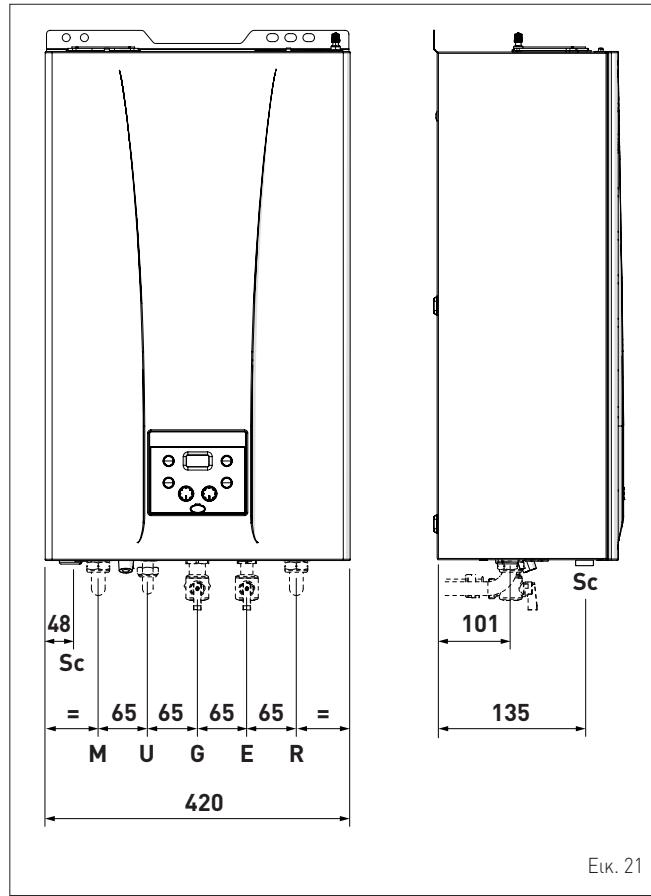

6.9.1 Υδραυλικά εξαρτήματα [προαιρετικά]

Για να διευκολύνετε την υδραυλική σύνδεση και τη σύνδεση αερίου των λεβήτων στις μονάδες είναι διαθέσιμα τα εξαρτήματα που αναφέρονται στον πίνακα, τα οποία παραγγέλλονται χωριστά από το λέβητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πλάκα εγκατάστασης	8075448
Σετ καμπυλών	8075418
Σετ βανών	8091806
Σετ αντικατάστασης επιτοίχιων άλλης μάρκας	8093900
Σετ δοσομετρητή πολυφωσφορικών	8101700
Σετ επαναφόρτισης δοσομετρητή	8101710
Κάτω στοιχείο υποδείγματος (50 τεμάχια)	8075437
Σετ αντίλιας ανύψωσης συμπυκνωμάτων	8105302
Σετ διαχωριστή σωματιδίων	8101750
Σετ πλιακό	8105104

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι οδηγίες των σετ παρέχονται μαζί με το εξάρτημα ή αναφέρονται επάνω στις συσκευασίες.

6.10 Συλλογή/εκκένωση συμπυκνωμάτων

Για τη συλλογή των συμπυκνωμάτων συνιστάται:

- να συλλέξετε σε έναν συλλέκτη τις εκκενώσεις της συμπύκνωσης της συσκευής και της απαγωγής καυσαερίων
- να προβλέψετε μία διάταξη εξουδετέρωσης
- να λάβετε υπόψη ότι η κλίση των εκροών είναι >3%.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο αιγαλός εκκένωσης των συμπυκνωμάτων πρέπει να είναι στεγανός, να έχει κατάλληλες διαστάσεις με αυτές του σιφόν και δεν πρέπει να παρουσιάζει στενέματα.
- Η απαγωγή συμπύκνωσης πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα Εθνικό ή Τοπικό κανονισμό.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή για πρώτη φορά γεμίστε το σιφόν με νερό.

6.11 Τροφοδοσία αερίου

Οι λέβητες **MIA HE C10** αφήνουν το εργοστάσιο προρυθμισμένοι για να λειτουργήσουν με το αέριο G20 (μεθάνιο) και μπορούν να λειτουργήσουν και με το G31 (προπάνιο) χωρίς καμία μηχανική μετατροπή. Είναι απαραίτητο να επιλέξετε την παράμετρο **"03"** (βλέπε "Προβολή και καθορισμός παραμέτρων") και καθορίστε το σύμφωνα με τον τύπο αερίου που χρησιμοποιείται.

Σε περίπτωση μετατροπής του αερίου που χρησιμοποιείτε εκτελέστε εξ ολοκλήρου τη φάση **"Άλλαγή του αερίου που χρησιμοποιείται"** της συσκευής.

Η σύνδεση των λεβήτων με την τροφοδοσία του αερίου πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς εγκατάστασης που ισχύουν στην χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή.

Πριν εκτελέσετε τη σύνδεση είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι:

- ο τύπος αερίου είναι αυτός για τον οποίο είναι προρυθμισμένη η συσκευή
- οι σωληνώσεις είναι προσεκτικά καθαρισμένες
- οι σωλήνωση τροφοδοσίας αερίου έχει την ίδια ή μεγαλύτερη διάσταση από αυτήν του εξαρτήματος του λέβητα (G 3/4") και με απώλεια φορτίου μικρότερη ή ίση με αυτήν που προβλέπεται ανάμεσα στην τροφοδοσία του αερίου και το λέβητα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την πραγματοποίηση της εγκατάστασης ελέγχετε ότι οι συνδέσεις που έχουν εκτελεστεί είναι στεγανές, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς εγκατάστασης.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επάνω στη γραμμή αερίου συνιστάται η χρήση ενός κατάλληλου φίλτρου.

6.12 Απαγωγή καυσαερίων και αναρρόφηση αέρα καύσης

Οι λέβητες **MIA HE C10** πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους αγωγούς απαγωγής καυσαερίων και αναρρόφησης αέρα καύσης. Οι αγωγοί αυτοί θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος του λέβητα και παρέχονται από την **Sime** σε σετ εξαρτημάτων, που παραγέλλονται χωριστά από τη συσκευή σύμφωνα με τις επιτρεπτές τυπολογίες και τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων.

Επιτρεπτές τυπολογίες απαγωγής

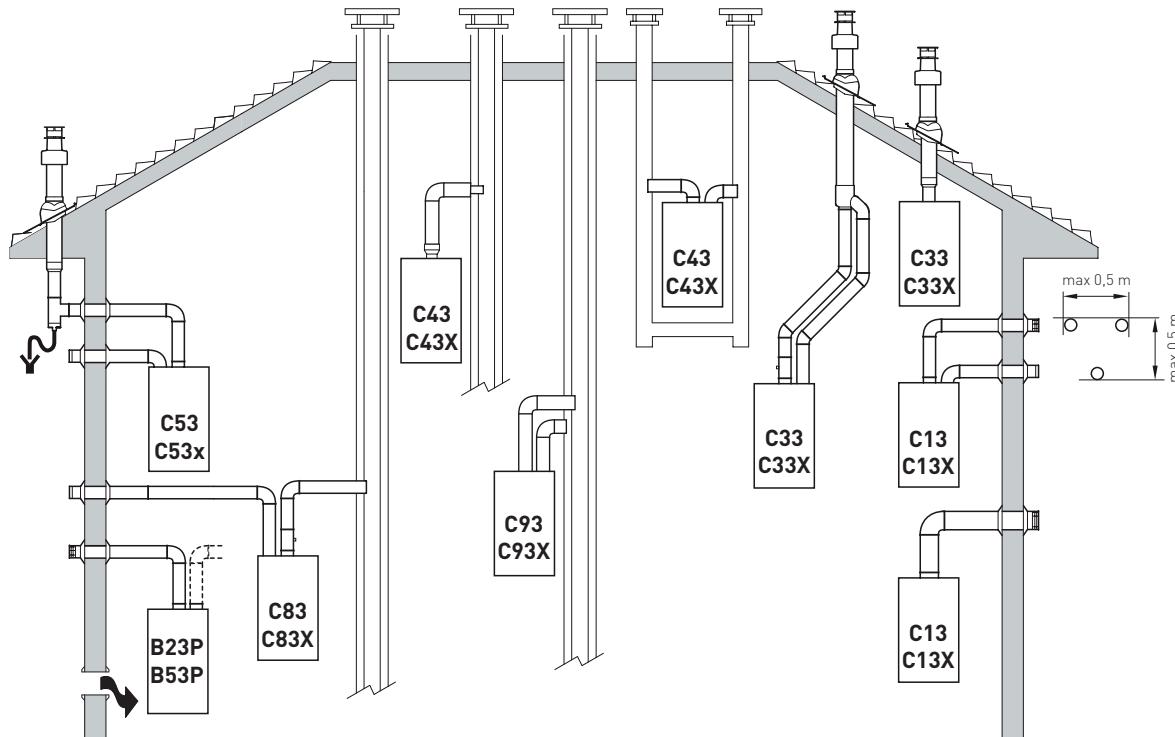

B23P-B53P

Αναρρόφηση αέρα καύσης από το περιβάλλον και απαγωγή καυσαερίων στον εξωτερικό χώρο.

C13-C13X

Απαγωγή καυσαερίων με οιμόκεντρους αγωγούς στον τοίχο. Οι σωλήνες μπορούν να ξεκινήσουν από τον λέβητα ανεξάρτητοι, αλλά οι έξοδοι πρέπει να είναι οιμόκεντρες ή αρκετά κοντά (εντός 50 cm) ώστε να υπόκεινται σε ίδιες συνθήκες ανέμου.

C33-C33X

Απαγωγή καυσαερίων με οιμόκεντρη οροφή. Οι σωλήνες μπορούν να ξεκινήσουν από τον λέβητα ανεξάρτητοι, αλλά οι έξοδοι πρέπει να είναι οιμόκεντρες ή αρκετά κοντά (εντός 50 cm) ώστε να υπόκεινται σε ίδιες συνθήκες ανέμου.

C43-C43X

Απαγωγή και αναρρόφηση σε κοινές χωριστές καπνοδόχους αλλά υποκείμενες σε ίδιες συνθήκες ανέμου.

C53-C53X

Απαγωγή και αναρρόφηση χωριστές σε τοίχο ή σε οροφή και σε κάθε περίπτωση σε διαφορετικές ζώνες πιέσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απαγωγή και η αναρρόφηση δεν πρέπει να ποθετούνται ποτέ σε αντίθετους τοίχους.

C63-C63X

Ίδια τυπολογία με το C42 αλλά με απαγωγή και αναρρόφηση κατασκευασμένες με σωλήνες εμπορίου και πιστοποιημένες χωριστά.

C83-C83X

Απαγωγή σε μονή ή κοινή καμινάδα και αναρρόφηση από τον τοίχο.

C93-C93X

Απαγωγή και αναρρόφηση χωριστές σε κοινή καμινάδα.

P: σύστημα απαγωγής καυσαερίων σχεδιασμένο για τη λειτουργία με θετική πίεση.

X: συσκευές και σχετικές απαγωγές καπναερίων που πληρούν γερμανικά κριτήρια στεγανότητας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Ο αγωγός απαγωγής και το εξάρτημα της καπνοδόχου πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Κανονισμούς και την Ισχύουσα Εθνική και τοπική Νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Είναι υποχρεωτική η χρήση άκαμπτων αγωγών, ανθεκτικών στη θερμοκρασία, στα συμπυκνώματα, στις μηχανικές καταπονήσεις και στεγανών.
- Μη μονωμένοι αγωγοί απαγωγής μπορεί να αποτελούν πηγές κινδύνου.

6.12.1 Ομοαξονικοί αγωγοί (Ø 60/100mm)

Ομοαξονικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Κωδικός
	Ø 60/100 mm
Σετ ομοαξονικού αγωγού	8096250
Προέκταση M. 1000 mm	8096150
Προέκταση M. 500 mm	8096151
Κάθετη προέκταση M. 140 mm με παροχή ανάλυσης καυσαερίων	8086950
Πρόσθετη καμπύλη 90°	8095850
Πρόσθετη καμπύλη 45°	8095950
Κεραμίδι με άρθρωση	8091300
Τερματικό εξόδου οροφής M. 1284 mm	8091205

Απώλειες φορτίου - Ισοδύναμα μήκη

Μοντέλο	Λεq (γραμμικά μέτρα)	
	Ø 60/100 mm	
Καμπύλη 90°	1,5	
Καμπύλη 45°	1	

Ελάχιστα-Μέγιστα Μήκη

Μοντέλο	Μήκος Αγωγού Ø 60/100			
	Μ Οριζόντιο (m)		Υ Κάθετο (m)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
MIA HE 25 C10	-	6	1,3	8
MIA HE 30 C10	-	6	1,3	7

6.12.2 Σεχωριστοί αγωγοί (Ø 80mm)

Η αναρρόφηση του αέρα καύσης και η απαγωγή καυσαερίων ΠΡΕΠΕΙ να υλοποιηθούν μόνο με ξεχωριστούς αγωγούς Ø 80 mm.

Ο αγωγός αναρρόφησης του αέρα καύσης μπορεί να υλοποιηθεί είτε χρησιμοποιώντας την αριστερή σύνδεση, της συσκευής, είτε την δεξιά χρησιμοποιώντας το πώμα (1) για την εισαγωγή των εξαρτημάτων, που σχηματίζουν την σωλήνωση, τα οποία επιλέγονται ανάμεσα από αυτά που αναφέρονται στον πίνακα.

Χωριστά εξαρτήματα


Περιγραφή	Κωδικός	
	Διάμετρος Ø 80 (mm)	
Καμπύλη 90° Α-Θ (6 τεμ.)	8077450	
Προέκταση M. 1000 mm (6 τεμ.)	8077351	
Προέκταση M. 500 mm (6 τεμ.)	8077350	
Προέκταση M. 135 mm [με υποδοχή λήψης]	8077304	
Τερματικό απαγωγής στον τοίχο	8089501	
Σετ ροζέτες, εσωτερική και εξωτερική	8091500	
Τερματικό αναρρόφησης	8089500	
Καμπύλη 45° Α-Θ (6 τεμ.)	8077451	
Συλλέκτης	8091400	
Κεραμίδι με άρθρωση	8091300	
Τερματικό εξόδου οροφής M. 1390 mm	8091204	
Σετ ξεχωριστών αγωγών PP Ø80	8089912	

Πώμα/ποτήρι σύνδεσης σωλήνωσης αναρρόφησης αέρα [ξεχωριστοί αγωγοί]

Το πώμα (1) για να χρησιμοποιηθεί πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

- αποσυναρμολογήστε το πώμα (1) από τον λέβητα
- αφαιρέστε τον προ-κομμένο πάτο (2) από το εσωτερικό του πώματος
- αναποδογυρίστε το πώμα και επανατοποθετήστε το στο άνοιγμα από το οποίο αποσυναρμολογήθηκε, παρεμβάλλοντας το παρέμβυσμα (3), με το κυλινδρικό μέρος προς τα πάνω για να να εφαρμόσετε το πρώτο κομμάτι της σωλήνωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο αγωγός αναρρόφησης αέρα καύσης πρέπει να συνδεθεί στο δεξιό άνοιγμα, μετακινείστε την πλάκα κλεισμάτων αναρρόφησης αέρα (4) από δεξιά προς αριστερά και προχωρήστε με την τροποποίηση του πώματος (1) όπως περιγράφεται παραπάνω.

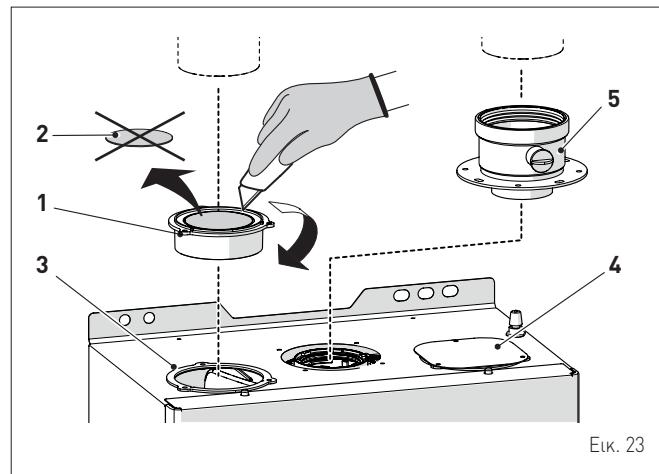

Εικ. 23

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- 1 Πώμα/ποτήρι σύνδεσης σωλήνωσης αναρρόφησης αέρα [ξεχωριστοί αγωγοί]
- 2 Πάτος προ-κομμένος
- 3 Παρέμβυσμα
- 4 Πλάκα κλεισμάτων αναρρόφησης αέρα
- 5 Κολάρο απαγωγής καυσαερίων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το μέγιστο συνολικό μήκος των αγωγών, που λαμβάνεται αθροίζοντας τα μήκη των σωληνώσεων αναρρόφησης και των σωληνώσεων απαγωγής, καθορίζεται από τις απώλειες φόρτωσης των επιμέρους εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται και δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 15 mm H2O.
- Η συνολική έκταση για αγωγούς Ø 80 mm δεν πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξεπερνά τα 25 m (αναρρόφηση) + 25 m (απαγωγή) για όλους τους τύπους λεβήτων.

Απώλειες φορτίου εξαρτημάτων Ø 80 mm

Περιγραφή	Κωδικός	Απώλεια φορτίου (mm H2O)	
		MIA HE 25 C10	MIA HE 30 C10
Καμπύλη 90° Α/Θ	8077450	0,20	0,25
Καμπύλη 45° Α/Θ	8077451	0,15	0,15
Οριζόντια προέκταση M. 1000 mm	8077351	0,15	0,15
Κάθετη προέκταση M. 1000 mm	8077351	0,15	0,15
Επιτοίχιο τερματικό	8089501	0,10	0,25
Τερματικό εξόδου οροφής (*)	8091204	0,80	0,10


(*) Οι απώλειες του τερματικού εξόδου οροφής κατά την αναρρόφηση περιλαμβάνονται στον συλλέκτη κωδ. 8091400.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για μία σωστή λειτουργία του λέβητα είναι απαραίτητο, με την καμπύλη 90° κατά την αναρρόφηση, να διατηρείτε μία ελάχιστη απόσταση του αγωγού 0,50 m.

Παράδειγμα υπολογισμού των απωλειών φορτίου ενός λέβητα MIA HE 25 C10.

Εξαρτήματα Ø 80 mm	Κωδικός	Ποσότητα	Απώλεια φορτίου (mm H ₂ O)		
			Αναρρόφηση	Απαγωγή	Ολικά
Προέκταση Μ. 1000 mm (οριζόντια)	8077351	7	7 x 0,15	-	1,05
Προέκταση Μ. 1000 mm (οριζόντια)	8077351	7	-	7 x 0,15	1,05
Καμπύλες 90°	8077450	2	2 x 0,20	-	0,40
Καμπύλες 90°	8077450	2	-	2 x 0,25	0,50
Επιτοίχιο τερματικό	8089501	2	0,10	0,25	0,35
ΣΥΝΟΛΟ					3,35

[επιτρεπτή εγκατάσταση καθώς το σύνολο των απωλειών φορτίου των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται είναι μικρότερο από 15 mmH₂O].

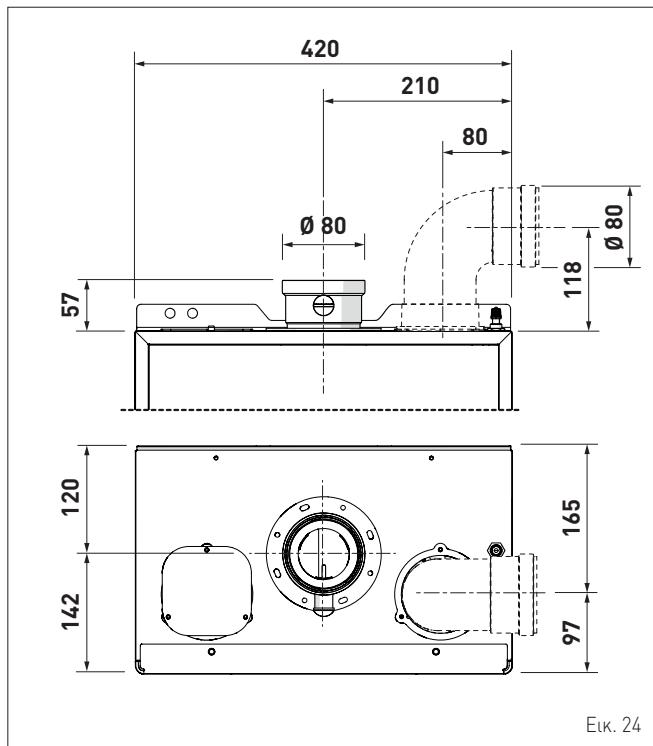

6.13 Ηλεκτρικές συνδέσεις

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί σε ένα δίκτυο 230V (±10%) ~ 50 Hz ακολουθώντας την πολικότητα L-N και την σύνδεση της γείωσης. Στο δίκτυο πρέπει να προβλέπεται ένας μονοπολικός διακόπτης με κατηγορία υπέρβασης τάσης κλάσης III, σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης.

Σε περίπτωση αντικατάστασης πρέπει να ζητήσετε το ανταλλακτικό από την **Sime**.

Κατά συνέπεια είναι απαραίτητες μόνον οι συνδέσεις των προαιρετικών εξαρτημάτων, που αναφέρονται στον πίνακα, τα οποία παραγγέλλονται χωριστά από τον λέβητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σετ εξωτερικού αισθητήρα [β=3435, NTC 10KOhm a 25°C]	8094101
Καλώδιο τροφοδοσίας [ειδικό]	6329477
Απομακρυσμένος Χειρισμός EASY HOME (δεν παρέχεται)	8092279
Απομακρυσμένος Χειρισμός EASY HOME	8092280
Απομακρυσμένος Χειρισμός EASY HOME	8092281



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να εκτελούνται ΜΟΝΟ από διαπιστευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Πριν κάνετε τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω:

- τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "OFF" (κλειστό)
- κλείστε τη βάνα του αερίου
- προσέξτε να μην αγγίζετε ενδεχόμενα ζεστά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής.

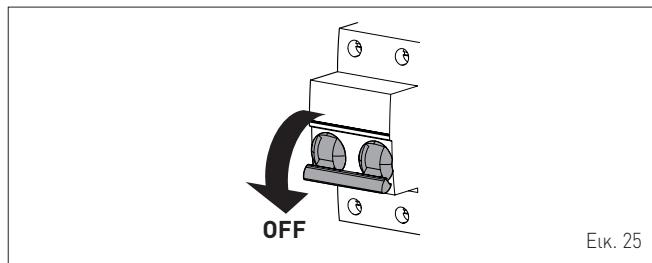


Για να διευκολύνετε την είσοδο των καλωδίων σύνδεσης των προαιρετικών εξαρτημάτων στον λέβητα:


- ξεβιδώστε τις δύο βίδες (1), τραβήξτε μπροστά το μπροστινό κάλυμμα (2) και σηκώστε το για να το αποσυνδέσετε στο επάνω μέρος

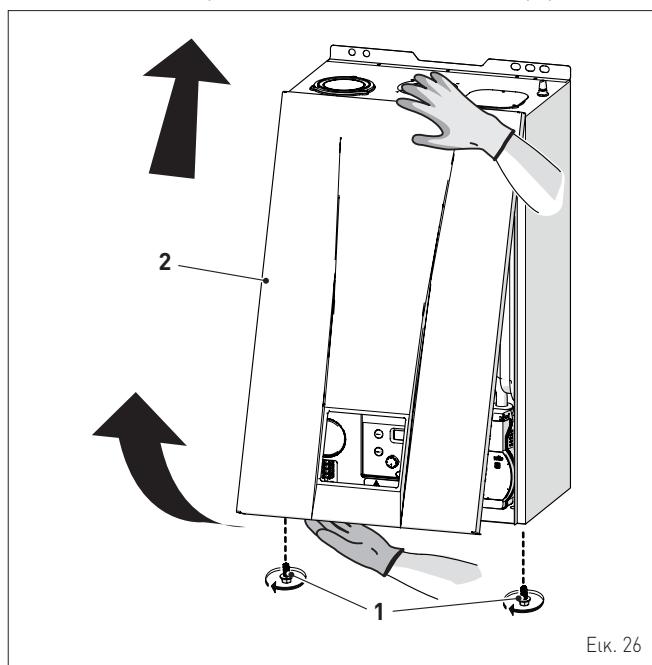


- αφαιρέστε τις βίδες (3) στερεώσοντας του πίνακα χειρισμών (4)
- μετακινήστε τον πίνακα (4) προς τα πάνω [a] κρατώντας τον μέσα στους πλευρικούς οδηγούς (5) μέχρι το τέλος της διαδρομής
- στρέψτε τον μπροστά [b] μέχρι να τον θέσετε σε οριζόντια θέσην

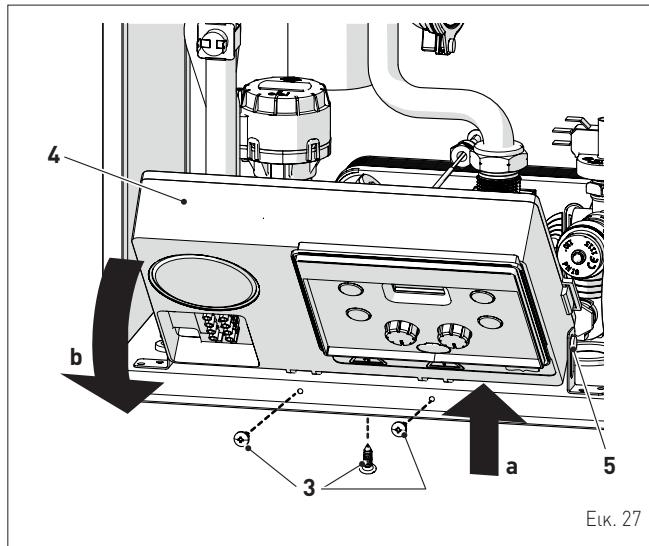

- εισάγετε τα καλώδια σύνδεσης στο εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων (6) και στο άνοιγμα (7) που βρίσκεται στον πίνακα χειρισμών

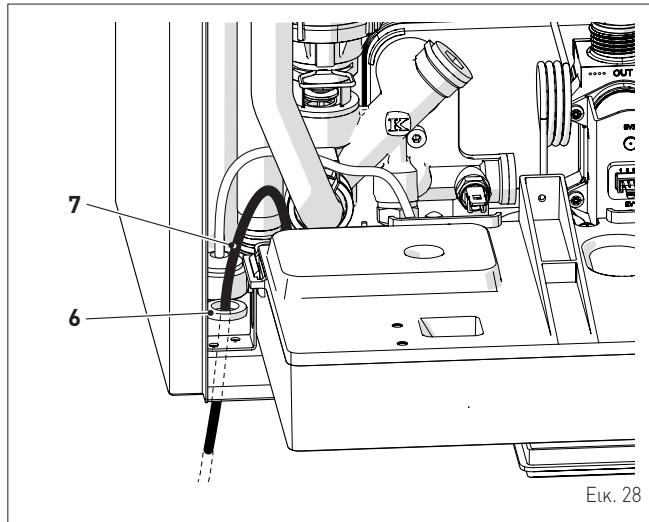

- επαναφέρετε τον πίνακα (4) στην αρχική θέση και ασφαλίστε τον με τις βίδες (3) που είχατε βγάλει προηγουμένως
- συνδέστε τα καλώδια του εξαρτήματος στον κλέμα (8) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πινακίδα (9).

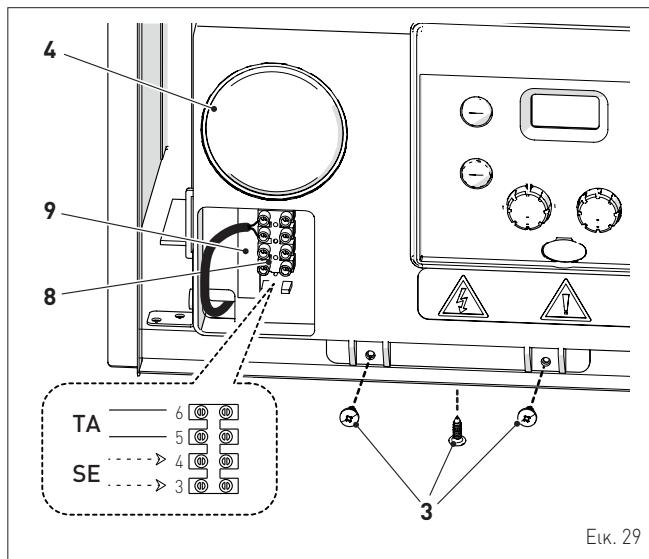

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

- ο χρήση ενός πολυπολικού θερμομαγνητικού διακόπτη, αποζεύκτη γραμμής, συμβατού με τα Πρότυπα ΕΝ (άνοιγμα των επαφών τουλάχιστον 3 mm)
- σε περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας να χρησιμοποιείτε MONO ένα ειδικό καλώδιο, με προκαλωδιωμένο συνδετήρα στο εργοστάσιο, μετά από παραγγελία του ως ανταλλακτικό και να συνδεθεί από διαπιστευμένο ειδικευμένο προσωπικό
- να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε μία αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης (*)
- πριν από κάθε επέμβαση στο λέβητα να αποσυνδεθεί η πλεκτρική τροφοδοσία τοποθετώντας στο "OFF" το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης.

(*) Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από την απουσία γείωσης της συσκευής και από την μη τήρηση των όσων αναφέρονται στα πλεκτρικά σχέδια.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Να χρησιμοποιείτε τους σωλήνες του νερού για τη γείωση της συσκευής.

6.13.1 Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας


Στο λέβητα έχει προβλεφθεί η σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας και μπορεί να λειτουργεί έτσι με κυλιόμενη θερμοκρασία.

Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία προσαγωγής του λέβητα μεταβάλλεται σε συνάρτηση της εξωτερικής θερμοκρασίας ανάλογα με την κλιματική καμπύλη που επιλέγεται μεταξύ αυτών που αναφέρονται στο διάγραμμα (Εικ. 30).

Για την τοποθέτηση του αισθητηρίου εξωτερικά του κτιρίου ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται επάνω/μέσα στη συσκευασία.

Κλιματικές καμπύλες

Θερμοκρασία προσαγωγής

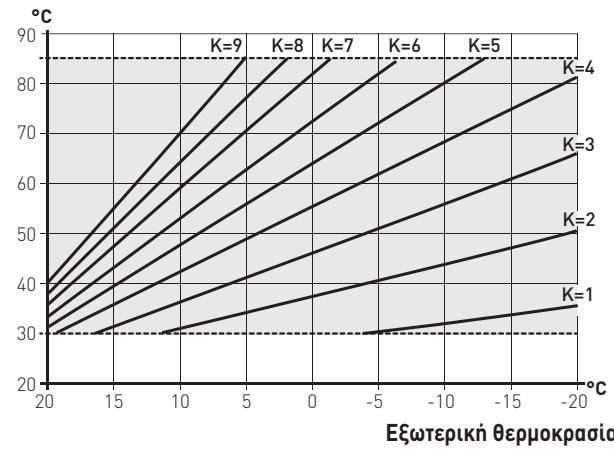

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν υπάρχει εξωτερικός αισθητήρας, για να επιλέξετε την βέλτιστη κλιματική καμπύλη, για την εγκατάσταση, και κατά συνέπεια την πορεία της θερμοκρασίας προσαγωγής σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία, γυρίστε το διακόπτη θέρμανσης μέχρι να επιλέξετε την επιθυμητή καμπύλη K, στο πεδίο $K=0.0 \div K=9.0$.

6.13.2 Χρονοθερμοστάτης ή Θερμοστάτης χώρου


Η πλεκτρική σύνδεση του χρονοθερμοστάτη ή του θερμοστάτη χώρου έχει περιγραφεί προηγουμένως. Για την τοποθέτηση του εξαρτήματος στο χώρο ελέγχου ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται επάνω στη συσκευασία.

6.13.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ χρήσης διατάξεων χειρισμού/ελέγχου σε ορισμένες τυπολογίες εγκατάστασης θέρμανσης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


M	Προσαγωγή εγκατάστασης
R	Επιστροφή εγκατάστασης
CR	Απομακρυσμένος Χειρισμός
SE	Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας
TA	Θερμοστάτης χώρου ενεργοποίησης λέβητα
TZ1-TZ3	Θερμοστάτης χώρου ζώνης
VZ1-VZ3	Ηλεκτροβαλβίδες ζώνης
RL1-RL3	Ρελέ ζώνης
P1-P3	Κυκλοφορπέτες ζώνης
TSB	Θερμοστάτης ασφαλείας χαμηλής θερμοκρασίας

Εγκατάσταση με ΜΙΑ ΖΩΝΗ άμεση, εξωτερικό αισθητήρα και θερμοστάτη χώρου.

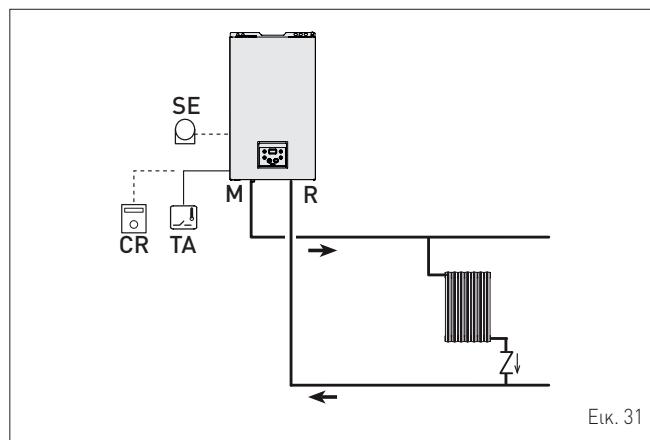

Εικ. 31

Εγκατάσταση ΠΟΛΛΩΝ ΖΩΝΩΝ - με πλεκτροβαλβίδες ζώνης, θερμοστάτες χώρου και εξωτερικό αισθητήρα.

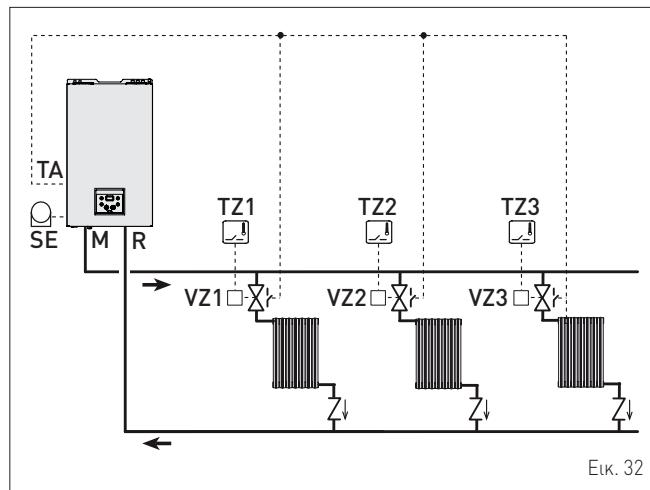


Εικ. 32



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καθορίστε την "tS 1.7 = ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" για να επιτρέψετε να προηγθεί το άνοιγμα των πλεκτροβαλβών της ζώνης VZ.


Εγκατάσταση ΠΟΛΛΩΝ ΖΩΝΩΝ - με κυκλοφορπέτες, θερμοστάτες περιβάλλοντος και εξωτερικό αισθητήρα.

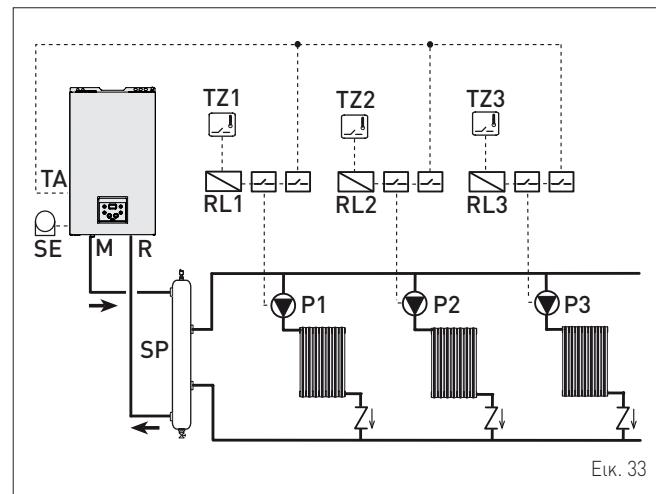

Εικ. 33

6.14 Πλήρωση και εκκένωση

Πριν κάνετε τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης της εγκατάστασης είναι τοποθετημένος στο "OFF" (κλειστό).

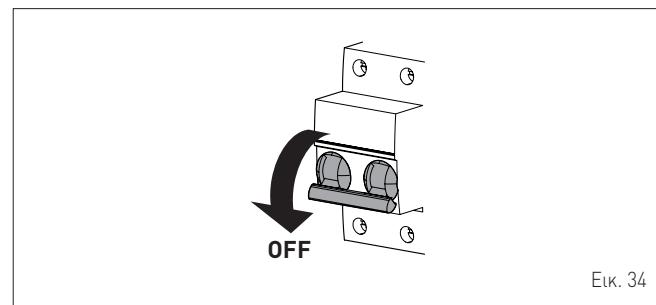


Εικ. 34

6.14.1 Ενέργειες ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος:

- ξεβιδώστε τις δύο βίδες (1), τραβήξτε μπροστά το μπροστινό κάλυμμα (2) και σπάστε το για να το αποσυνδέσετε στο επάνω μέρος.

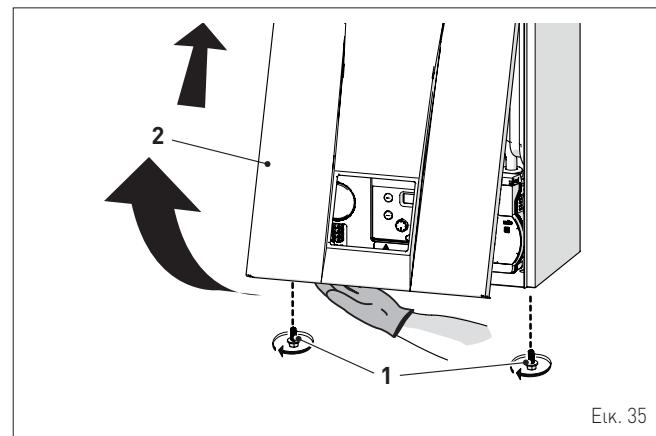


Εικ. 35

Κύκλωμα νερού χρήσης:

- ανοίξτε τη βάνα παροχής του κυκλώματος νερού χρήσης (εάν προβλέπεται)
- ανοίξτε μία ή περισσότερες βρύσες του ζεστού νερού χρήσης για να γεμίσετε και να εξαερώσετε το κύκλωμα νερού χρήσης
- μετά την ολοκλήρωση της εξαερώσης ξανακλείστε τις βρύσες του ζεστού νερού χρήσης.

Κύκλωμα θέρμανσης:

- ανοίξτε τους κρουνούς προσαγωγής και επιστροφής και τις βαλβίδες εξαερώσης που βρίσκονται στα πιο ψηλά σημεία της εγκατάστασης
- λασκάρετε το πώμα της αυτόματης βαλβίδας εξαερώσης [3]
- ανοίξτε τη βάνα παροχής του κυκλώματος θέρμανσης (εάν προβλέπεται)
- ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης [4] και γεμίστε την εγκατάσταση θέρμανσης μέχρι να φθάσει την πίεση του **1-1,2 bar** που αναφέρονται στο μανόμετρο [5]
- κλείστε τη βάνα πλήρωσης [4]
- ελέγχετε ότι στην εγκατάσταση δεν υπάρχει αέρας εξαερώνοντας όλα τα θερμαντικά σώματα και το κύκλωμα στα διάφορα ψηλά σημεία της εγκατάστασης
- Βγάλτε τη μπροστινή τάπα [6] του κυκλοφορητή και ελέγχτε, με ένα κατσαβίδι, ότι ο ρότορας δεν έχει μπλοκάρει
- τοποθετήστε και πάλι την τάπα [6]

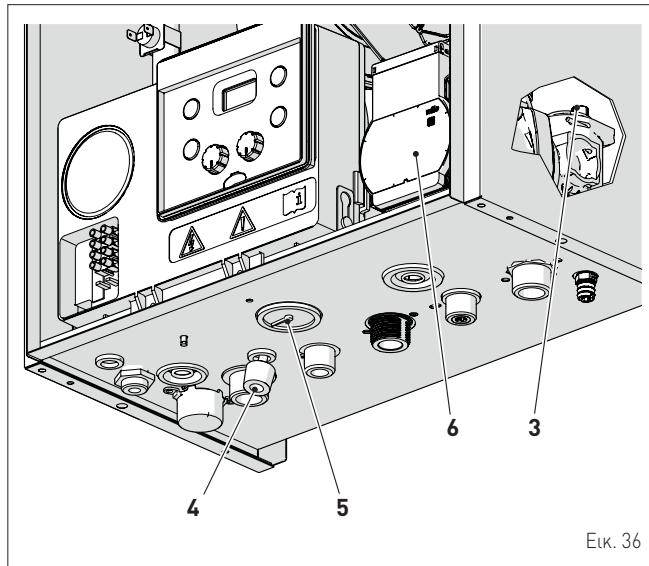

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για μία πλήρη εξαέρωση της εγκατάστασης, συνιστάται να επαναλάβετε περισσότερες φορές τα προαναφερόμενα.

- ελέγχτε την πίεση που αναφέρεται στο μανόμετρο [5] και, εάν είναι απαραίτητο, ολοκληρώστε την πλήρωση μέχρι να διαβάσετε την σωστή τιμή πίεσης
- κλείστε το πώμα της αυτόματης βαλβίδας εξαερώσης [3]
- γεμίστε το σφόντο αποσυνδέοντας από αυτό τον σωλήνα ή χρησιμοποιώντας (διαμέσου) την παροχή λήψης καυσαερίων.


Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα του λέβητα συνδέοντάς το στο επάνω μέρος, ωθώντας το μπροστά και ασφαλίζοντάς το σφίγγοντας τις βίδες [1] που αφαιρέσατε προηγουμένως.

6.14.2 Ενέργειες ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ**Κύκλωμα νερού χρήσης:**

- κλείστε τη βάνα παροχής του κυκλώματος νερού χρήσης (προβλέπεται στην εγκατάσταση)
- ανοίξτε δύο ή περισσότερες βρύσες του ζεστού νερού χρήσης για να εκκενώσετε το κύκλωμα νερού χρήσης.

Λέβητας:

- λασκάρετε το πώμα της αυτόματης βαλβίδας εξαερώσης [3]
- κλείστε τις βάνες προσαγωγής και επιστροφής του κυκλώματος θέρμανσης [προβλέπεται στην εγκατάσταση]
- ελέγχετε ότι η βάνα πλήρωσης [4] είναι κλειστή
- συνδέστε μία ελαστική σωλήνα στη βαλβίδα εκκένωσης λέβητα [7] και ανοίξτε την
- όταν ολοκληρωθεί η εκκένωση κλείστε τη βαλβίδα εκκένωσης [7]
- κλείστε το πώμα της αυτόματης βαλβίδας εξαερώσης [3].

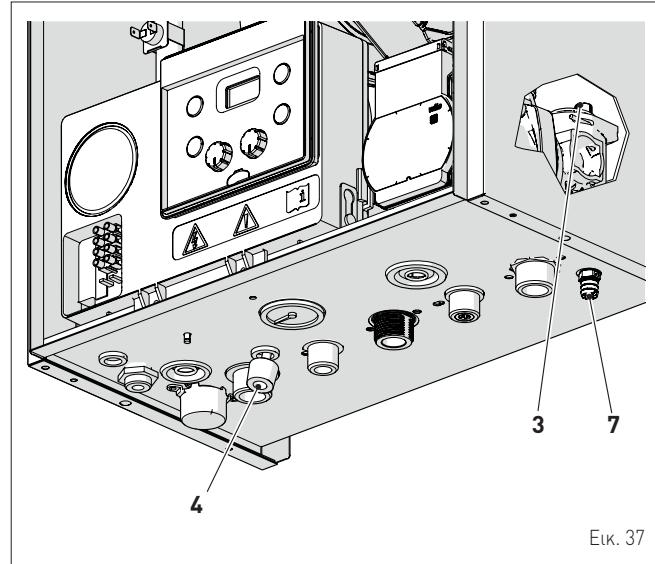

7 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7.1 Προκαταρκτικές εργασίες



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να έχετε πρόσβαση στις ζώνες που βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής, θεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες των εξαρτημάτων ή των σωληνώσεων της εγκατάστασης δεν είναι υψηλές (κίνδυνος εγκαυμάτων).
- Πριν να κάνετε τις ενέργειες αποκατάστασης της εγκατάστασης θέρμανσης φορέστε προστατευτικά γάντια.


Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ελέγχετε ότι:

- ο τύπος αερίου είναι αυτός για τον οποίο έχει παραχθεί η συσκευή
- οι βάνες παροχής του αερίου, της θερμικής εγκατάστασης και της υδραυλικής εγκατάστασης είναι ανοιχτές
- ο πίεσος εγκατάστασης, εν ψυχρώ, ο οποία αναφέρεται στο μανόμετρο, είναι μεταξύ **1 και 1,2 bar**
- ο ρότορας του κυκλοφορητή γυρίζει ελεύθερα
- το σιφόν έχει γεμίσει
- η καμινάδα έχει τοποθετηθεί σωστά.

7.2 Αρχική έναστη


Αφού πραγματοποιήσετε τις προκαταρκτικές ενέργειες, για να θέσετε σε λειτουργία το λέβητα:

- τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "ON" (ανοιχτό)



Εικ. 38

- Θα προβληθεί ο τύπος αερίου για τον οποίο είναι βαθμονομημένος ο λέβητας "**nG**" (μεθάνιο) ή "**LG**" (υγραέριο GPL), στη συνέχεια η ισχύς. Στη συνέχεια θα εξακριβωθεί η σωστή εκπροσώπηση των συμβόλων και τέλος στην οθόνη θα προβληθεί " - - "



- πατήστε, μία φορά, για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, το πλήκτρο **髯** για να επιλέξετε τη "λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" . Η οθόνη θα προβάλλει την τιμή του αισθητήρα προσαγωγής που έχει ανιχνεύσει τη συγκεκριμένη στιγμή



7.2.1 Αυτόματη διαδικασία αυτοβαθμονόμησης

Εκτελέστε την "Αυτόματη διαδικασία αυτοβαθμονόμησης" ενεργώντας ως εξής:

- γυρίστε το διακόπτη νερού χρήσης στο μέγιστο

- πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **OK** και **+**, για περίπου 12 δευτερόλεπτα, μέχρι να προβληθούν στην οθόνη τα σύμβολα και να αναβοσθήνουν




- μόλις αρχίσουν να αναβοσθήνουν τα σύμβολα, αφήστε ελεύθερα τα πλήκτρα **OK** και **+** και πατήστε το πλήκτρο **髯**, εντός 3 δευτερολέπτων
- αρχίζει η "Αυτόματη διαδικασία αυτοβαθμονόμησης"
- **ανοίξτε μία ή περισσότερες βρύσες του ζεστού νερού**
- στην οθόνη προβάλλονται οι τιμές με ανάλαμπη: "99" (μεγίστη τιμή), στη συνέχεια "μία ενδιάμεση τιμή" και τέλος "00" (ελάχιστη τιμή)



Ο χειριστής πρέπει να περιμένει περίπου 15 λεπτά ώστε να ολοκληρωθεί η "διαδικασία αυτοβαθμονόμησης" προβάλλοντας και πάλι στην οθόνη τη "λειτουργία ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" . Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία:


- κλείστε τις βρύσες που ανοίξατε προηγουμένως και εξακριβώστε το σταμάτημα της συσκευής.
- Σε περίπτωση μιας ενδεχόμενης δυσλειτουργίας στην οθόνη θα προβάλλει την ένδειξη "**AL**", ακολουθούμενο από τον κωδικό δυσλειτουργίας (π.χ. "**06**" - μη εντοπισμός φλόγας.

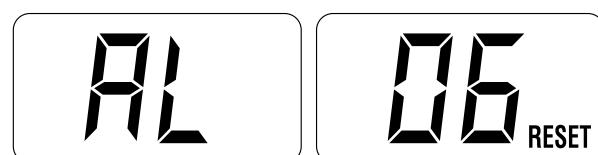

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποκαταστήσετε τις συνθήκες εκκίνησης πατήστε για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **OK RESET**. Η ενέργεια αυτή μπορεί να εκτελεστεί μέχρι 6 φορές το ανώτερο χωρίς να διακοπεί η "διαδικασία αυτοβαθμονόμησης".

- πατήστε, μία φορά, το πλήκτρο **髯** για να επιλέξετε τη "λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ" . Η οθόνη θα προβάλλει την τιμή της θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης που έχει εντοπιστεί τη συγκεκριμένη στιγμή



- ρυθμίστε το θερμοστάτη χώρου που θέλετε και εξακριβώστε ότι ο λέβητας ξεκινά και λειτουργεί κανονικά
- κάντε τη διαδικασία "Λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων", ώστε να ελέγχετε ότι η πίεση του αερίου τροφοδοσίας (δίκτυο) είναι σωστή, για να εντοπίσετε τις παραμέτρους καύσης και για να μετρήσετε την απόδοση καύσης που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7.3 Προβολή και καθορισμός παραμέτρων

Για να μπείτε στο μενού παραμέτρων:

- από την επιλεγόμενη λειτουργία (π.χ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ)




- πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **-** και **OK** (~ 5s) μέχρι να προβληθεί, στα 2 ψηφία της οθόνης, "tS" [εγκαταστάτη] που εναλλάσσεται με το "0.1" [αριθμός παραμέτρου] και το "5" [τιμή που έχει καθοριστεί]



- πατήστε το πλήκτρο **+** για να τρέξετε τη λίστα των παραμέτρων κατ' αύξουσα σειρά και στη συνέχεια **-** για να τρέξετε τη λίστα κατά φθίνουσα σειρά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το συνεχόμενο πάτημα των πλήκτρων **+** ή **-** επιτρέπει τη γρήγορη κύλιση.

- αφού επιτευχθεί η επιθυμητή παράμετρος πατήστε το πλήκτρο **OK**, για ~ 3 δευτερόλεπτα, για να την επιβεβαιώσετε και μπείτε έτσι στην καθορισμένη τιμή, η οποία θα αναβοσθήνει στην οθόνη, και θα μπορέσετε να την τροποποιήσετε



- για να τροποποιήσετε την τιμή, στο επιτρεπτό πεδίο, πατήστε τα πλήκτρα **+**, για να την αυξήσετε, ή **-**, για να τη μειώσετε
- αφού εντοπιστεί η επιθυμητή τιμή, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να την επιβεβαιώσετε.

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι τροποποιήσεις των τιμών των σχετικών παραμέτρων για να βγείτε από το μενού παραμέτρων, πατήστε **ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ**, για ~ 5 δευτερόλεπτα, τα πλήκτρα **-** και **OK** μέχρι να προβληθεί η αρχική ένδειξη οθόνης.



7.4 Λίστα παραμέτρων


Τύπος	αρ.	Περιγραφή	Πεδίο	Μονάδα μέτρησης	Βήμα	Προκαθορισμένο
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ						
tS	0.1	Ισχύς λέβητα kW	0 = 25 kW 1 = 30 kW	-	1	-
tS	0.2	Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήστης	0 = στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήστης 1 = μπόλερ με θερμοστάτη ή μόνο θέρμανση 2 = μπόλερ με αισθητήρα 3 = με έναν διπλό εναλλάκτη 4 = στιγμιαία με είσοδο από ηλιακό 5 = ανοικτός ανεμ 6 = λέβητας με κυκλοφορητή θερμότητας	-	1	0
tS	0.3	Τύπος Αερίου	0 = G20 1 = G31	-	1	0
tS	0.4	Τύπος Θαλάμου Καύσης	0 = κλειστού θαλάμου καύσης με έλεγχο καύσης 1 = ανοικτού θαλάμου καύσης με θερμοστάτη και υαλοσερίων 2 = Low Nox	-	1	0
tS	0.8	Διόρθωση τιμής εξωτερικού αισθητήρα	-5 .. +5	°C	1	0
tS	0.9	Αριθμός στροφών ανεμιστήρα έναυσης	80 .. 160	RPMx25	1	128
ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
tS	1.0	Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας	0 .. +10	°C	1	3
tS	1.1	Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας Εξωτερικού Αισθητήρα --- = Απενεργοποιημένο	-9 .. +5	°C	1	-2
tS	1.2	Κλίση ράμπας έναυσης κατά τη θέρμανση	0 .. 80	-	1	20
tS	1.3	Ρύθμιση Ελάχιστης Θερμοκρασίας Θέρμανσης	20 .. Par tS 1.4	°C	1	20
tS	1.4	Ρύθμιση Μέγιστης Θερμοκρασίας Θέρμανσης	Par tS 1.3 .. 80	°C	1	80
tS	1.5	Μέγιστη ισχύς θέρμανσης	0 .. 100	%	1	100
tS	1.6	Χρόνος καθυστέρησης κλεισμάτος κυκλοφορητή	0 .. 99	sec. x 10	1	3
tS	1.7	Καθυστέρηση Ενεργοποίησης Κυκλοφορητή Θέρμανσης	0 .. 60	sec. x 10	1	0
tS	1.8	Καθυστέρηση Έναυσης εκ νέου θέρμανση	0 .. 60	λεπτά	1	3
tS	1.9	Ρύθμιση Νερού χρήσης με Ροόμετρο	0 = Απενεργοποιημένο 1 = Ενεργοποιημένο	-	1	1
tS	2.0	Μέγιστη ισχύς νερού χρήσης	0 .. 100	%	1	100

Τύπος	αρ.	Περιγραφή	Πεδίο	Μονάδα μέτρησης	Βήμα	Προκαθορισμένο
tS	2.1	Ελάχιστη ισχύς θέρμανσης/νερού χρήσης (premix)	0 .. 100	%	1	0
tS	2.2	Ενεργοποίηση προθέρμανσης νερού χρήσης	0 = OFF 1 = ON	-	1	0
tS	2.5	Λειτουργικότητα Βοηθητικού Θερμοστάτη Χώρου	0 = δεύτερος θερμοστάτης Χώρου 1 = θερμοστάτης Χώρου αντιπαγωτικού 2 = νερό χρήσης απενεργοποιημένο	-	1	0
tS	2.6	Καθυστέρηση ενεργοποίησης Ηλεκτροβάνας Ζώνης / Δεύτερου Κυκλοφορητή	0 .. 99	λεπτά	1	1
tS	2.8	Καθυστέρηση ενεργοποίησης ZNX με ηλιακό	0 .. 30	λεπτά	1	0
tS	2.9	Λειτουργία προστασίας από τη Λεγιόνελλα (Μόνο μπόλερ)	-- = Απενεργοποιημένο 50 .. 80	-	1	--
tS	3.0	Μέγιστη θερμοκρασία νερού χρήσης	35 .. 67	°C	1	60
tS	3.5	Ψηφιακός/αναλογικός πρεσοστάτης	0 = πρεσοστάτης νερού 1 = μεταδότης πίεσης νερού 2 = μεταδότης πίεσης νερού [μόνο προβολή της πίεσης]	-	1	0
tS	3.9	Ελάχιστη ταχύτητα πλεκτρονικού κυκλοφορητή	20 .. 100	%	1	30
tS	4.0	Ταχύτητα Ηλεκτρονικού Κυκλοφορητή	-- = Καμία ρύθμιση AU = Αυτόματη 30 .. 100	%	10	AU
tS	4.1	ΔΤ Προσαγωγή/Επιστροφή ηλεκτρονικού κυκλοφορητή	10 .. 40	°C	1	20
tS	4.2	Επιλογή οφέλους Κυκλοφορητή θερμότητας ή λέβητα (μόνο εάν tS 0.2 = 6)	-20 .. 30	°C	-	5
tS	4.3	Καθυστέρηση ενεργοποίησης Βοήθειας λέβητα προς Κυκλοφορητή θερμότητας (μόνο εάν tS 0.2 = 6)	1 .. 180	λεπτά	-	20
tS	4.7	Εξαναγκασμός κυκλοφορητή εγκατάστασης (μόνο στην χειμερινή λειτουργία)	0 = Απενεργοποιημένο 1 = Ενεργοποιημένο	-	1	0
RESET (ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ)						
tS	4.8	Επανεκκίνηση Προκαθορισμένων Παραμέτρων Εγκαταστάτη	0 .. 1	-	-	0

Σε περίπτωση βλάβης/δυσλειτουργίας στα δύο ψηφία της οθόνης θα εναλλάσσεται ο ένδειξη "AL" και ο αριθμός της δυσλειτουργίας Π.χ.: "AL 04" [δυσλειτουργία Αισθητήρα Νερού Χρήσης].

Πριν την αποκατάσταση της βλάβης:

- αφαιρέστε την πλεκτρική τροφοδόσια από τη συσκευή τοποθετώντας τον γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "OFF" (κλειστό)

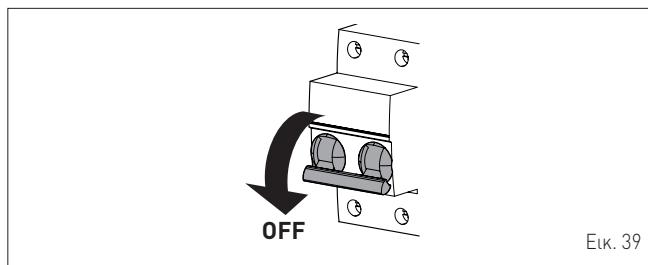

- κλείστε προσεκτικά τη βάνα παροχής του καυσίμου.

Αποκαταστήστε τη βλάβη και βάλτε και πάλι σε λειτουργία τον λέβητα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν στην οθόνη μαζί με τον αριθμό δυσλειτουργίας παρουσιάζεται και η ένδειξη RESET (βλέπε εικόνα), αφού αποκαταστήσετε τη βλάβη είναι απαραίτητο να πατήσετε το πλήκτρο OK (RESET), για ~ 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.



7.5 Προβολή δεδομένων λειτουργίας και μετρήσεων

Αφού τεθεί σε λειτουργία ο λέβητας είναι δυνατόν, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός, να προβάλλει τα δεδομένα λειτουργίας "In" και τις μετρήσεις "CO" προχωρώντας ως εξής:

- από την ένδειξη λειτουργίας της συγκεκριμένης στιγμής (ΧΕΙΜΩΝΑΣ ☃ ή ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ☀)

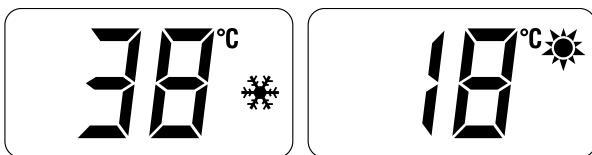


- μπαίνει στο "INFO" πατώντας **ταυτόχρονα**, για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, τα πλήκτρα **+** και **-** μέχρι να προβληθεί "In" εναλλασσόμενο με "0.0" (αριθμός της πληροφορίας/info) και "25" (π.χ. τιμής)



Από τη θέση αυτή υπάρχουν 2 πιθανότητες:

- τρέχει τον κατάλογο των "info" και των **"μετρήσεων"** πατώντας το πλήκτρο **+**. Με αυτόν τον τρόπο η κύλιση θα γίνει διαδοχικά
- προβάλλει τα "**αλάρμ που έχουν παρουσιαστεί**" (το ανώτερο 10) πατώντας το πλήκτρο **-**. Στο εσωτερικό των προβολών προχωράει με τα πλήκτρα **+** ή **-**.

Αφού ολοκληρωθούν οι προβολές των σχετικών τιμών, για να βγείτε από το μενού, πατήστε για ~ 5 δευτερόλεπτα, το πλήκτρο **OK** μέχρι να προβληθεί η αρχική ένδειξη οθόνης.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τύπος	αρ.	Περιγραφή	Πεδίο	Μονάδα μέτρησης	Βήμα
In	0.0	Προβολή έκδοσης sw			
In	0.1	Προβολή εξωτερικού αισθητήρα	- 9 .. 99	°C	1
In	0.2	Προβολή θερμοκρασίας αισθητήρα προσαγωγής	- 9 .. 99	°C	1
In	0.3	Αισθητήρας καπναερίων	- 9 .. 99	°C	1
In	0.4	Προβολή θερμοκρασίας αισθητήρα νερού χρήσης	- 9 .. 99	°C	1
In	0.5	Προβολή θερμοπλικού αισθητήρα AUX	- 9 .. 99	°C	1
In	0.6	Προβολή πραγματικού SET της θερμοκρασίας θέρμανσης	Παρ. 13 ... Παρ. 14	°C	1
In	0.7	Προβολή επιπέδου ισχύος	0 .. 99	%	1
In	0.8	Προβολή παροχής ροήμετρου	0 .. 99	l/min	0.1
In	0.9	Προβολή ανάγνωσης μεταδότη πίεσης νερού (εάν υπάρχει)	0 .. 99	bar	0.1
In	1.0	Προβολή τρέχοντος αριθμού στροφών ανεμιστήρα	0 .. 99	RPM x 100	1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Τύπος	αρ.	Περιγραφή	Πεδίο	Μονάδα μέτρησης	Βήμα
CO	0.0	Συνολικός αριθμός αρών λειτουργίας λέβητα	0 .. 99	h x 1000	0,1, από 0,0 έως 9,9, 1, από 10 έως 99
CO	0.1	Συνολικός αριθμός αρών λειτουργίας καυστήρα	0 .. 99	h x 1000	0,1, από 0,0 έως 9,9, 1, από 10 έως 99
CO	0.2	Συνολικός αριθμός ανάμματος καυστήρα	0 .. 99	h x 1000	0,1, από 0,0 έως 9,9, 1, από 10 έως 99
CO	0.3	Συνολικός αριθμός δυσλειτουργών	0 .. 99	x 1	1
CO	0.4	Συνολικός αριθμός προσθάσεων παραμέτρων εγκαταστάτη "TS"	0 .. 99	x 1	1
CO	0.5	Συνολικός αριθμός προσθάσεων παραμέτρων OEM	0 .. 99	x 1	1
CO	0.6	υπολειπόμενος χρόνος για την επόμενη συντήρηση προβολή θαμνονομήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί	1 .. 199	μήνες	1
CO	0.7	προβολή συνολικού αριθμού θαμνονομήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί	1 .. 199	x 1	1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΑΡΜ/ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ

Τύπος	αρ.	Περιγραφή
AL	00	Τελευταία δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί
AL	01	Προτελευταία δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί
AL	02	Τρίτη από το τέλος δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί
AL	03	Δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγουμένως
AL	04	Δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγουμένως
AL	05	Δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγουμένως
AL	06	Δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγουμένως
AL	07	Δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγουμένως
AL	08	Δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγουμένως
AL	09	Δυσλειτουργία/βλάβη που έχει παρουσιαστεί προηγουμένως


7.6 Εξακριβώσεις

7.6.1 Λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων


Η λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων είναι χρήσιμη για τον εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης ώστε να εξακριβώσει την πίεση τροφοδοσίας, για να εντοπίσει τις παραμέτρους καύσης και για να μετρήσει την απόδοση καύσης που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η διάρκεια αυτής της λειτουργίας είναι 15 λεπτά και για να την ενεργοποιήσετε ενεργήστε ως εξής:


- εάν το κάλυμμα (2) δεν έχει ήδη αφαιρεθεί, ξεβιδώστε τις δύο Βίδες (1), τραβήξτε μπροστά το μπροστινό κάλυμμα (2) και σπαστε το για να το αποσυνδέσετε στο επάνω μέρος του

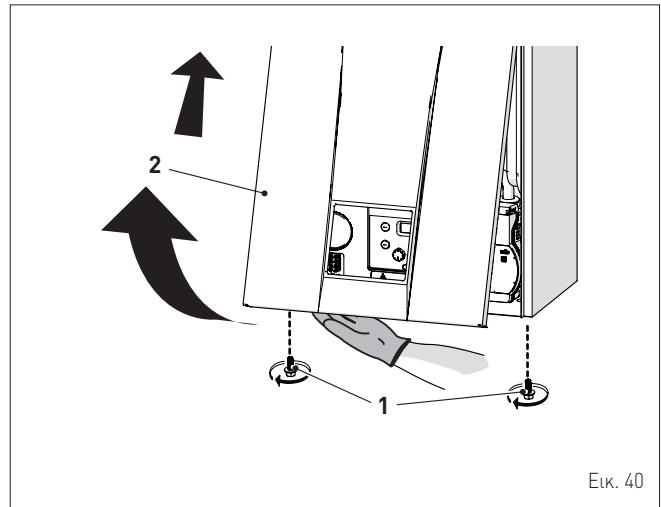


- αφαιρέστε τις βίδες (3) στερεώσοντας του πίνακα χειρισμών (4)
- μετακινήστε τον πίνακα (4) προς τα πάνω [a] κρατώντας τον μέσα στους πλευρικούς οδηγούς (5) μέχρι το τέλος της διαδρομής
- στρέψτε τον μπροστά [b] μέχρι να τον θέσετε σε οριζόντια θέσην

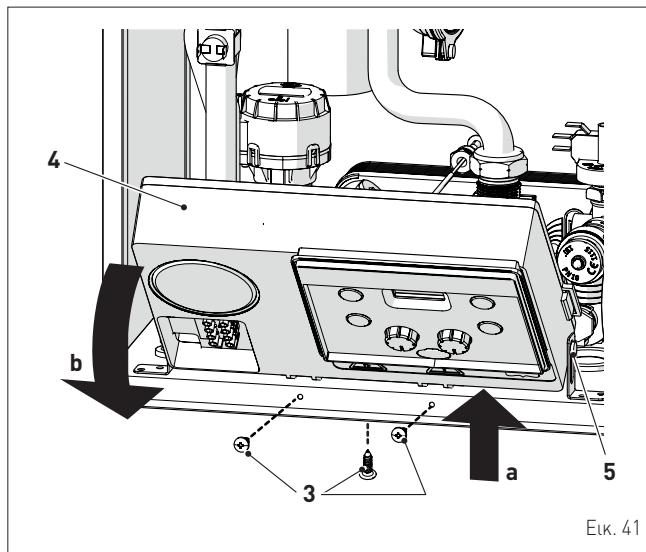


- κλείστε τη βάνα του αερίου
- λασκάρετε τη βίδα της υποδοχής "πίεση τροφοδοσίας" (6) και συνδέστε ένα μανόμετρο

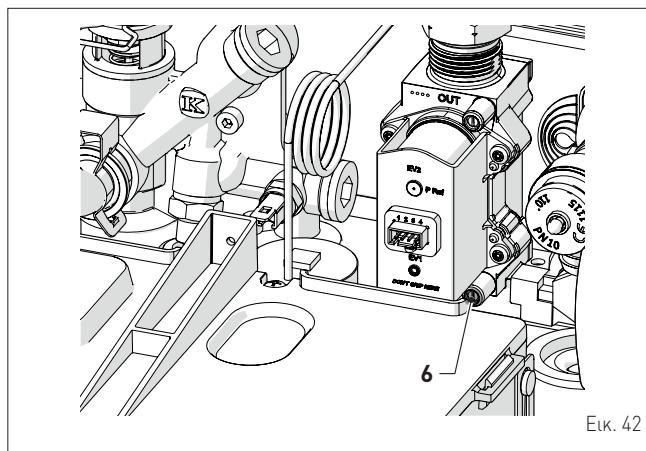


- ανοίξτε τη βάνα του αερίου
- τροφοδοτήστε πλεκτρικά το λέβητα τοποθετώντας τον γενικό διακόπτη στο "ON" (ενεργοποιημένο)

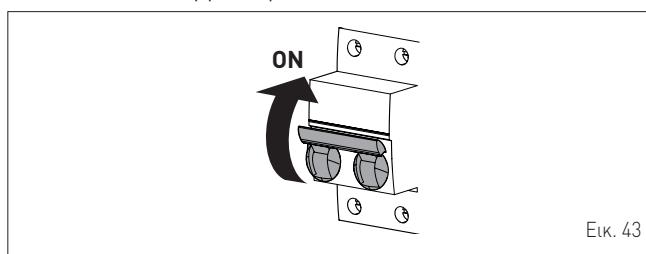


- πατήστε το πλήκτρο μέχρι να επιλέξετε τη λειτουργία "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ"
- πατήστε, ταυτόχρονα, τα πλήκτρα **OK** και **+**, για ~ 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να προβληθεί αναβοσθήνοντας στην οθόνη η ένδειξη, εναλλασσόμενη από την τιμή θερμοκρασίας του αισθητήρα προσαγωγής, και τα σύμβολα και αναβοσθήνοντας



- **ανοίξτε μία ή περισσότερες βρύσες του ζεστού νερού**
- πατήστε το πλήκτρο **+** για να λειτουργήσετε το λέβητα στη μέγιστη ισχύ «Ηι» και εξακριβώστε στο μανόμετρο ότι η τιμή πίεσης τροφοδοσίας του αερίου είναι σωστή
- αποσυνδέστε το μανόμετρο, κλείστε με προσοχή την υποδοχή πίεσης (6), επαναφέρετε τον πίνακα εντολών στην αρχική θέση και επαναποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα (2)
- ανιχνεύστε τα δεδομένα καύσης και μετρήστε την απόδοση καυσίμου
- πατήστε το πλήκτρο **-** για να λειτουργήσει ο λέβητας με την ελάχιστη ισχύ «Λο». Στην οθόνη προβάλλεται αναβοσθήνοντας η ένδειξη, εναλλασσόμενη από την τιμή θερμοκρασίας του αισθητήρα προσαγωγής, και τα σύμβολα και αναβοσθήνοντας

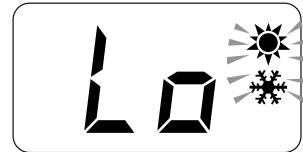

- εντοπίστε τα στοιχεία καύσης
- πατήστε το πλήκτρο για να θυγείτε από τη «Διαδικασία Ανάλυσης Καυσαερίων». Στην οθόνη θα προβληθεί η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής του λέβητα

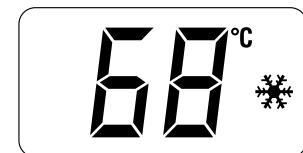

- κλείστε τις βρύσες ζεστού νερού που είχαν ανοίξει προηγουμένως.

Πίεση τροφοδοσίας αερίου

Τύπος αερίου	G20	G31
Πίεση (mbar)	20	37

7.7 Αλλαγή του αερίου που χρησιμοποιείται

Τα μοντέλα **MIA HE C10** μπορούν να λειτουργήσουν με G20 (μεθάνιο) ή με G31 (προπάνιο) χωρίς καμία μηχανική μετατροπή. Είναι μόνο απαραίτητο να επιλέξετε την παράμετρο "**tS 0.3**" (βλέπε "Προβολή και καθορισμός παραμέτρων") και καθορίστε το σύμφωνα με τον τύπο αερίου που χρησιμοποιείται.

Σε περίπτωση μετατροπής του αερίου που χρησιμοποιείτε εκτελέστε εξ ολοκλήρου τη φάση "Αλλαγή του αερίου που χρησιμοποιείται" της συσκευής.

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

8.1 Κανονισμοί

Για μία αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία της συσκευής σας συμβουλεύουμε να αναθέσετε ως Χρήστες σε έναν Επαγγελματικά εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο Τεχνικό την περιοδική ΕΤΗΣΙΑ, συντήρησή της.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να εκτελούνται ΜΟΝΟ από διαπιστευμένο προσωπικό **με την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να φορά κατάλληλες προστασίες κατά των απυχημάτων.**
- Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες των εξαρτημάτων ή των σωληνώσεων της εγκατάστασης δεν είναι υψηλές (κίνδυνος εγκαυμάτων).



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν κάνετε τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω:

- τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο "OFF" (κλειστό)
- κλείστε τη βάνα του αερίου
- προσέξτε να μην αγγίξετε ενδεχόμενα ζεστά μέρη στο εσωτερικό της συσκευής.



Εικ. 44

8.2 Εξωτερικός καθαρισμός

8.2.1 Καθαρισμός του περιβλήματος

Για τον καθαρισμό του περιβλήματος χρησιμοποιήστε ένα πανί θρεγμένο με νερό και σαπούνι ή με νερό και οινόπνευμα σε περίπτωση επιμονών λεκέδων.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ


η χρήση λειαντικών προϊόντων.

8.3 Εσωτερικός καθαρισμός

8.3.1 Αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων


Για να μπείτε στα εσωτερικά μέρη του λέβητα:

- ξεβιδώστε τις δύο βίδες (1), τραβήξτε μπροστά το μπροστινό κάλυμμα (2) και σπειρώστε το για να το αποσυνδέσετε στο επάνω μέρος

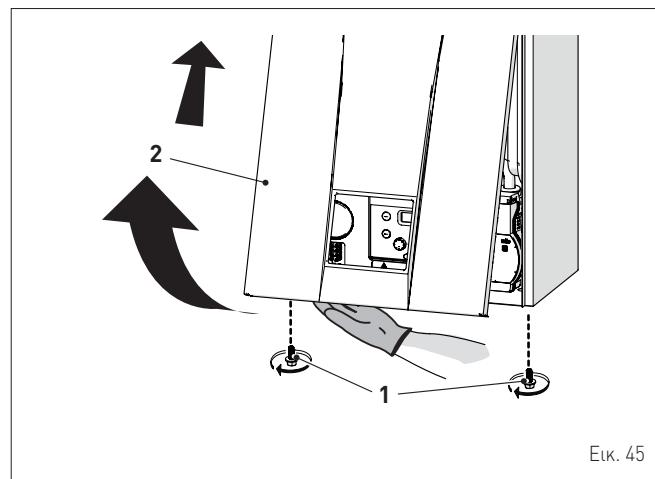


Εικ. 45

- αφαιρέστε τις βίδες (3) στερέωσης του πίνακα χειρισμών (4)
- μετακινήστε τον πίνακα (4) προς τα πάνω (a) κρατώντας τον μέσα στους πλευρικούς οδηγούς (5) μέχρι το τέλος της διαδρομής
- στρέψτε τον μπροστά (b) μέχρι να τον θέσετε σε οριζόντια θέση

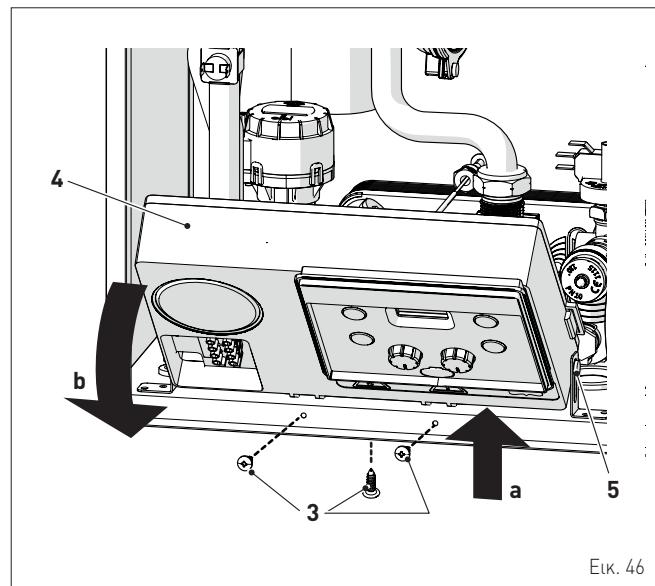


Εικ. 46

- ξεβιδώστε το δακτύλιο (6)
- βγάλτε τους συνδετήρες (7) από τον ανεμιστήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο (8) του πλεκτροδίου

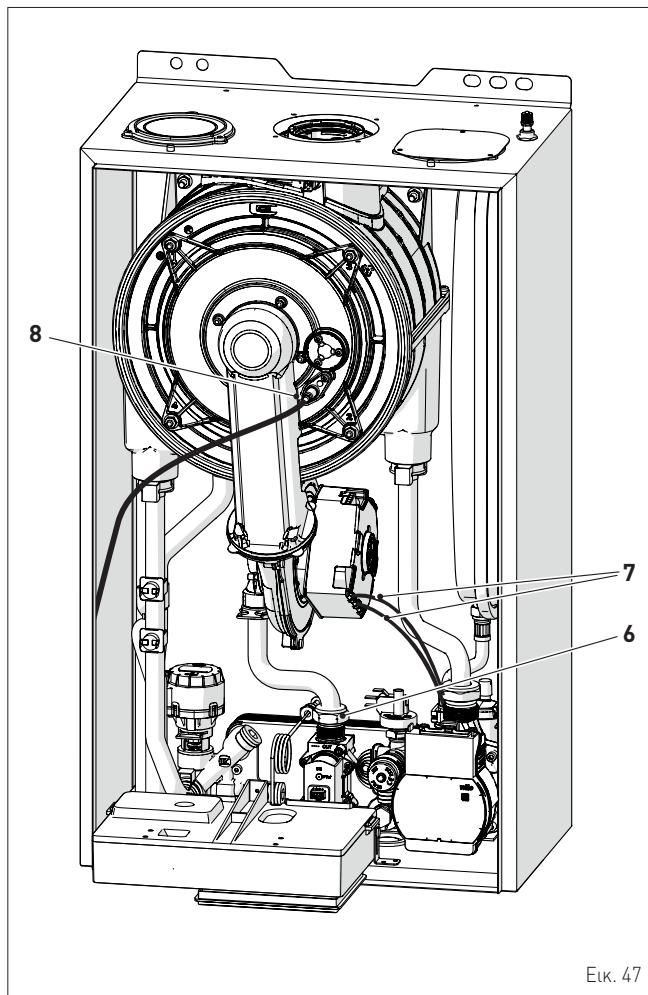


- ξεβιδώστε τα τέσσερα περικόχλια (9) στερέωσης της θυρίδας του θαλάμου καύσης (10)
- τραβήξτε μπροστά το γκρουπ ανεμιστήρα-μάνικας-θυρίδας (11) και βγάλτε το

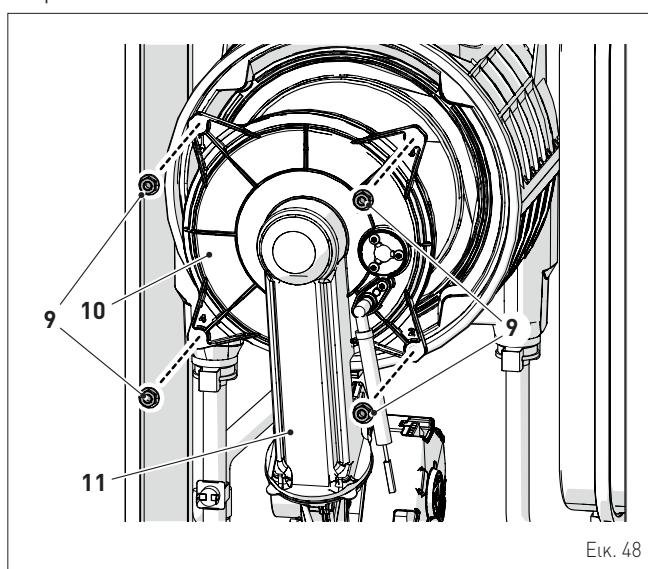

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργήστε με προσοχή καθώς βγάζετε το γκρουπ (11), για να μην καταστρέψετε τις εσωτερικές μονώσεις του θαλάμου καύσης και το παρέμβυσμα της θυρίδας.

- ξεβιδώστε τα τέσσερα περικόχλια (12) στερέωσης του ανεμιστήρα (13) και εξαγάγετε τον ανεμιστήρα.

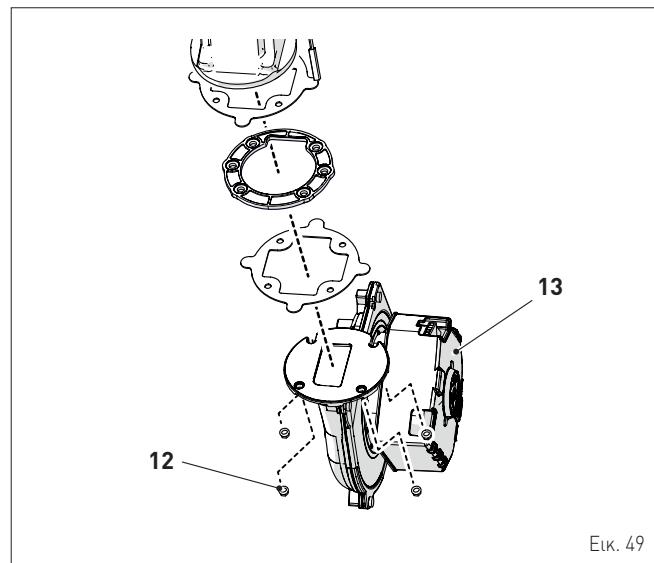


8.3.2 Καθαρισμός του καυστήρα και του θαλάμου καύσης

Ο θάλαμος καύσης και ο καυστήρας δεν χρειάζονται μία ιδιαίτερη συντήρηση. Αρκεί να τα καθαρίσετε με ένα πινέλο ή μία βούρτσα με τρίχες.

8.3.3 Έλεγχος του πλεκτροδίου έναυσης/ανίχνευσης

Εξακριβώστε την κατάσταση του πλεκτροδίου έναυσης/ανίχνευσης και αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο. Είτε εάν το πλεκτρόδιο έναυσης/ανίχνευσης αντικατασταθεί είτε όχι, ελέγχετε τις τιμές σύμφωνα με το σχέδιο.

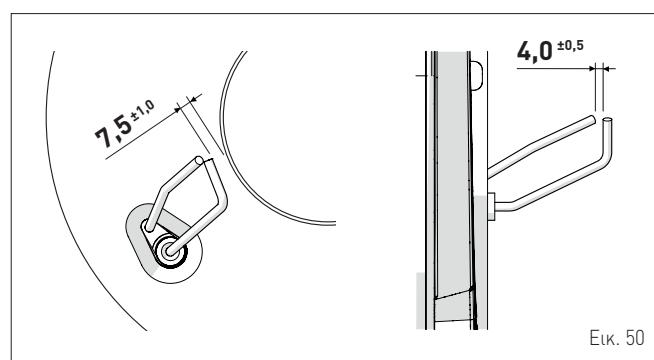


8.3.4 Εργασίες ολοκλήρωσης

Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του θαλάμου καύσης και του καυστήρα:

- αφαιρέστε τα ενδεχόμενα ανθρακούχα κατάλοιπα
- ελέγχετε ότι το παρέμβυσμα και η μόνωση της θυρίδας (10), του θαλάμου καύσης, είναι ακέραιες. Αντικαταστήστε τις εάν είναι απαραίτητο

- επανασυναρμολογήστε το γκρουπ ενεργώντας με την αντίστροφη σειρά από αυτήν που περιγράφοκε προηγουμένως, σφίγγοντας κατάλληλα τις βίδες (9) της θυρίδας του θαλάμου καύσης
- επανατοποθετήστε το ακροφύσιο (16) φροντίζοντας το φρεζάρισμα να είναι προσανατολισμένο προς το κάτω μέρος, όπως φαίνεται στην εικόνα

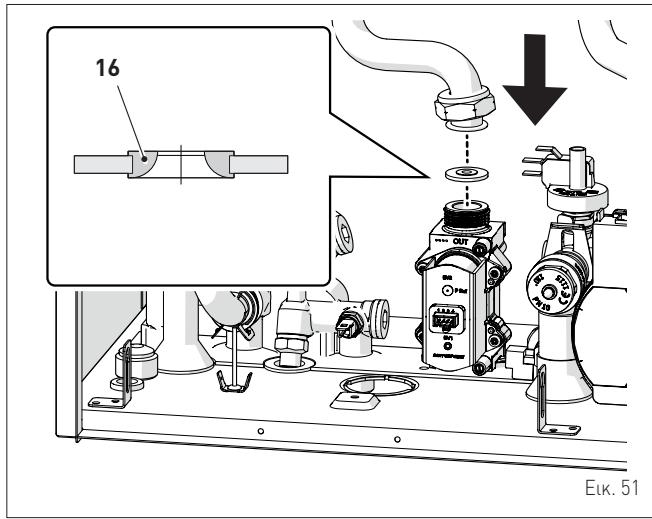

- επανασυνδέστε τις συνδέσεις στον ανεμιστήρα και στο πλεκτρόδιο.

8.4 Έλεγχοι

8.4.1 Έλεγχος του αγωγού καυσαερίων

Συνιστάται να ελέγχετε ότι οι αγωγοί αναρρόφησης του αέρα καύσης και της απαγωγής καυσαερίων είναι ακέραιοι και στεγανοί.

8.4.2 Έλεγχος της πίεσης του δοχείου διαστολής

Συνιστάται να εκκενώνετε το δοχείο διαστολής, πλευρά νερού, και να ελέγχετε ότι η τιμή προφόρτισης δεν είναι μικρότερη από **1 bar**. Στην αντίθετη περίπτωση επαναφέρετε την πίεση στη σωστή τιμή (βλέπε παράγραφο "Δοχείο διαστολής").

Αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που περιγράφονται παραπάνω:

- γεμίστε και πάλι το λέβητα όπως περιγράφεται στην παράγραφο **"Ενέργειες ΠΛΗΡΩΣΗΣ"**
- ελέγχετε ότι τα σιφόν ύπειχε γεμίσει σωστά
- θέστε σε λειτουργία το λέβητα, ενεργοποιήστε την **"Λειτουργία ανάλυσης καυσαερίων"** και κάντε την ανάλυση καυσαερίων καυ/ή τη μέτρηση της απόδοσης του καυσίμου
- επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα ασφαλίζοντάς το με τις δύο βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως.

8.5 Έκτακτη συντήρηση

Σε περίπτωση αντικατάστασης της **πλεκτρονικής πλακέτας** ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να καθορίσετε τις παραμέτρους όπως αναφέρεται στον πίνακα και στην ακόλουθη που φαίνεται.

Τύπος	αρ.	Περιγραφή	Καθορισμός για ΜΙΑ HE C10	
			25	30
tS	0.1	Ισχύς λέβητα kW 0 = 25; 1 = 30	0	1
tS	0.2	Παραγωγή ζεστού Νερού Χρήσης 0 = οτιγματική παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 1 = μπόλερ με θερμοστάτη ή μόνο θέρμανση 2 = μπόλερ με αισθητήρα 3 = με έναν διπλό εναλλάκτη 4 = οτιγματική με είσοδο από πλιακό 5 = ανοιχτός ανεμ.	0	
tS	0.3	Τύπος Αερίου 0 = G20; 1 = G31	0 ή 1	

Για να μπείτε στην **"Προβολή και καθορισμός παραμέτρων"** δείτε σχετικά άστα περιγράφονται στην συγκεκριμένη παράγραφο.

Αφού ολοκληρωθεί ο καθορισμός των παραμέτρων που αναφέρονται στον πίνακα, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε εξ ολοκλήρου την φάση **"Αυτόματη διαδικασία αυτοβαθμονόμησης"** που περιγράφεται στην συγκεκριμένη παράγραφο.

Σε περίπτωση αντικατάστασης της **Βαλβίδας αερίου**, και/ή του **πλεκτροδίου έναντισης /ανίχνευσης**, και/ή του **καυστήρα**, και/ή **ανεμιστήρα**, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε εξ ολοκλήρου τη φάση της **"Αυτόματη διαδικασία αυτοβαθμονόμησης"** που περιγράφεται στην συγκεκριμένη παράγραφο.

8.6 Κωδικοί δυσλειτουργιών και πιθανές λύσεις

ΛΙΣΤΑ ΑΛΑΡΜ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ/ΒΛΑΒΩΝ

Τύπος	αρ.	Δυσλειτουργία	Λύση
AL	01	Καυσαερίων θερμοστάτη	- Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης
AL	02	Χαμηλή πίεση νερού στην εγκατάσταση	- Συμπληρώστε - Ελέγχετε ενδεχόμενες διαρροές στην εγκατάσταση
AL	04	Δυσλειτουργία αισθητήρα νερού χρήσης (δυσλειτουργία αισθητήρα επιστροφής για τους τύπους "T")	- Ελέγχετε συνδέσεις - Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρα
AL	05	Δυσλειτουργία αισθητήρα προσαρωγής	- Ελέγχετε συνδέσεις - Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρα
AL	06	Απουσία ανίχνευσης φλόγας	- Ελέγχετε την ακεραιότητα του πλεκτροδίου ή ότι υπάρχει γείωση - Ελέγχετε τη διαθεσιμότητα και την πίεση του αερίου - Ελέγχετε την ακεραιότητα της βαλβίδας αερίου και της κάρτας
AL	07	Επέμβαση του αισθητήρα ή του θερμοστάτη ασφαλείας	- Ελέγχετε τις συνδέσεις του αισθητήρα ή του θερμοστάτη - Εξαερώστε την εγκατάσταση - Ελέγχετε τη βαλβίδα εξαέρωσης - Αντικαταστήστε τον αισθητήρα ή τον θερμοστάτη - Ελέγχετε ότι ο ρότορας του κυκλοφορητή δεν έχει μπλοκάρει
AL	08	Δυσλειτουργία κυκλώματος ανίχνευσης φλόγας	- Ελέγχετε την ακεραιότητα του πλεκτροδίου ή ότι υπάρχει γείωση - Ελέγχετε την ακεραιότητα της βαλβίδας αερίου και της κάρτας
AL	09	Απουσία κυκλοφορίας νερού στην εγκατάσταση	- Ελέγχετε την περιστροφή του ρότορα του κυκλοφορητή - Ελέγχετε τις πλεκτρικές συνδέσεις - Αντικαταστήστε τον κυκλοφορητή

Τύπος	αρ.	Δυσλειτουργία	Λύση
AL	10	Δυσλειτουργία βοηθητικού αισθητήρα	- Ελέγχετε την παράμετρο "tS 0.2 παραγωγή ρευμάτου νερού χρήσης" - Ελέγχετε την πλεκτρική σύνδεση
AL	11	Ρυθμιστής βαλβίδας αερίου αποσυνδεμένος	- Ελέγχετε την πλεκτρική σύνδεση
AL	12	Δυσλειτουργία νερού χρήσης σε λειτουργία μπόλιερ	- Καθορίστε την παράμετρο tS 0.4 [Διαμόρφωση καύσης στην τημή 0]
AL	13	Επέμβαση αισθητήρα καυσαερίων	- Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρα - Αντικαταστήστε αισθητήρα καυσαερίων
AL	14	Δυσλειτουργία αισθητήρα καυσαερίων	- Αντικαταστήστε αισθητήρα καυσαερίων - Ελέγχετε την πλεκτρική σύνδεση του αισθητήρα καυσαερίων - Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης
AL	15	Καλώδιο ελέγχου ανεμιστήρα αποσυνδεμένο	- ελέγχετε τα καλώδια σύνδεσης μεταξύ ανεμιστήρα και κάρτας
AL	18	Δυσλειτουργία επιπέδου συμπύκνωσης	- Ελέγχετε έμφραξη σωλήνα που σδηγεί τη συμπύκνωση στο σιφόν - Ελέγχετε ότι το σιφόν δεν έχει βουλώσει
AL	28	Μέγιστος αριθμός συνεχόμενων απεμπλοκών επιπεύχθικες	- Περιμένετε 1 ώρα και δοκιμάστε να ξεμπλοκάρετε την πλακέτα - Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης
AL	30	Δυσλειτουργία αισθητήρα επιστροφής [δυσλειτουργία αισθητήρα μπόλιερ για τους τύπους "T"]	- Αντικαταστήστε τον αισθητήρα επιστροφής - Ελέγχετε τις παραμέτρους - Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης
AL	37	Δυσλειτουργία λόγω χαμηλής τάσης δικτύου	- Ελέγχετε την τάση - Απευθυνθείτε στην εταιρία παροχής
AL	40	Ανίχνευση λάθος συχνότητας δικτύου	- Απευθυνθείτε στην εταιρία παροχής
AL	41	Απώλεια φλόγας για περισσότερες από 6 συνεχόμενες φορές	- Ελέγχετε πλεκτρόδιο έναυσης/ανίχνευσης - Ελέγχετε τη διαθεσιμότητα του αερίου [ανοιχτή βάνα] - Ελέγχετε την πιεση του αερίου στο δίκτυο
AL	42	Δυσλειτουργία πλήκτρων	- Ελέγχετε τη λειτουργικότητα των πλήκτρων
AL	43	Δυσλειτουργία επικοινωνίας Open Therm	- Ελέγχετε πλεκτρική σύνδεση OT
AL	44	Αθροιστική δυσλειτουργία χρόνων ανοίγματος βαλβίδας χωρίς φλόγα	- Ελέγχετε αν υπάρχει υδραυλικό πλήγμα [θρύβωσης] στην εγκατάσταση νερού χρήσης. Αν υπάρχει, προσαρτήστε μια αντιπληγματική συσκευή - Ελέγχετε αν υπάρχουν μη φυσιολογικές ζητήσεις από τον θερμοστάτη χώρου - Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης
AL	56	Εμπλοκή λόγω ΔΤ προσαγωγής/επιστροφής εκτός max ορίου (open vent)	- Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης
AL	57	Εμπλοκή λόγω ελέγχου FT "Flow Temp" (open vent)	- Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης
AL	62	Ανάγκη εκτέλεσης αυτοβαθμονόμησης	- Εκτελέστε διαδικασία αυτοβαθμονόμησης [βλέπε συγκεκριμένην παράγραφο]
AL	72	Λάθος τοποθέτησης αισθητήρα προσαγωγής	- Ελέγχετε λειτουργία και τοποθέτηση αισθητήρα προσαγωγής
AL	74	Βλάβη δεύτερου αισθητήρα προσαγωγής	- Ελέγχετε λειτουργία και τοποθέτηση δεύτερου αισθητήρα προσαγωγής
AL	77	Σφάλμα απόλυτων max/min ορίων ρεύματος EV2 SGV	- Ελέγχετε βαλβίδα αερίου και πλακέτα
AL	78	Σφάλμα ανώτερου ορίου ρεύματος EV2 SGV	- Ελέγχετε βαλβίδα αερίου και πλακέτα
AL	79	Σφάλμα κατώτερου ορίου ρεύματος EV2 SGV	- Ελέγχετε βαλβίδα αερίου και πλακέτα

Τύπος	αρ.	Δυσλειτουργία	Λύση
AL	80	Βλάβη στην γραμμή λογικής εντολής βαλβίδας / καλώδιο βαλβίδας κατεστραμμένο	- Ελέγχετε βαλβίδα αερίου και πλακέτα
AL	81	Εμπλοκή λόγω προβλήματος καύσης κατά την εκκίνηση	- Ελέγχετε ενδεχόμενες εμφράξεις της καμινάδας - Ελέγχετε διάφραγμα αέρα [εάν "BF"] - Ελέγχετε ρύθμιση αερίου - Εξαερώστε τον αέρα στο κύκλωμα αερίου
AL	82	Εμπλοκή για έλεγχο καύσης απέτυχη πολλές φορές	- Ελέγχετε πλεκτρόδιο - Ελέγχετε αγωγούς - Ελέγχετε διάφραγμα αέρα [εάν "BF"] - Ελέγχετε ρύθμιση αερίου
AL	83	Μη ρυθμιζόμενη καύση [προσωρινό σφάλμα]	- Ελέγχετε ενδεχόμενες εμφράξεις της καμινάδας - Ελέγχετε διάφραγμα αέρα [εάν "BF"] - Ελέγχετε ρύθμιση αερίου
AL	84	Μείωση παροχής για [υποθετική] χαμηλή πίεση σε αέριο δικτύου	- Ελέγχετε παροχή αερίου
AL	88	Εσωτερικό σφάλμα [προστασία ενάς εξαρτήματος στην πλακέτα]	- Ελέγχετε λειτουργία πλακέτας - Αντικαταστήστε πλακέτα
AL	89	Σφάλμα σήματος feedback ταλαντευόμενης καύσης	- Ελέγχετε πλεκτρόδιο - Ελέγχετε αγωγούς - Ελέγχετε διάφραγμα αέρα [εάν "BF"] - Ελέγχετε ρύθμιση αερίου
AL	90	Σφάλμα ανικανότητας επίτευξης της επιθυμητής θερμοκρασίας καύσης	- Ελέγχετε πλεκτρόδιο - Ελέγχετε αγωγούς - Ελέγχετε διάφραγμα αέρα [εάν "BF"] - Ελέγχετε ρύθμιση αερίου
ALL	91	Βαλβίδα αερίου εκτός range	- Επαναβαθμονομίστε την βαλβίδα αερίου
AL	92	Σφάλμα λόγω συστήματος που έφτασε στη μέγιστη διόρθωση αέρα [με την ελάχιστη παροχή]	- Ελέγχετε πλεκτρόδιο - Ελέγχετε αγωγούς - Ελέγχετε διάφραγμα αέρα [εάν "BF"] - Ελέγχετε ρύθμιση αερίου
AL	93	Σφάλμα ανικανότητας επίτευξης της επιθυμητής θερμοκρασίας καύσης	- Ελέγχετε πλεκτρόδιο - Ελέγχετε αγωγούς - Ελέγχετε διάφραγμα αέρα [εάν "BF"] - Ελέγχετε ρύθμιση αερίου
AL	95	Σφάλμα μικροδιακοπών σε σήμα φλόγας	- Ελέγχετε πλεκτρόδιο - Ελέγχετε πλακέτα - Ελέγχετε πλεκτρική τροφοδοσία - Ελέγχετε ρύθμιση αερίου
AL	96	Εμπλοκή λόγω έμφραξης απαγωγής καυσαερίων	- Ελέγχετε ενδεχόμενες εμφράξεις της καμινάδας - Ελέγχετε απαγωγή καυσαερίων και τοποθέτηση πλεκτροδίου [να μην αγγίζει τον καυστήρα]
AL	98	Σφάλμα sw, startup πλακέτας	- Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης
AL	99	Γενικό σφάλμα πλακέτας	- Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης
-	-	Συχνή επέμβαση της βαλβίδας ασφαλείας	- Ελέγχετε πίεση στο κύκλωμα - Ελέγχετε δοχείο διαστολής
-	-	Ανεπαρκής παραγωγή νερού χρήσης	- Ελέγχετε τη βαλβίδα εκτροπής - Ελέγχετε ότι είναι καθαρός ο πλακοειδής εναλλάκτης - Ελέγχετε βάνα κυκλώματος νερού χρήσης

Stimulate client,
Vă mulțumim că ați achiziționat o centrală **Sime MIA HE C10**, un aparat modular cu condensare, de ultimă generație, având caracteristici tehnice și performanțe capabile să satisfacă nevoile dvs. de încălzire și apă caldă menajeră instantanee, în condiții de siguranță maximă și la costuri cât mai avantajoase.

GAMĂ

MODEL	COD
Mia HE 25	8116600
Mia HE 30	8116602

NOTĂ: Este posibil ca unele modele să NU fie disponibile în anumite țări.

CONFORMITATE

Firma noastră declară că centralele **MIA HE C10** îndeplinesc cerințele esențiale ale următoarelor directive:

- Regulament Gaz (UE) 2016/426
- Directiva Randamente 92/42/CEE
- Directiva Joasă Tensiune 2014/35/UE
- Directiva Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/UE
- Directiva Proiectare Ecologică 2009/125/CE
- Reglementare (UE) N. 811/2013 - 813/2013
- Regulament (UE) 2017/1369

SIMBOLURI



ATENȚIE

Pentru a indica acțiuni care, dacă nu sunt efectuate corect, pot provoca accidentări de ordin generic sau defecțiuni și deteriorări ale echipamentului; prin urmare, necesită o atenție specială și o pregătire adecvată.



PERICOL ELECTRIC

Pentru a indica acțiuni care, dacă nu sunt efectuate corect, pot cauza electrocutări; prin urmare, necesită o atenție specială și o pregătire adecvată.



ESTE INTERZIS

Pentru a indica acțiuni care NU TREBUIE efectuate.



AVERTIZARE

Pentru a indica informații foarte utile și importante.

STRUCTURA MANUALULUI

Acest manual este organizat conform indicațiilor de mai jos.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INDEX

41

DESCRIEREA APARATULUI

INDEX

47

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

INDEX

55

AVERTIZĂRI ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ



AVERTIZĂRI

- După ce ați scos ambalajul, verificați integritatea aparatului și furnizarea tuturor accesoriilor, iar dacă există probleme în acest sens, contactați agenția de la care ați achiziționat aparatul.
- Aparatul trebuie destinat utilizării pentru care a fost conceput de firma **Sime** care nu este răspunzătoare de daune provocate persoanelor, animalelor sau lucrurilor, în urma unor greșeli de instalare, de reglare, de întreținere sau de utilizare neadecvată a aparatului.
- În cazul unor scurgeri de apă, decuplați imediat aparatul de la rețeaua electrică, închideți rețeaua de alimentare cu apă și contactați de urgență un personal calificat autorizat.
- Verificați periodic ca presiunea de lucru a instalației hidraulice, la rece, să fie de **1-1,2 bar**. În caz contrar, efectuați o reintegrare sau contactați un personal calificat autorizat.
- Nefolosirea aparatului o perioadă mai lungă de timp presupune cel puțin efectuarea următoarelor operații:
 - *poziționați întrerupătorul general al instalației pe poziția „OFF-închis”;*
 - *închideți robinetele de combustibil și de apă ale instalației hidrice.*
- În scopul asigurării unei eficiențe optime a echipamentului, **Sime** recomandă efectuarea **ANUALĂ** a controlului/întreținerii.
- În cazul deteriorării, cablul de alimentare trebuie înlocuit cu un cablu de schimb comandat, cu caracteristici identice (tip X). Montarea trebuie să fie efectuată de personal calificat.



AVERTIZĂRI

- **Se recomandă ca toți operatorii** să citească cu atenție acest manual, pentru a putea utiliza aparatul în mod rațional și sigur.
- **Acest manual** este parte integrantă a aparatului. De aceea trebuie păstrat cu mare grijă pentru consultări ulterioare și trebuie să însoțească mereu centrala chiar și în caz de cedare unui alt proprietar sau utilizator sau în caz de trecere pe o altă instalație.
- **Instalarea și întreținerea** aparatului trebuie să fie efectuate de o firmă autorizată sau de personal calificat, conform indicațiilor din acest manual, care, la sfârșitul lucrării, va înmâna proprietarului o declarație de conformitate cu normele tehnice și legislația națională și locală în vigoare în țara în care este utilizat aparatul.
- Fonderie SIME S.p.A. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără preaviz propriile produse cu scopul de a le îmbunătăți, fără a altera caracteristicile fundamentale. Toate ilustrațiile grafice și/sau pozele din acest document pot fi redate cu accesorii optionale care variază în funcție de țara de utilizare a aparatului.

SE INTERZICE



ESTE INTERZIS

- Ca aparatul să fie folosit de copii mai mici de 8 ani. Aparatul poate fi folosit de copii mai mari de 8 ani și de persoane cu capacitați fizice reduse, senzoriale sau mintale, fără experiență sau cunoștințe necesare, doar sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea sigură a aparatului și au înțeles pericolele inerente ce derivă din folosirea acestuia.
- Ca copiii să se joace cu aparatul.
- Ca curățenia și întreținerea ce trebuie efectuate de utilizator să fie efectuate de copii, fără supraveghere.
- Acționarea dispozitivelor sau a aparatelor electrice precum întrerupătoare, electrocasnice etc. dacă se simte miros de combustibil sau gaze nearse. În acest caz:
 - aerisiti încăperea deschizând ușile și ferestrele;
 - închideți dispozitivul de interceptare a combustibilului;
 - chemați de urgență personalul calificat autorizat.
- Atingerea aparatului dacă sunteți cu picioarele goale și cu părți ale corpului umede.
- Orice intervenție tehnică sau de curățare înainte de a decupla aparatul de la rețeaua electrică, poziționând întrerupătorul general al instalației pe "OFF-închis", și înainte de a închide robinetul de gaz.
- Modificarea dispozitivelor de siguranță sau de reglare fără autorizarea și indicațiile constructorului aparatului.



ESTE INTERZIS

- Blocarea tubului de evacuare a condensului (dacă există).
- Tragerea, scoaterea, îndoirea cablurilor electrice care ies din aparat, chiar dacă acesta este decuplat de la rețeaua electrică.
- Expunerea centralei la agentii atmosferici. Aceasta este concepută pentru funcționarea într-un loc parțial acoperit conform EN 15502, cu o temperatură maximă de 60 °C și minimă de - 5 °C. Se recomandă să instalați centrala sub un acoperiș înclinat, în interiorul unui balcon sau într-o nișă adăpostită, neexpusă direct intemperiilor (ploaie, grindină, zăpadă). Centrala este dotată de serie cu funcția antiîngheț.
- Astuparea sau reducerea dimensiunilor gurilor de aerisire din încăperea unde se instalează centrala, dacă există.
- Decuplați alimentarea electrică și cu combustibil a aparatului dacă temperatura externă coboară sub ZERO (pericol de îngheț).
- Lăsarea recipientelor cu substanțe inflamabile în încăperea unde este montat aparatul.
- Aruncarea în mediul înconjurător a ambalajelor, întrucât ar putea reprezenta o sursă de pericol. Acestea trebuie reciclate în conformitate cu normele legislației în vigoare din țara în care este utilizat aparatul.


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INDEX

1 UTILIZAREA CENTRALEI MIA HE C10	42
1.1 Panou de comandă	42
1.2 Verificări preliminare	43
1.3 Aprindere	43
1.4 Reglarea temperaturii de tur	43
1.5 Reglarea temperaturii apei calde menajere	43
1.6 Coduri anomalii / defecțiuni	44
2 OPRIRE	44
2.1 Oprire temporară.....	44
2.2 Închidere pe o perioadă lungă de timp	44
3 ÎNTREȚINERE	45
3.1 Reglementări	45
3.2 Curățarea externă	45
3.2.1 Curățarea carcasei	45
4 ELIMINARE	45
4.1 Eliminarea aparatului (Directiva Europeană 2012/19/UE) ..	45

1 UTILIZAREA CENTRALEI MIA HE C10

1.1 Panou de comandă

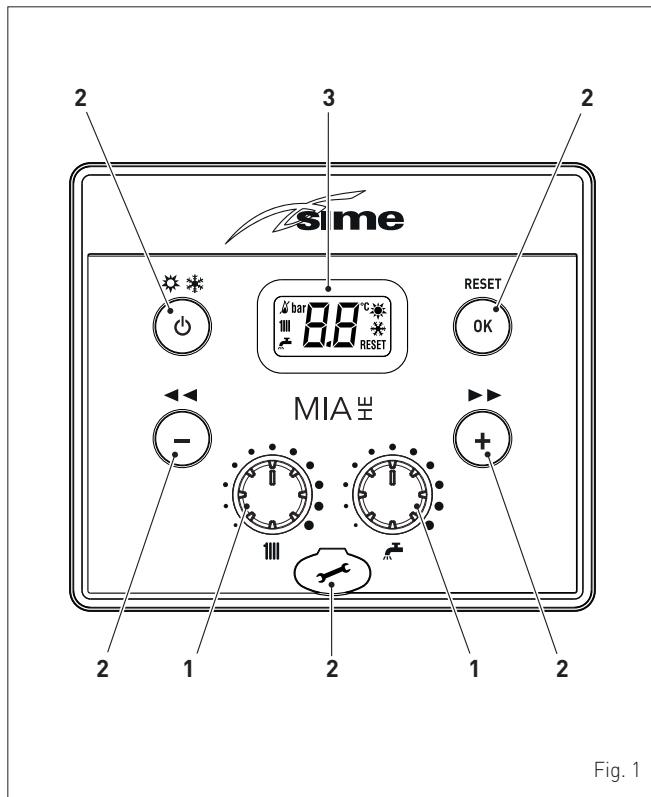

1 COMUTATOARE

Comutatorul pentru circuitul de încălzire permite, în timpul funcționării normale, reglarea temperaturii instalației de încălzire de la 20 la 80°C.

Comutatorul pentru circuitul menajer permite, în timpul funcționării normale, reglarea temperaturii apei calde menajere de la 10 la 60°C.

2 TASTE FUNCȚIONALE

Dacă apăsați tasta o dată sau de mai multe ori, cel puțin 1 secundă, în timpul funcționării normale, permite schimbarea, în secvență ciclică, a modului de operare a centralei (Stand-by - Vară - larnă).

Permite, în timpul navigării, derularea parametrilor sau modificarea valorilor în scădere.

Permite, în timpul navigării, derularea parametrilor sau modificarea valorilor în creștere.

RESET Permite confirmarea parametrului selecționat, a valorii modificate sau executarea „deblocării” aparatului când este semnalizată o alarmă în urma unei anomalii de „blocare”.

Dop de protecție al conectorului de programare.

NOTĂ: apăsarea oricărei taste mai mult de 30 de secunde determină afișarea anomaliei, fără a împiedica funcționarea centralei. Semnalizarea dispare după ce sunt restabilete condițiile normale.

3 AFIȘAJ

„VARĂ”. Simbolul este prezent în modalitatea de funcționare Vară sau cu comandă de la distanță, dacă este activată doar funcționarea circuitului menajer. Simbolurile ☀ și ❄ intermitente indică activarea funcției coșar.

„IARNĂ”. Simbolul este prezent în modalitatea de funcționare larnă sau cu comandă de la distanță, dacă este activată atât funcționarea circuitului menajer, cât și a circuitului de încălzire. Cu comanda de la distanță, dacă nu este activată nicio modalitate de funcționare, ambele simboluri ☀ și ❄ sunt stinse.

RESET „CERERE RESET”. Mesajul apare doar dacă există anomalii care trebuie sau pot fi restabilești manual.

„APĂ CALDĂ MENAJERĂ”. Simbolul este prezent în timpul unei cereri de apă caldă menajeră sau când este activă funcția coșar; se aprinde intermitent în timpul selectării temperaturii de lucru în circuitul menajer.

„ÎNCĂLZIRE”. Simbolul este prezent fără să clipească în timpul funcționării încălzirii sau când este activă funcția coșar; se aprinde intermitent în timpul selectării temperaturii de lucru în circuitul de încălzire.

„BLOCARE” DIN LIPSĂ FLACĂRĂ.

„PREZENȚĂ FLACĂRĂ”.

„ALARMĂ”. Indică prezența unei anomalii. Numărul menționează cauza care a provocat anomalia (a se vedea paragraful „Coduri anomalii și remedii posibile”).

„SOLICITARE DE ÎNTREȚINERE”. Dacă este activ, indică ajungerea perioadei în care este necesar să se efectueze întreținerea centralei.

1.2 Verificări preliminare



ATENȚIE

- În cazul în care este necesar să interveniți în zonele din partea inferioară a aparatului, asigurați-vă că temperatura componentelor și a țevilor instalației nu este ridicată (pericol de arsuri).
- Înainte de efectuarea operațiilor de reintegrare a instalației de încălzire, puneți-vă mănuși de protecție.

Prima punere în funcțiune a centralei **MIA HE C10** trebuie să fie efectuată de personal calificat autorizat, după care centrala va putea funcționa în mod automat. Este posibil să fie nevoie, pentru Utilizator, să pună centrala în funcțiune fără să chemă serviciul tehnic; de exemplu, după o perioadă de vacanță. În acest caz, va trebui să efectuați verificările și operațiunile următoare:

- verificați ca robinetele de interceptare a combustibilului și ale instalației de apă să fie deschise
- verificați pe manometru (1) ca presiunea instalației de încălzire, la rece, să fie între **1-1,2 bar**. În caz contrar, deschideți robinetul de încărcare (2) și reintegrați instalația de încălzire până când apare pe manometru (1) presiunea de **1-1,2 bari**
- închideți la loc robinetul de încărcare (2).

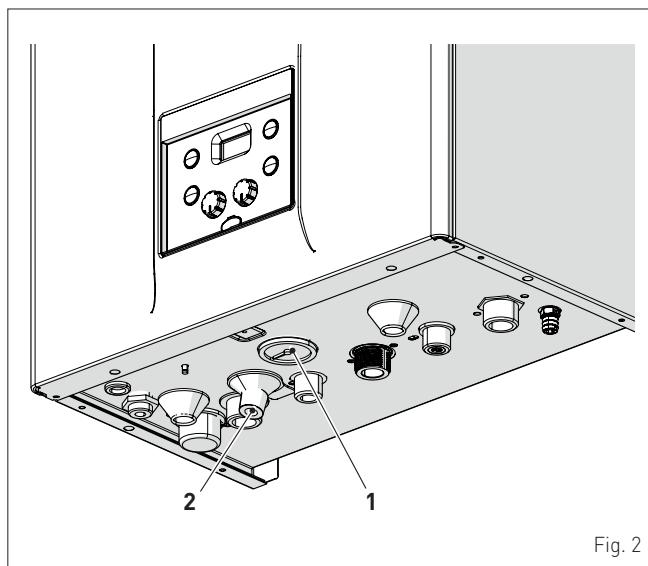


Fig. 2

1.3 Aprindere

După ce ați efectuat verificările preliminare, pentru a pune centrala în funcțiune:

- poziționați întrerupătorul general al instalației pe poziția „ON” (pornit)


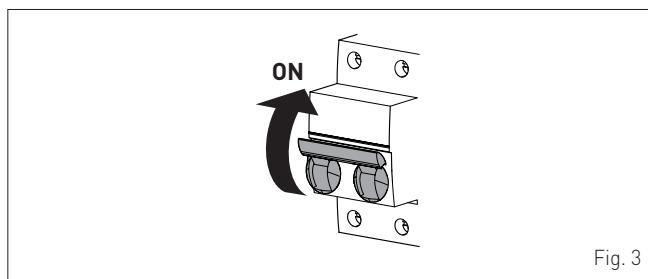


Fig. 3

- verificați pe afișaj ca modalitatea de funcționare să fie „VARĂ” ☀ sau, dacă este cazul, selectați-o apăsând tasta ⏪ cel puțin 1 secundă. Pe ecran va fi afișată valoarea senzorului de tur măsurată în acel moment



- deschideți un robinet sau mai multe de apă caldă. Centrala va funcționa la puterea maximă până când vor fi închise robinetele.

După ce puneți centrala în funcțiune în „modalitatea VARĂ” ☀, ținând apăsată tasta ⏪, cel puțin 1 secundă, puteți alege „modalitatea IARNĂ” ❄. Pe ecran va fi afișată valoarea temperaturii apei de încălzire măsurată în acel moment. În acest caz, este necesar să reglați termostatul/termostatele de ambient la temperatura dorită sau, dacă instalația este dotată cu un cronotermostat, verificați ca acesta să fie „activ” și reglat.



1.4 Reglarea temperaturii de tur

Dacă se dorește mărirea sau micșorarea temperaturii de tur a centralei, roțiți comutatorul 1 până la temperatura de lucru dorită. Este posibilă o reglare între 20 și 80°C.

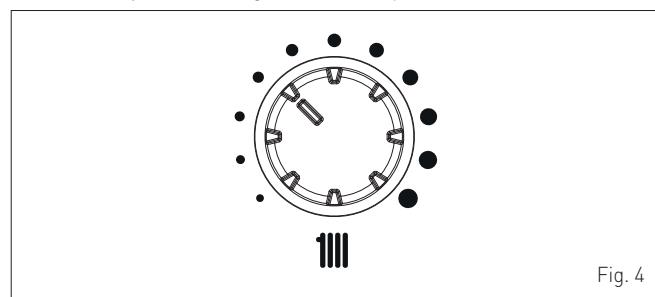


Fig. 4

1.5 Reglarea temperaturii apei calde menajere

Dacă se dorește mărirea sau micșorarea temperaturii apei calde menajere, roțiți comutatorul 2 până la temperatura de lucru dorită. Este posibilă o reglare între 10 și 60°C.

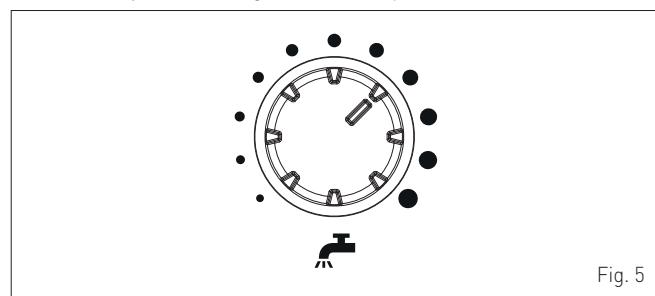


Fig. 5

1.6 Coduri anomalii / defecțiuni

Dacă în timpul funcționării centralei se produce o anomalie/defecțiune, pe afișaj va apărea scris „AL” urmat de codul anomaliei.

În cazul unei alarme „02” (Presiune scăzută apă în instalatie):

- verificați pe manometru (1) ca presiunea instalatiei de încălzire, la rece, să fie între **1-1,2 bar**. În caz contrar, deschideți robinetul de încărcare (2) și reintegrați instalatia de încălzire până când apare pe manometru (1) presiunea de **1-1,2 bar**
- închideți la loc robinetul de încărcare (2)
- țineți apăsată mai mult de 3 secunde tasta **OK RESET** și verificați dacă sunt reluate condițiile normale de funcționare.


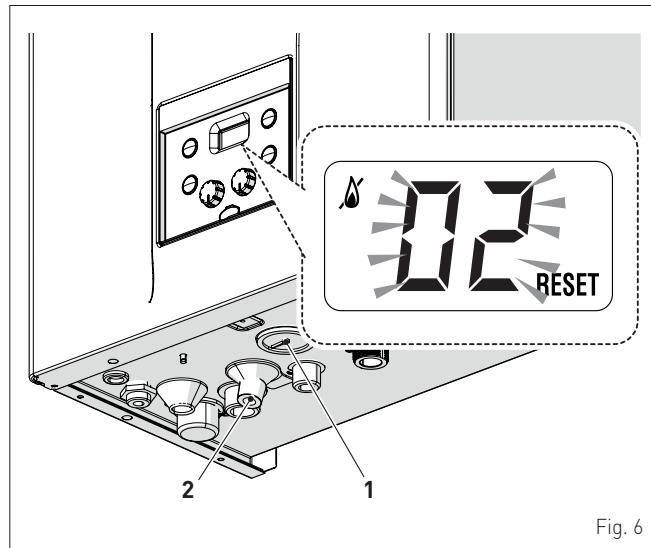


Fig. 6

În cazul unei alarme „06” (Lipsă detectare flacără) și „07” (Intervenție a termostatului de siguranță):

- țineți apăsată mai mult de 3 secunde tasta **OK RESET** și verificați dacă sunt reluate condițiile normale de funcționare.

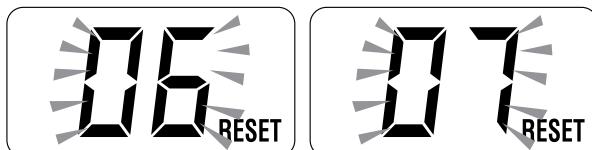

Dacă nu reușiți, faceți **DOAR O A DOUA ÎNCERCARE**, și anume:

- închideți robinetul de interceptare a gazului
- poziționați întrerupătorul general al instalației pe poziția „OFF” (închis)
- contactați Personal Tehnic Autorizat.

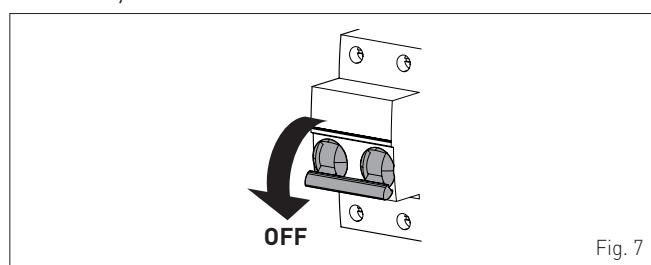


Fig. 7



AVERTIZARE

În cazul intervenției unei alarme nedescrise, contactați Personalul Tehnic Autorizat.

2 OPRIRE

2.1 Oprire temporară

Dacă se dorește întreruperea temporară a funcționării centralei, apăsați cel puțin 1 secundă tasta **⊕**, o dată din „modalitatea IARNĂ” ☀ sau de două ori din „modalitatea VARĂ” ☼. Pe afișaj va apărea „- -”.



PERICOL ELECTRIC

Centrala va rămâne cuplată la rețeaua electrică.

Dacă lipsiți ocazional de acasă, la sfârșit de săptămână, în călătorii scurte etc., iar temperaturile externe sunt peste ZERO grade:

- apăsați tasta **⊕**, o dată din „modalitatea IARNĂ” ☀ sau de două ori din „modalitatea VARĂ” ☼, pentru a trece centrala în modul stand-by
- poziționați întrerupătorul general al instalației pe poziția „OFF” (închis)
- închideți robinetul de gaz.

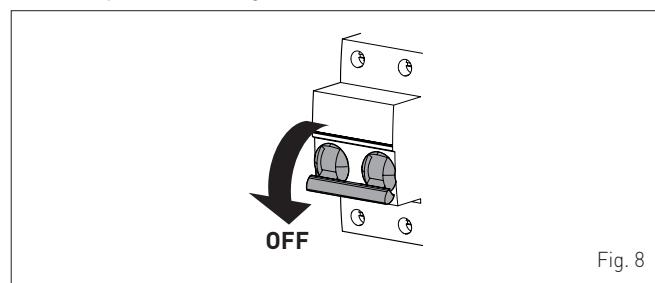


Fig. 8



AVERTIZARE


Dacă temperatura externă poate coborî sub ZERO grade, având în vedere că centrala este protejată de „funcția antiîngheț”:

- TRECEȚI CENTRALA ÎN MODUL STAND-BY
- lăsați întrerupătorul general al instalației pe „ON” (centrală alimentată electric)
- lăsați deschis robinetul de gaz.

2.2 Închidere pe o perioadă lungă de timp

Nefolosirea centralei o perioadă mai lungă de timp presupune efectuarea următoarelor operațiuni:

- apăsați cel puțin 1 secundă tasta **⊕**, o dată din „modalitatea IARNĂ” ☀ sau de două ori din „modalitatea VARĂ” ☼, pentru a trece centrala în modul stand-by. Pe afișaj va apărea „- -”



- poziționați întrerupătorul general al instalației pe poziția „OFF” (închis)




Fig. 9

- înhideți robinetul de gaz
- înhideți robinetele de interceptare ale instalației termice și sanitare
- goliiți circuitele termic și menajer dacă există pericolul de îngheț.

**AVERTIZARE**

Chemați un Personal Tehnic Autorizat dacă procedura descrisă mai sus nu este ușor de efectuat.

3 ÎNTREȚINERE

3.1 Reglementări

Pentru o funcționare eficientă și corectă a aparatului se recomandă ca utilizatorul să chemă un operator tehnic calificat care să efectueze **ANUAL** întreținerea.

**AVERTIZARE**

Procedurile de întreținere trebuie efectuate DOAR de un personal calificat care să respecte partea de instrucțiuni din **MANUALUL DE INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE**.

3.2 Curățarea externă

**ATENȚIE**

- În cazul în care este necesar să interveniți în zonele din partea inferioară a aparatului, asigurați-vă că temperatura componentelor și a țevilor instalației nu este ridicată (pericol de arsuri).
- Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere, puneți-vă mănuși de protecție.

3.2.1 Curățarea carcasei

Pentru curățarea carcasei, folosiți o cârpă umezită cu apă și detergent sau cu apă și alcool, în cazul unor pete rezistente.

**ESTE INTERZIS**

să utilizați produse abrazive.

4 ELIMINARE

4.1 Eliminarea aparatului (Directiva Europeană 2012/19/UE)



Aparatul și dispozitivele electrice și electronice ce provin din gospodării particulare sau clasificate drept deșeu casnic, trebuie predate la sfârșitul duratei de viață, conform legii, în temeiul directivei 2012/19/UE, centrelor speciale de preluare și colectare. Acest produs este proiectat pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului înconjurător și asupra sănătății, acesta conține piese ce pot fi dăunătoare, dacă sunt gestionate incorrect. Simbolul (pubela barată) care este reprobus aici și menționat pe aparatul dumneavoastră reprezintă faptul că aparatul, la sfârșitul duratei de viață, trebuie gestionat conform legii și trebuie predat ca deșeu de aparatură electrică și electronică. Înainte de predarea aparatului consultați prevederile în vigoare conform legislației din țara de utilizare a aparatului și completați-vă informațiile privind centrele de colectare autorizate, contactând autoritățile specifice în cadrul locului dumneavoastră de instalare.

**ESTE INTERZIS**

eliminați produsul împreună cu deșeurile urbane.

DESCRIEREA APARATULUI

INDEX

5 DESCRIEREA APARATULUI	48
5.1 Caracteristici	48
5.2 Dispozitive de control și siguranță	48
5.3 Identificare	48
5.4 Structura	49
5.5 Caracteristici tehnice	50
5.6 Schemă generală circuit hidraulic	51
5.7 Senzori	52
5.8 Vas de expansiune	52
5.9 Pompă de circulație	52
5.10 Panou de comandă	53
5.11 Schema electrică	54

5 DESCRIEREA APARATULUI

5.1 Caracteristici

MIA HE C10 sunt centrale murale cu condensare, de ultimă generație, pe care firma **Sime** le-a realizat pentru încălzire și pentru producerea imediată de apă caldă menajeră. Soluțiile principale de proiectare pentru care a optat firma **Sime** pentru centralele **MIA HE C10** sunt:

- Arzător cu microflăcări cu preamestec total combinat cu un schimbător din oțel inoxidabil pentru încălzire și un schimbător rapid pentru apă caldă menajeră
- cameră de ardere etanșă, care poate fi clasificată de „Tip C” sau de „Tip B”, în funcție de mediul în care este montată centrala, pe baza configurației de evacuare a fumului de la instalare
- placă electronică de comandă și control, cu microprocesor, pe lângă permisarea unei gestionări optime a instalației de încălzire și de producere a apei calde menajere, oferă și posibilitatea de a fi conectată la termostate de ambient sau la un sistem de comandă de la distanță (cu protocol Open Therm) și la un senzor extern. În ultimul caz, temperatura din centrală variază în funcție de temperatura externă, urmărind curba climatică optimă selecționată, ceea ce duce la o economisire importantă de costuri și energie.

Alte caracteristici ale centralelor **MIA HE C10** sunt:

- funcție antiîngheț care se activează automat dacă temperatura din centrală scade sub valoarea setată la parametrul „tS 1.0” și, în prezența unui senzor extern, dacă temperatura externă coboară sub valoarea setată la parametrul „tS 1.1”.
- funcție de antiblocare a pompei și a supapei de deviere, care se activează automat o dată la 24 de ore dacă nu au existat cereri de căldură
- funcție coșar care durează 15 minute și facilitează sarcina personalului calificat la măsurarea parametrilor și a randamentului de ardere
- vizualizarea pe afișaj a parametrilor de funcționare și autodiagnosticare, cu vizualizarea codurilor de eroare, în momentul defectiunii, care simplifică munca de reparare și reluarea funcționării corecte a aparatului.

5.2 Dispozitive de control și siguranță

Centralele **MIA HE C10** sunt dotate cu următoarele dispozitive de control și siguranță:

- termostat de siguranță termică 100°C
- supapă de siguranță la 3 bari
- presostat de apă încălzire
- senzor de tur
- senzor ACM
- senzor de fum.



ESTE INTERZIS

să puneti în funcție aparatul cu dispozitivele de siguranță defecte sau instalate greșit.



ATENȚIE

Înlăturarea dispozitivelor de siguranță trebuie efectuată exclusiv de un personal calificat autorizat utilizându-se doar piese originale **Sime**.

5.3 Identificare

Centralele **MIA HE C10** pot fi identificate cu ajutorul:

- 1 **Etichetei de pe ambalaj:** este poziționată pe partea exterioară a ambalajului și conține codul, numărul de serie al centralei și codul de bare
- 2 **Eticheta de eficiență energetică:** este poziționată pe partea exterioară a ambalajului pentru a indica Utilizatorului nivelul de economisire a energiei și de poluare ambientală minimă ce caracterizează aparatul
- 3 **Plăcuța tehnică:** este poziționată pe aparat, în lateral, și conține informații tehnice și de performanță ale aparatului și alte date cerute de legislația în vigoare.

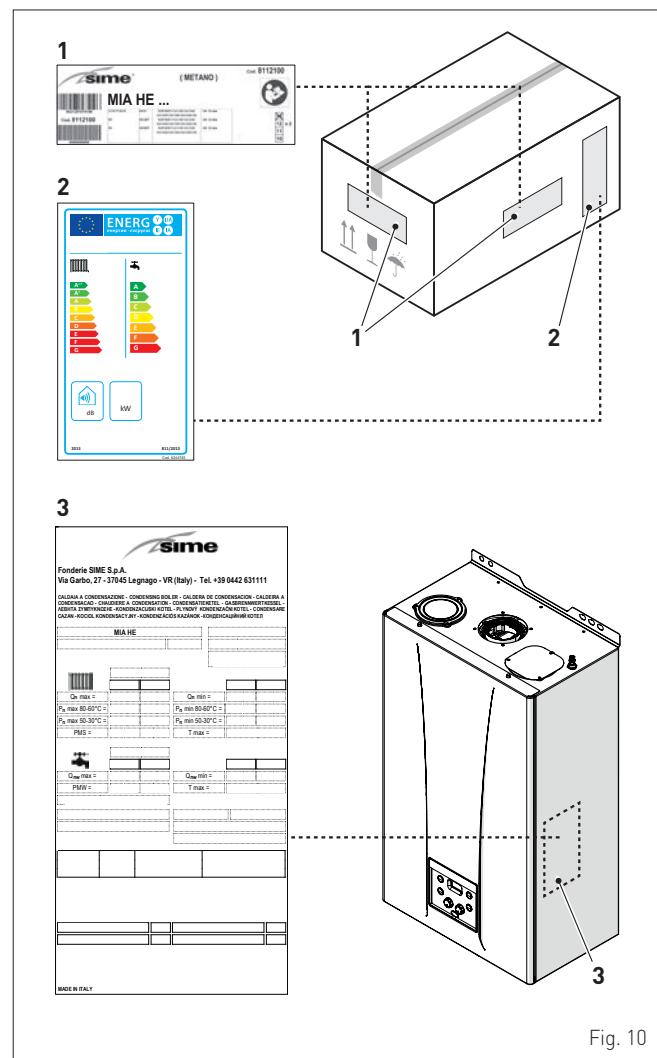


Fig. 10



AVERTIZARE

Instalarea greșită, modificarea, lipsa plăcuțelor de identificare sau alte neajunsuri care nu permit identificarea sigură a produsului îngreunează orice procedură de instalare și întreținere.

5.4 Structura

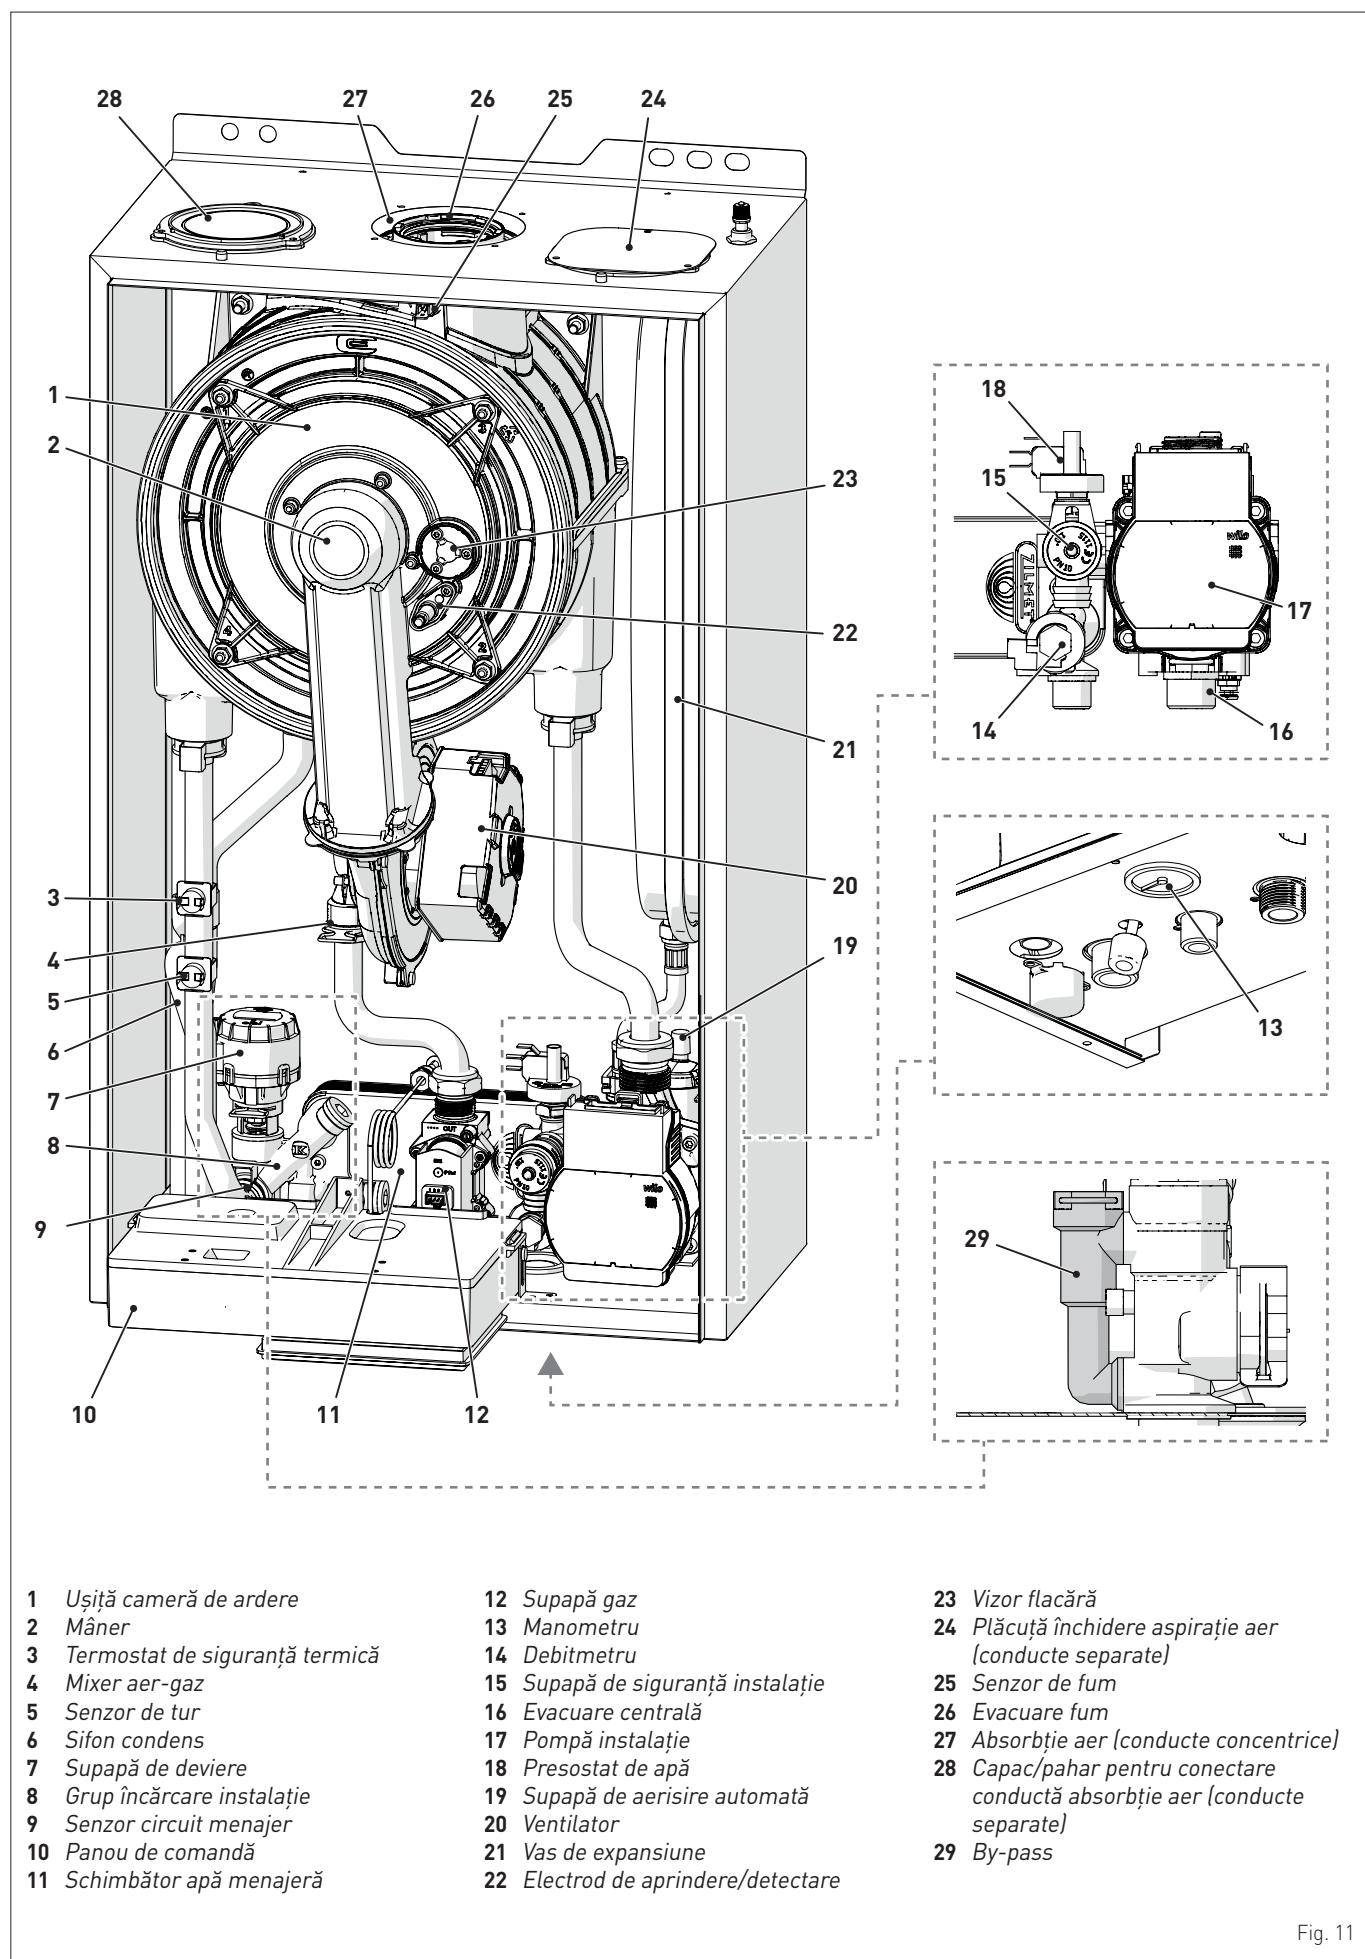


Fig. 11

5.5 Caracteristici tehnice

DESCRIERE	MIA HE C10				
	25	30			
CERTIFICARE					
Țările de destinație CZ – ES – GE – GR – HR – HU – LT – PL – PT – RO – RU – SI – UA					
Combustibil G20 /G31					
Număr PIN 1312CT6307					
Categorie II2H3P					
Tip B23P - B53P - C13 - C13X - C33 - C33X - C43 - C43X - C53 - C53X - C63 - C63X - C83 - C83X - C93 - C93X					
Clasă NOx 6 (< 56 mg/kWh)					
Putere utilă nominală sanitată kW	24,0	30,0			
PERFORMANȚE CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE					
RANDAMENT TERMIC					
Putere nominală kW	20	24			
Putere minimă (G20-G31) kW	4,0 / 4,5	4,8			
PUTERE TERMICĂ					
Putere utilă nominală (80-60°C) kW	19,6	23,6			
Putere utilă nominală (50-30°C) kW	21,2	25,5			
Putere utilă minimă G20 (80-60°C) kW	3,8	4,6			
Putere utilă minimă G20 (50-30°C) kW	4,2	5,0			
Putere utilă minimă G31 (80-60°C) kW	4,3	4,6			
Putere utilă minimă G31 (50-30°C) kW	4,7	5,0			
RANDAMENTE					
Randament util Max (80-60°C) %	98,2	98,2			
Randament util min (80-60°C) %	95,0	95,3			
Randament util Max (50-30°C) %	105,9	106,1			
Randament util min (50-30°C) %	105,0	104,1			
Randament util 30% al sarcinii (40-30°C) %	105,7	107,0			
Eficiență energetică (CEE 92/42)	★★★★				
Pierderi la oprire la 50°C W	81	82			
PERFORMANȚE CIRCUIT MENAJER					
Randament termic nominal kW	24	30			
Randament termic minim kW	4	4,8			
Debit apă caldă menajeră specifică ΔT 30°C l/min	11,0	14,2			
Debit apă caldă menajeră continuă [ΔT 25°C / ΔT 35°C] l/min	13,7 / 9,8	17,5 / 12,5			
Debit apă caldă menajeră minim l/min	2	2			
Presiune Max / Min bar	7 / 0,5				
	kPa	700 / 50			
PERFORMANȚE ENERGETICE					
ÎNCĂLZIRE					
Clasă de eficiență energetică sezonieră circuit de încălzire	A	A			
Eficiență energetică sezonieră circuit de încălzire %	90	91			
Putere acustică dB(A)	55	57			
CIRCUIT MENAJER					
Clasă de eficiență energetică circuit menajer	A	A			
Eficiență energetică circuit menajer %	82	86			
Profil menajer de sarcină declarată	XL	XL			
DATE ELECTRICE					
Tensiune de alimentare V	230				
Frecvență Hz	50				
Putere electrică absorbită (Qn max) W	82	86			
Putere electrică absorbită la (Qn min) W	54	55			
Putere electrică absorbită în stand-by W	4	4			
Grad de protecție electrică IP	X5D				
DATE COMBUSTIE					
Temperatură gaze de ardere la debit Max/Min (80-60°C) °C	81 / 63	83 / 64			
Temperatură gaze de ardere la debit Max/Min (50-30°C) °C	60 / 48	68 / 50			
Capacitate masică gaze de ardere Max/Min g/s	11,6 / 1,9	14,5 / 2,3			
CO2 la debit Max/Min (G20) %	9,0 / 9,0				
CO2 la debit Max/Min (G31) %	10,0 / 10,0				
NOx măsurat (*) mg/kWh	30	33			


(*) Calculat cu putere calorifică (Hs)

DESCRIERE	MIA HE C10	
	25	30
DUZE - GAZ		
Cantitate duze	nr.	1
Diametru duze (G20-G31)	mm	5,3
Consum gaz la debit Max/Min (G20)	m ³ /h	2,53 / 0,42
Consum gaz la debit Max/Min (G31)	kg/h	1,86 / 0,38
Presiune alimentare gaz (G20/G31)	mbar	20 / 37
	kPa	2 / 3,7
TEMPERATURI - PRESIUNI		
Temperatură Max de lucru	°C	85
Plajă de reglare circuit încălzire	°C	20÷80
Plajă de reglare circuit menajer	°C	10÷60
Presiune Max de lucru	bar	3
	kPa	300
Conținut de apă în centrală	l	2,45
		2,55

Putere calorifică inferioară (Hi)

G20 Hi. 9,45 kW/m³ (15°C, 1013 mbar) - **G31 Hi.** 12,87 kW/kg (15°C, 1013 mbar)

5.6 Schemă generală circuit hidraulic

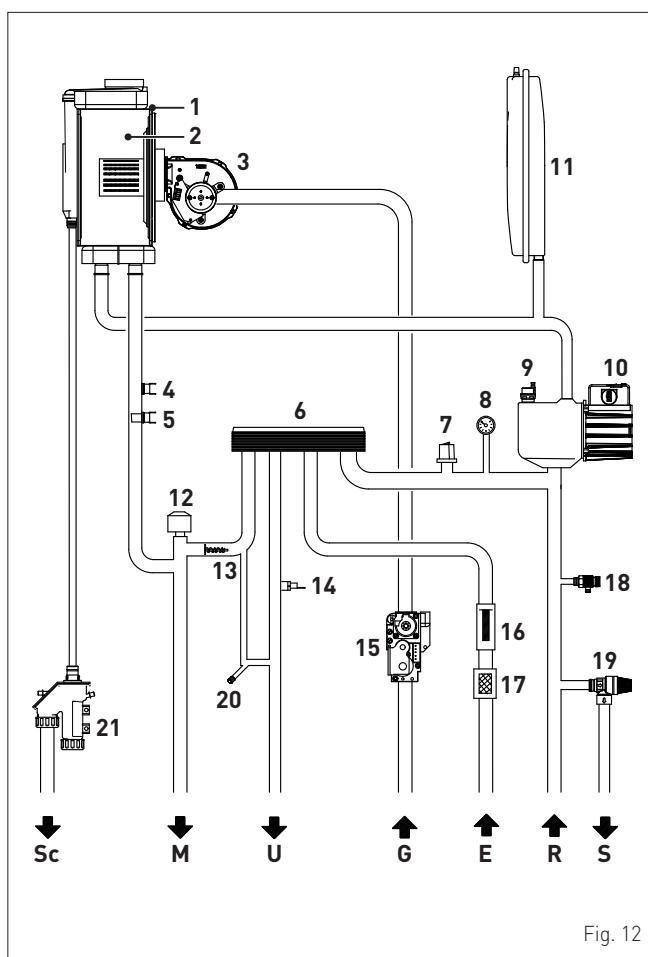

LEGENDĂ:

- M Tur instalație
- R Retur instalație
- U ieșire apă menajeră
- E Intrare apă menajeră
- S Evacuare supapă de siguranță
- G Alimentare cu gaz
- Sc Evacuare condens
- 1 Schimbător cu condensare
- 2 Cameră de ardere
- 3 Ventilator
- 4 Termostat de siguranță termică
- 5 Senzor de tur
- 6 Schimbător apă menajeră
- 7 Presostat de apă
- 8 Manometru
- 9 Supapă de aerisire automată
- 10 Pompă
- 11 Vas de expansiune instalație
- 12 Supapă de deviere
- 13 By-pass automat
- 14 Senzor circuit menajer
- 15 Supapă gaz
- 16 Debitmetru circuit menajer
- 17 Filtru apă menajeră
- 18 Evacuare centrală
- 19 Supapă siguranță instalație
- 20 Încărcare instalație
- 21 Sifon evacuare condens

Fig. 12

5.7 Senzori

Senzorii montați au următoarele caracteristici:

- senzor dublu (tur/siguranță termică) NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435
- senzor menajer NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435
- sondă temperatură externă NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435

Corespondență temperatură relevată/rezistență

Exemple de citire:

$$TR=75^{\circ}\text{C} \rightarrow R=1925\Omega$$

$$TR=80^{\circ}\text{C} \rightarrow R=1669\Omega$$

TR	0°C	1°C	2°C	3°C	4°C	5°C	6°C	7°C	8°C	9°C	Rezistență R (Ω)
0°C	27279	26135	25044	24004	23014	22069	21168	20309	19489	18706	
10°C	17959	17245	16563	15912	15289	14694	14126	13582	13062	12565	
20°C	12090	11634	11199	10781	10382	9999	9633	9281	8945	8622	
30°C	8313	8016	7731	7458	7196	6944	6702	6470	6247	6033	
40°C	5828	5630	5440	5258	5082	4913	4751	4595	4444	4300	
50°C	4161	4026	3897	3773	3653	3538	3426	3319	3216	3116	
60°C	3021	2928	2839	2753	2669	2589	2512	2437	2365	2296	
70°C	2229	2164	2101	2040	1982	1925	1870	1817	1766	1717	
80°C	1669	1622	1577	1534	1491	1451	1411	1373	1336	1300	
90°C	1266	1232	1199	1168	1137	1108	1079	1051	1024	998	
100°C	973										

5.8 Vas de expansiune

Vasul de expansiune montat pe centrale are următoarele caracteristici:

Descriere	U/M	MIA HE C10	
		25	30
Capacitate totală	l	7,0	
Presiune de preîncărcare	kPa	100	
	bar	1,0	
Capacitate utilă	l	4,45	
Conținut maxim al instalației (*)	l	110	

(*) Condiții de:

Temperatură medie de funcționare 70°C (cu sistem de temperatură înaltă 80/60°C)

Temperatura inițială la umplerea instalației 10°C.



AVERTIZARE

- Pentru instalațiile cu un conținut de apă mai mare decât conținutul maxim al instalației (indicat în tabel), este nevoie de un vas de expansiune suplimentar.
- Diferența de înălțime dintre supapa de siguranță și punctul cel mai înalt al instalației poate fi de cel mult 6 metri. Pentru diferențe mai mari, măriți presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune și a instalației la rece cu 0,1 bar pentru fiecare creștere de 1 metru.

5.9 Pompă de circulație

Curba debit-prevalență utilă disponibilă în instalația de încălzire se găsește în schema de mai jos.

PREVALENȚĂ REZIDUALĂ (mbar)

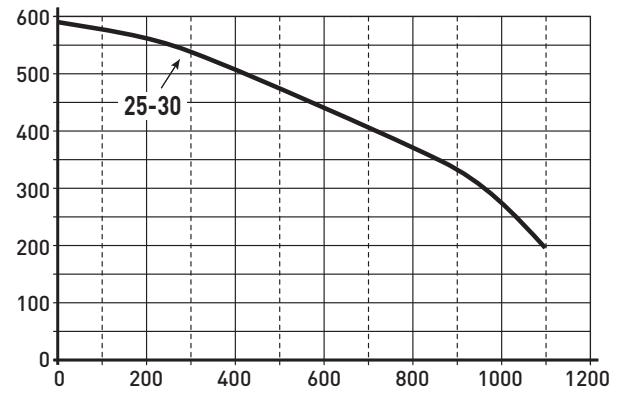


Fig. 13



AVERTIZARE

Aparatul este dotat cu un by-pass care asigură circulația apei în centrală când în instalație se utilizează robinete sau supape termostatice.

5.10 Panou de comandă

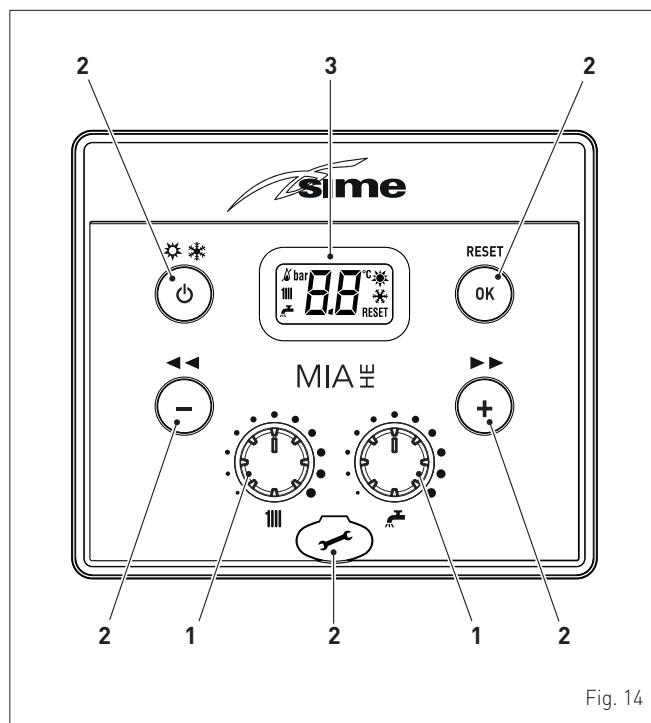


Fig. 14

1 COMUTATOARE

Comutatorul pentru circuitul de încălzire permite, în timpul funcționării normale, reglarea temperaturii instalației de încălzire de la 20 la 80°C.

Comutatorul pentru circuitul menajer permite, în timpul funcționării normale, reglarea temperaturii apei calde menajere de la 10 la 60°C.

2 TASTE FUNCȚIONALE

Dacă apăsați tasta o dată sau de mai multe ori, cel puțin 1 secundă, în timpul funcționării normale, permite schimbarea, în secvență ciclică, a modului de operare a centralei (Stand-by - Vară - Iarnă).

Permite, în timpul navigării, derularea parametrilor sau modificarea valorilor în scădere.

Permite, în timpul navigării, derularea parametrilor sau modificarea valorilor în creștere.

RESET Permite confirmarea parametrului selecționat, a valorii modificate sau executarea „deblocării” aparatului când este semnalizată o alarmă în urma unei anomalii de „blocare”.

Dop de protecție al conectorului de programare.

NOTĂ: apăsarea oricărei taste mai mult de 30 de secunde determină afișarea anomaliei, fără a împiedica funcționarea centralei. Semnalizarea dispare după ce sunt restabilete condițiile normale.

3 AFIȘAJ

„VARĂ”. Simbolul este prezent în modalitatea de funcționare Vară sau cu comandă de la distanță, dacă este activată doar funcționarea circuitului menajer. Simbolurile ☀ și ☃ intermitente indică activarea funcției coșar.

„IARNĂ”. Simbolul este prezent în modalitatea de funcționare Iarnă sau cu comandă de la distanță, dacă este activată atât funcționarea circuitului menajer, cât și a circuitului de încălzire. Cu comanda de la distanță, dacă nu este activată nicio modalitate de funcționare, ambele simboluri ☀ și ☃ sunt stinse.

RESET „CERERE RESET”. Mesajul apare doar dacă există anomalii care trebuie sau pot fi restabilite manual.

„APĂ CALDĂ MENAJERĂ”. Simbolul este prezent în timpul unei cereri de apă caldă menajeră sau când este activă funcția coșar; se aprinde intermitent în timpul selectării temperaturii de lucru în circuitul menajer.

„ÎNCĂLZIRE”. Simbolul este prezent fără să clipească în timpul funcționării încălzirii sau când este activă funcția coșar; se aprinde intermitent în timpul selectării temperaturii de lucru în circuitul de încălzire.

„BLOCARE” DIN LIPSĂ FLACĂRĂ.

„PREZENȚĂ FLACĂRĂ”.

„ALARMĂ”. Indică prezența unei anomalii. Numărul menționează cauza care a provocat anomalia (a se vedea paragraful „Coduri anomalii și remedii posibile”).

„SOLICITARE DE ÎNTREȚINERE”. Dacă este activ, indică ajungerea perioadei în care este necesar să se efectueze întreținerea centralei.

5.11 Schema electrică

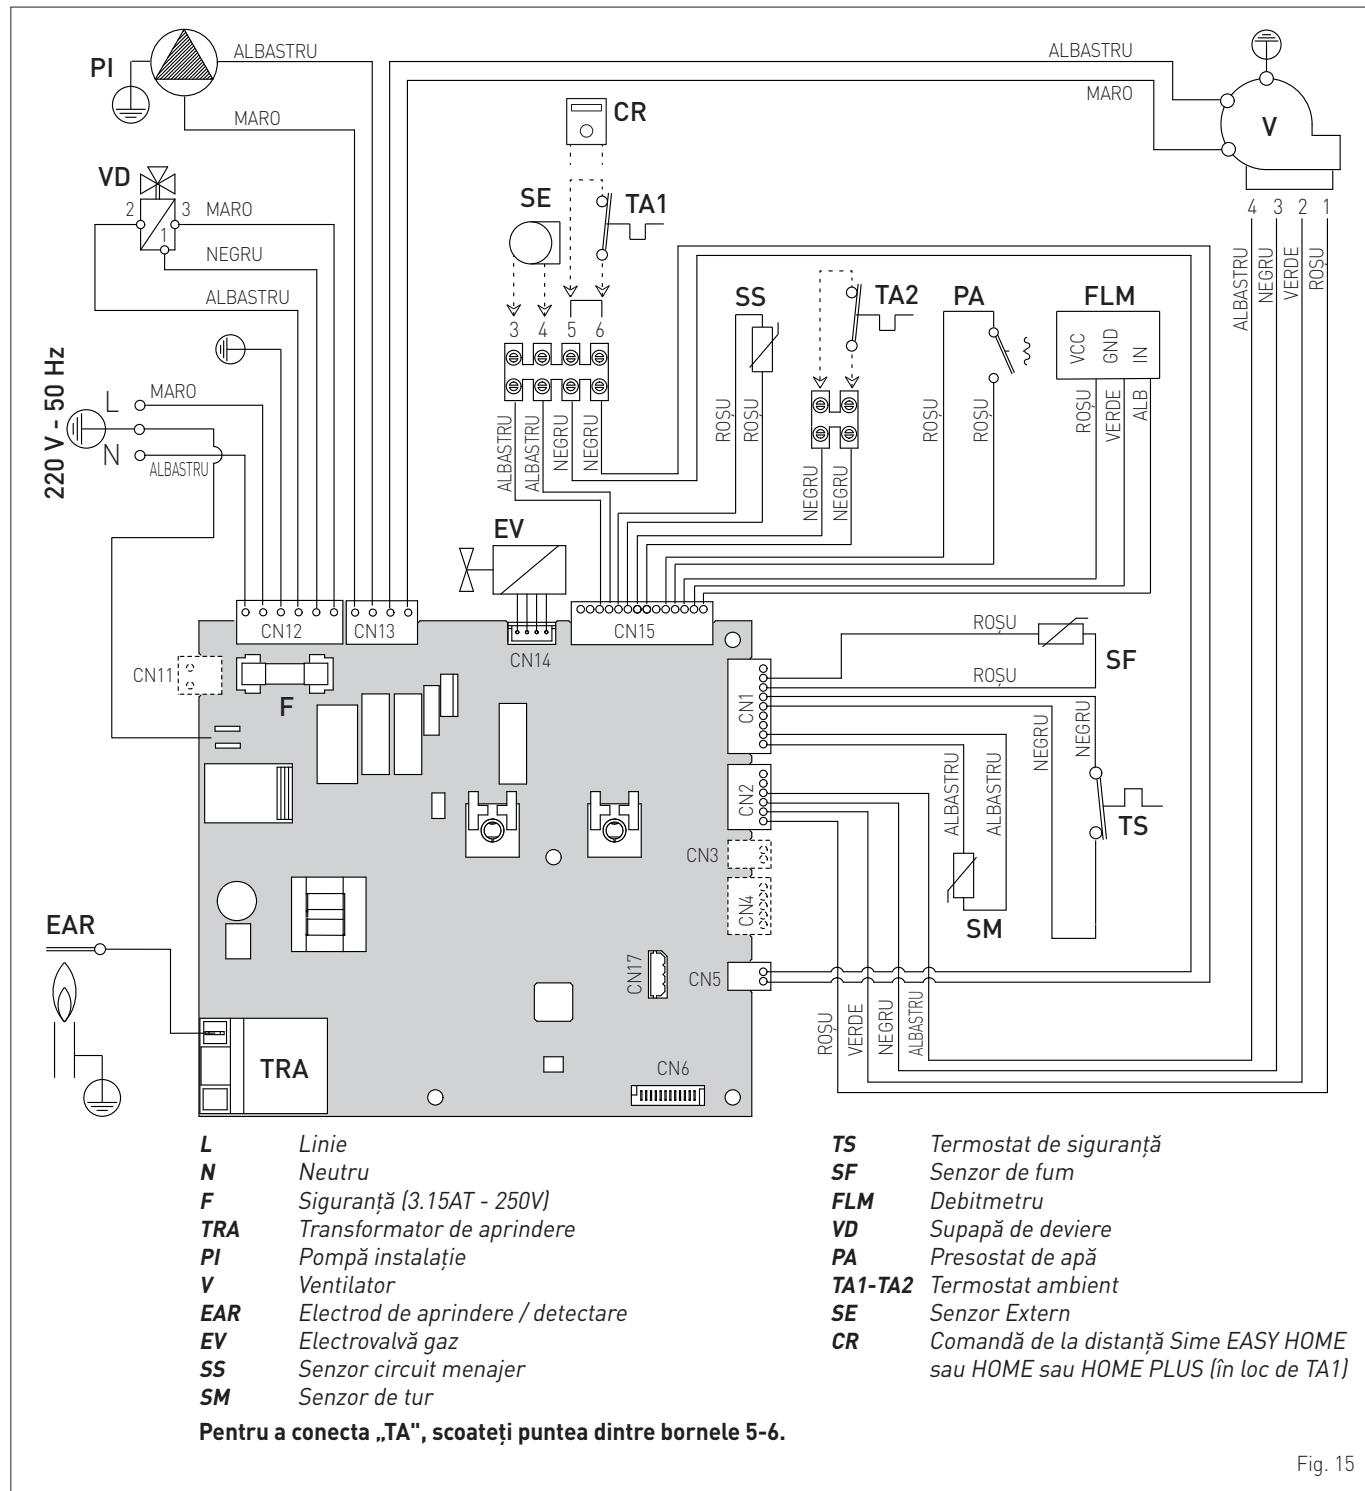


Fig. 15



AVERTIZARE

Este obligatoriu:

- Să folosiți un întrerupător magnetotermic omnipolar, secționator de linie, conform standardelor EN și care să permită deconectarea completă în condițiile categoriei de supratensiune III (adică cu cel puțin 3 mm distanță între contactele deschise).
- Să respectați conectarea L (Fază) - N (Nul).
- Să înlocuiți cablul de alimentare doar cu un cablu de schimb original, iar înlocuirea să fie efectuată de personal calificat autorizat.



AVERTIZARE

Este obligatoriu:

- Conectați firul de împământare la o instalație de împământare eficientă. **Fabricantul nu este răspunzător de eventuale daune provocate din lipsa împământării aparatului sau în urma nerespectării condițiilor din schemele electrice.**



ESTE INTERZIS

Să folosiți țevile de apă pentru împământarea aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

INDEX

6 INSTALARE	56
6.1 Primirea produsului	56
6.2 Dimensiuni și greutate	56
6.3 Deplasare	56
6.4 Loc de instalare	56
6.5 Instalare nouă sau înlocuirea unui alt aparat	57
6.6 Curățarea instalației	57
6.7 Tratarea apei din instalație	57
6.8 Montarea centralei	57
6.9 Cuplări hidraulice	58
6.9.1 Accesorii hidraulice (optionale)	58
6.10 Colectare/evacuare condens	58
6.11 Alimentarea cu gaze	58
6.12 Evacuare fum și aspirație aer de ardere	59
6.12.1 Conducte coaxiale (\varnothing 60/100mm)	60
6.12.2 Conducte separate (\varnothing 80mm)	60
6.13 Conexiuni electrice	61
6.13.1 Sondă temperatură externă	62
6.13.2 Cronotermostat sau termostat de ambient	63
6.13.3 EXEMPLE de utilizare a unor dispozitive de comandă/control pe anumite tipuri de instalații de încălzire	63
6.14 Umlere și golire	63
6.14.1 Operațiuni de UMLERE	63
6.14.2 Operațiuni de GOLIRE	64
7 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE	65
7.1 Operațiuni preliminare	65
7.2 Prima punere în funcțiune	65
7.2.1 Procedura automată de calibrare	65
7.3 Vizualizare și setare parametri	66
7.4 Listă parametri	66
7.5 Afisarea datelor de funcționare și contoare	68
7.6 Verificări	68
7.6.1 Funcție coșar	68
7.7 Schimbarea gazului utilizabil	69
8 ÎNTREȚINERE	70
8.1 Reglementări	70
8.2 Curățarea externă	70
8.2.1 Curățarea carcasei	70
8.3 Curățarea internă	70
8.3.1 Demontarea componentelor	70
8.3.2 Curățarea arzătorului și a camerei de ardere	71
8.3.3 Verificarea electrodului de aprindere/detectare	71
8.3.4 Operațiuni finale	71
8.4 Controale	72
8.4.1 Controlul conductei de fum	72
8.4.2 Controlarea presurizării vasului de expansiune	72
8.5 Întreținere extraordinară	72
8.6 Coduri anomali și remedii posibile	72

6 INSTALARE



AVERTIZARE

Operațiile de instalare a aparatului trebuie efectuate doar de către Serviciul Tehnic al Sime sau de Personal Calificat Profesional **cu OBLIGAȚIA de a purta un echipament adecvat de protecție a muncii.**

6.1 Primirea produsului

Aparatele **MIA HE C10** sunt livrate într-un singur colet, protejat de un ambalaj de carton.

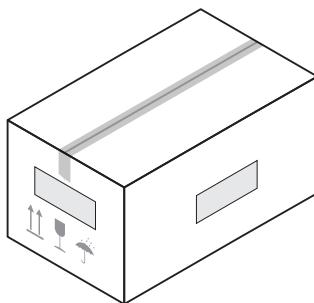


Fig. 16

În punga de plastic, introdusă în interiorul ambalajului, sunt livrate următoarele materiale:

- Manual de instalare, utilizare și întreținere
- Șablon de hârtie pentru montarea centralei
- Certificat de garanție
- Certificat de probă hidraulică
- Pungă cu dibluri cu expansiune



ESTE INTERZIS

Să aruncați ambalajele în mediul ambient și să le lăsați la îndemâna copiilor, întrucât ar putea reprezenta o sursă de pericol. Acestea trebuie reciclate în conformitate cu normele în vigoare.

6.2 Dimensiuni și greutate

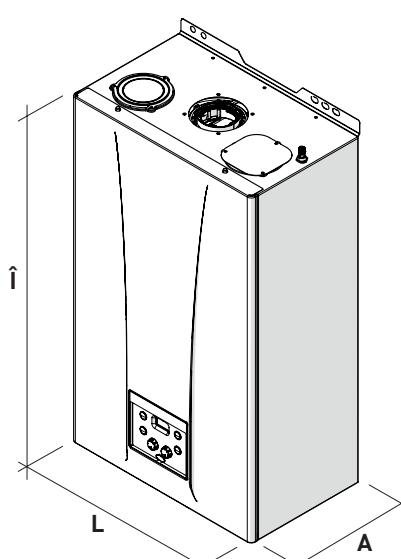


Fig. 17

Descriere	MIA HE 25 C10	MIA HE 30 C10
L (mm)	420	
A (mm)	262	
Î (mm)	700	
Greutate (kg)	27	27,5

6.3 Deplasare

După ce ați scos ambalajul, deplasați aparatul manual, înclinându-l și ridicându-l de punctele indicate în figură.

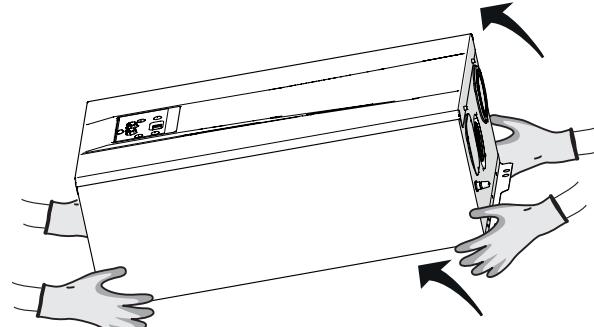


Fig. 18



ESTE INTERZIS

Țineți bine de carcasa aparatului. Prindeți aparatul de părțile „rezistente”, precum baza și structura.



ATENȚIE

Folosiți echipamente de protecție adecvate atât pentru scoaterea ambalajului, cât și pentru deplasarea aparatului. Respectați greutatea maximă ce poate fi ridicată de o persoană.

6.4 Loc de instalare

Locul de instalare trebuie să fie întotdeauna conform normelor tehnice și legislației în vigoare. Trebuie să fie dotat cu guri de aerisire cu dimensiuni adecvate când se efectuează o instalare de „TIP B”.

Temperatura minimă a locului de instalare NU trebuie să coboare sub **-5 °C**.



AVERTIZARE

- Instalațorul, înainte de a monta aparatul, **TREBUIE** să se asigure că peretele poate suporta greutatea.
- Aveți în vedere spațiul necesar pentru acces la dispozitivele de siguranță/reglare și pentru efectuarea operațiunilor de întreținere (a se vedea Fig. 19).

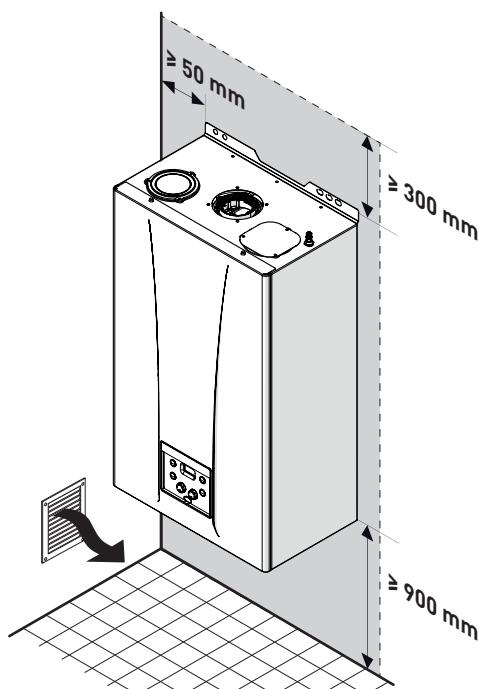
ZONE INDICATIVE


Fig. 19

6.5 Instalare nouă sau înlocuirea unui alt aparat

Când centralele **MIA HE C10** sunt montate pe instalații vechi sau care necesită o remodernizare, verificați ca:

- coșul de fum să fie adecvat temperaturii produselor de ardere, conceput și construit conform normelor, să fie cât mai drept, etans, izolat, să nu prezinte ocluzii sau îngustări și să fie dotat cu sisteme adecvate de colectare și evacuare a condensului
- sistemul electric să fie realizat conform normelor specifice de către un personal calificat autorizat
- linia de aducție a combustibilului și eventualul rezervor (G.P.L.) să fie realizate conform normelor specifice
- vasul de expansiune să asigure absorbirea în întregime a lichidului conținut în instalație
- debitul și sarcina pompei să se potrivească cu caracteristicile instalației
- instalația să fie spălată, curătată de noroi, de depunerii, golită de aer și etansă. Pentru curățarea aparatului, consultați paragraful specific.


AVERTIZARE

Fabricantul nu este răspunzător de daunele posibile cauzate de realizarea incorectă a sistemului de evacuare a gazelor de ardere sau de utilizarea excesivă a aditivilor.

6.6 Curățarea instalației

Înainte de a monta aparatul pe instalații noi sau a înlocui un generator de căldură de pe instalații existente este foarte important sau necesar să efectuați o curățire perfectă a instalației, pentru a îndepărta noroiului, murdăria, impuritățile, reziduurile de lucru etc.

În cazul instalațiilor existente, înainte de a scoate generatorul vechi, se recomandă:

- să adăugați în apa din instalație un agent de curățare care îndepărtează depunerile calcaroase
- să lăsați instalația să funcționeze cu generatorul activ câteva zile
- să evacuați apa murdară din instalație și să clătiți o dată sau de mai multe ori cu apă curată.

Dacă a fost scos deja generatorul vechi sau dacă este inutilizabil, înlocuiți-l cu o pompă pentru ca apa să circule prin instalație și procedați ca mai sus.

După curățare, înainte de a monta aparatul nou, se recomandă să adăugați în apa din instalație un lichid de protecție împotriva coroziunii și a depunerilor.


AVERTIZARE

- Pentru informații suplimentare despre tipul de agenți de curățare și utilizarea acestora, consultați fabricantul aparatului.
- Vă reamintim că **E OBLIGATORIU** să instalați un filtru în formă de Y (nefurnizat cu aparatul) pe returul (R) instalației de încălzire.

6.7 Tratarea apei din instalație

Pentru încărcarea și eventuala reintegrare a instalației se recomandă utilizarea apei cu:

- aspect: limpede, dacă se poate
- pH: 6÷8
- duritate: < 25°f.

Dacă apa are caracteristici diferite de cele indicate, vă sfătuim să folosiți un filtru de siguranță pentru conducta de aducție a apei, pentru a reține impuritățile, și un sistem de tratare chimică pentru a evita depunerile și coroziunea, care ar putea afecta funcționarea centralei.

Dacă instalațiile se utilizează doar la temperatură joasă, se recomandă folosirea unui produs care să împiedice proliferarea bacteriană.

În orice caz, consultați și respectați legislația și normele tehnice specifice în vigoare din țara în care este utilizat aparatul.

6.8 Montarea centralei

Centralele **MIA HE C10** ies din fabrică cu un şablon din hârtie pentru a fi montate pe un perete rezistent.

Pentru instalare:

- poziționați şablonul de hârtie (1) pe peretele (2) unde dorîți să montați centrala
- executați găurile și introduceți diblurile cu expansiune (3)
- agătați centrala de dibluri.

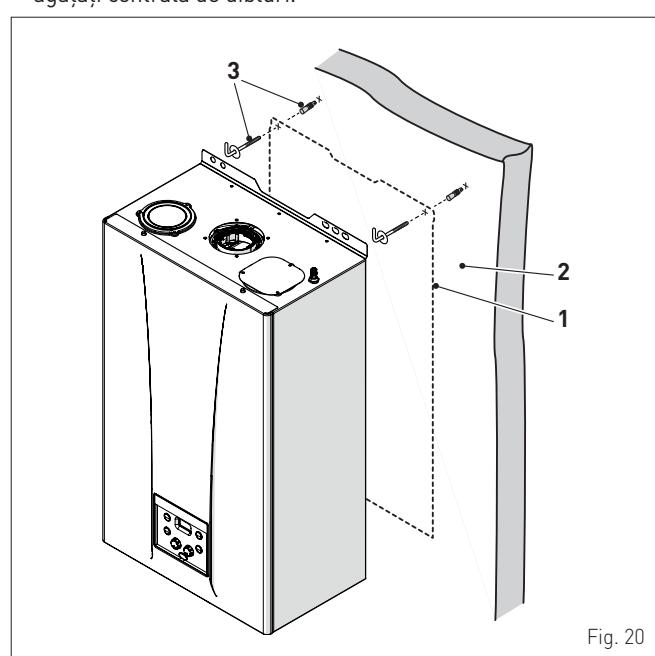


Fig. 20


AVERTIZARE

Alegeți înălțimea centralei în aşa fel încât să facilitați procedurile de demontare și întreținere.

6.9 Cuplări hidraulice

Racordurile hidraulice au caracteristicile și dimensiunile menționate mai jos.

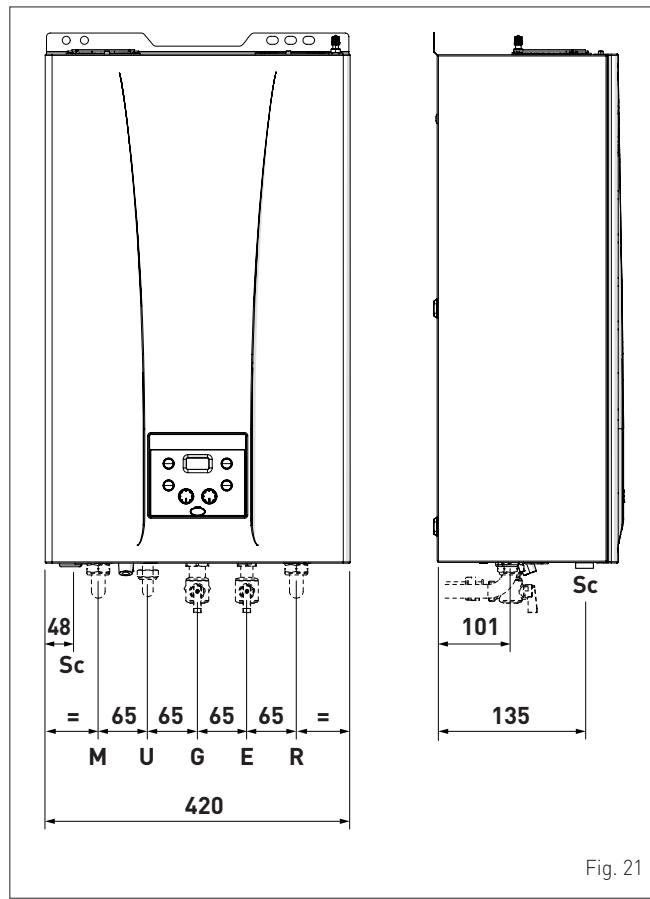


Fig. 21

Descriere	MIA HE C10	
	25	30
M - Tur instalație	Ø 3/4" G	
R - Retur instalație	Ø 3/4" G	
U - ieșire apă menajeră	Ø 1/2" G	
E - Intrare apă menajeră	Ø 1/2" G	
G - Alimentare gaz	Ø 3/4" G	
Sc - Evacuare condens	Ø 20 mm	

6.9.1 Accesorii hidraulice (opționale)

Pentru a facilita racordarea centralelor la instalațiile de apă și gaz, sunt disponibile accesoriile menționate în tabel, care se pot comanda separat.

DESCRIEIRE	COD
Placă de instalare	8075448
Kit cotori	8075418
Kit robinete	8091806
Kit înlocuire centrale murale de alte mărci	8093900
Kit dozator polifosfați	8101700
Kit încărcare dozator	8101710
Element şablon inferior (50 de piese)	8075437
Kit pompă de eliminare a condensului	8105302
Kit separator de murdărie și nămol compact	8101750
Kit solar	8105104

NOTĂ: instrucțiunile kit-urilor sunt livrate cu accesoriul sau sunt scrise pe ambalaje.

6.10 Colectare/evacuare condens

Pentru recuperarea condensului, se recomandă:

- unirea conductele de evacuare a condensului și a fumului
- este necesară dotarea cu un dispozitiv de neutralizare
- luați în calcul ca înclinația conductelor de evacuare să fie >3%.



AVERTIZARE

- Conducta de evacuare a condensului trebuie să fie etanșă, să aibă dimensiunile potrivite pentru sifon și nu trebuie să aibă îngustări.
- Sistemul de evacuare a condensului trebuie realizat conform normelor naționale și locale în vigoare.
- Înainte de prima punere în funcțiune a aparatului, umpleți sifonul cu apă.

6.11 Alimentarea cu gaze

Centralele **MIA HE C10** sunt predispuse din fabrică pentru a fi utilizate cu gazul G20, dar pot funcționa și cu G31 fără nicio modificare mecanică. Este necesar să selecționați parametrul „03” (a se vedea „Vizualizare și setare parametri”) și să îl setați în funcție de tipul de gaz folosit.

În cazul modificării tipului de gaz pe care îl veți utiliza, efectuați ciclul complet de la capitolul **“Schimbarea gazului utilizabil”**.

Racordarea centralelor la alimentarea cu gaz trebuie să fie efectuată conform normelor de instalare în vigoare în țara în care este utilizat aparatul.

Înainte de efectuarea racordării este necesar să vă asigurați că:

- tipul de gaz este acela pentru care este predispus aparatul
- țevile sunt bine curățate
- conducta de alimentare cu gaz este de aceeași dimensiune sau o dimensiune mai mare decât racordul centralei [G 3/4"] și cu pierdere de sarcină inferioară sau egală cu cea prevăzută între alimentarea cu gaz și centrală.



ATENȚIE

După terminarea instalării, verificați ca îmbinările efectuate să fie perfect etanșe, conform normelor de instalare.




AVERTIZARE

Pe tubul de gaz se recomandă folosirea unui filtru adecvat.

6.12 Evacuare fum și aspirație aer de ardere

Centralele MIA HE C10 trebuie să fie dotate cu conducte adecvate de evacuare a fumului și aspirație a aerului de ardere. Aceste tuburi sunt considerate parte integrantă a centralei și sunt furnizate de compania Sime cu kitul de accesoriu, care se comandă separat în funcție de tipologiile permise și necesitățile de instalare.

Tipologie de evacuare permisă

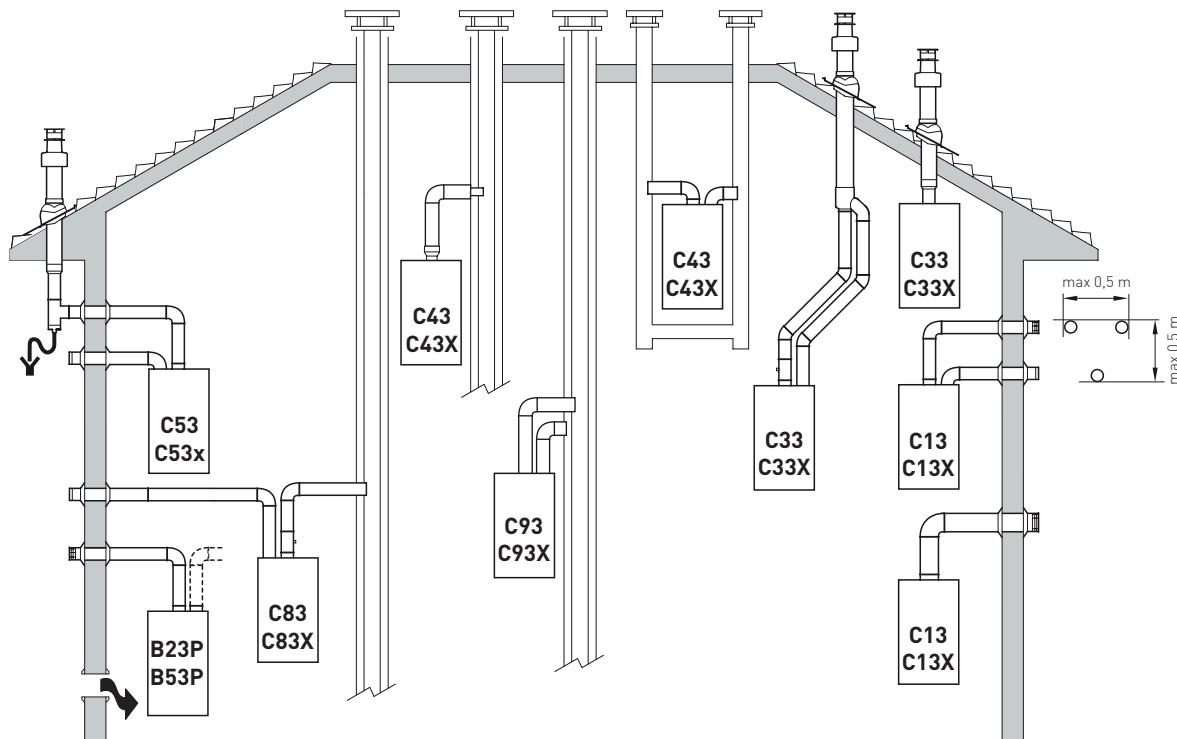

B23P-B53P

Aspirație aer de ardere în ambient și evacuare fum în exterior.

C13-C13X

Tub concentric de evacuare fum la perete. Tuburile pot porni separat din centrală, dar ieșirile trebuie să fie concentrice sau destul de apropriate (lățime până în 50 cm) pentru a fi supuse acelorași condiții de vânt.

C33-C33X

Tub concentric de evacuare fum la acoperiș. Tuburile pot porni separat din centrală, dar ieșirile trebuie să fie concentrice sau destul de apropriate (lățime până în 50 cm) pentru a fi supuse acelorași condiții de vânt.

C43-C43X

Evacuare și aspirație în coșuri de fum comune separate, dar supuse unor condiții de vânt asemănătoare.

C53-C53X

Evacuare și aspirație separate la perete sau la acoperiș și în zone cu presiuni diferite.

NOTĂ: tuburile de evacuare și aspirație nu trebuie poziționate niciodată pe pereti opuși.

C63-C63X

Aceeași tipologie ca C42 dar cu sisteme de evacuare și aspirație realizate cu tuburi comercializate și certificate separat.

C83-C83X

Evacuare în coș de fum individual sau comun și aspirație la perete.

C93-C93X

Evacuare și aspirație separate în coș de fum comun.

P: sistem de evacuare a fumului proiectat pentru a funcționa cu presiune pozitivă.

X: aparate și sisteme de evacuare a gazelor de ardere ce satisfac cerințele de etanșeitate germane.

Fig. 22



AVERTIZĂRI

- Conducta de evacuare a fumului și racordul la coșul de fum trebuie realizate în conformitate cu normele și legislația locală și națională în vigoare din țara în care este utilizat aparatul.
- Este obligatorie folosirea unor conducte rigide, rezistente la temperatură, la condens, la solicitările mecanice și care să fie etanșe.
- Conductele de evacuare neizolate sunt surse potențiale de pericol.

6.12.1 Conducte coaxiale (\varnothing 60/100mm)

Accesorii coaxiale

Descriere	Cod
	\varnothing 60/100 mm
Kit conductă coaxială	8096250
Prelungitor L. 1000 mm	8096150
Prelungitor L. 500 mm	8096151
Prelungitor vertical L. 140 mm cu priză de analiză fum	8086950
Cot suplimentar la 90°	8095850
Cot suplimentar la 45°	8095950
Tiglă cu articulație	8091300
Terminal ieșire la acoperiș L. 1284 mm	8091205

Pierdere de sarcină - Lungimi echivalente

Model	Lung echip (metri liniari)	
	\varnothing 60/100 mm	
Cot la 90°	1,5	
Cot la 45°	1	

Lungimi minime-maxime

Model	Lungime conductă \varnothing 60/100			
	L Orizontal (m)		H Vertical (m)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
MIA HE 25 C10	-	6	1,3	8
MIA HE 30 C10	-	6	1,3	7

6.12.2 Conducte separate (\varnothing 80mm)

Aspirația aerului de ardere și evacuarea gazelor de ardere TREBUIE să fie realizate doar cu conducte separate de \varnothing 80 mm. Conducta de aspirație a aerului de ardere se poate realiza fie prin folosirea cuplajului din stânga aparatului, fie a celui din dreapta, utilizând capacul (1) pentru introducerea accesoriilor care formează conductă, de ales dintre cele menționate în tabel.

Accesorii separate

Descriere	Cod	
	Diametru \varnothing 80 (mm)	
Cot la 90° M-F (6 buc.)	8077450	
Prelungitor L. 1000 mm (6 buc.)	8077351	
Prelungitor L. 500 mm (6 buc.)	8077350	
Prelungitor L. 135 mm (cu priză de prelevare)	8077304	
Terminal de evacuare la perete	8089501	
Kit garnituri intern și extern	8091500	
Terminal aspirație	8089500	
Cot la 45° M-F (6 buc.)	8077451	
Colector	8091400	
Tiglă cu articulație	8091300	
Terminal ieșire la acoperiș L. 1390 mm	8091204	
Kit conducte separate PP \varnothing 80	8089912	

Capac/pahar pentru conectare conductă absorbtie aer (conducte separate)

Capacul (1) pentru a fi utilizat trebuie modificat astfel:

- demontați capacul (1) de pe centrală
- scoateți fundul pretăiat (2) din interiorul capacului
- întoarceți capacul invers și montați-l la loc pe orificiul de unde a fost demontat, intercalând garnitura (3), cu partea cilindrică în sus, pentru a aplica prima bucată a conductei.

NOTĂ: În cazul în care conducta de aspirație a aerului de ardere trebuie conectată la deschizătura din dreapta, mutați plăcuța de închidere a aspirației aerului (4) de la dreapta la stânga și efectuați modificarea capacului (1) conform descrierii de mai sus.

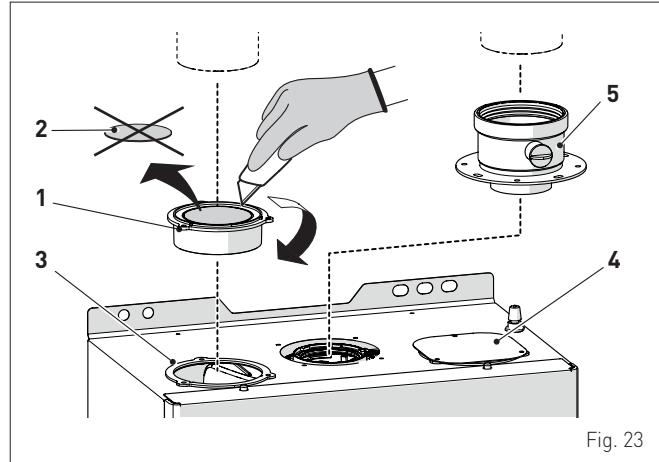


Fig. 23

LEGENDĂ:

- 1 Capac/pahar pentru conectare conductă absorbtie aer (conducte separate)
- 2 Fund pretăiat
- 3 Garnitură
- 4 Plăcuță de închidere aspirație aer
- 5 Colier evacuare fum



AVERTIZARE

- **Lungimea totală maximă a conductelor**, obținută prin adunarea lungimilor tuburilor de aspirație și a celor de evacuare, se calculează în funcție de pierderile de sarcină ale fiecărui accesoriu folosit și **nu va trebui să depășească 15 mm H2O**.
- **Dezvoltarea totală** pentru tubulatura de **\varnothing 80 mm** nu trebuie să depășească 25 m (aspirație) + 25 m (evacuare) pentru toate modelele de centrale.

Pierderi de sarcină accesoriu \varnothing 80 mm

Descriere	Cod	Pierdere de sarcină (mm H2O)			
		MIA HE 25 C10		MIA HE 30 C10	
		Aspirație	Evacuare	Aspirație	Evacuare
Cot la 90° MF	8077450	0,20	0,25	0,25	0,30
Cot la 45° MF	8077451	0,15	0,15	0,20	0,20
Prelungitor orizontal L. 1000 mm	8077351	0,15	0,15	0,20	0,20
Prelungitor vertical L. 1000 mm	8077351	0,15	0,15	0,20	0,20
Terminal la perete	8089501	0,10	0,25	0,10	0,35
Terminal ieșire acoperiș (*)	8091204	0,80	0,10	1,10	0,15


(*) Pierderile terminalului de ieșire la acoperiș în aspirație includ colectorul cod. 8091400.

NOTĂ: pentru o funcționare corectă a centralei este necesar, cu cotul la 90° în aspirație, să se respecte distanța minimă a conductei de 0,50 m.

Exemplu de calcul de pierderi de sarcină ale unei centrale **MIA HE 25 C10**.

Accesorii Ø 80 mm	Cod	Cantitate	Pierdere de sarcină (mm H ₂ O)		
			Aspirație	Evacuare	Totaluri
Prelungitor L. 1000 mm (orizontal)	8077351	7	7 x 0,15	-	1,05
Prelungitor L. 1000 mm (orizontal)	8077351	7	-	7 x 0,15	1,05
Cot 90°	8077450	2	2 x 0,20	-	0,40
Cot 90°	8077450	2	-	2 x 0,25	0,50
Terminal la perete	8089501	2	0,10	0,25	0,35
TOTAL				3,35	

(instalare permisă deoarece suma pierderilor de sarcină ale accesoriilor utilizate este mai mică de 15 mmH₂O).

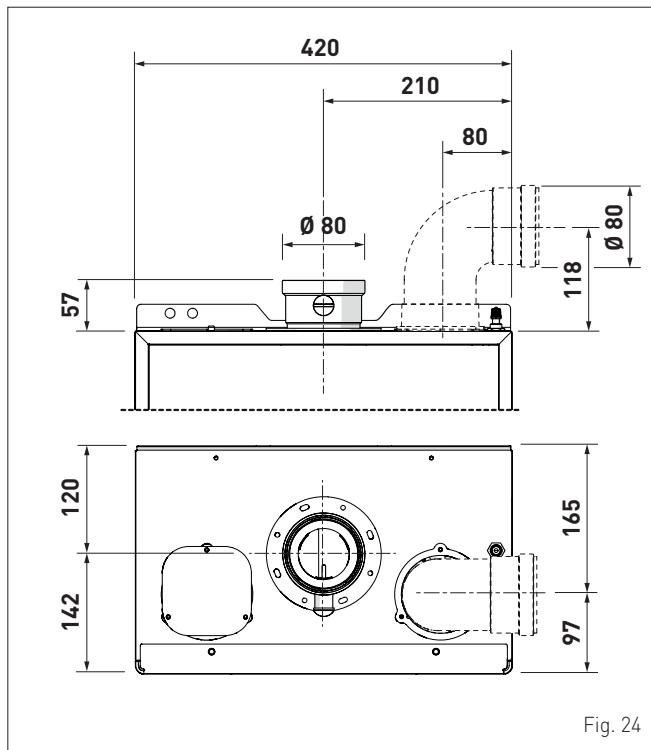

6.13 Conexiuni electrice

Cablul de alimentare trebuie să fie conectat la o rețea de 230V ($\pm 10\%$) ~ 50 Hz respectând polaritatea L-N și împământarea. Rețeaua trebuie să fie prevăzută cu un întrerupător omnipolar cu categorie de supratensiune de clasă III, conform cu regulile de instalare.

În cazul înlocuirii cablului, cereți piesa de schimb firmei **Sime**. Deci sunt necesare doar conexiunile între componentele opționale din tabel, care se comandă separat.

DESCRIEIRE	COD
Kit senzor estern ($\beta=3435$, NTC 10KOhm la 25°C)	8094101
Cablu de alimentare (dedicat)	6329477
Comandă de la distanță EASY HOME (nefurnizat)	8092279
Comandă de la distanță HOME (nefurnizată)	8092280
Comandă de la distanță HOME PLUS (nefurnizată)	8092281



AVERTIZARE


Operațiunile descrise mai jos trebuie efectuate DOAR de personal calificat autorizat.



ATENȚIE


Înainte de a efectua operațiunile descrise în continuare:

- poziționați întrerupătorul general al instalației pe poziția „OFF” (închis)
- închideți robinetul de gaz
- aveți grijă să nu atingeți vreo porțiune caldă din interiorul aparatului.

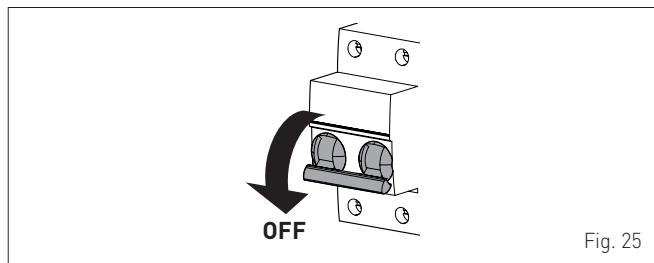


Pentru a facilita introducerea în centrală a firelor de conectare a componentelor opționale:


- desfaceți șuruburile (1), trageți în fată panoul anterior (2) și ridicați-l pentru a desprinde partea superioară

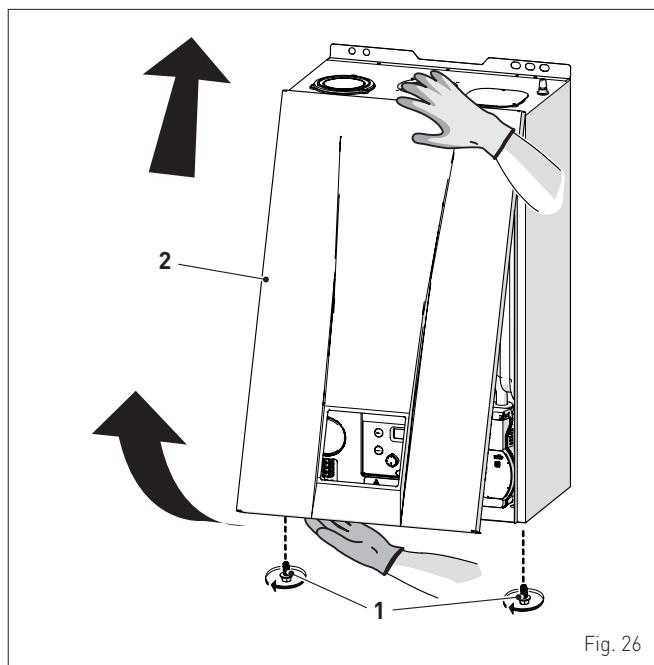


- scoateți șuruburile (3) de fixare de pe panoul de comandă (4)
- deplasați panoul (4) în sus (a) menținându-l în ghidajele laterale (5) până la maxim
- rotiți-l în față (b) până când îl aduceți în poziție orizontală

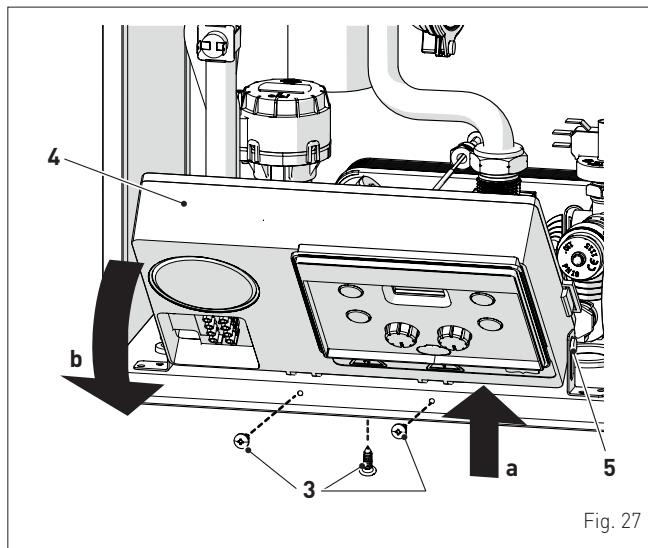

- introduceți firele de conectare în presatupa (6) și în orificiul (7) de pe panoul de comandă

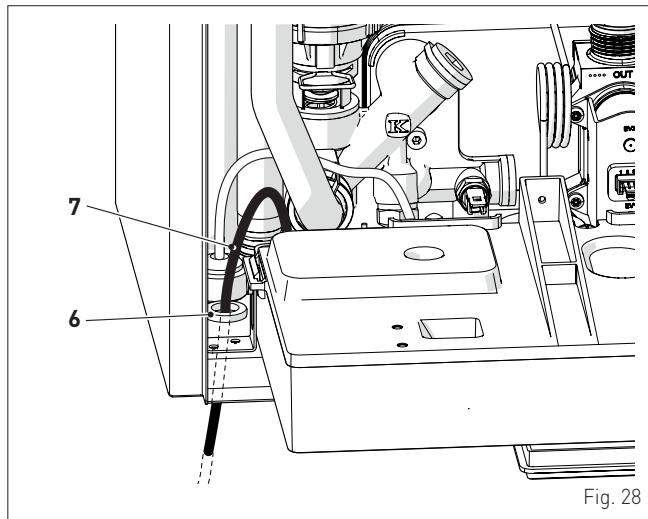

- readuceți panoul de comandă (4) în poziția originală și blocați-l cu șuruburile (3) scoase anterior
- conectați firele componentei la cutia cu borne (8) conform instrucțiunilor de pe placă (9).

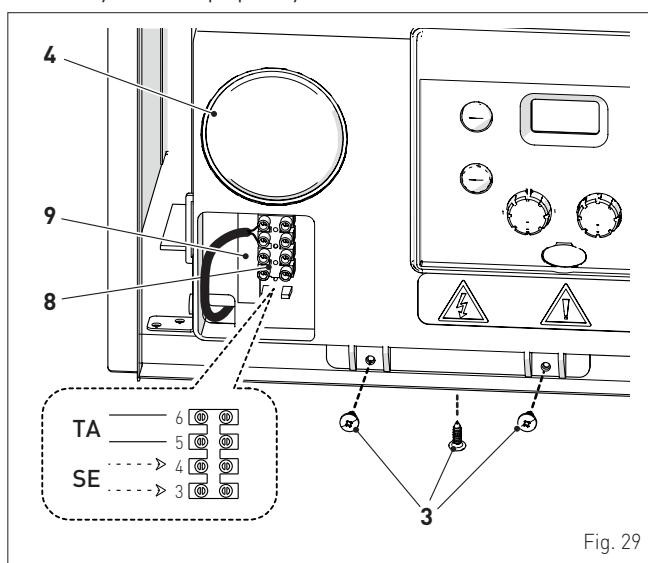

AVERTIZARE

Este obligatoriu:

- să se folosească un întrerupător magnetotermic omnipolar, sectionator de linie, conform standardelor EN (deschidere contacte de cel puțin 3 mm)
- ca în cazul înlocuirii cablului de alimentare să fie folosit DOAR un cablu dedicat, cu conector precablat din fabrică, comandat ca piesă de schimb și conectat de personal calificat autorizat
- să conectați firul de împământare la o instalație de împământare eficientă (*)
- ca înainte de orice intervenție la centrală să se decoupleze alimentarea electrică poziționând pe „OFF” întrerupătorul general al instalației.

(*) Fabricantul nu este răspunzător de eventuale daune provocate din lipsa împământării aparatului sau în urma nerespectării condițiilor din schemele electrice.



ESTE INTERZIS

Să folosiți țevile de apă pentru împământarea aparatului.


6.13.1 Sondă temperatură externă

Centrala este predispusă pentru conectarea la un senzor de măsurare a temperaturii exterioare și poate funcționa la o temperatură variabilă.

Acest lucru înseamnă că temperatura de tur a centralei variază în funcție de temperatura externă conform curbei climatice selecționate dintre cele menționate în diagramă (Fig. 30).

Pentru montarea senzorului extern al clădirii, urmați instrucțiunile de pe ambalaj.

Curbe climatice

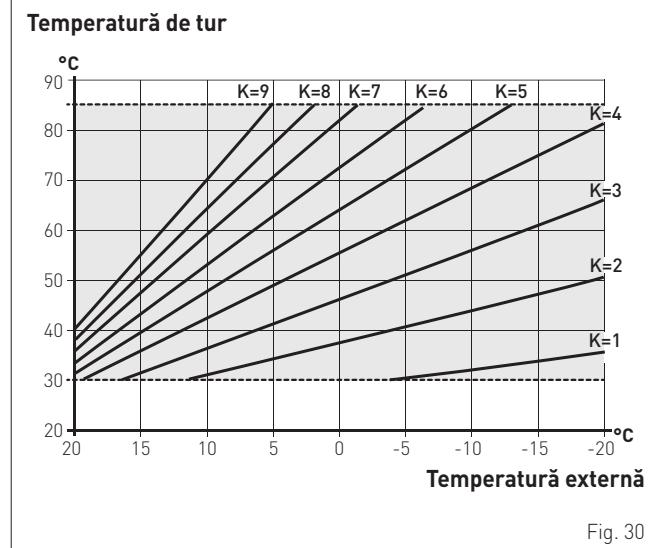

AVERTIZARE

Dacă există un senzor extern, pentru a selecționa curba climatică optimă a instalației și evoluția temperaturii de tur în funcție de temperatura externă, rotiți comutatorul de încălzire **III** până când selecționați curba K dorită, în câmpul **K=0.0 ÷ K=9.0**.

6.13.2 Cronotermostat sau termostat de ambient

Conecțarea electrică a cronotermostatului sau a termostatului de ambient a fost descrisă anterior. Pentru montarea piesei în încăperea unde doriți să controlați temperatura, urmați instrucțiunile de pe ambalaj.

6.13.3 EXEMPLE de utilizare a unor dispozitive de comandă/control pe anumite tipuri de instalații de încălzire

LEGENDĂ

M	Tur instalatie
R	Retur instalatie
CR	Comandă de la distanță
SE	Sondă temperatură externă
TA	Termostat ambient activare centrală
TZ1-TZ3	Termostate de ambient zonale
VZ1-VZ3	Supape zonale
RL1-RL3	Releu zonal
P1-P3	Pompe zonale
TSB	Termostat de siguranță temperatură joasă

Instalație cu O ZONĂ directă, senzor extern și termostat de ambient.

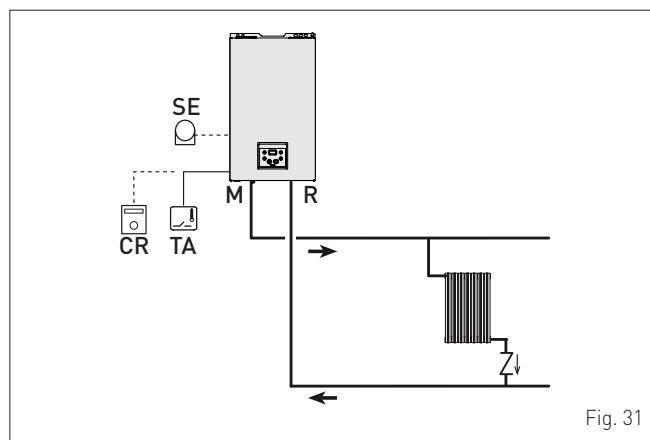


Fig. 31

Instalație MULTIZONĂ - cu supape zonale, termostate de ambient și senzor extern.

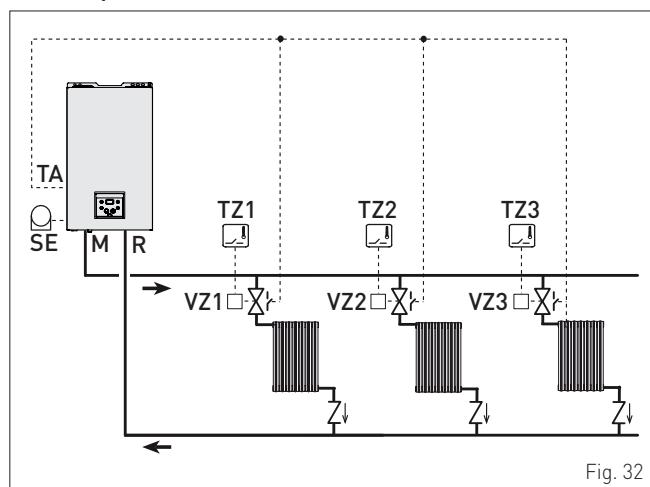


Fig. 32



AVERTIZARE

Setați parametrul „tS 1.7 = ÎNTÂRZIERE ACTIVARE POMPĂ INSTALAȚIE” pentru a permite deschiderea supapelor zonale VZ.

Instalație MULTIZONĂ - cu pompe, termostate de ambient și senzor extern.

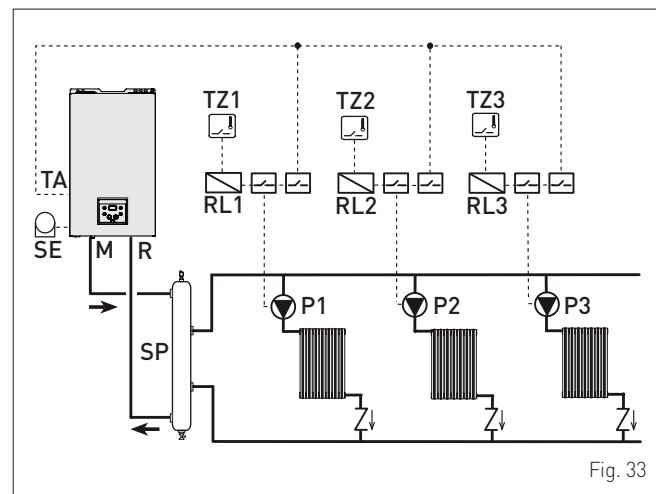


Fig. 33

6.14 Umplere și golire

Înainte de a efectua operațiunile descrise mai jos, asigurați-vă că întrerupătorul general al instalației este poziționat pe „OFF” (închis).

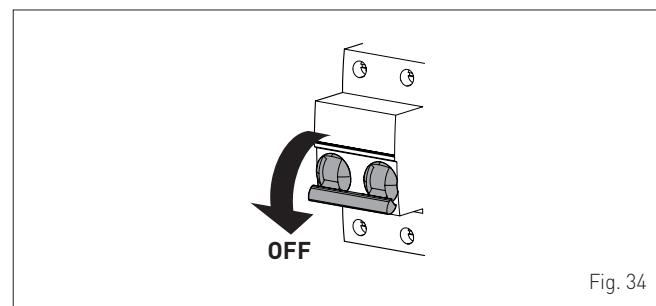


Fig. 34

6.14.1 Operațiuni de UMPLEERE

Scoaterea panoului anterior:

- desfaceți cele două șuruburi (1), trageți în față panoul anterior (2) și ridicați-l pentru a desprinde partea superioară.

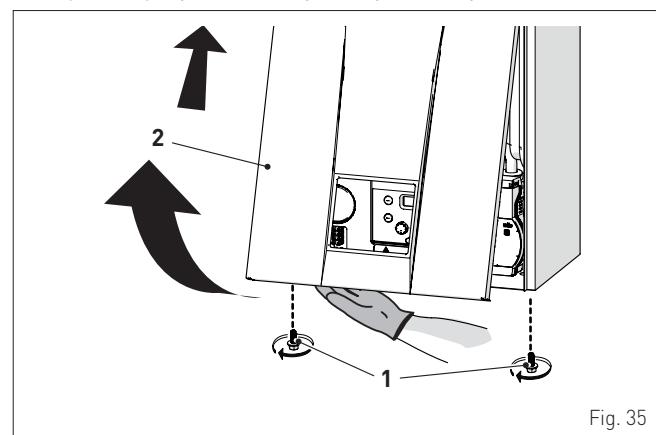



Fig. 35

Circuit menajer:

- deschideți robinetul de interceptare al circuitului menajer (dacă există)
- deschideți unul sau mai multe robinete de apă caldă pentru a umple și a elimina aerul din circuitul menajer
- după eliminarea aerului, închideți robinetele de apă caldă.

Circuit de încălzire:

- deschideți supapele de interceptare și de evacuare a aerului plasate în zonele cele mai înalte ale instalației
- slăbiți dopul supapei de aerisire automate (3)
- deschideți robinetul de interceptare al circuitului de încălzire (dacă există)
- deschideți robinetul de încărcare (4) și umpleți instalația de încălzire până când atingeți presiunea de **1-1,2 bari** indicată pe manometru (5)
- închideți robinetul de încărcare (4)
- verificați ca în instalație să nu fie aer eliminând aerul din toate caloriferele și din circuit în punctele înalte ale instalației
- scoateți dopul anterior (6) al pompei și verificați, cu o șurubelnită, să nu fie blocat rotorul
- repoziționați dopul (6)

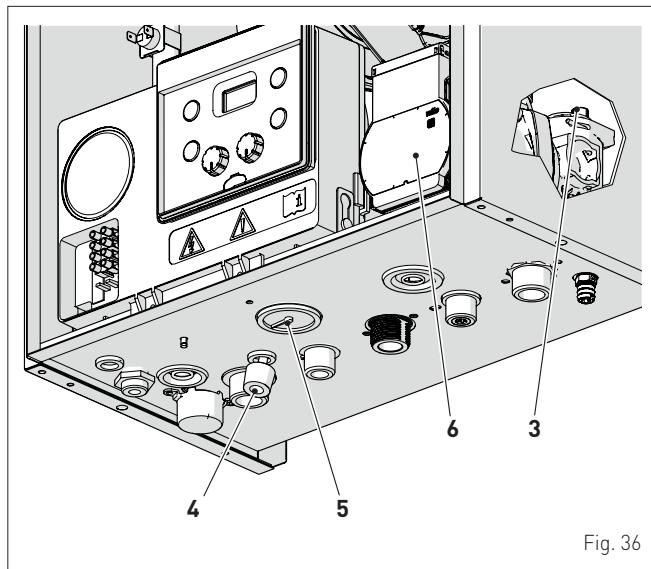

NOTĂ: pentru o aerisire completă a instalației, se recomandă să repetați de mai multe ori ceea ce este descris mai sus.

- verificați presiunea indicată pe manometru (5) și, dacă este necesar, completați umplerea până când cătiți valoarea corectă a presiunii
- închideți dopul supapei de aerisire automate (3)
- umpleți sifonul deconectând tubul sau utilizând (prin) priza pentru gazele de ardere.


Montați la loc panoul frontal al centralei, agățându-l în partea de sus, împingându-l în față și fixându-l cu șuruburile (1) scoase mai devreme.

6.14.2 Operațiuni de GOLIRE**Circuit menajer:**

- închideți robinetul de interceptare al circuitului menajer (prevăzut în instalație)
- deschideți două sau mai multe robinete de apă caldă pentru a goli circuitul menajer.

Centrală:

- slăbiți dopul supapei de aerisire automate (3)
- închideți robinetele de interceptare ale circuitului de încălzire (prevăzut în instalație)
- verificați ca robinetul de încărcare (4) să fie închis
- conectați un furtun de cauciuc la robinetul de evacuare centrală (7) și deschideți robinetul
- după golire, închideți robinetul de evacuare (7)
- închideți dopul supapei de aerisire automate (3).

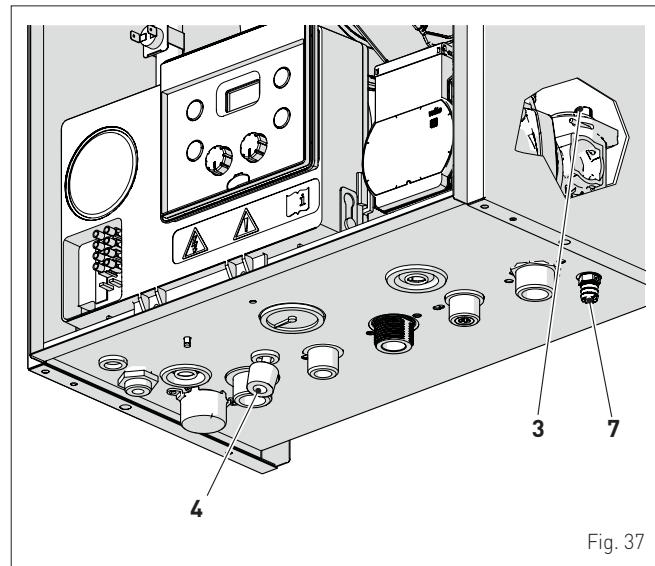

7 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

7.1 Operațiuni preliminare



ATENȚIE

- În cazul în care este necesar să interveniți în zonele din partea inferioară a aparatului, asigurați-vă că temperatura componentelor și a țevilor instalației nu este ridicată (pericol de arsuri).
- Înainte de efectuarea operațiilor de reintegrare a instalației de încălzire, puneti-vă mănuși de protecție.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune verificați ca:

- tipul de gaz să fie cel pentru care a fost conceput aparatul
- robinetele de interceptare a gazului, ale instalației de încălzire și de apă să fie deschise
- presiunea instalației, la rece, indicată pe manometru, să fie cuprinsă între 1 și 1,2 bari
- rotorul pompei să se învârtă liber
- sifonul să fie umplut
- coșul de fum să fie montat corect.

7.2 Prima punere în funcțiune

După ce ati efectuat operațiunile preliminare, pentru a pune centrala în funcțiune:

- poziționați întrerupătorul general al instalației pe poziția „ON” (pornit)



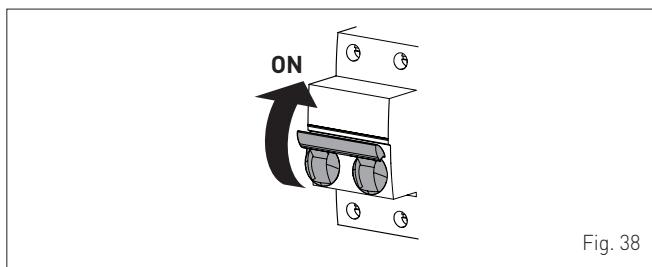


Fig. 38

- va fi afișat tipul de gaz pentru care a fost concepută centrala „nG” (metan) sau „LG” (GPL), apoi puterea. Ulterior va fi verificată reprezentarea corectă a simbolurilor, apoi pe ecran va apărea „--”



- apăsați o dată, cel puțin 1 secundă, tasta pentru a selecționa „modalitatea VARĂ” . Pe ecran va fi afișată valoarea senzorului de tur măsurată în acel moment



7.2.1 Procedura automată de calibrare

Execuați „Procedura automată de calibrare” după cum urmează:

- roțiți comutatorul pentru circuitul menajer la maxim

- apăsați simultan tastele **OK** și , timp de circa 12 secunde, până la afișarea pe ecran a simbolurilor și aprinse intermitent




- când încep să clipească simbolurile, nu mai apăsați tastele **OK** și , ci apăsați tasta în 3 secunde
- începe „Procedura automată de calibrare”
- **deschideți un robinet sau mai multe de apă caldă**
- pe afișaj apar valorile intermitente: „99” (valoare maximă), apoi „0” (valoare intermediară) și în final „00” (valoare minimă)



Operatorul trebuie să aștepte circa 15 minute ca „procedura de calibrare automată” să se termine când este afișată din nou pe ecran „modalitatea VARĂ” .

- închideți robinetele deschise anterior și verificați oprirea aparatului.

În cazul unei eventuale anomalii, pe afișaj va apărea scris „AL” urmat de codul anomaliei (de ex. „06” - lipsă prezență flacără).

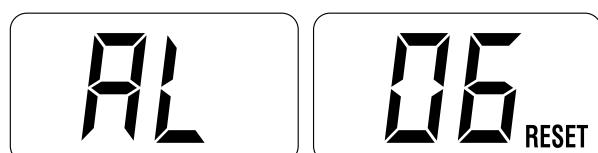

AVERTIZARE

Pentru a restabili condițiile de pornire, apăsați mai mult de 3 secunde tasta **OK RESET**. Această operațiune poate fi efectuată maxim de 6 ori fără să fie întreruptă „procedura de calibrare automată”.

- apăsați o dată tasta pentru a selecționa „modalitatea IARNĂ” . Pe ecran va fi afișată valoarea temperaturii apei de încălzire relevată în acel moment



- reglați termostatul de ambient în sosire și verificați ca centrala să pornească și să funcționeze regulat
- efectuați procedura „Funcție coșar”, pentru a verifica faptul că presiunea gazului (de la rețeaua de alimentare) este corectă, pentru a releva parametrii de ardere și pentru a măsura randamentul de ardere impus de legislația în vigoare.

7.3 Vizualizare și setare parametri

Pentru a intra în meniu cu parametri:

- din modalitatea selecționată (de ex. IARNĂ)



- apăsați simultan tastele **-** și **OK** (~ 5s) până la afișarea pe cei doi digiți ai ecranului a scrisului „**tS**” (instalator) care se alternează cu „**.0.1**” (număr parametru) și cu „**5**” (valoare setată)



- apăsați tasta **+** pentru a derula lista parametrilor în creștere, iar apoi tasta **-** pentru a derula lista în descreștere

NOTĂ: apăsarea continuă a tastelor **+** sau **-** permite derularea rapidă.

- după ce ați ajuns la parametrul dorit, apăsați tasta **OK** aproximativ 3 secunde pentru confirmare și accesați astfel valoarea setată care va clipi pe afișaj și pe care o puteți modifica



- pentru a modifica valoarea, în câmpul specific, apăsați tastele **+**, pentru mărire, sau **-**, pentru micșorare
- după ce ați ajuns la valoarea dorită, apăsați tasta **OK** pentru confirmare.

După finalizarea tuturor modificărilor valorilor parametrilor care vă interesau, pentru a ieși din meniu cu parametri, apăsați **simultan**, timp de ~ 5 s, tastele **-** și **OK** până când vizualizați ecranul inițial.



7.4 Listă parametri

Tip	Nr.	Descriere	Interval	Unitate de măsură	Pas	Implicit
CONFIGURARE						
tS	0.1	Indice pentru puterea în kw centrală	0 = 25 kW 1 = 30 kW	-	1	-
tS	0.2	Configurare hidraulică	0 = instantanee 1 = boiler cu termostat sau doar încălzire 2 = boiler cu senzor 3 = bitermică 4 = instantanee cu intrare solară 5 = open vent 6 = centrală cu pompă de căldură	-	1	0
tS	0.3	Configurație tip de gaz	0 = G20 1 = G31	-	1	0
tS	0.4	Configurație combustie	0 = cameră etanșă cu control al combustiei 1 = cameră deschisă cu termostat fum 2 = Low Nox	-	1	0
tS	0.8	Corecție valoare senzor extern	-5 .. +5	°C	1	0
tS	0.9	Număr turării ventilator aprindere	80 .. 160	RPMx25	1	128
MENAJER - ÎNCĂLZIRE						
tS	1.0	Prag antiingheț centrală	0 .. +10	°C	1	3
tS	1.1	Prag antiingheț senzor extern -- = Dezactivat	-9 .. +5	°C	1	-2
tS	1.2	Înclinație rampă de aprindere în încălzire	0 .. 80	-	1	20
tS	1.3	Reglare temperatură minimă încălzire	20 .. Par tS 1.4	°C	1	20
tS	1.4	Reglare temperatură maximă încălzire	Par tS 1.3 .. 80	°C	1	80
tS	1.5	Putere maximă încălzire	0 .. 100	%	1	100
tS	1.6	Durată post-circulație încălzire	0 .. 99	sec. x 10	1	3
tS	1.7	Întârziere activare pompă încălzire	0 .. 60	sec. x 10	1	0
tS	1.8	Întârziere repornire încălzire	0 .. 60	Min.	1	3
tS	1.9	Modulare circuit menajer cu debitmetru	0 = Dezactivat 1 = Activat	-	1	1
tS	2.0	Putere maximă circuit menajer	0 .. 100	%	1	100

Tip	Nr.	Descriere	Interval	Unitate de măsură	Pas	Implicit
tS	2.1	Putere minimă circuit încălzire/menajer (preamestecare)	0 .. 100	%	1	0
tS	2.2	Abilitare preîncălzire menajer	0 = OFF 1 = ON	-	1	0
tS	2.5	Funcționalitate TA auxiliar	0 = al doilea TA 1 = TA antiîngheț 2 = menajer dezactivat	-	1	0
tS	2.6	Întârziere activare supapă zonală / pompă relansare	0 .. 99	Min.	1	1
tS	2.8	Întârziere activare DHW cu solar	0 .. 30	Min.	1	0
tS	2.9	Funcție antibacteriană Antilegionella (Doar boiler)	-- = Dezactivat 50 .. 80	-	1	--
tS	3.0	Temperatură maximă apă menajeră	35 .. 67	°C	1	60
tS	3.5	Presostat digital/analogic	0 = presostat de apă 1 = transductor de presiune apă 2 = transductor de presiune apă (doar vizualizarea presiunii)	-	1	0
tS	3.9	Viteză minimă pompă modulară	20 .. 100	%	1	30
tS	4.0	Viteză pompă modulară	-- = Nicio modulație AU = Automată 30 .. 100	%	10	AU
tS	4.1	ΔT Tur/Retur pompă modulară	10 .. 40	°C	1	20
tS	4.2	Selectare mod convenabil pompă de căldură sau centrală (doar dacă tS 0.2 = 6)	-20 .. 30	°C	-	5
tS	4.3	Întârziere activare asistență centrală cu pompă de căldură (doar dacă tS 0.2 = 6)	1 .. 180	Min.	-	20
tS	4.7	Forțare pompă instalație (doar în modalitatea de iarnă)	0 = Dezactivat 1 = Activat	-	1	0
RESETARE						
tS	4.8	Resetare parametri INST la implicit	0 .. 1	-	-	0

În caz de defecțiune/anomalie de funcționare, pe cei doi digiți ai afișajului vor apărea alternativ „AL” și numărul alarmei De ex.: „AL 04” (Anomalie Senzor Menajer).

Înainte de a repara avaria:

- decuplați alimentarea electrică a aparatului poziționând întrerupătorul general al instalației pe „OFF” (închis)

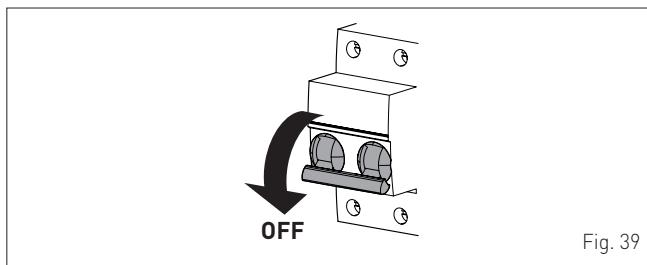


Fig. 39

- închideți ca măsură de precauție robinetul de interceptare a combustibilului.

Reparați avaria și puneți din nou centrala în funcțiune.


NOTĂ: când pe afișaj, împreună cu alarma, apare scris și RESET (vezi figura), după ce ați reparat avaria este necesar să apăsați tasta OK (RESET) timp de circa 3 secunde, pentru a pune din nou aparatul în funcțiune.



7.5 Afisarea datelor de functionare și contoare

Când centrala este pusă în funcțiune este posibil, pentru operatorul tehnic autorizat, să vizualizeze datele de funcționare „In” și contoarele „CO” procedând astfel:

- din ecranul cu modalitatea de funcționare din momentul respectiv (IARNĂ ❄ sau VARĂ ☀)

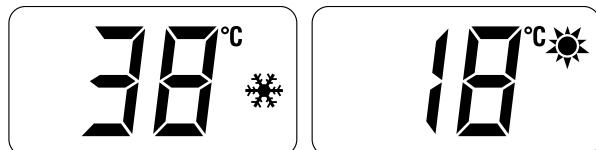

- intrați în „INFO” apăsând **simultan**, timp de mai mult de 3 secunde, tastele + și - până la vizualizarea alternativă „In” și „0.0” (număr info) și „25” (ex. de valoare)



Din această poziție există două posibilități:

- derulați lista cu „info” și „contoare” apăsând tasta +. În acest fel derularea se va face în ordine
- vizualizați „alarmele declanșate” (maxim 10) apăsând tasta -. Din interiorul vizualizărilor continuați cu tastele + și -.

După ce ati vizualizat valorile care vă interesau, pentru a ieși din meniu apăsați circa 5 secunde tasta **OK**, până când se afișează ecranul inițial.



TABEL VIZUALIZARE INFO

Tip	Nr.	Descriere	Interval	Unitate de măsură	Pas
In	0.0	Vizualizare versiune sw			
In	0.1	Vizualizare senzor extern	- 9 .. 99	°C	1
In	0.2	Vizualizare temperatură senzor de tur	- 9 .. 99	°C	1
In	0.3	Vizualizare temperatură senzor de fum	- 9 .. 99	°C	1
In	0.4	Vizualizare temperatură senzor circuit menajer	- 9 .. 99	°C	1
In	0.5	Vizualizare senzor auxiliar AUX	- 9 .. 99	°C	1
In	0.6	Vizualizare SET temperatură efectivă încălzire	Par. 13 ... Par. 14	°C	1
In	0.7	Vizualizare nivel de putere	0 .. 99	%	1
In	0.8	Vizualizare debit al debitmetrului	0 .. 99	l/min	0.1
In	0.9	Vizualizare citire transductor de presiune apă (dacă există)	0 .. 99	bar	0.1
In	1.0	Vizualizare număr turării actuale ventilator	0 .. 99	RPM x 100	1

TABEL VIZUALIZARE CONTOARE

Tip	Nr.	Descriere	Interval	Unitate de măsură	Pas
CO	0.0	nr. total ore de funcționare centrală	0 .. 99	h x 1000	0,1; de la 0,0 la 9,9; 1; de la 10 la 99
CO	0.1	nr. total ore de funcționare arzător	0 .. 99	h x 1000	0,1; de la 0,0 la 9,9; 1; de la 10 la 99
CO	0.2	nr. total aprinderi arzător	0 .. 99	h x 1000	0,1; de la 0,0 la 9,9; 1; de la 10 la 99
CO	0.3	nr. total anomalie	0 .. 99	x 1	1
CO	0.4	nr. total accesări parametri instalator „tS”	0 .. 99	x 1	1
CO	0.5	nr. total accesări parametri OEM	0 .. 99	x 1	1
CO	0.6	durată până la următoarea întreținere	1 .. 199	luni	1
CO	0.7	vizualizare număr total de calibrări efectuate	1 .. 199	x 1	1

TABEL ALARME/AVARII PRODUSE

Tip	Nr.	Descriere
AL	00	Ultima alarmă/avarie produsă
AL	01	Penultima alarmă/avarie produsă
AL	02	Antepenultima alarmă/avarie produsă
AL	03	Alarmă/avarie produsă anterior
AL	04	Alarmă/avarie produsă anterior
AL	05	Alarmă/avarie produsă anterior
AL	06	Alarmă/avarie produsă anterior
AL	07	Alarmă/avarie produsă anterior
AL	08	Alarmă/avarie produsă anterior
AL	09	Alarmă/avarie produsă anterior

7.6 Verificări

7.6.1 Funcție coșar

Funcția coșar este utilă tehnicienului de întreținere calificat pentru a verifica presiunea de alimentare, pentru a releva parametrii de ardere și pentru a măsura randamentul de ardere impus de legislația în vigoare.

Durata acestei funcții este de 15 minute și, pentru a o activa, procedați după cum urmează:

- Dacă panoul (2) nu a fost scos, deșurubati cele două șuruburi (1), trageți în față panoul anterior (2) și ridicați-l pentru a-l desprinde din partea de sus



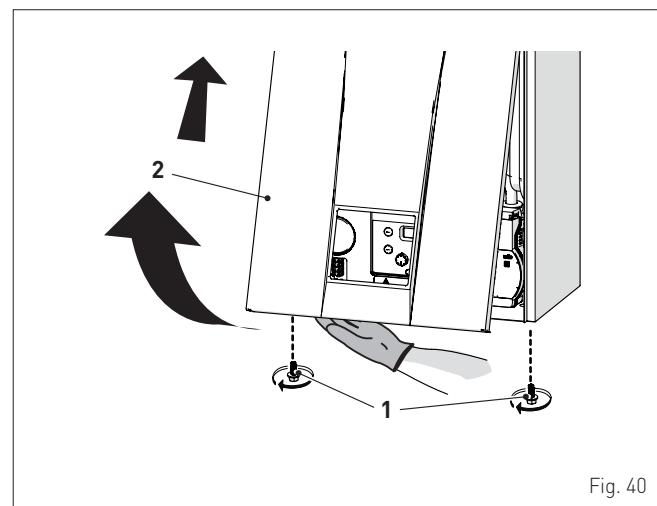


Fig. 40


- scoateți șuruburile (3) de fixare de pe panoul de comandă (4)
- deplasați panoul (4) în sus (a) menținându-l în ghidajele laterale (5) până la maxim
- rotiți-l în față (b) până când îl aduceți în poziție orizontală

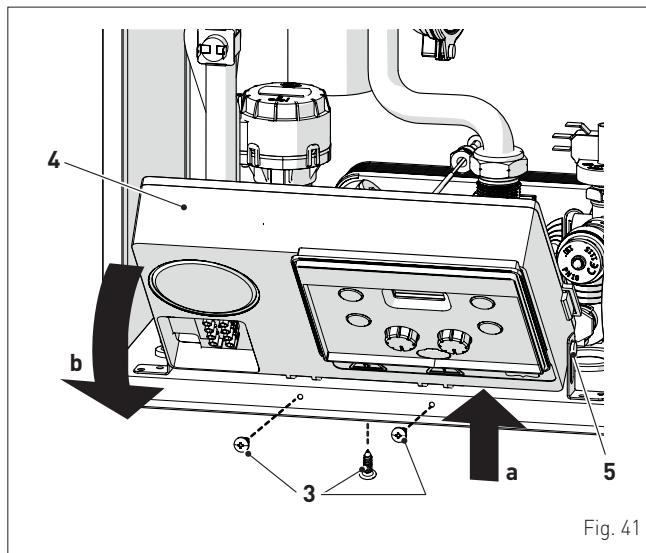


- închideți robinetul de gaz
- slăbiți șuruburile de la priza de „presiune de alimentare” (6) și cuplați un manometru

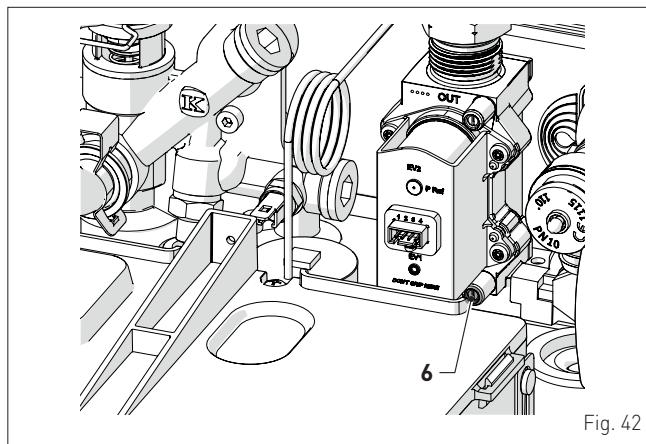


- deschideți robinetul de gaz
- alimentați electric centrala, poziționând întrerupătorul general pe poziția „ON” (pornit)

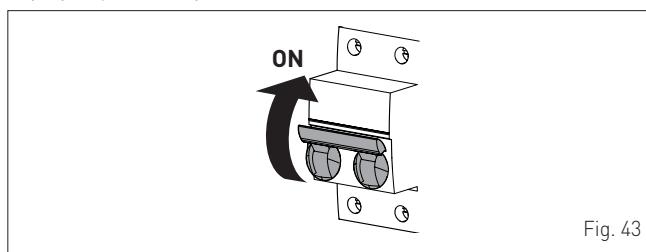

- apăsați tasta pentru a selecta modalitatea „VARĂ” ☀
- apăsați simultan tastele **OK** și **+**, timp de circa 10 secunde, până când apare scrisul intermitent pe ecran, alternat cu valoarea temperaturii senzorului de tur și simbolurile ☀ și ☃ intermitente



- **deschideți un robinet sau mai multe de apă caldă**
- apăsați tasta **+** pentru a porni centrala la puterea maximă „Hi” și verificați pe manometru dacă valoarea presiunii de alimentare cu gaz este corectă
- deconectați manometrul, închideți bine priza de presiune (6), reduceteți panoul de comandă în poziția originală și montați la loc panoul anterior (2)
- verificați datele de ardere și măsurăți randamentul de combustie
- apăsați tasta **-** pentru a porni centrala la puterea minimă „Lo”. Pe ecran va apărea scrisul intermitent, în alternanță cu valoarea temperaturii senzorului de tur și vor clipe simbolurile ☀ și ☃

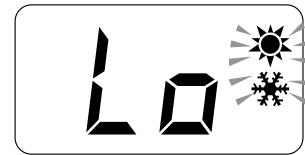

- relevați datele de combustie
- apăsați tasta pentru a ieși din „Procedura coșar”. Pe ecran va fi afișată temperatura apei de tur a centralei



- închideți robinetele de apă caldă deschise anterior.

Presiune de alimentare cu gaz

Tip de gaz	G20	G31
Presiune (mbar)	20	37

7.7 Schimbarea gazului utilizabil

Modelele **MIA HE C10** pot funcționa cu G20 sau cu G31 fără nicio modificare mecanică. Este necesar să selecționați parametrul „**tS 0.3**” (a se vedea „**Vizualizare și setare parametri**”) și să îl setați în funcție de tipul de gaz folosit.

În cazul modificării tipului de gaz pe care îl veți utiliza, efectuați ciclul complet de la capitolul „**Schimbarea gazului utilizabil**”.

8 ÎNTREȚINERE

8.1 Reglementări

Pentru o funcționare eficientă și corectă a aparatului se recomandă ca utilizatorul să chemă un operator tehnic calificat care să efectueze **ANUAL** întreținerea.



AVERTIZARE

- Operațiile descrise mai jos trebuie efectuate DOAR de către personal calificat profesional **cu OBLIGAȚIA de a purta** un echipament adecvat de protecție a muncii.
- Asigurați-vă că temperaturile pieselor și ale țevilor instalației nu sunt ridicate (pericol de arsuri).



ATENȚIE

- Înainte de a efectua operațiunile descrise în continuare:
- poziionați întrerupătorul general al instalației pe poziția „OFF” (închis)
 - Închideți robinetul de gaz
 - aveți grijă să nu atingeți vreo porțiune caldă din interiorul aparatului.




Fig. 44

8.2 Curățarea externă

8.2.1 Curățarea carcasei

Pentru curățarea carcasei, folosiți o cârpă umedă cu apă și detergent sau cu apă și alcool, în cazul unor pete rezistente.



ESTE INTERZIS

să utilizați produse abrazive.

8.3 Curățarea internă

8.3.1 Demontarea componentelor

Pentru a accesa părțile interne ale centralei:

- desfaceți șuruburile (1), trageți în față panoul anterior (2) și ridicăți-l pentru a desprinde partea superioară

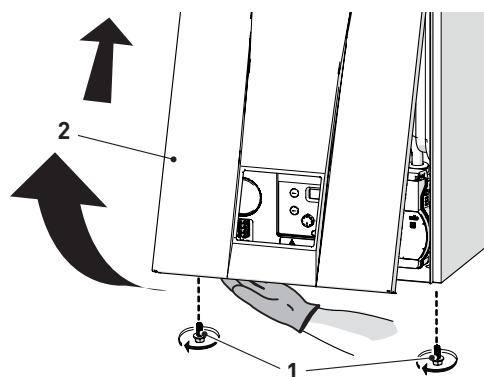


Fig. 45

- scoateți șuruburile (3) de fixare de pe panoul de comandă (4)
- deplasați panoul (4) în sus (a) menținându-l în ghidajele laterale (5) până la maxim
- rotiți-l în față (b) până când îl aduceți în poziție orizontală



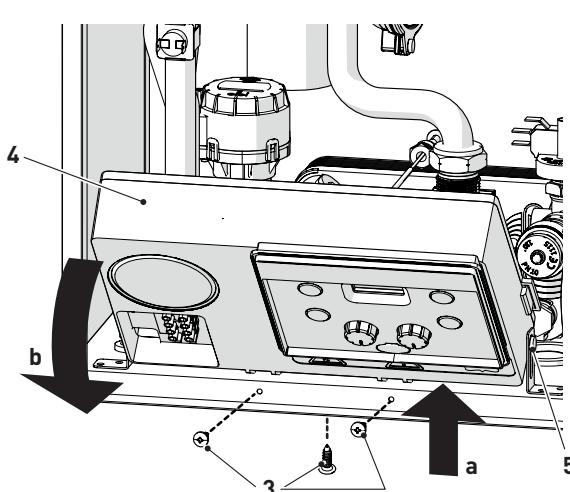


Fig. 46

- scoateți piulița (6)
- trageți conectorii (7) din ventilator și decuplați firul (8) electrodului

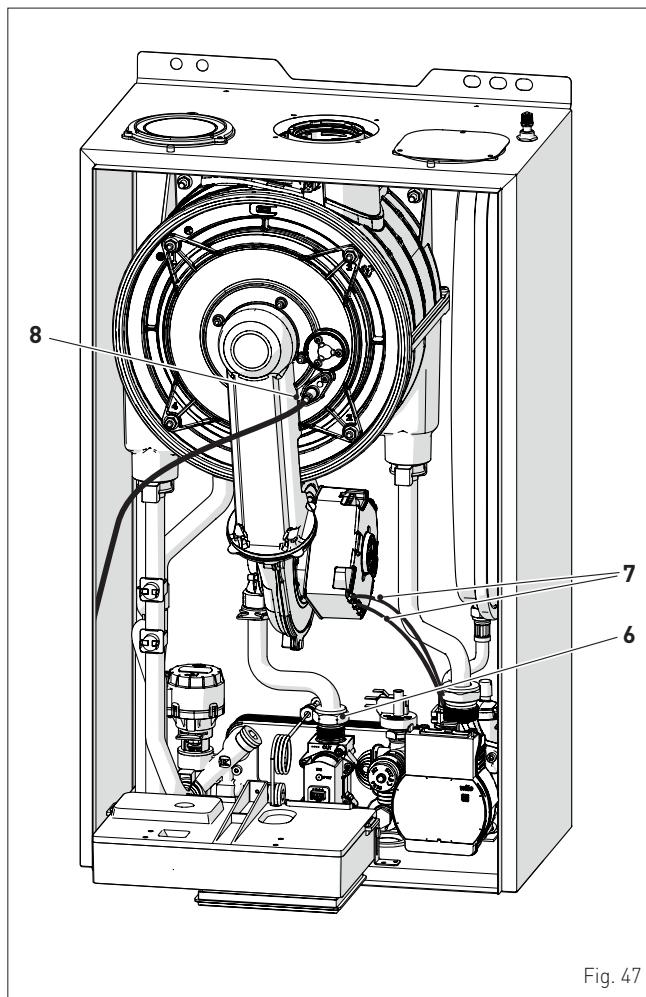


- deșurubați cele patru șuruburi (9) de fixare a ușitei camerei de ardere (10)
- trageți grupul ventilator-mâner-ușă (11) și scoateți-l

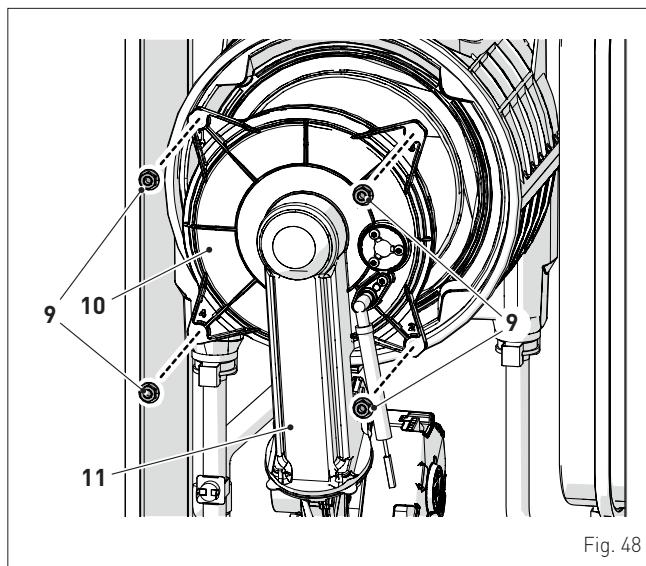

AVERTIZARE

Procedați cu grijă când extrageți grupul (11) ca să nu deteriorați izolațiile interne ale camerei de ardere și garnitura ușitei.

- deșurubați cele patru șuruburi (12) de fixare a ventilatorului (13) și extrageți-l.

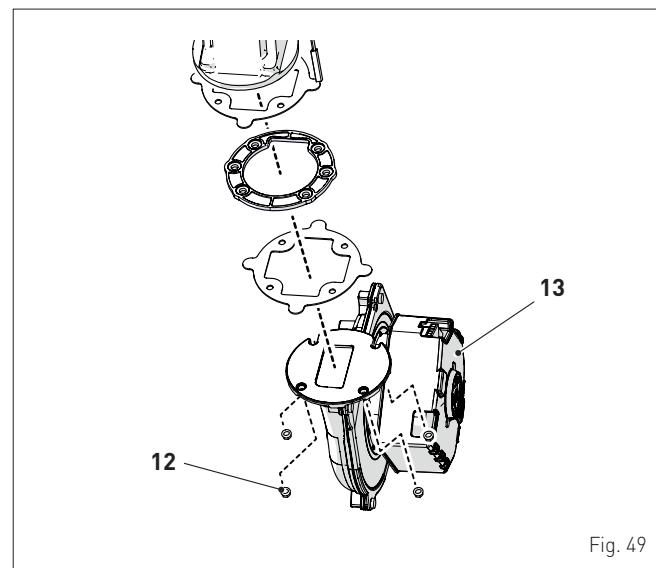


8.3.2 Curățarea arzătorului și a camerei de ardere

Camera de ardere și arzătorul nu au nevoie de o întreținere deosebită. Este suficient să le curățați cu o pensulă sau cu o perie de păr.

8.3.3 Verificarea electrodului de aprindere/detectare

Verificați starea electrodului de aprindere/detectare și înlocuiți-l dacă este necesar. Indiferent dacă înlocuți sau nu electrodul de aprindere/detectare, controlați cotele conform schemei.

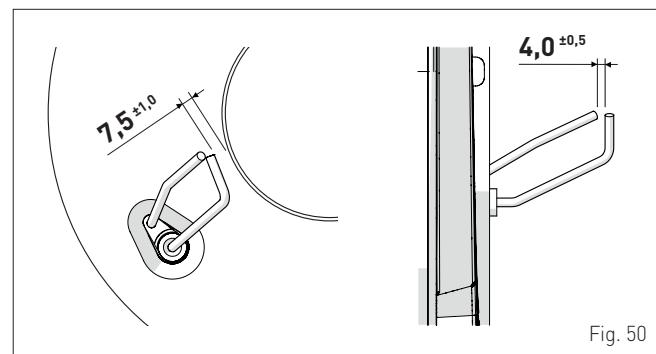


8.3.4 Operațiuni finale

După terminarea curățirii camerei de ardere și a arzătorului:

- înlăturați eventualele reziduuri de funginge
- verificați ca garnitura și izolația ușitei (10) camerei de combustie să fie intacte. Înlocuiți-le dacă este necesar

- montați la loc grupul procedând în sens invers față de cel descris mai devreme, strângând bine șuruburile (9) ușitei camerei de ardere
- Remontați duza (16) având grijă să o orientați cu teșitura în jos, conform figurii

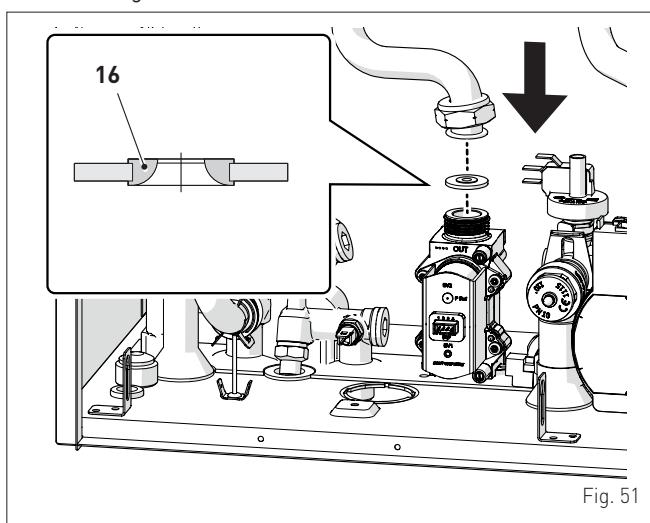

- cuplați la loc firele ventilatorului și electrodului.

8.4 Controale

8.4.1 Controlul conductei de fum

Se recomandă controlarea conductelor de aspirație a aerul de ardere și de evacuare a fumului asigurându-vă că sunt intacte și etanșe.

8.4.2 Controlarea presurizării vasului de expansiune

Se recomandă să goliți vasul de expansiune, pe partea cu apă, și să verificați ca valoarea de preîncărcare să nu fie mai mică de **1 bar**. În caz contrar, presurizați-l la valoarea corectă (a se vedea paragraful „**Vas de expansiune**”).

După ce terminați controalele descrise mai sus:

- umpleți din nou centrala conform instrucțiunilor de la paragraful „**Operațiuni de UMPLERE**”
- verificați ca sifonul să fie umplut corect
- puneți centrala în funcțiune, activați „**Funcție coșar**” și efectuați analiza fumului și/sau măsurarea randamentului de ardere
- montați la loc panoul anterior, fixându-l cu cele două șuruburi scoase anterior.

8.5 Întreținere extraordinară

Dacă înlocuiți **placa electronică** ESTE OBLIGATORIU să setați parametrii conform indicațiilor din tabel și în secvența prezentată.

Tip	Nr.	Descriere	Setare pentru MIA HE C10	
			25	30
tS	0.1	Indice pentru puterea în kw centrală 0 = 25; 1 = 30	0	1
tS	0.2	Configurare hidraulică 0 = instantaneu 1 = boiler cu termostat sau doar încălzire 2 = boiler cu senzor 3 = bitermică 4 = instantaneu cu intrare solară 5 = open vent		0
tS	0.3	Configurație tip de gaz 0 = G20; 1 = G31	0 sau 1	

Pentru a intra în "Vizualizare și setare parametri" consultați descrierile din paragraful respectiv.

După ce ați setat parametrii indicați în tabel, este necesar să executați integral "Procedura automată de calibrare" descrisă la paragraful specific.

În cazul înlocuirii vanei de gaz, și/sau a electrodului de aprindere/detectare, și/sau a arzătorului, și/sau a ventilatorului, este necesar să executați integral "Procedura automată de calibrare" descrisă la paragraful specific.

8.6 Coduri anomalii și remedii posibile

LISTĂ ALARME ANOMALII/DEFECȚIUNI

Tip	Nr.	Anomalie	Remediu
AL	01	Termostat gaze arse	<ul style="list-style-type: none"> - Contactați Centrul de Asistență
AL	02	Presiune scăzută apă în instalație	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuați reintegrarea - Controlați dacă există scurgeri ale instalației
AL	04	Anomalie senzor circuit menajer (anomalie senzor de return pentru modelele „T”)	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați conectările - Verificare funcționare senzor
AL	05	Anomalie senzor de tur	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați conectările - Verificare funcționare senzor
AL	06	Lipsă detectare flacără	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați starea bună a electrodului și să nu facă masă - Verificați dacă este gaz și presiunea acestuia - Verificați starea bună a vanei de gaz și a plăcii
AL	07	Intervenție a senzorului sau al termostatului de siguranță	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați conexiunile senzorului sau al termostatului - Aerisiti instalația - Verificați supapa de aerisire - Schimbați senzor sau termostatul - Verificați ca rotorul pompei să nu fie blocat
AL	08	Anomalie circuit detectare flacără	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați starea bună a electrodului și să nu facă masă - Verificați starea bună a vanei de gaz și a plăcii
AL	09	Lipsă circulare apă în instalație	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați rotirea rotorului pompei - Verificați conexiunile electrice - Înlocuiți pompa

Tip	Nr.	Anomalie	Remediu
AL	10	Anomalie senzor auxiliar	- Verificați parametrul „tS 0.2 configurație hidraulică” - Verificați conexiunea electrică
AL	11	Modulator vană de gaz decuplat	- Verificați conexiune electrică
AL	12	Anomalie senzor circuit menajer în modalitatea boiler	- Setați parametrul tS 0.4 [Configurație combustie] la valoarea 0
AL	13	Intervenție senzor de fum	- Verificare funcționare senzor - Schimbăți senzorul de fum
AL	14	Anomalie senzor de fum	- Schimbăți senzorul de fum - Verificare conexiune electrică a senzorului de fum - Contactați Centrul de Asistență
AL	15	Cablu control ventilator decuplat	- Verificați firele de conectare între ventilator și placă
AL	18	Anomalie la nivel de condens	- Verificați ocluziunea tubului care duce condensul la sifon - Verificați să nu fie înfundat sifonul
AL	28	Număr maxim atins de deblocări consecutive	- Așteptați 1 oră și încercați să deblocați placa - Contactați Centrul de Asistență
AL	30	Anomalie senzor de return (anomalie senzor boiler pentru modelele „T”)	- Înlocuiți senzorul de return - Verificare parametri - Contactați Centrul de Asistență
AL	37	Anomalie pentru valoare mică tensiune rețea	- Verificare tensiune - Contactați furnizorul
AL	40	Detectare a unei frecvențe de rețea greșite	- Contactați furnizorul
AL	41	Pierdere flacără mai mult de 6 ori consecutiv	- Verificare electrod de aprindere/detectare - Verificați disponibilitatea gazului (robinet deschis) - Verificați presiunea gazului pe rețea
AL	42	Anomalie butoane	- Verificați funcționalitatea butoanelor
AL	43	Anomalie comunicație Open Therm	- Verificați conexiunea electrică OT
AL	44	Anomalie de însumare timpi de deschidere supapă fără flacără	- Verificați prezența loviturii de berbec asupra instalației sanitare și dacă este prezentă, montați un dispozitiv împotriva loviturii de berbec - Verificați cererile anormale ale termostatului de ambient - Contactați Centrul de Asistență
AL	56	Blocare ΔT tur/return pentru depășire limită max (open vent)	- Contactați Centrul de Asistență
AL	57	Blocare pentru control FT "Flow Temp" (open vent)	- Contactați Centrul de Asistență
AL	62	Necesitatea de a efectua calibrarea automată	- Executați procedura de calibrare automată (a se vedea paragraful specific)
AL	72	Posiționare greșită a senzorului de tur	- Verificare funcționare și poziționare senzor de tur
AL	74	Avarie al doilea senzor de tur	- Verificare funcționare și poziționare pentru al doilea senzor de tur
AL	77	Eroare limite absolute max/min de curent EV2 SGV	- Verificare vană de gaz și placă
AL	78	Eroare limită superioară de curent EV2 SGV	- Verificare vană de gaz și placă
AL	79	Eroare limită inferioară de curent EV2 SGV	- Verificare vană de gaz și placă

Tip	Nr.	Anomalie	Remediu
AL	80	Avarie la linia logică de comandă a vanei / cablu vană deteriorat	- Verificare vană de gaz și placă
AL	81	Blocare din cauza arderii la pornire	- Verificați dacă este înfundat coșul - Verificare diafragmă aer (dacă „BF”) - Verificare calibrare gaz - Eliminați aerul din circuitul de gaz
AL	82	Blocare în urma numeroaselor eșuări de control al combustiei	- Verificați electrodul - Verificați evacuările - Verificare diafragmă aer (dacă „BF”) - Verificare calibrare gaz
AL	83	Combustie neregulată (eroare temporară)	- Verificați dacă este înfundat coșul - Verificare diafragmă aer (dacă „BF”) - Verificare calibrare gaz
AL	84	Reducere debit pentru o (eventuală) presiune scăzută a gazului de pe rețea	- Verificați debitul de gaz
AL	88	Eroare internă (protecție a unei componente a plăcii)	- Verificare funcționare placă - Înlocuire placă
AL	89	Eroare semnal feedback combustie fluctuantă	- Verificați electrodul - Verificați evacuările - Verificare diafragmă aer (dacă „BF”) - Verificare calibrare gaz
AL	90	Eroare incapacitate de a ajunge la setul de combustie	- Verificați electrodul - Verificați evacuările - Verificare diafragmă aer (dacă „BF”) - Verificare calibrare gaz
ALL	91	Supapă gaz în afara intervalului	- Recalibrare supapă gaz
AL	92	Eroare, sistemul a atins corecția de aer maxim (la debit minim)	- Verificați electrodul - Verificați evacuările - Verificare diafragmă aer (dacă „BF”) - Verificare calibrare gaz
AL	93	Eroare incapacitate de a ajunge la setul de combustie	- Verificați electrodul - Verificați evacuările - Verificare diafragmă aer (dacă „BF”) - Verificare calibrare gaz
AL	95	Eroare microîntreruperi la semnalul de flacără	- Verificați electrodul - Verificare placă - Verificare alimentare electrică - Verificare calibrare gaz
AL	96	Blocare din cauza înfundării evacuării gazelor de ardere	- Verificați dacă este înfundat coșul - Controlare evacuare fum și poziționare electrod (să nu atingă arzătorul)
AL	98	Eroare software, startup placă	- Contactați Centrul de Asistență
AL	99	Eroare generică placă	- Contactați Centrul de Asistență
-	-	Intervenție frecventă a supapei de siguranță	- Verificați presiunea pe circuit - Verificați vasul de expansiune
-	-	Se produce puțină apă menajeră	- Verificați supapa de deviere - Verificați dacă schimbătorul cu plăci este curat - Verificați robinetul circuitului menajer

Gerbiaamas kliente,
Dėkojame, kad įsigijote **Sime MIA HE** vandens katilą – naujos kartos moduliavimo kondensacinė prietaisą, pasižymintį techninėmis funkcijomis ir puikiomis eksploatacinėmis savybėmis. Naudodami šį prietaisą visiškai saugiai ir nebrangiai patenkinsite šildymo ir buitinio karšto vandens poreikius.

GAMA

MODELIS	KODAS
Mia HE 25	8116600
Mia HE 30	8116602

PASTABA: Kai kuriose šalyse tam tikrų modelių gali nebūti.

ATITIKTIS

Mūsų įmonė pareiškia, kad katilai **MIA HE** atitinka esminius šiuų direktyvų reikalavimus:

- Duju reglamento (ES) 2016/426
- Naudingumo koeficiente reikalavimų direktyvos 92/42/EEB
- Žemosios įtampos direktyvos 2014/35/ES
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2014/30/ES
- Ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/EB
- Reglamento (ES) Nr. 811/2013 – 813/2013
- Duju reglamento (ES) 2017/1369

SIMBOLIAI**DĖMESIO**

Žymi veiksmus, kuriuos atlikus netinkamai galima susižaloti, gali sutrikti prietaiso veikimas arba galima patirti materialinių nuostolių: atliekant šiuos veiksmus būtinės ypatinges atsargumas ir tinkamas pasirengimas.

**ELEKTROS PAVOJUS**

Žymi veiksmus, kuriuos atlikus netinkamai elektra gali sutrikdyti sveikatą: atliekant šiuos veiksmus būtinės ypatinges atsargumas ir tinkamas pasirengimas.

**DRAUDŽIAMA**

Žymi veiksmus, kurių atlikti NEGALIMA.

**ISPĖJIMAS**

Žymi ypač naudingą ir svarbią informaciją.

VADOVO STRUKTŪRA

Vadovas sudarytas pagal toliau apibūdintą struktūrą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

TURINYS

77

PRIETAISO APRAŠYMAS

TURINYS

83

MONTAVIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

TURINYS

91

ISPĖJIMAI IR SAUGOS TAISYKLĖS



ISPĖJIMAI

- Išpakavę patikrinkite, ar turinys nepažeistas ir ar nieko netrūksta. Jei yra neatitikimų, kreipkitės į prietaisą pardavusią jmonę.
- Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, numatyta jmonės **Sime**, kuri neatsako už žalą žmonėms, gyvūnams ar daiktams, kilusią dėl klaidų prietaisą montuojant, reguliuojant, atliekant priežiūrą ar netinkamai ji naudojant.
- Vandens nutekėjimo atveju atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, išjunkite vandens tiekimą ir nedelsdami informuokite kvalifikuotus darbuotojus.
- Periodiškai tikrinkite, ar hidraulinės sistemos darbinis slėgis, kai ji šalta, yra **1-1,2 baro**. Jei taip nėra, slėgį normalizuokite arba kreipkitės į kvalifikuotus specialistus.
- Jei prietaisas bus ilgai nenaudojamas, turite atliliki bent šiuos veiksmus:
 - nustatykite sistemos pagrindinį jungiklį į padėtį OFF (išjungta);
 - užsukite kuro ir vandentiekio sistemos čiaupus.
- Kad prietaiso veikimas būtų optimalus, **Sime** rekomenduoja reguliarai **KARTĄ PER METUS** atliliki jo patikrą / priežiūrą.
- Pažeidimo atveju maitinimo kabelis turi būti pakeistas nauju, užsakytu kaip keičiamą dalį ir turinčiu tokias pačias charakteristikas (X tipo). Montavimą turi atliliki profesionalus darbuotojas..



ISPĖJIMAI

- **Visiems naudotojams** rekomenduojama atidžiai perskaityti šį vadovą, kad priešais būtų naudojamas racionaliai ir saugos sąlygomis.
- **Šis vadovas** yra neatskiriamas prietaiso dalis. Todėl ji būtina rūpestingai saugoti, kad prireikus bet kada būtų galima pasinaudoti, ir nuolat laikyti greta prietaiso, išskaitant atvejus, kai jranga perleidžia ma kitam savininkui arba naudotojui arba kai ji jdiegiama kitoje sistemoje.
- **Prietaiso montavimą ir priežiūrą** turi atliliki kvalifikuota jmonė arba tinkamos profesinės kvalifikacijos specialistai, vadovaudamiesi šiame vadove pateiktomis instrukcijomis. Baigę darbus jie privalo išduoti pažymą apie atitiktį techniniams reikalavimams ir galiojantiems nacionaliniams bei vietas teisės aktams.
- Fonderie SIME S.p.A. pasilieka teisę, bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo, keisti gaminius jų tobulinimo tikslu ir nekenkiant jų esminėms charakteristikoms. Visose šio dokumento grafinėse iliustracijose ir (arba) nuotraukose gali būti vaizduojami besikeičiantys priklausomai nuo šalies, kurioje naudojama jranga, priedai.

DRAUDŽIAMA**DRAUDŽIAMA**

- Prietaisą naudoti vaikams iki 8 metų. Prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų asmenys, taip pat asmenys, neturintys patirties ar reikiamų žinių, jei jie tai daro prižiūrimi arba yra išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir žino apie galimus jo keliamus pavojas.
- Leisti vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikams be priežiūros vykdyti prietaiso valymą ir priežiūros darbus, kuriuos atlikti turi pats naudotojas.
- Ijungti elektros įtaisus ar aparatus, pvz., jungiklius, buitinę įrangą ir kt., jei juntas degimo arba nesudegusių medžiagų kvapas. Tokiu atveju:
 - *išvédinkite kambarį atidarę duris ir langus;*
 - *užsukite kuro atjungimo vožtuvą;*
 - *nedelsdami kreipkitės pagalbos į kvalifikuotus specialistus.*
- Liestis prie prietaiso šlapiomis kūno dalimis arba būnant basomis kojomis.
- Imtis bet kokių techninių ar valymo darbų prieš tai neatjungus prietaiso nuo maitinimo tinklo – tai atliekama bendrąjį sistemos jungiklį perjungiant į padėtį OFF (išjungta) ir užsukant duju tiekimo čiaupą.
- Keisti saugos ar reguliavimo įtaisus neturint tam prietaiso gamintojo leidimo ir nesilaikant jo nurodymų.

**DRAUDŽIAMA**

- Užkišti kondensato išleidimo angos (jei yra).
- Tempti, atjungti, sukti iš prietaiso išeinančius elektros laidus, net jei pats prietaisas atjungtas nuo maitinimo tinklo.
- Palikti katilą neapsaugotą nuo atmosferos veiksnių. Katilas pritaikytas darbui iš dalies apsaugotoje vietoje pagal standartą EN 15502. Didžiausia aplinkos temperatūra 60 °C, mažiausia - - 5 °C. Šildymo katilą patartina montuoti po stogo nuolydžiu, balkone arba apsaugotoje nišoje, kur jokiomis aplinkybėmis jo tiesiogiai neveiks krituliai (lietus, kruša, sniegas). Katile įrengta apsaugos nuo užšalimo funkcija.
- Uždengti montavimo patalpoje esančias ventiliacijos angas arba sumažinti jų matmenis.
- Atjungti degalų tiekimą arba elektros maitinimą nuo prietaiso, jei lauko temperatūra gali nukristi žemiau NULIO (užšalimo pavojas).
- Palikti pakuočę ir degias medžiagas patalpoje, kurioje prietaisas įrengtas.
- Išmesti pakavimo medžiagas aplinkoje, nes jos gali tapti potencialiu pavojaus šaltiniu. Todėl šias medžiagas būtina šalinti laikantis galiojančių teisės aktų.


NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

TURINYS

1 KATILO NAUDOJIMAS MIA HE	78
1.1 Valdymo skydelis	78
1.2 Pradinės patikros	79
1.3 Ijungimas	79
1.4 Srauto temperatūros reguliavimas	79
1.5 Sanitarinio karšto vandens temperatūros reguliavimas	79
1.6 Trikčių / gedimų kodai	80
2 IŠJUNGIMAS	80
2.1 Laikinas išjungimas	80
2.2 Išjungimas ilgam laikui	80
3 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	81
3.1 Reglamentavimas	81
3.2 Išorės valymas	81
3.2.1 Korpuso valymas	81
4 ŠALINIMAS	81
4.1 Prietaiso šalinimas (Europos direktyva 2012/19/ES)	81

1 KATILO NAUDOJIMAS MIA HE

1.1 Valdymo skydelis

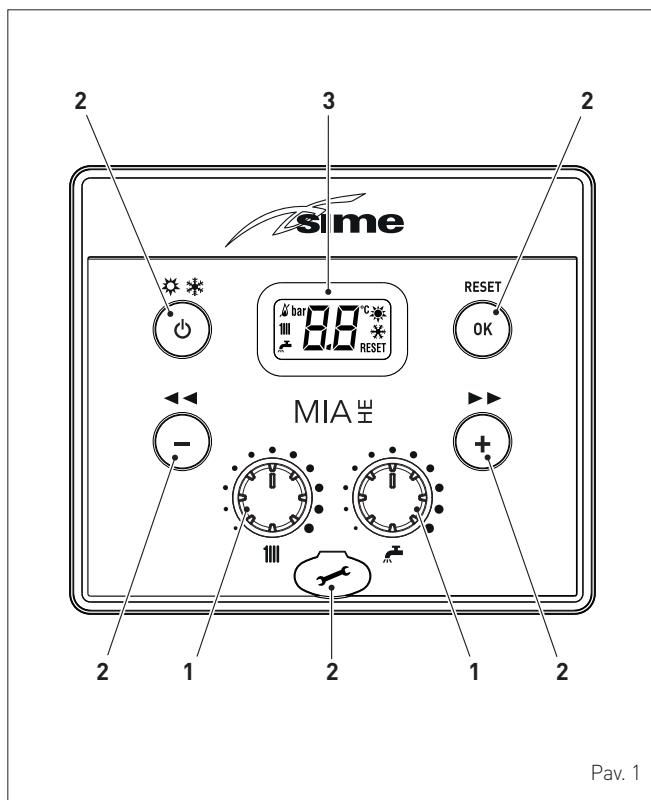

1 RANKENĖLĖS

III Šildymo rankenėlė jprastos eksplotacijos metu galima nustatyti šildymo sistemos temperatūrą nuo 20 iki 80 °C.

H Sanitarinio vandens rankenėlė jprastinės eksplotacijos metu galima nustatyti sanitarinio vandens temperatūrą nuo 10 iki 60 °C.

2 FUNKCIJŲ MYGTUKAI

⊖ Paspaudus vieną ar daugiau kartų, ne trumpiau kaip 1 sekundę, jprastinio veikimo metu ciklinė seka galima keisti katilo darbo režimą (Budėjimo režimas – Vasara – Žiema).

- Naršant galima slinkti parametryų sąrašu arba keisti vertes, jas mažinant.

+ Naršant galima slinkti parametryų sąrašu arba keisti vertes, jas didinant.

RESET Juo galima patvirtinti pasirinktą parametrą arba pakeista vertę, taip pat atblokuoti prietaisą, kai dėl blokuojančios trikties jsijungia aliarmas.

🔧 Programavimo jungties dangtelis.

PASTABA: ilgiau nei 30 sekundžių spaudžiant bet kurį mygtuką, ekrane parodoma triktis, katilui toliau veikiant. Pranešimas išnyksta atkūrus jprastines savygas.

3 EKRANAS

☀ **VASARA** Šis simbolis rodomas nustačius Vasaros darbo režimą arba jei nuotolinio valdymo pultu išjungtas tik sanitarinio vandens ruošimas. Mirksintys simboliai ☀ ir ❄ rodo, kad yra išjungta dūmtraukio valymo funkcija.

❄ **ŽIEMA** Šis simbolis rodomas Žiemos režimu arba jei nuotolinio valdymo pultu išjungtas tiek karšto vandens režimas, tiek šildymo režimas. Naudojantis nuotolinio valdymo pultu, jei néra išjungtas né vienas darbo režimas, abu simboliai ☀ ir ❄ lieka išjungti.

RESET **ATKŪRIMO REIKALAVIMAS** Šis užrašas pasirodo tik tada, kai esama triktis, kurias reikia arba galima sutvarkyti rankiniu būdu.

⽔ **SANITARINIS KARŠTAS VANDUO** Šis simbolis pasirodo atsiradus sanitarinio karšto vandens poreikiui arba dūmtraukio valymo funkcijos metu ir mirksi, kai pasirenkamas sanitarinio vandens nustatymo taškas.

☰ **ŠILDYMAS** Šis simbolis tolygiai šviečia veikiant šildymo funkcijai arba dūmtraukio valymo metu ir mirksi renkantis šildymo nustatymo tašką.

🔥 **BLOKAVIMAS DĖL NESAMOS LIEPSNOS.**

LIEPSNA.

AL **ALIARMAS** Rodo, kad atsirado triktis. Numeris nurodo priežastį, kuri triktį sukėlė (žr. skyrių **Trikčių kodai ir galimi sprendimai**).

SE **PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAS** Jei šviečia, rodo, kad metas atliki katilo priežiūrą.

1.2 Pradinės patikros




DĖMESIO

- Jei reikia atlikti veiksmus apatinėje prietaiso dalyje, pirmiausia įsitikinkite, kad komponentų ir sistemos vamzdžių temperatūra nėra aukšta (pavojus nudegti).
- Prieš imdamiesi šildymo sistemos įjungimo darbą, užsimaukite apsaugines pirštines.

Pirmajį katilo **MIA HE** paleidimą turi atlikti kvalifikuotas specialistas, ir po to katilas gali veikti automatiškai. Tačiau gali atsitikti, kad naudotojui reikės iš naujo paleisti prietaisą pačiam savarankiškai, nesikreipiant į technikos specialistą, pavyzdžiui, grįžus po atostogų. Tokiais atvejais būtina atlikti šias patikras ir veiksmus:


- patikrinti, ar atidaryti degalų ir vandentiekio sistemos uždarymo vožtuvai
- patikrinti, ar manometras (1) rodo, kad šildymo sistemos slėgis, kai ji šalta, yra **1-1,2 baro**. Jei taip nėra, atsukite užpildymo čiaupą (2) ir pildykite šildymo sistemą, kol slėgio matuoklis (1) rodys **1-1,2 baro slėgį**
- vėl užsukti užpildymo vožtuvą (2).

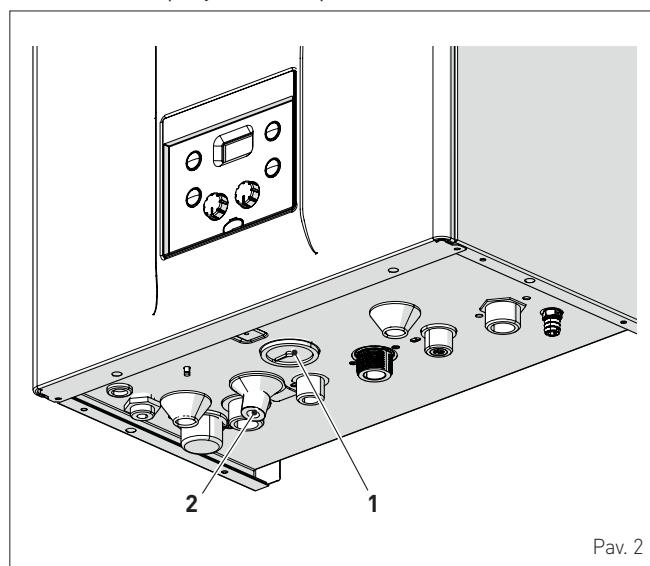


1.3 Įjungimas

Atlikus pradines patikras, norint paleisti katilą, reikia:

- nustatyti sistemos pagrindinį jungiklį į ON (įjungta)

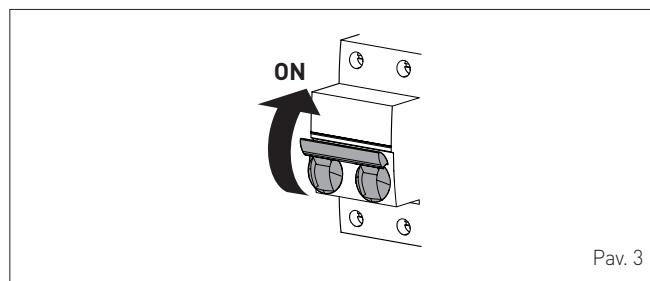

- ekrane patikrinti, ar nustatytas VASAROS darbo režimas ☀️ ir, jei reikia, pasirinkti jį mygtuku ⏪, spaudžiant jį bent 1 sekundę. Ekrane bus rodoma tuo metu išmatuota srauto zondo vertė




- atsukti vieną ar daugiau karšto vandens čiaupų. Katilas veiks didžiausia galia, kol čiaupą ar čiaupus užsuksite.

Paleidus katilą VASAROS ☀️ režimu, spaudžiant mygtuką ⏪ bent 1 sekundę, bus galima pasirinkti ŽIEMOS ❄️ režimą. Ekrane bus parodyta tuo metu išmatuota šildymo vandens temperatūros vertė. Tokiu atveju būtina sureguliuoti kambario termostatą (-us), nustatant norimą temperatūrą arba, jei sistemoje įtaisytais programuojamas termostatas, reikia patikrinti, ar jis yra veikiantis ir sureguliuotas.




1.4 Srauto temperatūros reguliavimas

Jei norite padidinti arba sumažinti katilo srauto temperatūrą, pasukite rankenėlę 1||| iki pageidaujamos nustatymo vertės. Galimas reguliavimas nuo 20 iki 80 °C.

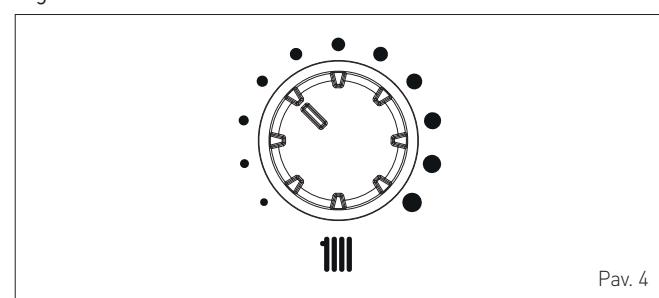

1.5 Sanitarinio karšto vandens temperatūros reguliavimas

Jei norite padidinti ar sumažinti sanitarinio karšto vandens temperatūrą, pasukite rankenėlę ↘ iki pageidaujamos nustatymo vertės. Galimas reguliavimas nuo 10 iki 60 °C.

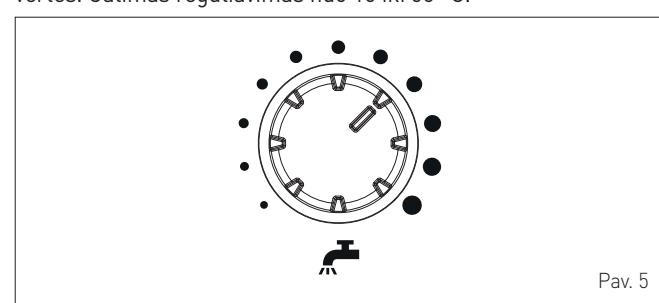


1.6 Trikčių / gedimų kodai

Jei katilui veikiant įvyksta triktis / gedimas, ekrane rodomas pranešimas **AL** ir trikties kodas.


Aliarmo **02** (žemias vandens slėgis sistemoje) atveju:

- patikrinti, ar manometras (1) rodo, kad šildymo sistemos slėgis, kai ji šalta, yra **1-1,2 baro**. Jei taip nėra, atsukite užpildymo čiaupą (2) ir pildykite šildymo sistemą, kol slėgio matuoklis (1) rodyd **1-1,2 baro slėgi**
- vėl užsukti užpildymo vožtuvą (2)
- spauskite mygtuką **OK RESET** ilgiau nei 3 sekundes ir patikrinkite, ar įprastinė veikimo būsena atkurta.

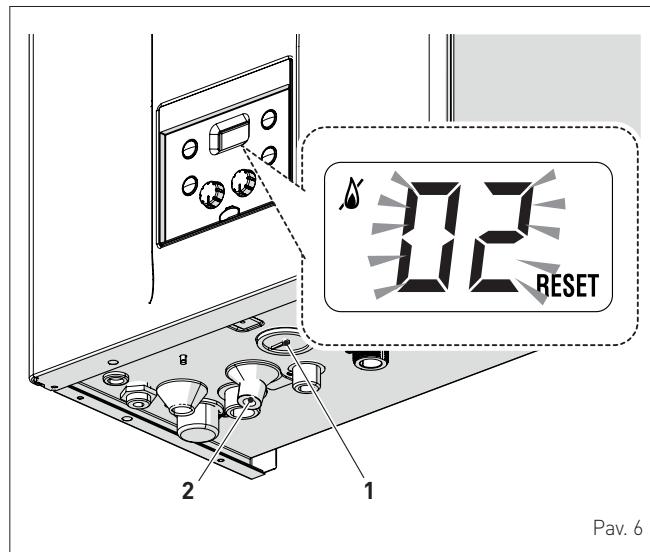


Aliarmų **06** (neaptikta liepsnos) ir **07** (suveikė saugos termostatas) atveju:

- spauskite mygtuką **OK RESET** ilgiau nei 3 sekundes ir patikrinkite, ar įprastinė veikimo būsena atkurta.

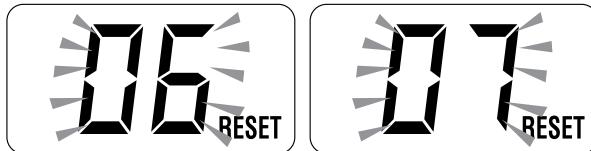

Jei problema išlieka, atlikite **TIK VIENĄ ANTRĄ BANDYMĄ** ir tada:

- užsukite dujų uždarymo vožtuvą
- nustatykite sistemos pagrindinių jungiklį į padėtį OFF (išjungta)
- iškvieskite įgaliotas techninis personalas.

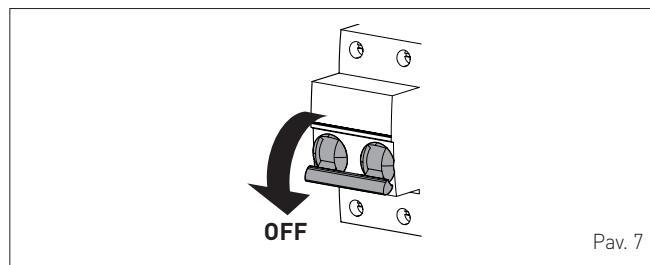


ISPĖJIMAS

Jei pasirodo nevardytas aliarmas, iškvieskite įgaliotą techninį specialistą.

2 IŠJUNGIMAS

2.1 Laikinas išjungimas

Jei norite laikinai sustabdyti katilo veikimą, spauskite bent 1 sekundę mygtuką **OK**, vieną kartą **ŽIEMOS** režimu **❄️** arba du kartus **VASAROS** režimu **☀️**. Ekrane bus rodoma **--**.




ELEKTROS PAVOJUS

Katilo elektrinis maitinimas nenutraukiamas.

Išvykdami kuriam laikui, savaitaglio išvykai, j neilgas keliones ir pan., jei lauko temperatūrai yra aukščiau NULIO:

- paspauskite mygtuką **OK**, vieną kartą **ŽIEMOS** režimu **❄️** arba du kartus **VASAROS** režimu **☀️**, kad būtu įjungtas katilo budėjimo režimas
- nustatykite sistemos pagrindinių jungiklį į padėtį OFF (išjungta)
- užsukite dujų čiaupą.



Pav. 8



ISPĖJIMAS


Jei lauko temperatūra gali nukristi žemiau NULIO, kai dangu prietaise yra apsaugos nuo užšalimo funkcija:

- TIESIOG ĮJUNKITE KATILO BUDĖJIMO REŽIMĄ
- palikite pagrindinių sistemos jungiklį padėtyje ON (elektrinis katilo maitinimas)
- palikite dujų čiaupą atidarytą.


2.2 Išjungimas ilgam laikui

Jei katilas nebus naudojimas ilgą laiką, būtina atlikti šiuose veiksmus:

- spauskite bent 1 sekundę mygtuką **OK**, vieną kartą **ŽIEMOS** režimu **❄️** arba du kartus **VASAROS** režimu **☀️**, kad įsijungtų katilo budėjimo režimas. Ekrane bus rodoma **--**



- nustatykite sistemos pagrindinį jungiklį į padėtį OFF (išjungta)



Pav. 9

- užsukite duju čiaupą
- užsukite šildymo ir sanitarinio vandens sistemos uždarymo vožtuvus
- ištušinkite šildymo ir sanitarinę sistemą, jei esama užšalimo pavojaus.

**ISPĖJIMAS**

Kreiptis įgaliotas techninis personalas, jei pirmiau ap-rašyta procedūra nėra lengvai įgyvendinama.

3 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

3.1 Reglamentavimas

Kad prietaisas veiktytų efektyviai ir be sutrikimų, naudotojui rekomenduojama įgalioti kvalifikuotą specialistą, kad šis periodiškai, **KAS METUS**, atlikų katilo priežiūrą.

**ISPĖJIMAS**

Priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai, kurie vadovaujasi skyriuje MONTAVIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOSE pateiktais nurodymais.

3.2 Išorės valymas

**DĒMESIO**

- Jei reikia atlikti veiksmus apatinėje prietaiso dalyje, pirmiausia įsitikinkite, kad komponentų ir sistemos vamzdžių temperatūra néra aukšta (pavojus nudegti).
- Prieš imdamiesi valymo darbų, užsimaukite apsaugines pirštines.

3.2.1 Korpozo valymas

Korpusą valykite muiluotu vandeniu suvilgyta šluoste arba, jei reikia šalinti įsisenėjusias dėmes, šluoste, suvilgyta vandeniu ir spiritu.

**DRAUDŽIAMA**

naudoti abrazyvinės medžiagą.

4 ŠALINIMAS

4.1 Prietaiso šalinimas (Europos direktyva 2012/19/ES)



Pasibaigus naudojimo laikui prietaisai, elektros ir elektroniniai įrenginiai, kurie buvo naudoti namuose arba yra klasifikuojami kaip būtinės atliekos, turi būti pristatomi į atitinkamas atliekų surinkimo sistemas laikantis įstatymų ir 2012/19/ES direktyvos. Šis produktas buvo su-kurtas ir pagamintas siekiant sumažinti jo po-veikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, tačiau tame vis vien yra sudedamųjų dalij, kurios gali būti žalingos, jeigu yra tvarkomos netinkamai. Čia pavaizduotas ir ant produkto pateiktas simbolis (perbrauktas šiukšlių konteineris) reiškia, kad ekspluatacijos pabaigoje prietaisas privalo būti tvarkomas laikantis įstatymų ir šalinamas kaip elektros arba elektroninės atliekos. Prieš pristatydamai prietaisą į šalinimo vietą, peržiūrėkite taikomų įstatymų nuostatas, galiojančias šalyje, kurioje prietaisas yra naudojamas, ir kreipkitės į prietaiso įrengimo vietoje veikiančius padalinius dėl informacijos apie įgaliotąsias atliekų surin-kimo įmones.

**DRAUDŽIAMA**

išmesti gaminį kartu su būtinėmis atliekomis.

PRIETAISO APRAŠYMAS

TURINYS

5	PRIETAISO APRAŠYMAS	84
5.1	Savybės	84
5.2	Valdymo ir saugos įtaisai	84
5.3	Identifikavimas	84
5.4	Struktūra	85
5.5	Techninės charakteristikos	86
5.6	Principinis hidraulinis kontūras	87
5.7	Zondai	88
5.8	Išsiplėtimo indas	88
5.9	Cirkuliacinis siurblys	88
5.10	Valdymo skydelis	89
5.11	Elektros schema	90

5 PRIETAISO APRAŠYMAS

5.1 Savybės

MIA HE tai naujausios kartos sieniniai kondensaciniai katilai, kuriuos **Sime** sukūrė šildymui ir momentiniam sanitariniam vandeniu ruošti. Pagrindiniai **Sime** sprendimai projektuojant katilus **MIA HE**:

- iš anksto iki galio paruoštu mišiniu veikiantis mikroliepsnų degiklis, susietas su plieniniu šildytuvu, skirtu šildymui, ir greituoju šilumokaičiu sanitariniam karštam vandeniu ruošti
- hermetiška degimo kamera, kuri gali būti klasifikuojama kaip C tipo arba B tipo, priklausomai nuo aplinkos, kurioje katilas įrengtas ir pasirinktos dūmų išleidimo angos konfigūracijos
- mikroprocesorinė elektroninė valdymo ir kontrolės plokštė ne tik užtikrina geresnį šildymo ir buitinio karšto vandens gamybos sistemos valdymą, bet ir gali būti susiejama su kambario termostatais arba nuotolinio valdymo pultu (OpenTherm protokolu), taip pat išoriniu zondu. Pastaruoju atveju katilo temperatūra kinta priklausomai nuo lauko temperatūros pagal pasirinktą optimalią klimato kreivę, taip užtikrinant dideles energijos ir sąnaudų taupymo galimybes.

Kiti katily **MIA HE** ypatumai:

- apsaugos nuo užšalimo funkcija, kuri automatiškai įsijungia, jei vandens temperatūra katile nukrinta žemiau parametru S 1.0 vertės ir, esant išoriniam zondui, jei lauko temperatūra nukrinta žemiau parametru S 1.1 vertės.
- siurblio ir perjungimo vožtuvo antiblokovimo funkcija, kuri automatiškai įsijungia kas 24 valandas, jei néra šilumos pareikalavimo
- dūmtraukio valymo funkcija, kuri trunka 15 minučių ir kvalifiuotam specialistui palengvina parametry ir degimo efektyvumo matavimo darbus
- ekrane rodomi veikimo ir diagnostikos parametrai, kartu rodant klaidų kodus įvykus gedimui, taip palengvinant remonto darbus ir atkuriant teisingą prietaiso veikimą.

5.2 Valdymo ir saugos įtaisai

Katiluose **MIA HE** įtaisyti šie valdymo ir saugos įtaisai:

- 100°C šiluminės saugos termostatas
- 3 barų apsauginis vožtuvas
- šildymo vandens slėgio jungiklis
- srauto zondas
- sanitarinio karšto vandens zondas
- dūmų zondas.



DRAUDŽIAMA

Ijungti prietaisą, jei jo saugos įtaisai neveikia ar yra sugadinti.




DĖMESIO

Saugos įtaisus gali keisti tik kvalificuoti specialistai, naudodami tik originalius **Sime** komponentus.

5.3 Identifikavimas

Katilai **MIA HE** identifikuojami pagal:

- 1 **Pakuotės etiketę:** įtaisyta pakuočių išorėje, joje yra kodas, katilo serijos numeris ir brūkšninis kodas
- 2 **Energijos vartojimo efektyvumo ženklą:** įtaisytas pakuočių išorėje, informuoja naudotoją apie energijos taupymo lygį ir prietaiso užtikrinamą mažesnę taršą
- 3 **Techninių duomenų plokštélę:** įtaisyta prietaiso šone, joje pateiki techniniai ir ekspluataciniai duomenys, taip pat informacija privaloma pagal galiojančius teisės aktus.

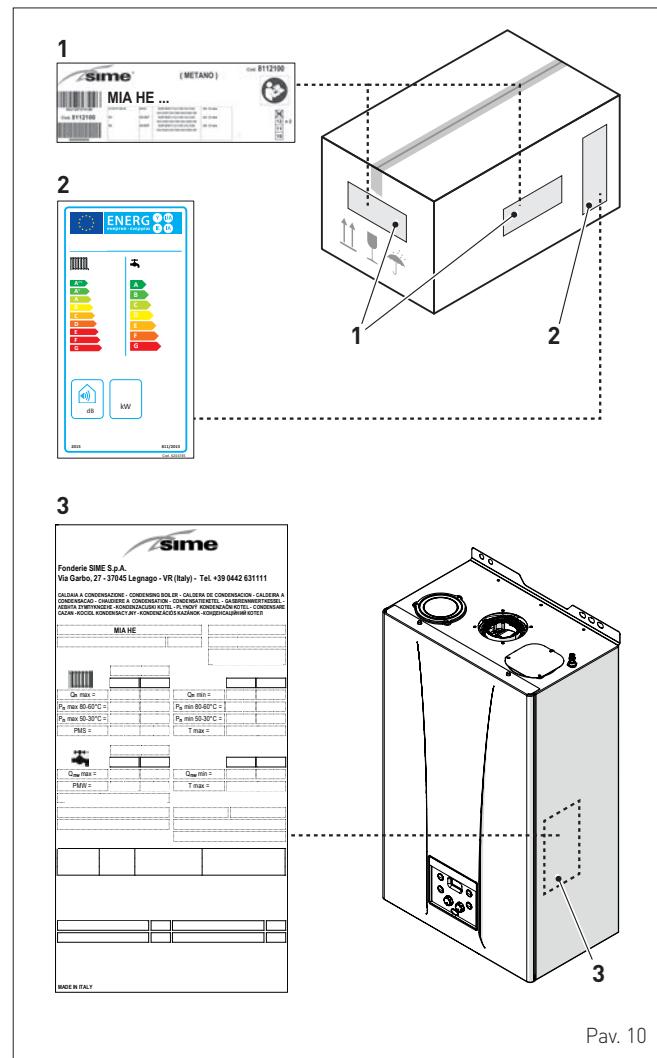


Pav. 10



ISPĖJIMAS

Identifikavimo plokštėles sugadinus, nuėmus ar kitaip pašalinus bus neįmanoma aiškiai identifikuoti gaminiu, ir tai apsunkins montavimo ir priežiūros darbus.

5.4 Struktūra

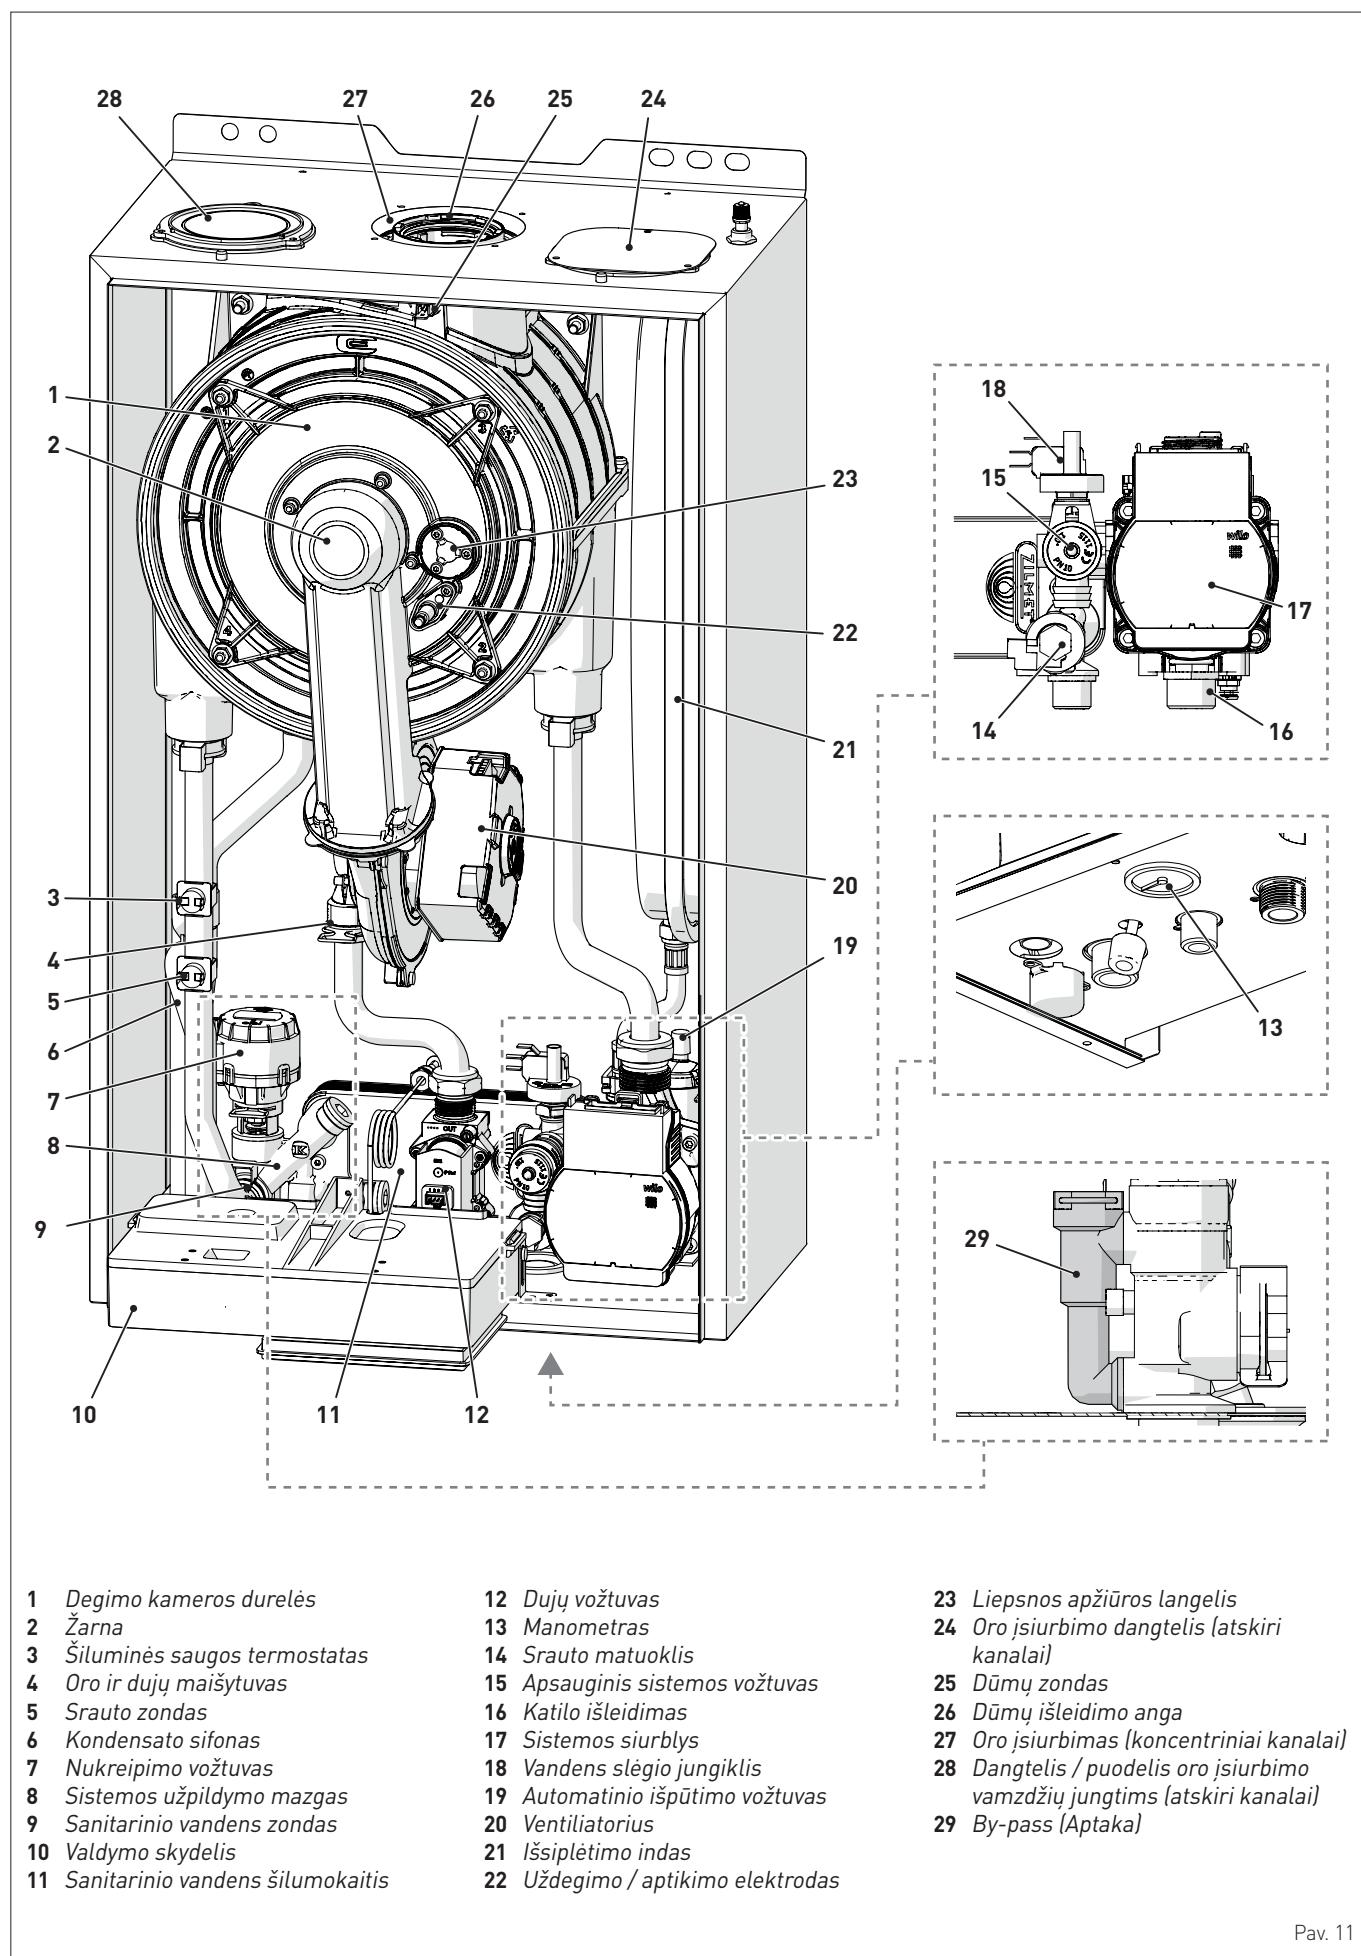

5.5 Techninės charakteristikos

APRAŠYMAS		MIA HE			
		25	30		
SERTIFIKAVIMAS					
Paskirties šalys	CZ – ES – GE – GR – HR – HU – LT – PL – PT – RO – RU – SI – UA				
Kuras	G20 /G31				
PIN numeris	1312CT6307				
Kategorija	II2H3P				
Tipas	B23P - B53P - C13 - C13X - C33 - C33X - C43 - C43X - C53 - C53X - C63 - C63X - C83 - C83X - C93 - C93X				
Klasė NOx	6 (< 56 mg/kWh)				
Sanitarinė nominalioji naudinga galia	kW	24,0	30,0		
ŠILDYMO YPATYBĖS					
ŠILUMINĖ GALIA					
Nominalusis debitas	kW	20	24		
Mažiausias debitas (G20-G31)	kW	4,0 / 4,5	4,8		
ŠILUMINĖ GALIA					
Nominalioji naudinga galia (80–60 °C)	kW	19,6	23,6		
Nominalioji naudinga galia (50–30 °C)	kW	21,2	25,5		
Mažiausia naudinga galia G20 (80–60 °C)	kW	3,8	4,6		
Mažiausia naudinga galia G20 (50–30 °C)	kW	4,2	5,0		
Mažiausia naudinga galia G31 (80–60 °C)	kW	4,3	4,6		
Mažiausia naudinga galia G31 (50–30 °C)	kW	4,7	5,0		
NAUDINGUMAS					
Maks. naudingumo koeficientas (80–60 °C)	%	98,2	98,2		
Min. naudingumo koeficientas (80–60 °C)	%	95,0	95,3		
Maks. naudingumo koeficientas (50–30 °C)	%	105,9	106,1		
Min. naudingumo koeficientas (50–30 °C)	%	105,0	104,1		
Naudingumo koeficientas esant 30 % apkrovai (40–30 °C)	%	105,7	107,0		
Energyinis naudingumas (CEE 92/42)		★★★★			
Praradimai sustojus prie 50 °C	W	81	82		
SANITARINIO VANDENS RUOŠIMO YPATYBĖS					
Nominalioji šiluminė galia	kW	24	30		
Minimali šiluminė galia	kW	4	4,8		
Specifinis karšto vandens debitas ΔT 30 °C	l / min	11,0	14,2		
Nuolatinis karšto vandens debitas (ΔT 25 °C / T 35 °C)	l / min	13,7 / 9,8	17,5 / 12,5		
Minimalus karšto vandens debitas	l / min	2	2		
Maks. / min. slėgis	bar	7 / 0,5			
	kPa	700 / 50			
ENERGINIS NAUDINGUMAS					
ŠILDYMAS					
Šildymo sezominio energijos vartojimo efektyvumo klasė		A	A		
Šildymo sezominis energijos vartojimo efektyvumas	%	90	91		
Garso galios lygis	dB(A)	55	57		
SANITARINIS VANDUO					
Sanitarinio vandens energijos vartojimo efektyvumo klasė		A	A		
Sanitarinio vandens energijos vartojimo efektyvumas	%	82	86		
Deklaruotasios apkrovos profilis		XL	XL		
ELEKTROS DUOMENYS					
Maitinimo jėtampa	V	230			
Dažnumas	Hz	50			
Elektros energijos suvartojimas (Qnmax)	W	82	86		
Elektros energijos suvartojimas prie (Qnmin)	W	54	55		
Elektros energijos suvartojimas budėjimo režimu	W	4	4		
Elektros apsaugos laipsnis	IP	X5D			
DEGIMO DUOMENYS					
Dūmų temperatūra esant maks. / min. debitui (80–60 °C)	°C	81 / 63	83 / 64		
Dūmų dujų temperatūra esant maks. / min. debitui (50–30 °C)	°C	60 / 48	68 / 50		
Maks. / min. dūmų masės srautas	g/s	11,6 / 1,9	14,5 / 2,3		
CO2 esant maks. / min. debitui (G20)	%	9,0 / 9,0			
CO2 esant maks. / min. debitui (G31)	%	10,0 / 10,0			
Įšmatuotas NOx (*)	mg/kWh	30	33		


(*) Apskaičiuota pagal aukštesnę šiluminę vertę (Hs)

APRAŠYMAS	MIA HE	
	25	30
DUJŲ PURKŠTUKAI		
Purkštukų skaičius	vnt.	1
Purkštukų skersmuo (G20-G31)	mm	5,3
Dujų sąnaudos esant maks. / min. debitui (G20)	m³/h	2,53 / 0,42
Dujų sąnaudos esant maks. / min. debitui (G31)	kg/h	3,17 / 0,51
Dujų tiekimo slėgis (G20 / G31)	mbar	1,86 / 0,38
	kPa	2,33 / 0,37
Dujų tiekimo slėgis (G20 / G31)	mbar	20 / 37
	kPa	2 / 3,7
TEMPERATŪROS - SLĖGIO VERTĖS		
Maks. darbinė temperatūra	°C	85
Šildymo reguliavimo diapazonas	°C	20÷80
Sanitarinio vandens reguliavimo diapazonas	°C	10÷60
Maks. darbinis slėgis	bar	3
	kPa	300
Vandens kiekis katilė	l	2,45
		2,55

Apatinė šilummingumo vertė (Hi)

G20 Hi. 9,45 kW/m³ (15°C, 1013 mbar) - **G31 Hi.** 12,87 kW/kg (15°C, 1013 mbar)

5.6 Principinis hidraulinis kontūras

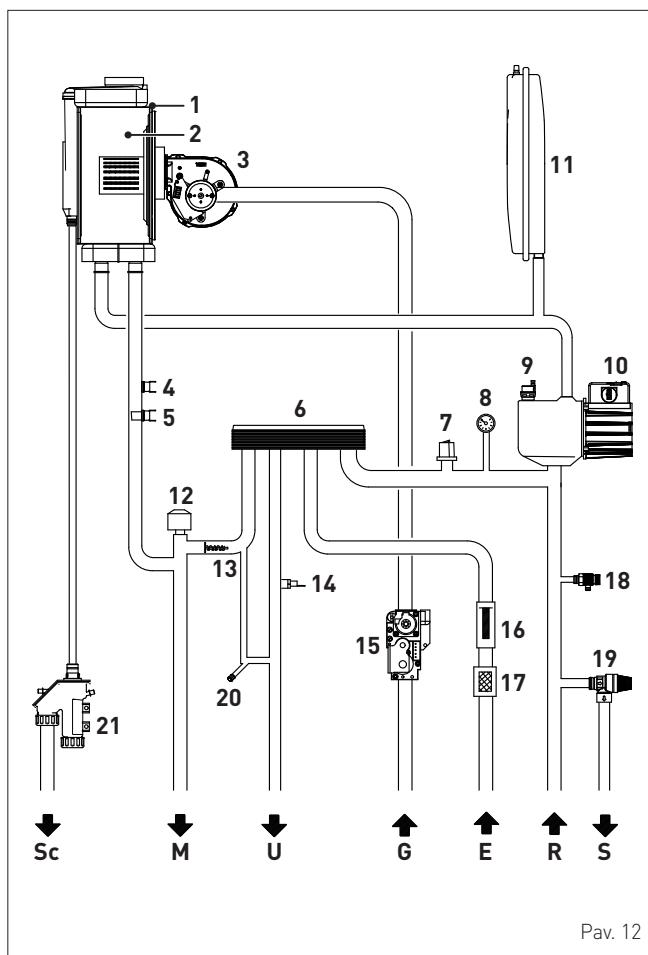

LEGENDA:

- M Jleidžiamasis sistemos srautas
- R tab Grjžtamasis sistemos srautas
- UU Sanitarinio vandens išvadas
- EU Sanitarinio vandens jvadas
- S Saugos vožtuvo išleidimas
- G Dujų tiekimas
- Sc Kondensato išleidimas
- 1 Kondensacinis šilumokaitis
- 2 Degimo kamera
- 3 Ventiliatorius
- 4 Šiluminės saugos termostatas
- 5 Srauto zondas
- 6 Sanitarinio vandens šilumokaitis
- 7 Vandens slėgio jungiklis
- 8 Manometras
- 9 Automatinis išpūtimo vožtuvas
- 10 Siurblys
- 11 Sistemos išsiplėtimo indas
- 12 Nukreipimo vožtuvas
- 13 Automatinė aptaka
- 14 Sanitarinio vandens zondas
- 15 Dujų vožtuvas
- 16 Sanitarinio vandens srauto matuoklis
- 17 Sanitarinio vandens filtras
- 18 Katilo išleidimas
- 19 Apsauginis sistemos vožtuvas
- 20 Sistemos užpildymas
- 21 Kondensato išleidimo sifonas

5.7 Zondai

Įdiegtu zondų charakteristikos:

- dvigubas zondas (įleidžiamas srautas / šiluminė sauga) NTC R25 °C; 10 kΩ B 25°–85 °C: 3435
- sanitarinio vandens zondas NTC R25 °C; 10 kΩ B 25°–85 °C: 3435
- Temperatūra lauko zondas NTC R25°C; 10 kΩ B 25°–85 °C: 3435

Įšmatuotos temperatūros / Varžos atitikimas

Skaitymo pavyzdžiai:

$TR=75^{\circ}\text{C} \rightarrow R=1925\Omega$

$TR=80^{\circ}\text{C} \rightarrow R=1669\Omega$.

TR	0°C	1°C	2°C	3°C	4°C	5°C	6°C	7°C	8°C	9°C	Rezistorius R [Ω]
0°C	27279	26135	25044	24004	23014	22069	21168	20309	19489	18706	
10°C	17959	17245	16563	15912	15289	14694	14126	13582	13062	12565	
20°C	12090	11634	11199	10781	10382	9999	9633	9281	8945	8622	
30°C	8313	8016	7731	7458	7196	6944	6702	6470	6247	6033	
40°C	5828	5630	5440	5258	5082	4913	4751	4595	4444	4300	
50°C	4161	4026	3897	3773	3653	3538	3426	3319	3216	3116	
60°C	3021	2928	2839	2753	2669	2589	2512	2437	2365	2296	
70°C	2229	2164	2101	2040	1982	1925	1870	1817	1766	1717	
80°C	1669	1622	1577	1534	1491	1451	1411	1373	1336	1300	
90°C	1266	1232	1199	1168	1137	1108	1079	1051	1024	998	
100°C	973										

5.8 Išsiplėtimo indas

Katiluose įrengto išsiplėtimo indo charakteristikos:

Apašymas	Mat. vnt.	MIA HE	
		25	30
Visa galia	l	7,0	
Pradinis slėgis	kPa	100	
	bar	1,0	
Naudingasis pajėgumas	l	4,45	
Didžiausia sistemos talpa (*)	l	110	

(*) Sąlygos:

Vidutinė darbo temperatūra 70°C (su aukštos temperatūra sistema 80/60°C)

Pradinė temperatūra pildant sistemą 10°C.




ISPĖJIMAS

- Sistemose, kuriose vandens kiekis yra didesnis nei didžiausia sistemos talpa (nurodyta lentelėje), būtina įrengti papildomą išsiplėtimo indą.
- Apsaugos vožtuvo ir aukščiausio sistemos taško aukščio skirtumas gali būti ne daugiau kaip 6 metrai. Jei reikia didesnio skirtumo, padidinkite išsiplėtimo indo ir šaltos sistemos pradinį slėgį 0,1 baro kiekvienam padidinimo metru.

5.9 Cirkuliacinis siurblys


Srauto ir kėlimo aukščio kreivė šildymo sistemoje yra pavaizduota toliau pateiktame brėžinyje.

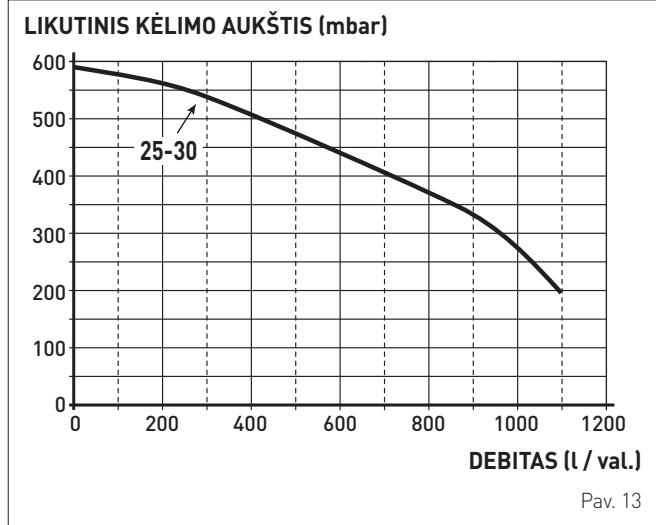

ISPĖJIMAS

Prietaise jau įtaisyta automatinė aptaka, užtikrinanti vandens cirkuliaciją katile, sistemoje naudojant čiaupus ar termostatinius vožtuvus.

5.10 Valdymo skydelis

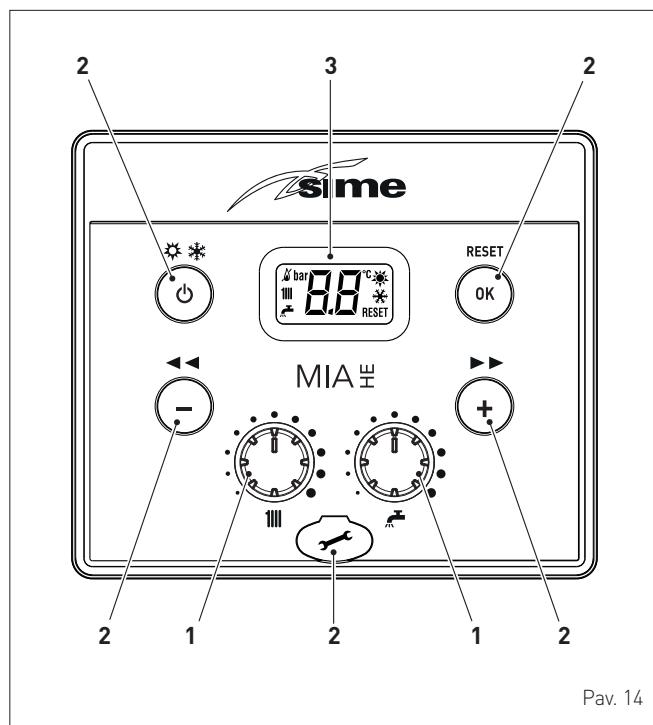

Pav. 14

1 RANKENĖLĖS

- Šildymo rankenėle iprastos eksplotacijos metu galima nustatyti šildymo sistemos temperatūrą nuo 20 iki 80 °C.
- Sanitarinio vandens rankenėle iprastinės eksplotacijos metu galima nustatyti sanitarinio vandens temperatūrą nuo 10 iki 60 °C.

2 FUNKCIJŲ MYGTUKAI

- Paspaudus vieną ar daugiau kartų, ne trumpiau kaip 1 sekundę, iprastinio veikimo metu cikline seka galima keisti katilo darbo režimą (Budėjimo režimas – Vasara – Žiema).
- Naršant galima slinkti parametryų sąrašu arba keisti vertes, jas mažinant.
- Naršant galima slinkti parametryų sąrašu arba keisti vertes, jas didinant.

RESET Juo galima patvirtinti pasirinktą parametrą arba pakeistą vertę, taip pat atblokuoti prietaisą, kai dėl blokuojančios trikties įsijungia aliamas.

Programavimo jungties dangtelis.

PASTABA: ilgiau nei 30 sekundžių spaudžiant bet kurį mygtuką, ekrane parodoma triktis, katilui toliau veikiant. Pranešimas išnyksta atkūrus iprastines sąlygas.

3 EKRANAS

VASARA Šis simbolis rodomas nustačius Vasaros darbo režimą arba jei nuotolinio valdymo pultu įjungtas tik sanitarinio vandens ruošimas. Mirksintys simboliai ☀️ ir ❄️ rodo, kad yra įjungta dūmtraukio valymo funkcija.

ŽIEMA Šis simbolis rodomas Žiemos režimu arba jei nuotolinio valdymo pultu įjungtas tiek karšto vandens režimas, tiek šildymo režimas. Naudojantis nuotolinio valdymo pultu, jei nėra įjungtas né vienas darbo režimas, abu simboliai ☀️ ir ❄️ lieka išjungti.

RESET **ATKŪRIMO REIKALAVIMAS** Šis užrašas pasirodo tik tada, kai esama triktis, kurias reikia arba galima sutvarkyti rankiniu būdu.

SANITARINIS KARŠTAS VANDUO Šis simbolis pasirodo atsiradus sanitarinio karšto vandens poreikiui arba dūmtraukio valymo funkcijos metu ir mirksi, kai pasirenkamas sanitarinio vandens nustatymo taškas.


ŠILDYMAS Šis simbolis tolygiai šviečia veikiant šildymo funkcijai arba dūmtraukio valymo metu ir mirksi renkantis šildymo nustatymo tašką.

BLOKAVIMAS DĖL NESAMOS LIEPSNOS.
LIEPSNA.

ALIARMAS Rodo, kad atsirado triktis. Numeris nurodo priežastį, kuri triktį sukélė (žr. skyrių **Trikčių kodai ir gali-mi sprendimai**).

PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAS Jei šviečia, rodo, kad metas atlikti katilo priežiūrą.

5.11 Elektros schema

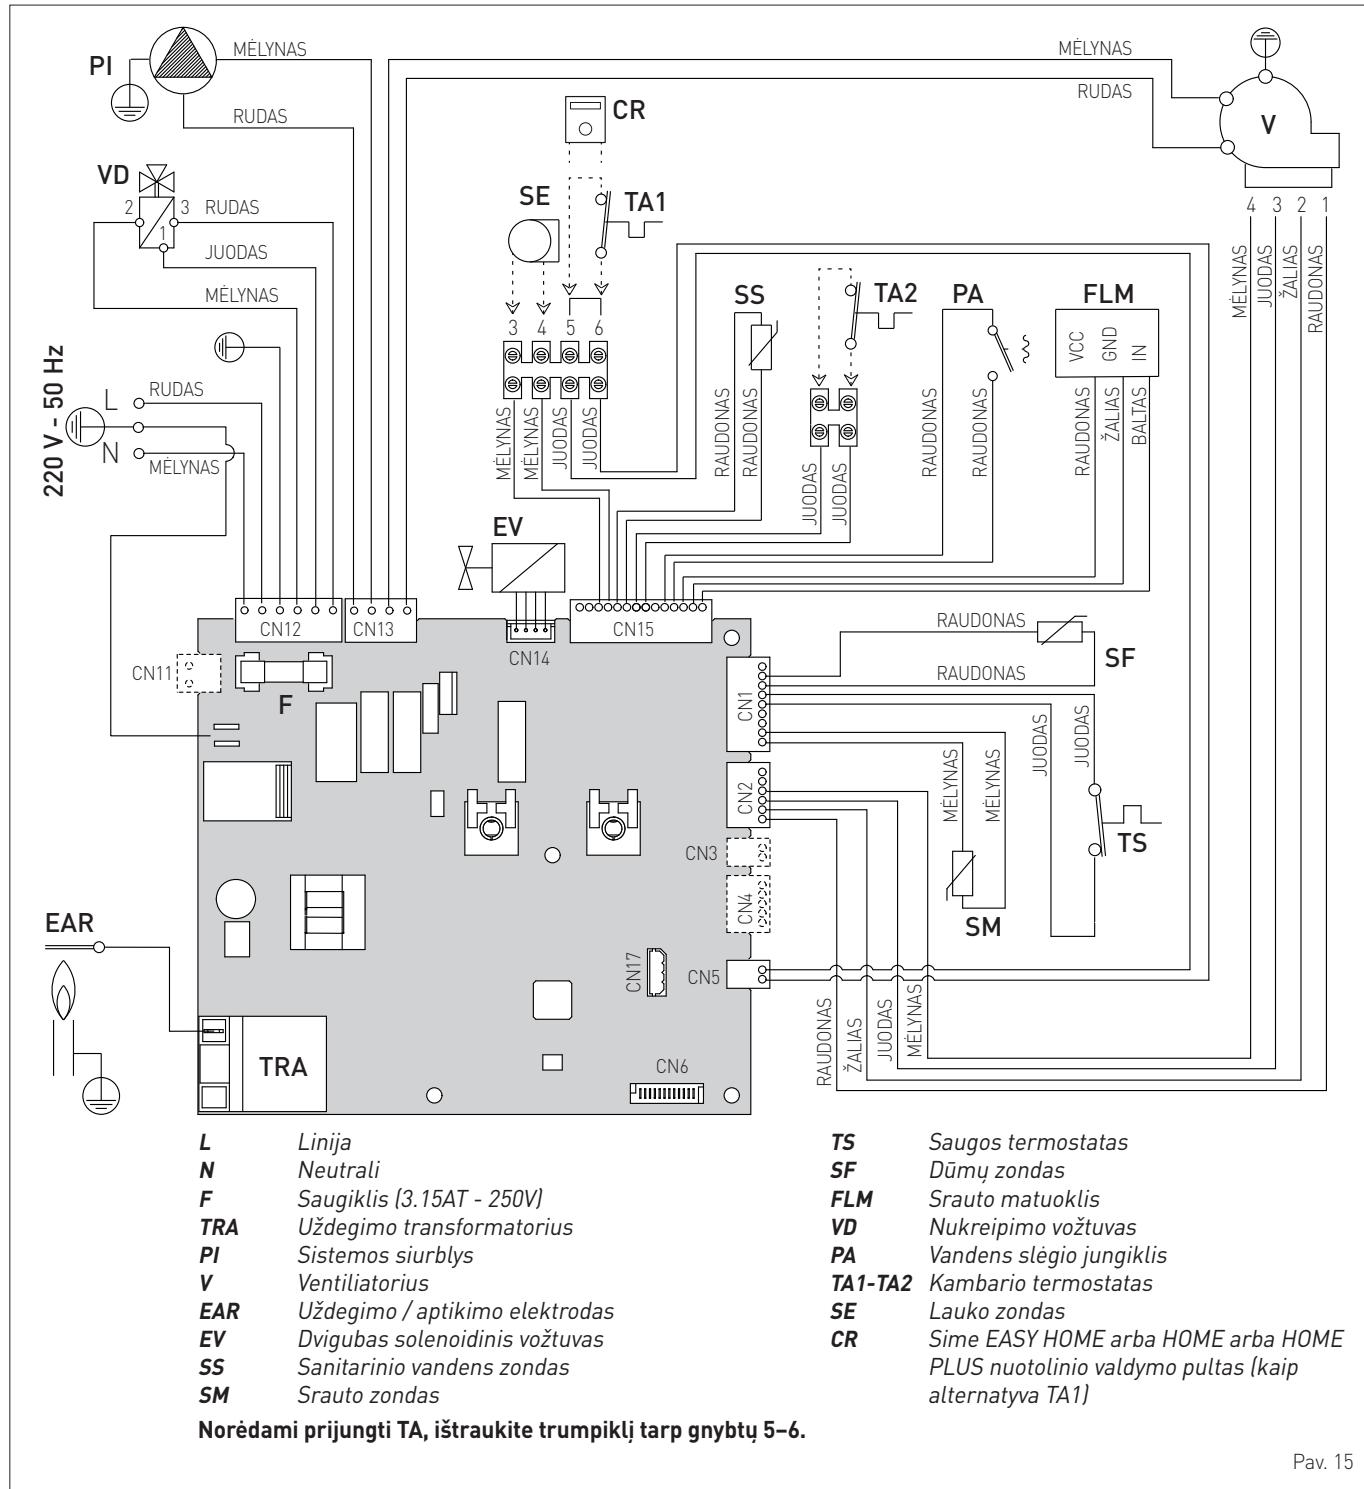

Pav. 15



ISPĖJIMAS

Privaloma:

- Jtaisity daugiapolj magnetoterminj jungiklį, linijos atjungimo jungiklį, atitinkantį EN standartus užtikrinant visiško atjungimo galimybę III tipo virštampių sąlygomis (t. y. mažiausiai 3 mm atstumu tarp atvirų kontaktų).
- Laikytis ryšio L (fazė) – N (neutrali).
- Maitinimo kabelių keisti tik kabeliu, kuris užsakytas kaip atsarginė dalis ir prijungiamas kvalifikuoto specialisto.



ISPĖJIMAS

Privaloma:

- Prijungti įžeminimo kabelį prie efektyvios įžeminimo sistemos. **Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, atsisradusią dėl prietaiso įžeminimo ir laidų schemų nesilaikymo.**



DRAUDŽIAMA

Prietaiso įžeminimui naudoti vandens vamzdžius.

MONTAVIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

TURINYS

6 IRENGIMAS	92
6.1 Gaminio priėmimas	92
6.2 Dydis ir svoris	92
6.3 Kiltinimas	92
6.4 Įrengti skirta patalpa	92
6.5 Naujas įrengimas arba įrengimas keičiant ankstesnį prietaisą	93
6.6 Sistemos valymas	93
6.7 Sistemos vandens apdorojimas	93
6.8 Katilo montavimas	93
6.9 Hidraulinės jungtys	94
6.9.1 Hidrauliniai priedai (pasirinktinai)	94
6.10 Kondensato surinkimas / išleidimas	94
6.11 Duju tiekimas	94
6.12 Dūmu išmetimas ir degimo oro įsiurbimas	95
6.12.1 Koaksialiniai kanalai (\varnothing 60 / 100 mm)	96
6.12.2 Atskirieji kanalai (\varnothing 80 mm)	96
6.13 Elektros jungtys	97
6.13.1 Temperatūra lauko zondas	98
6.13.2 Programuojamas termostatas arba patalpos termostatas	99
6.13.3 Valdymo įtaisų naudojimo PAVYZDŽIAI / kai kurių šildymo sistemų tipų valdymas	99
6.14 Priplidymas ir ištuštinimas	99
6.14.1 Priplidymo veiksmai	99
6.14.2 IŠTUŠTINIMO veiksmai	100
7 PALEIDIMAS	101
7.1 Paruošiamieji veiksmai	101
7.2 Pirmasis paleidimas	101
7.2.1 Automatinio kalibravimo procedūrą	101
7.3 Parametru rodymas ir nustatymas	102
7.4 Parametru sąrašas	102
7.5 Veikimo duomenų ir skaitiklių rodymas	104
7.6 Patikros	104
7.6.1 Kamino valymo funkcija	104
7.7 Naudojamų duju keitimasis	105
8 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	106
8.1 Reglamentavimas	106
8.2 Išorės valymas	106
8.2.1 Korpuso valymas	106
8.3 Vidaus valymas	106
8.3.1 Komponentų išmontavimas	106
8.3.2 Degiklio ir degimo kameros valymas	107
8.3.3 Uždegimo / aptikimo elektrodo tikrinimas	107
8.3.4 Baigiamieji darbai	107
8.4 Patikros	108
8.4.1 Dūmtakio patikra	108
8.4.2 Išsiplėtimo indo slėgio patikra	108
8.5 Neeilinė priežiūra	108
8.6 Trikčių kodai ir galimi sprendimai	108

6 IRENGIMAS




!ISPĖJIMAS

Prietaiso montavimo darbus turi atlikti tik **Sime** techninė tarnyba arba kvalifikuotas personalas, **privalentis dėvėti** apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų priemones.

6.1 Gaminio priėmimas

Prietaisai **MIA HE** tiekiami viename pakete, kuris supakuotas kartono pakuotėje.

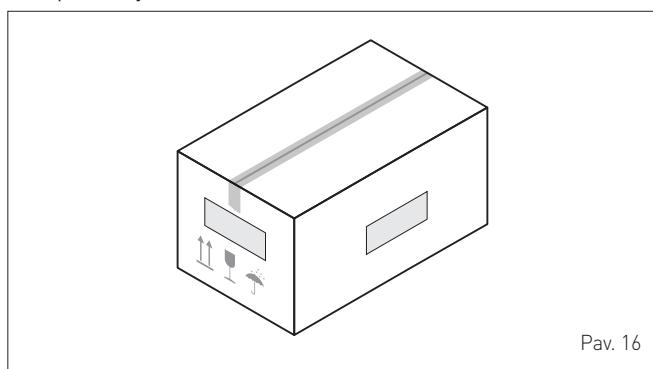

Pav. 16

Pakuotės viduje esančiame plastikiniame maišelyje sudėti šie komponentai:


- Montavimo, naudojimo ir priežiūros vadovas
- Popierinis trafaretas katilui montuoti
- Garantijos sertifikatas
- Hidraulinio bandymo sertifikatas
- Maišelis su išsiplėtimo varžtais



DRAUDŽIAMA

Išmesti pakavimo medžiagas į aplinką ar palikti jas vaiskams prieinamoje vietoje: tai gali būti potencialus pavojaus šaltinis. Todėl medžiagos turi būti šalinamos pagal galiojančius teisés aktus.

6.2 Dydis ir svoris

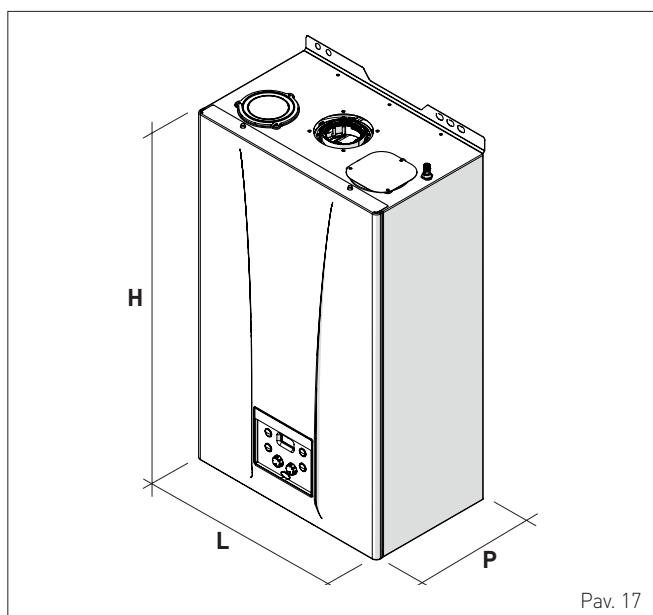


Pav. 17

Aprašymas	MIA HE 25	MIA HE 30
L (mm)	420	
P (mm)	262	
H (mm)	700	
Svoris (kg)	27	27,5

6.3 Kilnojimas

Nuėmus pakuotę, prietaisą galima pernešti rankomis, pakreipiant ji ir pakeliant, suėmus paveikslėlyje nurodytuose taškuose.

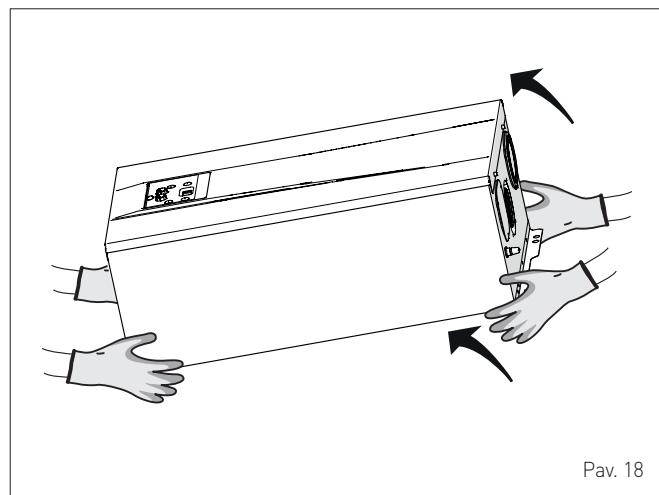

Pav. 18



DRAUDŽIAMA

Laikyti suėmus už prietaiso korpuso. Suimkite prietaisą už tvirtų jo dalių, pavyzdžiu, pagrindo ir rémo.



DĖMESIO

Naudokite tinkamas apsaugos priemones tiek nuimdamai pakuotę, tiek ir kilnodamai prietaisą. Laikykiteis keliamo svorio apribojimų, nustatytių vienam asmeniui.

6.4 Jrengti skirta patalpa

Jrengti skirta patalpa visada turi atitikti techninius reglamentus ir galiojančius teisés aktus. Joje turi būti pakankamo dydžio ventiliacijos angos, kai jrengiamas B TIPO prietaisas.


Minimali jrengti skirtos patalpos temperatūra NEGALI būti žemesnė nei **-5 °C**.



!ISPĖJIMAS

- Prieš imdamasis jrengti prietaisą, montuotojas **PRI-VALO** įsitikinti, kad siena gali išlaikyti prietaiso svorį.
- Laikytis numatyto atstumų, kad būtų galima pasiekti saugos / reguliavimo įtaisus ir atligli priežiūros darbus (žiūrėti Pav. 19).

APYTIKSLIAI PRIVALOMI ATSTUMAI

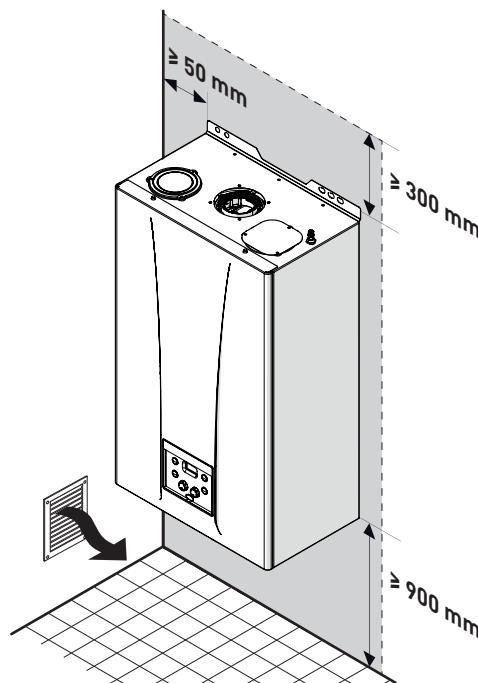

Pav. 19

6.5 Naujas įrengimas arba įrengimas keičiant ankstesnį prietaisą

Kai katilai **MIA HE** montuojami senose arba atnaujinamose sistemose, patartina patikrinti, ar:

- dūmtakis tinka degimo produkty temperatūrai, yra apskaičiuotas ir sukonstruotas pagal standartą, yra kuo tiesesnis, hermetiškas ir izoliuotas, neužsikišęs ir nesusiaurintas, ar įtaisyto tinkamos kondensato surinkimo ir šalinimo sistemos
- elektros sistema sumontuota laikantis specialių standartų ir tai atliko kvalifikuoti specialistai
- degalų tiekimo linija ir galbūt esantis bakas (SND) įtaisyti laikantis atitinkamų taisykių
- išsiplėtimo indas užtikrina bendrą sistemoje esančio skysčio plėtimosi absorbciją
- srauto greitis ir siurblio kėlimo aukštis yra tinkami pagal sistemos charakteristikas
- sistema praplauta, be dumblo ir apkalkėjimų, iš jos išleistas oras, jis yra hermetiška. Kaip išvalyti sistemą, žr. atitinkamą skyrių.



ISPĖJIMAS

Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, kurią sukelia netinkama dūmtraukų sistemos konstrukcija arba per gausus priemaišų naudojimas.

6.6 Sistemos valymas

Prieš montuojant prietaisą tiek naujai įrengtose sistemose, tiek keičiant šilumos generatorių jau esančiose sistemose, labai svarbu ar net būtina atlirkti išsamų sistemos valymą, pašalinant dumblą, šlaką, nešvarumus, proceso atliekas ir kt.

Esamoms sistemoms, prieš išimdami seną generatorių, siūlome:

- į sistemos vandenį įpilti nukalkinimo priemonės
- leisti sistemai dirbti su įjungtu generatoriumi kelias dienas
- išeisti nešvarų vandenį iš sistemos ir vieną ar daugiau kartų praplauti švariu vandeniu.

Jei senas generatorius jau buvo nuimtas arba jo néra, pakeiskite ji siurbliu, kad vanduo cirkuliuočių sistemoje, ir tada atlirkti pirmiau aprašytus veiksimus.

Po valymo, prieš įdiegiant naujają prietaisą, į sistemos vandenį patartina įpilti skysčio, apsaugančio nuo korozijos ir nuosėdų.



ISPĖJIMAS

- Daugiau informacijos apie priedų tipą ir naudojimą teiraukitės prietaiso gamintojo.
- Primename, kad **PRIVALOMA** įtaisyti Y formos filtrą (su prietaisu néra tiekiamas) šildymo sistemos gržtamomojo srauto dalyje (R).

6.7 Sistemos vandens apdorojimas

Jei sistemos reikia papildyti, patartina tam naudoti vandenį, kaip toliau nurodyta:

- išvaizda: pageidautina, skaidrus
- pH: 6÷8
- kietumas: < 25° f.

Jei vandens savybės kitokios, nei nurodyta, rekomenduojama vandens tiekimo vamzdyme įtaisyti apsauginį filtrą nešvarumams sulaikyti ir cheminio apdorojimo sistemoje, saugančią nuo apkalkėjimų ir korozijos, kuri gali pakenkti katilo darbui.

Jei sistemos skirtos tik žemai temperatūrai, rekomenduojama naudoti priemonę, slopinančią bakterijų dauginimąsi.


Bet kuriuo atveju reikia vadovautis galiojančias teisės aktais ir atitinkamais techniniais standartais.

6.8 Katilo montavimas

Katilai **MIA HE** iš gamyklos tiekiami su popieriniu trafaretu, skirtu tvirtinti prie tvirtos sienos.

Įrengimas:

- uždékite popierinį trafaretą (1) ant sienos (2) toje vietoje, kurioje norite sumontuoti katilą
- išgręžkite skyles ir jkiškite išsiplėtimo varžtus (3)
- užkabinkite katilą ant varžtų.

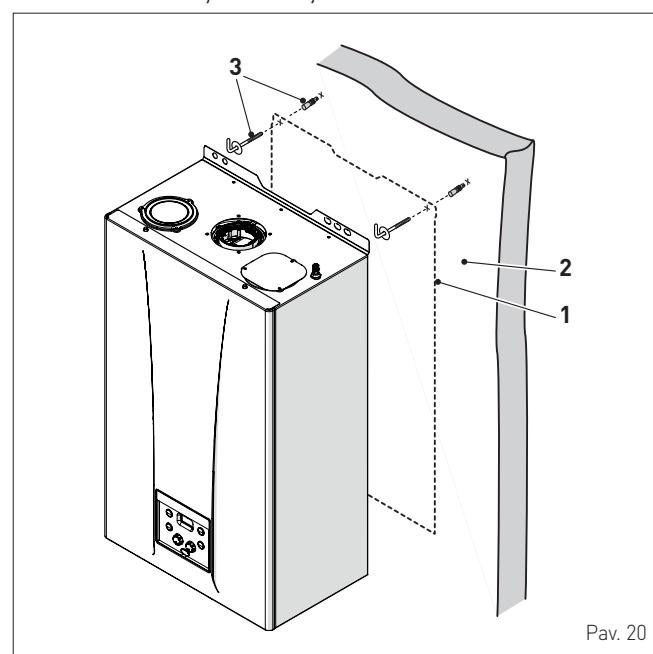

Pav. 20




ISPĖJIMAS

Katilo aukštį reikia parinkti taip, kad būtų paprasta atlirkti išmontavimo ir techninės priežiūros darbus.

6.9 Hidraulinės jungtys

Hidraulinijų jungčių savybės ir matmenys nurodomi toliau.

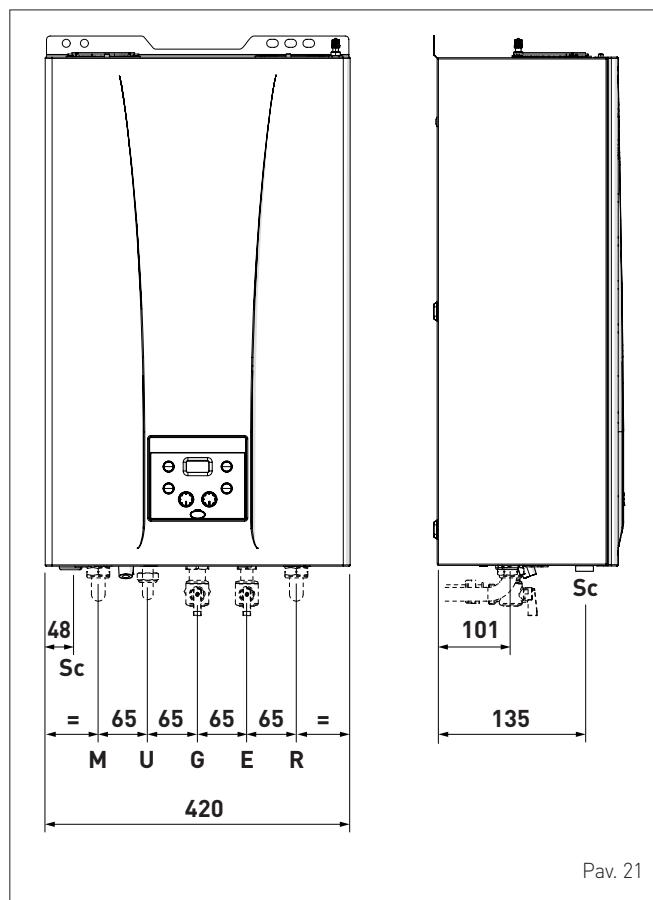

Aprašymas	MIA HE	
	25	30
M - Sistemos įleidžiamasis srautas	Ø 3/4" G	
R - Sistemos grįztamasis srautas	Ø 3/4" G	
U - Sanitarinio vandens išvadas	Ø 1/2" G	
E - Sanitarinio vandens įvadas	Ø 1/2" G	
G - Dujų tiekimas	Ø 3/4" G	
Sc - Kondensato išleidimas	Ø 20 mm	

6.9.1 Hidrauliniai priedai (pasirinktinai)

Palengvinant katilų hidraulinij ir duju prijungimą prie sistemų, yra numatyti lentelėje išvardyti priedai, jie užsakomi atskirai.

APRAŠYMAS	KODAS
Montavimo plokštė	8075448
Pleištu rinkinys	8075418
Čiaupu rinkinys	8091806
Sieniniai rinkiniai kitų prekių ženklams keisti	8093900
Polifosfato dozatoriaus rinkinys	8101700
Dozatoriaus pildymo rinkinys	8101710
Apatinis modelio elementas [50 vnt.]	8075437
Kondensato siurblio rinkinys	8105302
Kompaktiškas nešvarumų skirtuvas	8101750
Saulės energijos sistemos rinkinys	8105104

PASTABA: rinkinio instrukcijos pridedamos prie priedų arba pateiktinos ant pakuočės.

6.10 Kondensato surinkimas / išleidimas

Kondensatui surinkti rekomenduojama:

- įtaisyti prietaiso ir dūmtraukio kondensato kolektorių
- įtaisyti neutralizavimo įtaisa
- užtikrinti, kad išmetimo nuolydis būtų **> 3 %**.



ISPĖJIMAS

- Kondensato išleidimo kanalas turi būti sandarus ir tinkamų matmenų, atitinkančių sifono matmenis, tame neturi būti susiaurėjimų.
- Kondensato išleidimą būtina įtaisyti laikantis galiojančių nacionalinių ar vienos taisyklių.
- Prieš paleisdami prietaisą pirmą kartą, užpildykite sifoną vandeniu.

6.11 Dujų tiekimas

Katilai **MIA HE** tiekiami iš gamyklos jau paruošti darbui su G20 dujomis, taip pat jie gali veikti su G31, ir tam nereikia jokių keitimų mechaninėje dalyje. Būtina pasirinkti parametrą **03** (žr. **Parametru rodymas ir nustatymas**) ir nustatyti ji pagal naudojamų duju rūšį. Jei naudojamos dujos transformuojamos, atlikite visus etapo "Naudojamų duju keitimas" veiksmus.

Katilai turi būti prijungiami prie duju tiekimo, laikantis šalyje, kurioje prietaisas naudojamas, galiojančių įrengimo taisyklių.

Prieš atliekant jungimą būtina įsitikinti, kad:

- duju tipas yra būtent tas, kuriam įrenginys yra paruoštas
- vamzdžiai kruopščiai išvalyti
- duju tiekimo vamzdžis yra tokio pat dydžio arba didesnis nei katilo jungtis (G 3/4), o apkrovos nuostoliai yra mažesni arba lygūs numatomiemis tarp duju tiekimo ir katilo.



DĒMESIO

Baigę montuoti, patikrinkite, ar sujungimai yra sandarūs, kaip nustatyta montavimo standartuose.




ISPĖJIMAS

Rekomenduojama naudoti tinkamą filtru dujotiekyste.

6.12 Dūmų išmetimas ir degimo oro įsiurbimas

Katilai **MIA HE** turi būti jungiami su tinkamais dūmų išmetimo ir degimo oro įsiurbimo kanalais. Šie kanalai laikomi sudėtinė katilo dalimi ir yra **Sime** tiekiami kaip priedų rinkinys, užsakomas atskirai, jvertinus galimus tipus ir montavimo poreikius.

Leidžiami išleidimų tipai

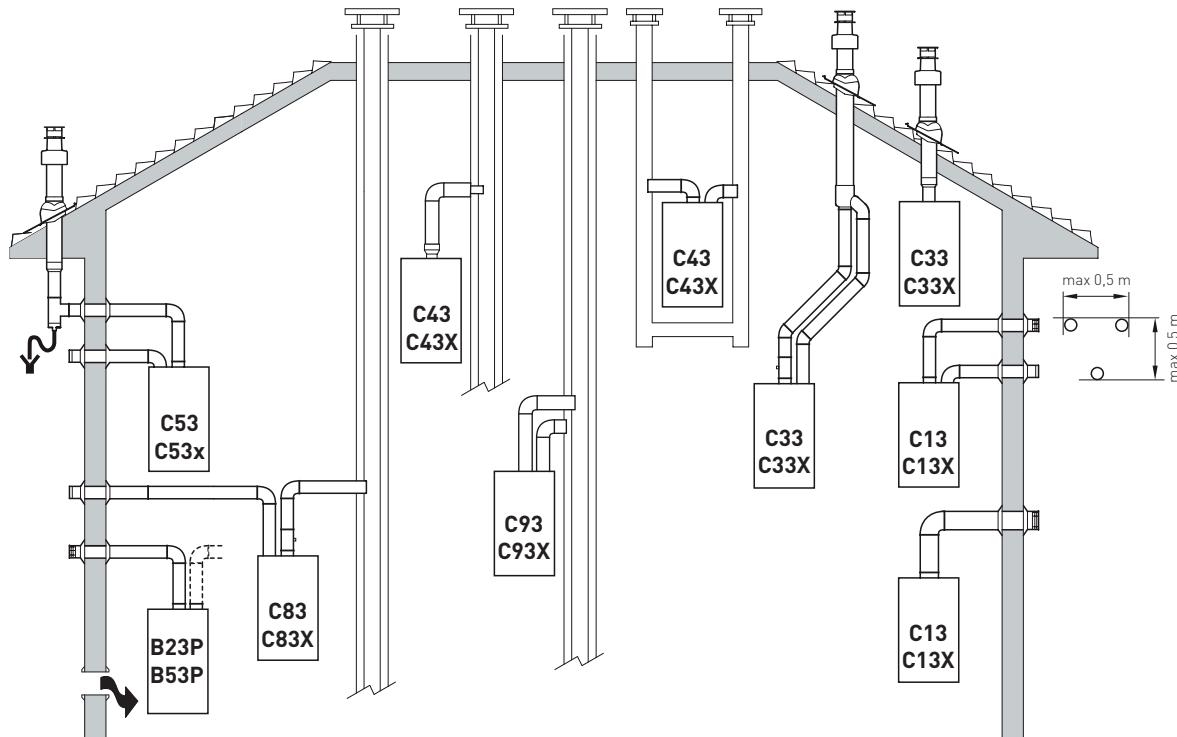

B23P-B53P

Degimo oro įsiurbimas patalpoje ir dūmų išmetimas į lauką.

C13-C13X

Koncentrinis sieninis dūmų išmetimo vamzdžis. Vamzdžiai gali eiti nuo katilo atskirai, tačiau ju išvedimo angos turi būti koncentrinės arba pakankamai arti (iki 50 cm), kad vėjo poveikis joms būtų panašus.

C33-C33X

Koncentrinis dūmtraukis stoge. Vamzdžiai gali eiti nuo katilo atskirai, tačiau ju išvedimo angos turi būti koncentrinės arba pakankamai arti (iki 50 cm), kad vėjo poveikis joms būtų panašus.

C43-C43X

Išmetimas ir įsiurbimas įprastais, bet atskirais dūmtakiais, užtikrinant panašų vėjo poveikį vienam.

C53-C53X

Atskiras išmetimas ir įsiurbimas įtaisomi ant sienos arba stogo, tačiau bet kokiui atveju skirtingo slėgio zonose.

PASTABA: išmetimo ir įsiurbimo įtaisų jokiu būdu negalima montuoti ant priešingų sienų.

C63-C63X

Toks pat C42 tipas, tačiau su išmetamosiomis dujomis ir įsiurbimo vamzdžiais, pagamintais atskirai parduoda-mais ir sertifikuotais vamzdžiais.

C83-C83X

Išmetimas į atskirą ar bendrą dūmtakį ir įsiurbimas sie-noje.

C93-C93X

Išmetimas ir įsiurbimas atskirti bendrame dūmtakyje.

P: dūmų išmetimo sistema, suprojektuota veikti su teigiamu slėgiu.

X: prietaisai ir su jais montuojamos dūmų išleidimo sis-temos, atitinkančios vokiškus sandarumo standartus.

Pav. 22



ISPĖJIMAI

- Išmetimo kanalus ir jungtis prie dūmtakio turi būti sukonstruoti laikantis nacionaliniuose ir vietos teisės aktuose nustatytyu standarty.
- Būtina naudoti standžius ir sandarius ortakius, atsparius temperatūrai, kondensacijai ir mechaniniams poveikiui.
- Neizoliuoti išmetimo kanalai yra galimas pavojaus šaltinis.

6.12.1 Koaksialiniai kanalai ($\varnothing 60 / 100$ mm)

Koaksialiniai priedai

Aprašymas	Kodas
	$\varnothing 60/100$ mm
Koaksialinio kanalo rinkinys	8096250
Ilgintuvas L. 1000 mm	8096150
Ilgintuvas L. 500 mm	8096151
Vertikalus ilgintuvas L. 140 mm su dūmų analizės lizdu	8086950
Papildoma 90° alkūnė	8095850
Papildoma 45° alkūnė	8095950
Čerpė su dūmtraukio alkūne	8091300
Antgalis išvedimui ant stogo L. 1284 mm	8091205

Slėgio praradimai – ilgio ekvivalentai

Modelis	Leq (tiesiniai metrai)
	$\varnothing 60/100$ mm
90° alkūnė	1,5
45° alkūnė	1

Minimalūs ir maksimalūs ilgiai

Modelis	Kanalas $\varnothing 60/100$ ilgis			
	Horizontalus L (m)		Vertikalus H (m)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.
MIA HE 25	-	6	1,3	8
MIA HE 30	-	6	1,3	7

6.12.2 Atskirieji kanalai ($\varnothing 80$ mm)

Degimo oro įsiurbimui ir dūmų išmetimui PRIVALOMA įrengti atskirus $\varnothing 80$ mm kanalus.

Degimo oro įsiurbimo kanalas gali būti sukonstruotas tiek naudojant kairiają prietaiso jungtį, tiek ir dešinąją, panaudojant dangtelį (1) vamzdžių sudarančiu priedu pravedimui (priedai pasirenkami iš lentelės).

Atskiri priedai


Aprašymas	Kodas
	Skersmuo $\varnothing 80$ (mm)
90° alkūnė M-F (6 vnt.)	8077450
Ilgintuvas L. 1000 mm (6 vnt.)	8077351
Ilgintuvas L. 500 mm (6 vnt.)	8077350
Ilgintuvas 135 mm (su émimo lizdu)	8077304
Sieninis išmetimo antgalis	8089501
Vidaus ir išorės žiedy rinkinys	8091500
Įsiurbimo antgalis	8089500
45° alkūnė M-F (6 vnt.)	8077451
Kolektorius	8091400
Čerpė su dūmtraukio alkūne	8091300
Išvedimo stoge antgalis L. 1390 mm	8091204
Atskiras kanalu rinkinys PP Ø80	8089912

Dangtelis / puodelis oro įsiurbimo vamzdžių jungtims (atskiri kanalai)

Dangtelis (1), kad jį būtų galima naudoti, turi būti paruošiamas, kaip nurodyta:

- nuimkite dangtelį (1) nuo katilo
- nuimkite atskiriamą dangtelio dalį (2) nuo jo apatinės pusės
- apverskite dangtelį ir vėl jį sumontuokite ant angos, nuo kurios jis buvo nuimtas, po juo jdėjė tarpinę (3) cilindrine dalimi į viršų pirmai vamzdžio sekcijai sumontuoti.

PASTABA: Jei degimo oro įsiurbimo kanalas turi būti prijungtas prie dešiniosios angos, perkeltite oro įleidimo angos uždarymo plokštę (4) iš dešinės į kairę ir atlikite dangtelio (1) perdarymą, kaip aprašyta pirmiau.

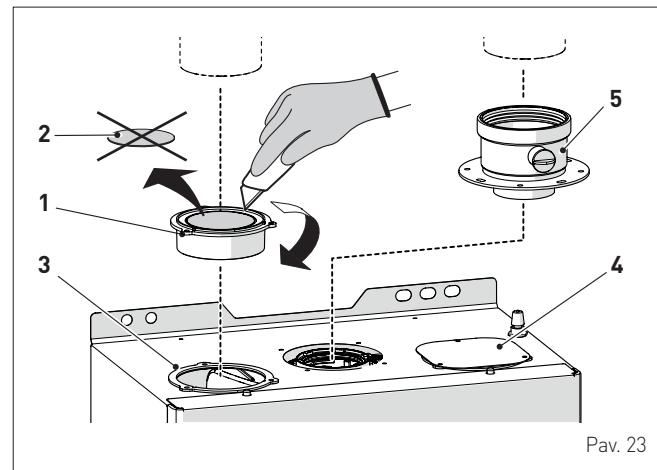

Pav. 23

LEGENDA:

- 1 Dangtelis / puodelis oro įsiurbimo vamzdžių jungtims (atskiri kanalai)
- 2 Atskiriamā apačia
- 3 Tarpienė
- 4 Oro įsiurbimo angos dangtelis
- 5 Dūmų išmetimo angos žiedas



ISPĖJIMAS

- Didžiausias bendras kanalu ilgis, gaunamas susumavus įsiurbimo ir išmetimo vamzdžių ilgi, nulemia atskirų naudojamų priedų apkrovos nuostolius ir **jis neturėtų būti didesnis nei 15 mm H₂O**.
- **Visas ilgis** vamzdžiams **$\varnothing 80$ mm** neturi viršyti 25 m (įsiurbimas) + 25 m (išmetimas) visoms katilų versijoms.

Priedų $\varnothing 80$ mm apkrovos praradimai

Aprašymas	Kodas	Apkrovos praradimas (mm H ₂ O)			
		MIA HE 25		MIA HE 30	
		Įsiurbimasis	Įšmetimasis	Įsiurbimasis	Įšmetimasis
90° MF alkūnė	8077450	0,20	0,25	0,25	0,30
45° MF alkūnė	8077451	0,15	0,15	0,20	0,20
Horizontalus ilgintuvas L. 1000 mm	8077351	0,15	0,15	0,20	0,20
Vertikalus ilgintuvas L. 1000 mm	8077351	0,15	0,15	0,20	0,20
Sieninis antgalis	8089501	0,10	0,25	0,10	0,35
Išvedimo stoge antgalis (*)	8091204	0,80	0,10	1,10	0,15


(*) Išvedimo stoge antgalio praradimai įsiurbiant, skaičiuojant ir kolektorių kod. 8091400.

PASTABA: kad katilas veiktu tinkamai, reikia, kad jtaisius 90° alkūnė būtų išlaikytas ne mažesnis nei 0,50 m kanalo atstumas.

Katilo apkrovos praradimų skaičiavimo pavyzdys MIA HE 25.

Priedai Ø 80 mm	Kodas	Kie-kis	Apkrovos praradi-mas (mm H ₂ O)		
			Įsiur-bimas	Įšme-timas	Iš viso
Ilgintuvas L. 1000 mm (horizontalus)	8077351	7	7 x 0,15	-	1,05
Ilgintuvas L. 1000 mm (horizontalus)	8077351	7	-	7 x 0,15	1,05
90° alkūnės	8077450	2	2 x 0,20	-	0,40
90° alkūnės	8077450	2	-	2 x 0,25	0,50
Sieninis antgalis	8089501	2	0,10	0,25	0,35
IŠ VISO					3,35

(montavimas leidžiamas, nes naudojamų priedų apkrovos praradimų suma mažesnė nei 15 mmH₂O).

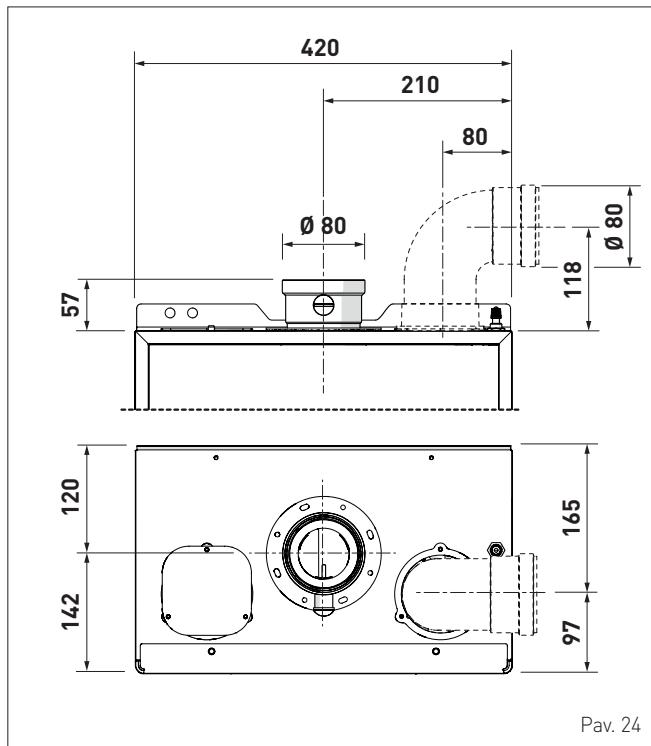

6.13 Elektros jungtys

Maitinimo kabelis turi būti prijungtas prie tinklo 230V (±10%) ~ 50 Hz atsižvelgiant į L-N polariškumą ir jėzeminimą. Tinkle turi būti numatyta atitinkantis instaliavimo taisykles, III klasės viršytam-pio kategorijos visų polių jungiklis..

Prieikus įj keisti dėl naujo kabelio būtina kreiptis į **Sime**.

Todėl reikės pajungti tik papildomus komponentus, kurie išvardyti lentelėje ir yra užsakomi atskirai.

APRAŠYMAS	KODAS
Lauko zondo rinkinys ($\beta = 3435$, NTC 10KOhm esant 25 °C)	8094101
Maitinimo kabelis (atskiras)	6329477
EASY HOME nuotolinio valdymo pultas (netiekiamas)	8092279
HOME nuotolinio valdymo pultas (netiekiamas)	8092280
HOME PLUS nuotolinio valdymo pultas (netiekiamas)	8092281



ISPĖJIMAS


Toliau aprašytus veiksmus turi atlikti TIK kvalifikuoti specialistai.



DĒMESIO


Prieš imdamiesi toliau aprašytų veiksmų:

- nustatykite sistemos pagrindinį jungiklį į padėtį OFF (išjungta)
- užsukite duju čiaupą
- būkite atsargūs, kad neprisiestumėte prie vidinių prietaiso dalių, kurios gali būti įkaitusios.

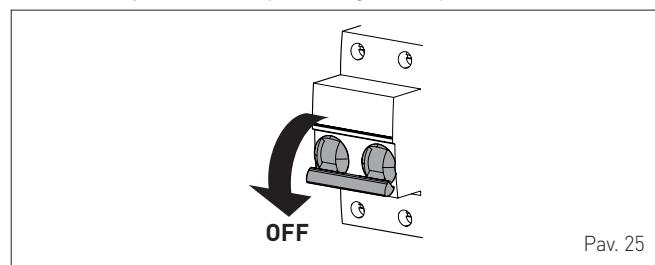


Kad būtų lengviau papildomų komponentų jungimo laidus nuvesti į katilą:


- atsukite varžtus (1), patraukite priekinį skydelį į priekį (2) ir kiltelėkite įj, kad viršuje atsikabintų

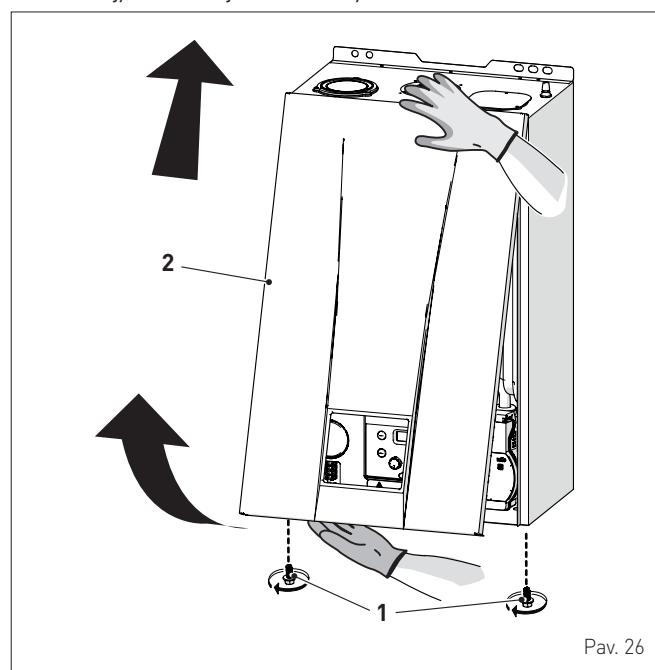


- išsukite varžtus (3), kuriais pritvirtintas valdiklių skydelis (4)
- paslinkite skydelį (4) į viršų (a), išlaikydam iš šoniniuose kreip-tuvuose (5), iki pat eigos galo
- sukite jį į priekį (b), kol jis atsidurs horizontalioje padėtyje

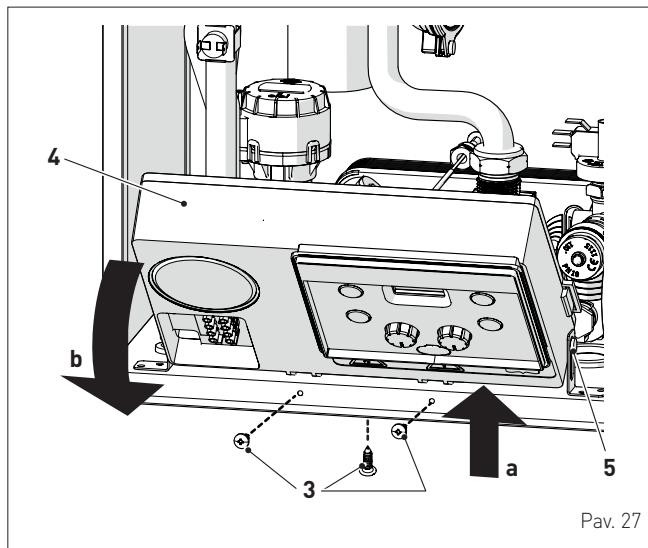

- ikiškite jungiamuosius laidus į kabelio tarpiklį (6) ir valdymo skydelyje esančią angą (7)

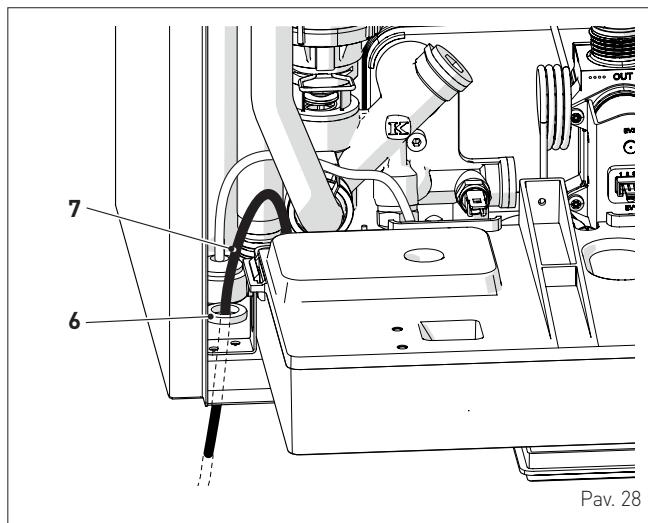

- grąžinkite valdymo skydelį (4) į jo pradinę padėtį ir prisukite anksčiau išsuktais varžtais (3)
- prijunkite komponentų laidus prie gnybtų bloko (8), kaip parodytą plokšteliuje (9).

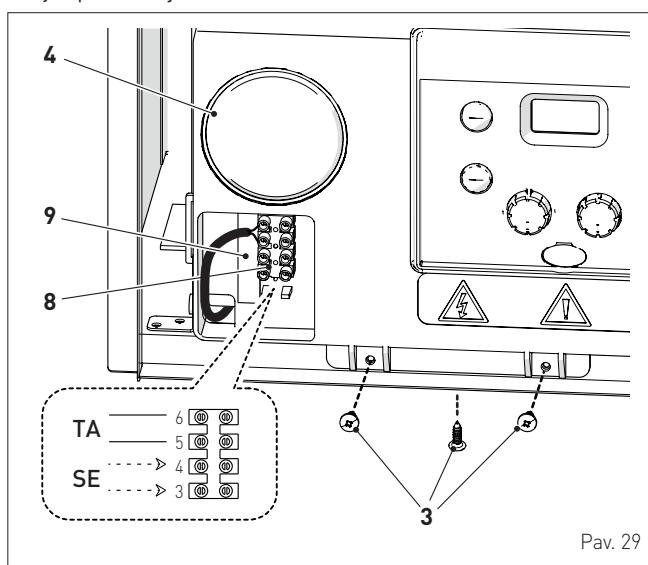

ISPĖJIMAS

Privaloma:

- įtaisyti daugiopolį magnetotermiņį jungiklį, linijos atjungimo jungiklį, atitinkantį EN standartus (tarpas tarp kontaktų bent 3 mm)
- maitinimo kabelį keisti TIK tam skirtu specialiu kabeliu su jungtimi, jau pritvirtinta gamintojo; toks kabelis įsigyjamas kaip atsarginė dalis, ir prijungti jį gali tik kvalifikuotas specialistas
- prijungti įžeminimo kabelį prie efektyvios įžeminimo sistemos (*)
- prieš atliekant darbus katile, atjungti maitinimo šaltinių nustatant sistemas pagrindinį jungiklį į padėtį OFF (išjungta).

(*) Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl prie-taiso įžeminimo ir laidų schemų nesilaikymo.



DRAUDŽIAMA

Prietaiso įžeminimui naudoti vandens vamzdžius.


6.13.1 Temperatūra lauko zondas

Katilas yra skirtas prijungti prie išorinio temperatūros aptikimo zondo ir taip gali veikti slankioje temperatūroje.

Tai reiškia, kad katilo srauto temperatūra kinta pagal lauko temperatūrą, priklausomai nuo klimatinės kreivės, pasirinkamos iš schema pateiktų (Pav. 30).

Norédami prijungti zondą pastato išorėje, vadovaukitės pakuočių instrukcijomis.

Klimato kreivės

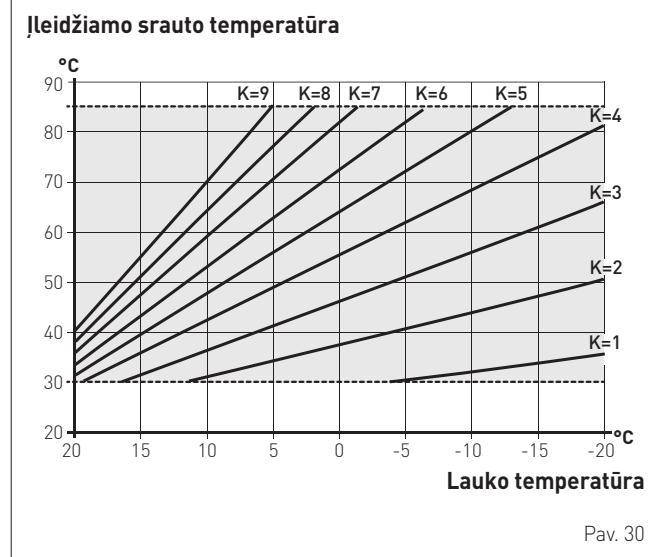

ISPĖJIMAS

Esant išoriniams zondui, norédami parinkti sistemai optimalią klimatinę kreivę, taigi ir tiekimo temperatūros tendenciją pagal lauko temperatūrą, sukite šildymo rankenelę **III**, kol pasirinksite pageidaujamą K kreivę diapazone $K = 0,0 \div K = 9,0$.

6.13.2 Programuojamas termostatas arba patalpos termostatas


Programuojamo termostato arba kambario termostato elektros jungtis buvo aprašyta pirmiau. Montuodami komponentą tam skirtoje patalpoje, vadovaukitės instrukcijomis ant pakuočės.

6.13.3 Valdymo įtaisų naudojimo PAVYZDŽIAI / kai kurių šildymo sistemų tipų valdymas

PAAIŠKINIMAI


M	Sistemos jleidžiamasis srautas
R	Sistemos gržtamasis srautas
CR	Nuotolinio valdymo pultas
SE	Temperatūra lauko zondas
TA	Patalpos termostatas katilui ijjungti
TZ1-TZ3	Patalpos zonų termostatai
VZ1-VZ3	Zonų vožtuvaai
RL1-RL3	Zonų relēs
P1-P3	Zonų siurbliai
TSB	Žemos temperatūros saugos termostatas

Sistema su tiesiogine ZONA, išoriniu zonu ir patalpos termostatu.

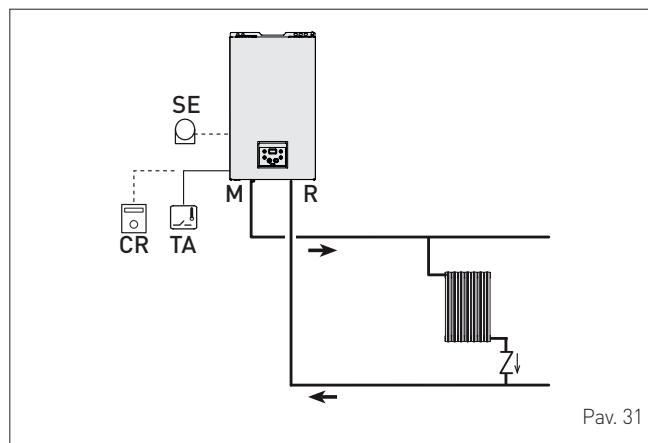

Pav. 31

MULTIZONOS sistema – su zonų vožtuvais, patalpos termostatais ir lauko zonu.

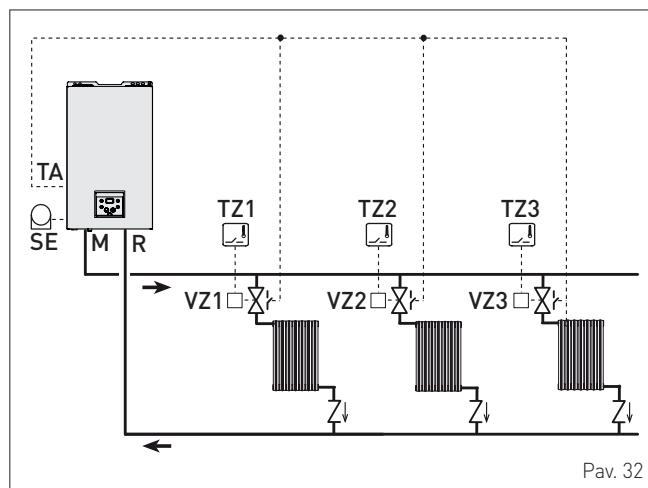


Pav. 32



ISPĖJIMAS

Nustatykite TS 1.7 = SIURBLIO JUNGIMO PAVĒLINIMAS, kad būtų galima atidaryti VZ zonas vožtuvą.


MULTIZONOS sistema – su siurbliais, patalpos termostatais ir lauko zonu.

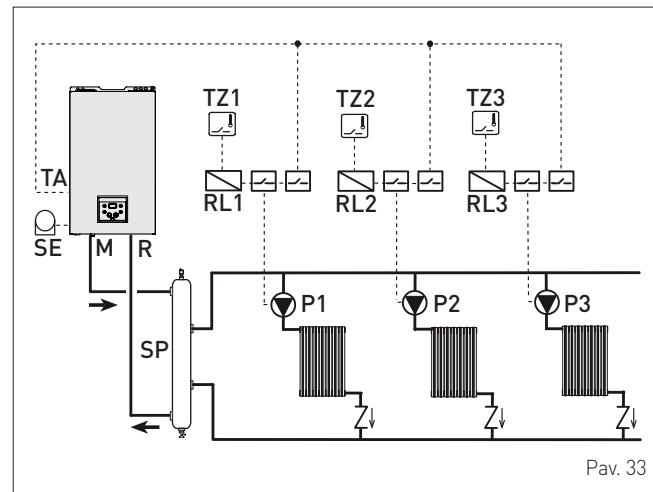

Pav. 33

6.14 Pripildymas ir ištuštinimas

Prieš imdamiesi toliau aprašytų veiksmų, įsitikinkite, kad sistemos pagrindinis jungiklis yra padėtyje OFF (išjungta).




Pav. 34

6.14.1 Pripildymo veiksmai

Priekinio skydelio nuėmimas:

- atskukite abu varžtus (1), patraukite priekinį skydelį į priekį (2) ir kilstelėkite ji, kad viršuje atsikabintų.

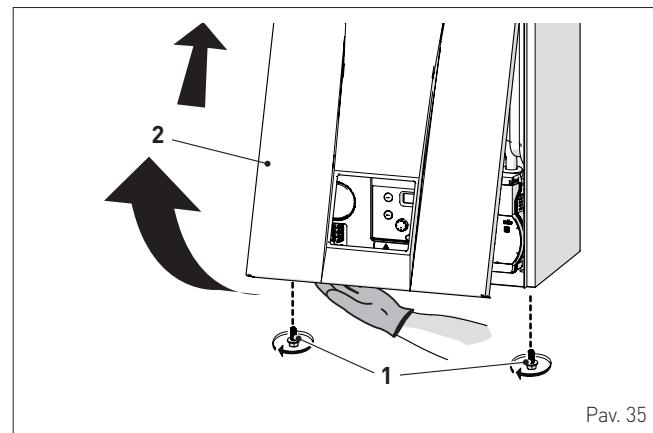


Pav. 35

Sanitarinio vandens kontūras:

- atsukite sanitarinio vandens kontūro uždarymo vožtuvą (jei toks yra)
- atsukite vieną ar kelis karšto vandens čiaupus, kad užpildytumėte ir pašalintumėte orą iš sanitarinio vandens kontūro
- baigę šalinti orą, karšto vandens čiaupus vėl užsukite.

Šildymo kontūras:

- atsukite uždarymo ir oro šalinimo vožtuvus aukščiausiuose sistemos taškuose
- atlaisvinkite automatinio oro šalinimo vožtuvo dangtelį (3)
- atsukite sanitarinio vandens kontūro uždarymo vožtuvą (jei toks yra)
- atsukite pildymo čiaupą (4) ir užpildykite šildymo sistemą, kol pasiekiamas slėgis **1-1,2 bar** rodomas manometru (5)
- užsukite pildymo čiaupą (4)
- patikrinkite, ar sistemoje nėra oro, pašalindami orą iš visų radiatorių ir kontūro jvairiuose aukštuose instalacijos taškuose
- nuimkite siurblio priekinį dangtelį (6) ir atsuktuvu patikrinkite, ar rotorius nėra užblokuotas
- vėl uždékite dangtelį (6)

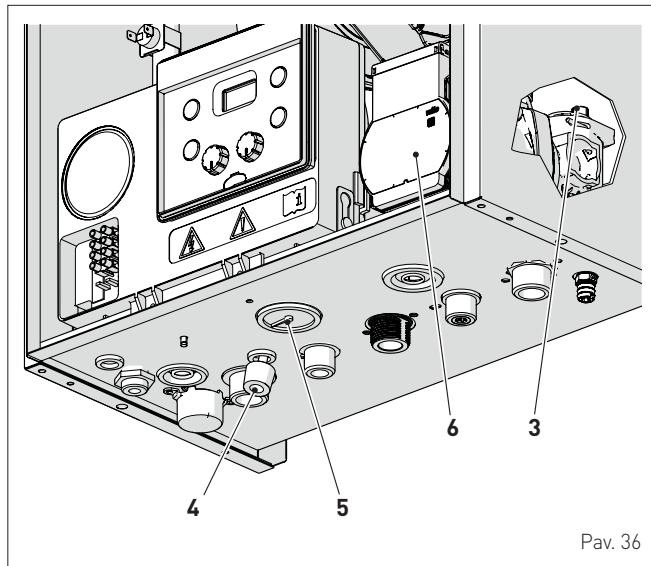

Pav. 36

PASTABA: kad iš sistemos būty iki galio pašalintas oras, aprašytus veiksmus patartina pakartoti kelis kartus.

- patikrinkite slėgi, kurj nurodo manometras (5), ir, jei reikia, užbaikite pildymą, kol bus rodoma tinkama slėgio vertė
- uždarykite automatinio ventiliacijos vožtovo dangtelį (3)
- pripildykite sifoną atjungę nuo jo vamzdži arba panaudodami dūmų išleidimo angą.


Sumontuokite katilo priekinį skydelį, užkabinę į viršuje, stumtelėdami jį į priekį ir užfiksukite, priverždami anksčiau išsuktus varžtus (1).

6.14.2 IŠTUŠTINIMO veiksmai**Sanitarinio vandens kontūras:**

- užsukite sanitarinio vandens kontūro uždarymo čiaupą (numatytais montavimo darbams)
- atsukite du ar kelis karšto vandens čiaupus, kad sanitarinio vandens kontūras būtų ištuštintas.

Katilas:

- atlaisvinkite automatinio išpūtimo vožtovo dangtelį (3)
- užsukite sanitarinio vandens kontūro uždarymo čiaupus (numatyti montavimo darbams)
- patikrinkite, ar užpildymo čiaupas (4) uždarytas
- prijunkite guminį vamzdį prie katilo išleidimo čiaupo (7) ir atidarykite jį
- baigę ištuštinimą, užsukite išleidimo čiaupą (7)
- uždarykite automatinio ventiliacijos vožtovo dangtelį (3).

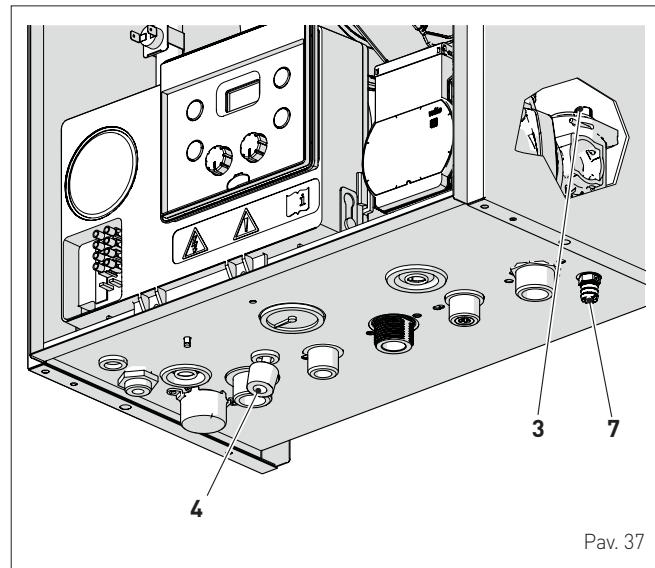

Pav. 37

7 PALEIDIMAS

7.1 Paruošiamieji veiksmai



DĒMESIO

- Jei reikia atlikti veiksmus apatinėje prietaiso dalyje, pirmiausia įsitikinkite, kad komponentų ir sistemos vamzdžių temperatūra nėra aukšta (pavojus nudegti).
- Prieš imdamiesi šildymo sistemos įjungimo darbų, užsimaukite apsaugines pirštines.


Prieš pradēdami eksploatuoti prietaisą, patikrinkite, ar:

- dujų tipas yra tas, kuriam prietaisas buvo paruoštas
- dujų atjungimo, šildymo sistemos ir vandens sistemos vožtuvai yra atidaryti
- šaltos sistemos slėgis, rodomas manometro, yra tarp **1 ir 1,2 baro**
- siurblio rotorius laisvai sukas
- sifonas buvo užpildytas
- dūmtakis sumontuotas teisingai.

7.2 Pirmasis paleidimas

Atlikus pradinius veiksmus, norint paleisti katilą:

- nustatyti sistemos pagrindinį jungiklį į ON (įjungta)




Pav. 38

- bus rodomas dujų tipas, kuriam katilas yra sukalibruojamas **NG** (metanas) arba **SD** (SND), tada galia. Po to bus patikrinta, ar teisingai rodomi simboliai, ir galiausiai ekrane pasirodys --



- bent 1 sekundę spauskite mygtuką **OK**, kad pasirinktumėte VASAROS režimą **☀**. Ekrane bus rodoma tuo metu išmatuota srauto zondo vertė



7.2.1 Automatinio kalibravimo procedūra

Paleiskite Savaiminio automatinio kalibravimo procedūrą, atlikdami šiuos veiksmus:

- pasukite sanitarinio vandens rankenėlę iki pat galo

- vienu metu spauskite mygtukus **OK** ir **+**, maždaug 12 sekundžių, kol ekrane pasirodys mirksintys simboliai **☀** ir **❀**




- kai tik simboliai pradeda mirkseti, atleiskite mygtukus **OK** ir **+**, tada spauskite mygtuką **OK** per 3 sekundes
- prasideda savaiminio kalibravimo procedūra
- **atsukite vieną ar daugiau karšto vandens čiaupų**
- ekrane bus rodomas mirksinčios vertės: **99** (maksimali vertė), tada tarpinė vertė ir galiausiai **00** (minimali vertė)



Operatorius turi palaukti apie 15 minučių, kad savaiminis kalibravimas būtų baigtas ir ekrane vėl pasirodytų VASAROS režimas **☀**. Procedūrai pasibaigus:

- užsukite anksčiau atsuktus čiaupus ir patikrinkite, ar prietaisas sustoja.

Trikities atveju ekrane bus rodomas pranešimas **AL** ir po jo trikities kodas (pvz., **06** – neaptikta liepsnos).

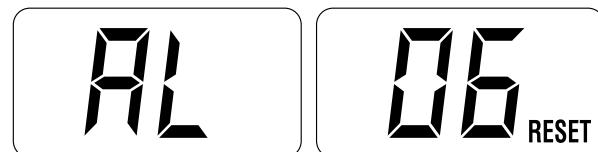

ISPĖJIMAS

Norėdami atkurti pradines sąlygas, spauskite mygtuką ilgiau nei 3 s **OK RESET**. Šią operaciją galima atlikti iki 6 kartų, kartu nepertraukiant savaiminio kalibravimo.

- bent vieną sekundę spauskite mygtuką **OK**, kad pasirinktumėte ŽIEMOS režimą **❀**. Ekrane bus parodyta tuo metu išmatuota šildymo vandens temperatūros vertė




- pakoreguokite patalpos termostatą ir patikrinkite, ar katilas įsi-jungia ir veikia tinkamai
- atlikite procedūrą **Kamino valymo funkcija**, taip patikrindami, ar tiekiamų dujų (dujotiekio) slėgis yra teisingas, užfiksudami degimo parametrus ir išmatuodami degimo efektyvumą, kurio reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.

7.3 Parametru rodymas ir nustatymas

Norėdami atidaryti parametru meniu:

- pasirinktu režimu (pvz., ŽIEMA)



- vienu metu spauskite mygtukus – ir **OK** (~ 5 s), kol ekrano 2 skaitmenų vietose pasirodys **tS** (montuotojas) pakaitomis su **0,1** (parametro numeris) ir **5** (nustatyta vertė)



- paspauskite mygtuką **+** didėjančių parametru sąrašo peržiūrai ir tada – mažėjančio sąrašo peržiūrai

PASTABA: nuolat spaudžiant mygtukus **+** arba – atliekama greitoji peržiūra.

- pasiekę norimą parametrą, spauskite mygtuką **OK** ~ 3 s patvirtinti. Tada pasirodys nustatyta vertė, mirksinti ekrane, ir ją bus galima keisti

- norėdami pakeisti vertę leistiname diapazone, paspauskite mygtukus **+** jai padidinti arba – sumažinti
- pasiekę norimą parametrą, spauskite mygtuką **OK** patvirtinti.

Kai visi parametru reikšmių pakeitimai baigtini, norėdami išeiti iš parametru meniu paspauskite **tuo pat metu** ~ 5 sek mygtukus – ir **OK**, kol pasirodys pradinis ekranas.



7.4 Parametru sąrašas


Tipas	Nr.	Aprašymas	Diapazonas	Mato vienetas	Žingsnis	Numatytoji vertė
KONFIGŪRACIJA						
tS	0.1	Katilo galios kW rodmuo	0 = 25 kW 1 = 30 kW	-	1	-
tS	0.2	Hidraulikos konfigūracija	0 = momentinis 1 = boileris su termostatu arba tik šildymas 2 = boileris su zondu 3 = biterminis šilumokaitis 4 = momentinis su saulės jungtimi 5 = open vent 6 = katilas su šilumos siurbliu	-	1	0
tS	0.3	Dujų tipo konfigūracija	0 = G20 1 = G31	-	1	0
tS	0.4	Degimo konfigūracija	0 = hermetiška kamera su degimo valdymu 1 = atvira kamera su išmetamujų dujų termos-tatu 2 = Low Nox	-	1	0
tS	0.8	Lauko zondo vertės korekcija	-5 .. +5	°C	1	0
tS	0.9	Ijungimo ventiliatoriaus apskukų skaičius	80 .. 160	RPMx25	1	128
SANITARINIS VANDUO – ŠILDYMAS						
tS	1.0	Katilo neužalimo slenkstis	0 .. +10	°C	1	3
tS	1.1	Lauko zondo neužalimo slenkstis --- = Išjungta	-9 .. +5	°C	1	-2
tS	1.2	Uždegimo rampos nuolydis šildymo režimu	0 .. 80	-	1	20
tS	1.3	Minimalus šildymo temperatūros reguliavimas	20 .. Par tS 1.4	°C	1	20
tS	1.4	Maksimalus šildymo temperatūros reguliavimas	Par tS 1.3 .. 80	°C	1	80
tS	1.5	Maksimali šildymo galia	0 .. 100	%	1	100
tS	1.6	Šildymo laikas po cirkuliacijos	0 .. 99	sec. x 10	1	3
tS	1.7	Šildymo siurblio aktyvinimo delsa	0 .. 60	sec. x 10	1	0
tS	1.8	Šildymo pakartotinio ijungimo delsa	0 .. 60	Min	1	3
tS	1.9	Sanitarinio vandens moduliavimas srauto matuokliu	0= Išjungta 1 = Ijungta	-	1	1
tS	2.0	Maksimali galia sanitariniams vandeniu	0 .. 100	%	1	100

Tipas	Nr.	Aprašymas	Diapazonas	Mato vienetas	Žingsnis	Numatytoji vertė
tS	2.1	Minimali šildymo / sanitarinio vandens galia (premixas)	0 .. 100	%	1	0
tS	2.2	Pradinio sanitarinio vandens pašildymo įjungimas	0 = OFF 1 = ON	-	1	0
tS	2.5	Papildomo TA funkcionalumas	0 = antra TA 1 = TA antifrizas 2 = sanitarinis vanduo atjungtas	-	1	0
tS	2.6	Zonos vožtuvo / paleidimo siurblio aktyvinimo delsa	0 .. 99	Min	1	1
tS	2.8	Karšto vandens aktyvinimo su saulės energija delsa	0 .. 30	Min	1	0
tS	2.9	Kovos su legionelémis funkcija (tik boileriu)	-- = Išjungta 50 .. 80	-	1	--
tS	3.0	Maksimali sanitarinio vandens temperatūra	35 .. 67	°C	1	60
tS	3.5	Skaitmeninis / analoginis slėgio jungiklis	0 = vandens slėgio jungiklis 1 = vandens slėgio keitiklis 2 = vandens slėgio keitiklis (tik slėgio indikatorius)	-	1	0
tS	3.9	Mažiausias moduliuojančio siurblio greitis	20 .. 100	%	1	30
tS	4.0	Moduliuojančio siurblio greitis	- = Nėra moduliavimo AU = automatinis 30 .. 100	%	10	AU
tS	4.1	ΔT įleidžiamo srauto / Grįžamojo srauto moduliavimo siurblys	10 .. 40	°C	1	20
tS	4.2	Šilumos siurblio arba katilo pasirinkimas (tik jei S 0.2 = 6)	-20 .. 30	°C	-	5
tS	4.3	Šilumos siurblio katilo pagalbos įjungimo delsa (tik jei S 0.2 = 6)	1 .. 180	Min	-	20
tS	4.7	Sistemos siurblio forsuotas įjungimas (tik žiemos režimu)	0 = Atjungta 1 = Įjungta	-	1	0
ATKŪRIMAS						
tS	4.8	Atkurti numatytiuosius INST parametrus	0 .. 1	-	-	0

Veikimo trikties / gedimo atveju abiejuose ekrano langeliuose pakaitomis rodomas užrašas **AL** ir aliarimo numeris pvz.: **AL 04** (Sanitarinio zondo triktis).

Prieš imdamiesi šalinti gedimą:

- atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, nustatydami sistemos pagrindinį jungiklį į padėtį OFF (išjungta)

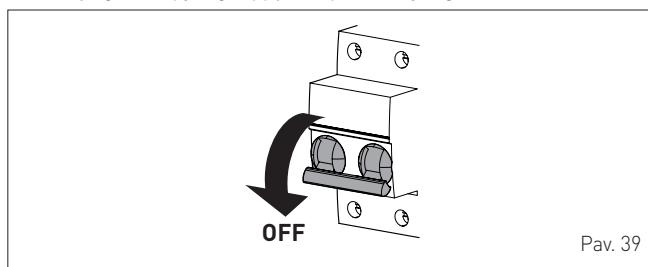


Pav. 39

- atsargiai užsukite kuro atjungimo čiaupą.

Pašalinkite gedimą ir iš naujo paleiskite katilą.


PASTABA: kai ekrane kartu su aliarimo numeriu rodomas ir užrašas RESET (žr. pav.), pašalinus gedimą būtina ~ 3 sek spausti mygtuką **OK (RESET)**, kad prietaisas vėl pradėtų veikti.



7.5 Veikimo duomenų ir skaitiklių rodymas

Kai katilas veikia, jį galiotinas technikas taip gali patikrinti eksplatacijos duomenis **In** ir skaitiklius **CO**:

- ekrane, kuriame rodomas esamas veikimo režimas (ŽIEMA arba VASARA)

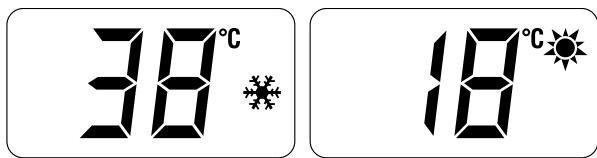

- jeiti į **INFO** spaudžiant **tuo pat metu** ilgiau nei 3 sek mygtukus **+** ir **-**, kol pasirodys **In** pakaitomis su **0.0** (informacijos numeris) ir **25** (vertės pvz.)



Šioje padėtyje yra 2 galimybės:

- slinkti **Informacijos** ir **Skaitiklių sąrašu** spaudžiant mygtuką **+**. Tokiu būdu slinkimas bus nuoseklus
- iškvesti į ekraną **Įvykusių aliarmus** (daugiausia 10) paspaudžiant mygtuką **-**. Rodmenimis slinkite mygtukais **+** arba **-**.

Baigus dominančių verčių peržiūrą, išeiti iš meniu ~ 5 sek spausti mygtuką **OK**, kol pasirodys pradinis ekranas.



INFORMACIJOS RODMENŲ LENTELĖ

Tipas	Nr.	Aprašymas	Diapazonas	Mato vienetas	Žingsnis
In	0.0	Versijos sw rodmuo			
In	0.1	Lauko zondo rodmuo	- 9 .. 99	°C	1
In	0.2	Įleidžiamos srautų temperatūros zondo rodmuo	- 9 .. 99	°C	1
In	0.3	Dūmų zondo temperatūros rodmuo	- 9 .. 99	°C	1
In	0.4	Sanitarinio vandens zondo temperatūros rodmuo	- 9 .. 99	°C	1
In	0.5	Papildomas PAGALB zondo rodmuo	- 9 .. 99	°C	1
In	0.6	Faktinės nustatyto šildymo temperatūros rodmuo	Par. 13 ... Par. 14	°C	1
In	0.7	Galios lygio rodmuo	0 .. 99	%	1
In	0.8	Debito srauto matuoklio rodmuo	0 .. 99	l / min	0.1
In	0.9	Vandens slėgio keitiklio skaičymo rodmuo (jei yra)	0 .. 99	bar	0.1
In	1.0	Esamo ventiliatoriaus apskūkų skaičiaus rodmuo	0 .. 99	RPM x 100	1

SKAITIKLIŲ RODMENŲ LENTELĖ

Tipas	Nr.	Aprašymas	Diapazonas	Mato vienetas	Žingsnis
CO	0.0	bendras katilo darbo valandų skaičius	0 .. 99	h x 1000	0,1; nuo 0,0 iki 9,9; 1; nuo 10 iki 99
CO	0.1	visos degiklio darbo valandas	0 .. 99	h x 1000	0,1; nuo 0,0 iki 9,9; 1; nuo 10 iki 99
CO	0.2	bendras degiklio uždegimų skaičius	0 .. 99	h x 1000	0,1; nuo 0,0 iki 9,9; 1; nuo 10 iki 99
CO	0.3	visas trikčių skaičius	0 .. 99	x 1	1
CO	0.4	bendras jėjimų į diegimo parametrus tS skaičius	0 .. 99	x 1	1
CO	0.5	bendras jėjimų į OEM parametrus skaičius	0 .. 99	x 1	1
CO	0.6	likęs laikas iki kitos priežiūros	1 .. 199	mėnesiai	1
CO	0.7	viso atlikytų kalibracijų skaičiaus rodmuo	1 .. 199	x 1	1

ĮVYKSIŲ ALIARMŲ / GEDIMŲ LENTELĖ

Tipas	Nr.	Aprašymas
AL	00	Paskutinis įvykės aliarmas / gedimas
AL	01	Įvykės priešpaskutinis aliarmas / gedimas
AL	02	Įvykės trečias nuo pabaigos aliarmas / gedimas
AL	03	Anksčiau įvykės aliarmas / gedimas
AL	04	Anksčiau įvykės aliarmas / gedimas
AL	05	Anksčiau įvykės aliarmas / gedimas
AL	06	Anksčiau įvykės aliarmas / gedimas
AL	07	Anksčiau įvykės aliarmas / gedimas
AL	08	Anksčiau įvykės aliarmas / gedimas
AL	09	Anksčiau įvykės aliarmas / gedimas


7.6 Patikros

7.6.1 Kamino valymo funkcija

Dūmtraukio valymo funkcija yra naudinga kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui, tikrinant tiekimo slėgį, nustatant degimo parametrus ir matuojant degimo efektyvumą, kurio reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.


Šios funkcijos trukmė 15 minučių, ji įjungiamā šiais veiksmais:

- jei skydelis (2) dar nebuvo nuimtas, atsukite du varžtus (1), patraukite priekinį skydelį (2) į priekį ir kilstelėkite įj, kad jis viršuje atsikabintų

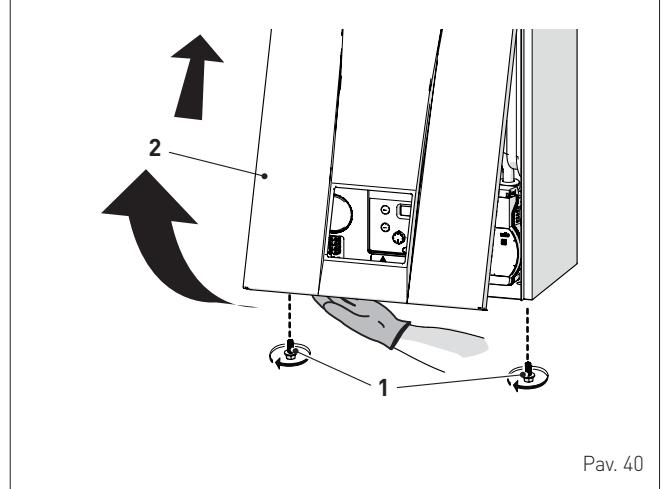


Pav. 40


- išsukite varžtus (3), kuriais pritvirtintas valdiklių skydelis (4)
- paslinkite skydelį (4) į viršų (a), išlaikydami jį šoniniuose kreip-tuvuose (5), iki pat eigos galio
- sukite jį į priekį (b), kol jis atsidurs horizontalioje padėtyje

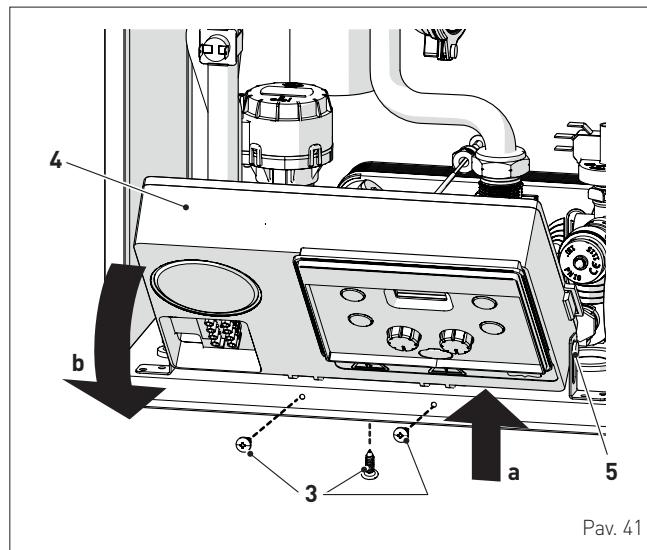


- užsukite dujų čiaupą
- atlaisvinkite maitinimo slėgio lizdo (6) varžtą ir prijunkite manometrą

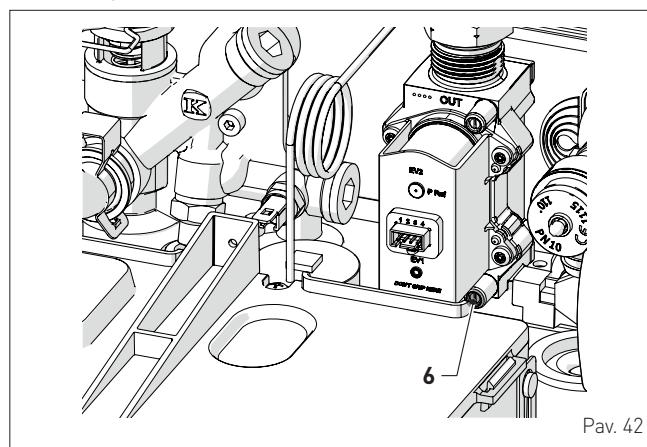

- atsukite dujų čiaupą
- ijjunkite katilą nustatydami pagrindinį jungiklį į ON (i Jungta)

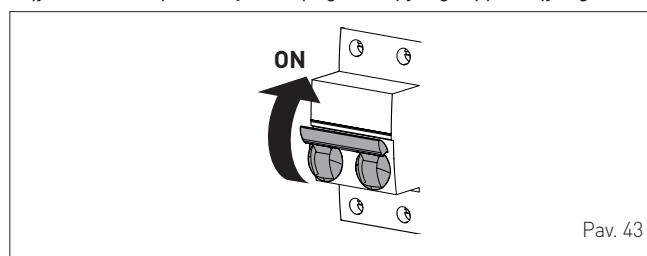


- spauskite mygtuką , kol pasirinksite VASAROS režima
- tuo pat metu spauskite mygtukus **OK** ir ~ 10 sek, kol ekrane pasirodys mirksintis pranešimas, pakaitomis su tiekimo zondo temperatūros verte ir mirksinčiais simboliais ir



- **atsukite vieną ar daugiau karšto vandens čiaupų**
- paspauskite mygtuką , kad katilas įsijungtu maksimaliu Hi režimu, ir patikrinkite manometrą, ar dujų tiekimo slėgio vertė tinkama
- atjunkite manometrą, atsargai užsukite slėgio čiaupą (6), grąžinkite valdymo skydelį į pradinę padėtį ir vėl sumontuokite priekinį skydelį (2)
- nustatykite degimo duomenis ir išmatuokite degimo efektyvumą
- paspauskite mygtuką , kad katilas įsijungtu mažiausia galia Lo. Ekrane atsiranda mirksintis pranešimas, pakaitomis rodomas su įleidžiamo srauto zondo temperatūros verte ir mirksinčiais simboliais ir



- išmatuokite degimo duomenis
- paspauskite mygtuką išeiti iš kamino valymo procedūros. Ekrane rodoma katilo tiekiamo vandens temperatūra

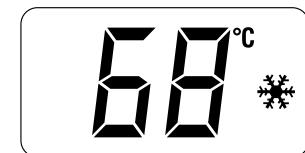

- uždarykite anksčiau atidarytus karšto vandens čiaupus.

Dujų tiekimo slėgis

Dujų tipas	G20	G31
Slėgis (mbar)	20	37

7.7 Naudojamų duju keitimas

Modeliai MIA HE gali veikti su G20 arba G31, nedarant jokių mechaninių pakeitimų. Būtina tik pasirinkti parametrą **ts 0.3** (žr.**Parametru rodymas ir nustatymas**) ir nustatyti jį pagal naudojamų duju rūšį.

Jei naudojamos dujos transformuojomos, atlikite visus etapo "Naudojamų duju keitimas" veiksmus.

8 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

8.1 Reglamentavimas

Kad prietaisas veiktų efektyviai ir be sutrikimų, naudotojui rekomenduojama įgalioti kvalifikotą specialistą, kad šis periodiškai, **KAS METUS**, atliktų katilo priežiūrą.



ISPĖJIMAS


- Toliau aprašytas operacijas turi atlikti TIK kvalifikoti specialistai, **privalentys dėvēti** tinkamas apsaugos priemones.
- Jisitinkite, kad sistemos komponentų arba vamzdynų temperatūra nėra didelė (nudegimo pavojus).



DĖMESIO

Prieš imdamiesi toliau aprašytų veiksmų:

- nustatykite sistemos pagrindinį jungiklį į padėtį OFF (išjungta)
- užsukite duju čiaupą
- būkite atsargūs, kad neprisiestumėte prie vidinių prietaiso dalių, kurios gali būti jkaitusios.



Pav. 44

8.2 Išorės valymas

8.2.1 Korpuso valymas

Korpusą valykite muiliuotu vandeniu suvilgyta šluoste arba, jei reikia šalinti išsenėjusias dėmes, šluoste, suvilgyta vandeniu ir spiritu.



DRAUDŽIAMA


naudoti abrazyvinės medžiagas.

8.3 Vidaus valymas

8.3.1 Komponentų išmontavimas


Prieiga prie vidinių katilo dalių:

- atsukite varžtus (1), patraukite prieninį skydelį į priekį (2) ir kiltelėkite jį, kad viršuje atsikabintų

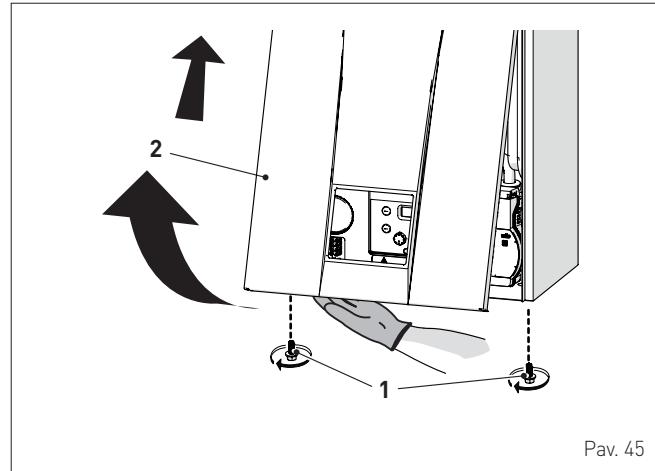


Pav. 45

- išsukite varžtus (3), kuriais pritvirtintas valdiklių skydelis (4)
- paslinkite skydelį (4) į viršų (a), išlaikydam ji šoniniuose kreipytuvuose (5), iki pat eigos galio
- sukite jį į priekį (b), kol jis atsidurs horizontalioje padėtyje

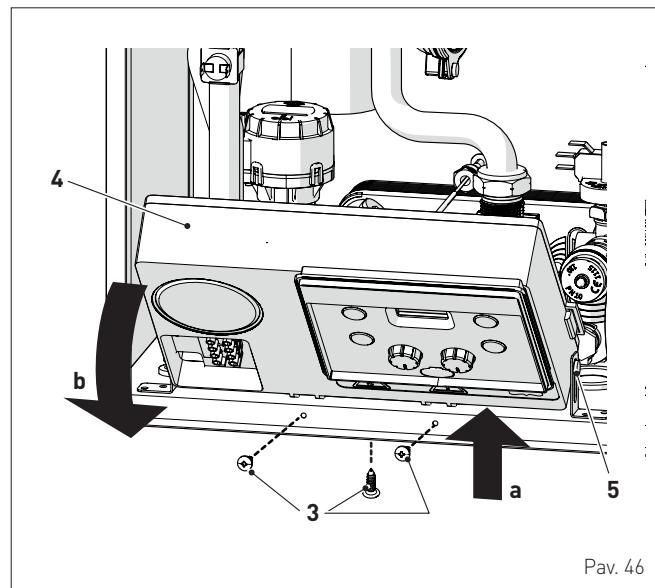


Pav. 46

- atsukite žiedą (6)
- ištraukite jungtis (7) iš ventiliatoriaus ir atjunkite elektrodo kabelį (8)

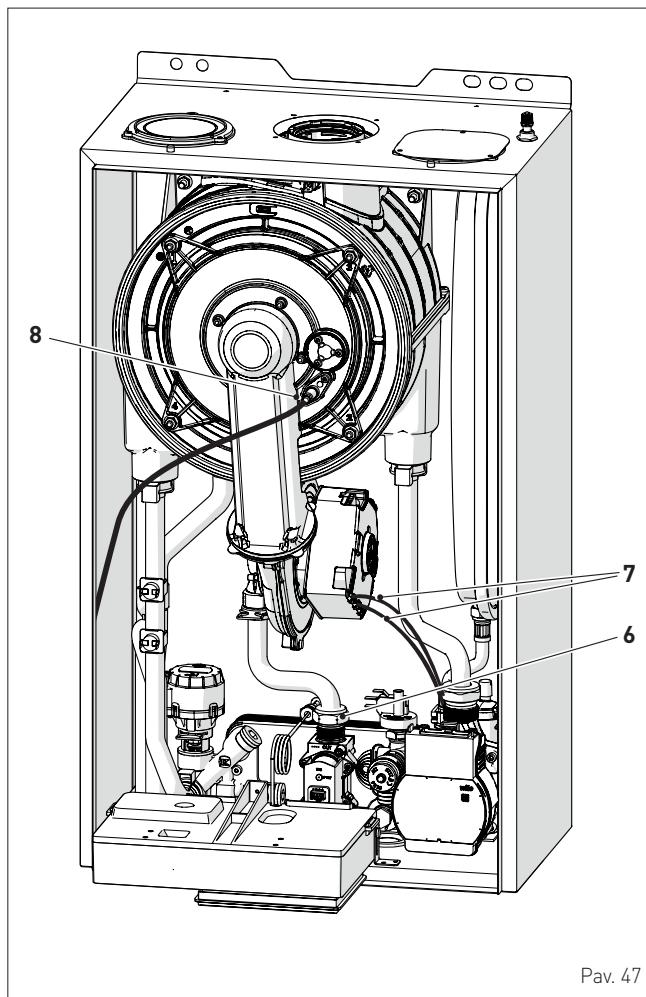


- atsukite keturias veržles (9), laikančias degimo kameros dureles (10)
- patraukite ventiliatoriaus žarnos durų bloką į priekį (11) ir ištraukite jį

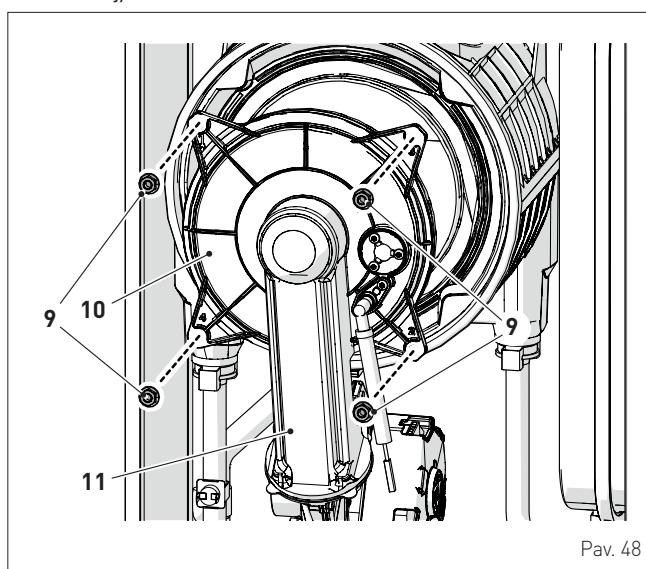

ISPĖJIMAS

Atsargiai ištraukite mazgą (11), kad nenukentėtų degimo kameros izoliacija ir durelių tarpinė.

- atlaisvinkite keturias veržles (12), kuriomis pritvirtintas ventiliatorius (13), ir jas nuimkite.

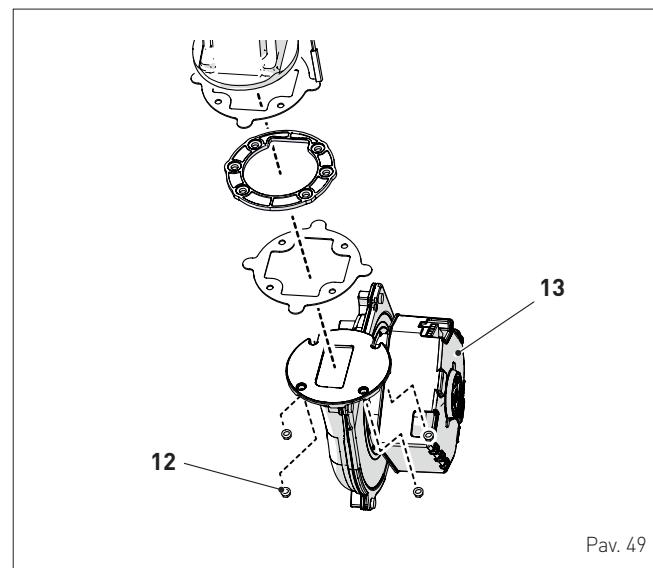


8.3.2 Degiklio ir degimo kameros valymas

Degimo kamurai ir degikliui ypatingos priežiūros nereikia. Pasraščiausiai išvalykite juos šepetuku arba šepečiu su šeriais.

8.3.3 Uždegimo / aptikimo elektrodo tikrinimas

Patikrinkite uždegimo / aptikimo elektrodo būklę ir, jei reikia, ji pakelskite. Nepriklausomai nuo to, keičiamas ar ne uždegimo / aptikimo elektrodas, patikrinkite matmenis, kaip parodyta brėžinyje.

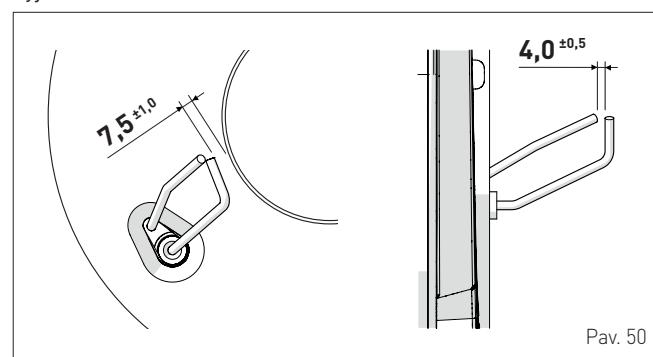


8.3.4 Baigiamieji darbai

Išvalius degimo kamara ir degiklį:

- pašalinkite anglies likučius
- patikrinkite, ar degimo kameros durelių (10) tarpinė ir izoliacija yra nepažeistos. Jei reikia, pakeiskite jas

- vėl sumontuokite mazgą, atlikdami veiksmus priešinga seką, nei aprašyta pirmiau, tinkamai priveržkite degimo kameros durų varžtus (9)
- vėl pritvirtinkite purkštuką (16) ir sureguliuokite ji taip, kad plėjanti dalis būtų nukreipta žemyn, kaip pavaizduota paveikslėlyje

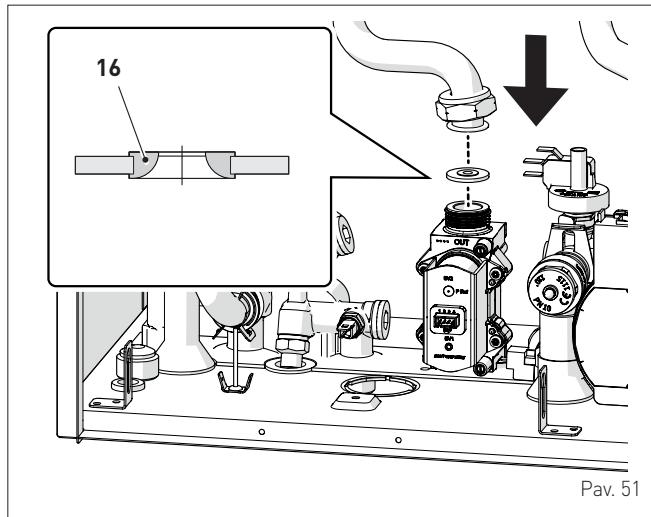

- vėl prijunkite ventiliatoriaus ir elektrodo jungtis.

8.4 Patikros

8.4.1 Dūmtakio patikra

Rekomenduojama patikrinti, ar degimo oro jsiurbimo ir dūmų išmetimo kanalai nepažeisti ir nepralaidūs.

8.4.2 Išsiplėtimo indo slėgio patikra

Rekomenduojama ištūsti išsiplėtimo indą, jo vandens pusę, ir patikrinti, ar išankstinio įkrovimo vertė néra mažesnė nei **1 baras**. Priešingu atveju sureguliuokite jo slėgį iki teisingos vertės (žr. skyrių **Išsiplėtimo indas**).

Atlikę pirmiau aprašytas patikras:

- vėl pripildykite katilą taip, kaip aprašyta skyriuje "Pripildymo veiksmai"
- patikrinkite, ar tinkamai užpildytas sifonas
- paleiskite katilą, ijjunkite **Kamino valymo funkcija** atlikite dūmų analizę ir (arba) degimo efektyvumo matavimą
- vėl pritvirtinkite priekinį skydelį, užfiksodami jį dviem anksčiau išsuktais varžtais.

8.5 Neeilinė priežiūra

Pakeitus **elektronikos plokštę** PRIVALOMA nustatyti parametrus taip, kaip nurodyta lentelėje ir pateiktoje sekoje.

Tipas	Nr.	Aprašymas	Nustatymas MIA HE	
			25	30
tS	0.1	Katilo galios kW rodmuo 0 = 25; 1 = 30	0	1
tS	0.2	Hidraulikos konfigūracija 0 = momentinis 1 = boileris su termostatu arba tik šildymas 2 = boileris su zondu 3 = biterminis šilumokaitis 4 = momentinis su Saulės jungtimi 5 = open vent	0	
tS	0.3	Dujų tipo konfigūracija 0 = G20; 1 = G31	0 arba 1	

Norédami atidaryti "**Parametru rodymas ir nustatymas**" žr. konkrečiame skyriuje pateiktą aprašymą.

Nustačius lentelėje nurodytus parametrus, būtina atlkti visą fazę "**Automatinio kalibravimo procedūrą**" aprašytą konkrečiame skyriuje.

Pakeitus **duju vožtuva** ir (arba) **uzdegimo / aptikimo elektrodą** ir (arba) **degiklį** ir (arba) **ventiliatorių**, būtina atlkti visą fazę "**Automatinio kalibravimo procedūrą**" aprašytą konkrečiame skyriuje.

8.6 Trikčių kodai ir galimi sprendimai

TRIKČIŲ / GEDIMO ALIARMU SARAŠAS

Tipas	Nr.	Trikis	Sprendimas
AL	01	Dūmų termostatas	<ul style="list-style-type: none"> - Susisiekite su Techninės priežiūros centru
AL	02	Žemas vandens slėgis sistemoje	<ul style="list-style-type: none"> - Atlirkite papildymą - Patikrinkite, ar sistemoje néra nuotekų
AL	04	Karšto vandens zondo triktis (T versijose gržtamomo zondo triktis)	<ul style="list-style-type: none"> - Patikrinkite jungtis - Patikrinkite zondo veikimą
AL	05	Srauto zondo triktis	<ul style="list-style-type: none"> - Patikrinkite jungtis - Patikrinkite zondo veikimą
AL	06	Neaptikta liepsnos	<ul style="list-style-type: none"> - Patikrinkite, ar elektrodas sveikas ir ar neįžemintas - Patikrinkite, ar yra duju, ir duju slėgį - Patikrinkite, ar sveikas duju vožtuvas ir plokštė
AL	07	Suveikė zondas arba saugos termostatas	<ul style="list-style-type: none"> - Patikrinkite zondo arba termostato jungtis - Pašalinkite orą iš sistemos - Patikrinkite oro šalinimo vožtuva - Pakeiskite zondą arba termostata - Patikrinkite, ar siurblio rotorius néra užstrigęs
AL	08	Liepsnos aptikimo kontūro triktis	<ul style="list-style-type: none"> - Patikrinkite, ar elektrodas sveikas ir ar neįžemintas - Patikrinkite, ar sveikas duju vožtuvas ir plokštė
AL	09	Sistemoje nevyksta vandens cirkuliacija	<ul style="list-style-type: none"> - Patikrinkite siurblio rotoriaus sukimas - Patikrinkite elektros jungtis - Pakeiskite siurblį

Tipas	Nr.	Triktis	Sprendimas
AL	10	Pagalbinio zondo triktis	- Patikrinkite tS 0.2 hidraulinės konfigūracijos parametru - Patikrinkite elektros jungtį
AL	11	Dujų vožtuvo moduliatorius atjungtas	- Patikrinkite elektros jungtis
AL	12	Sanitarinio vandens zondo triktis boilerio režimu	- Nustatykite parametru tS 0.4 (degimo konfigūracija) vertę 0
AL	13	Suveikė dūmų zondas	- Patikrinkite zondo veikimą - Pakeiskite dūmų zondą
AL	14	Dūmų zondo triktis	- Pakeiskite dūmų zondą - Patikrinkite dūmų zondo elektros jungtis - Susisiekite su Techninės priežiūros centru
AL	15	Atjungtas ventiliatoriaus valdymo kabelis	- Patikrinkite jungiamuosius kabelius tarp ventiliatoriaus ir plokštės
AL	18	Kondensato lygmens triktis	- Patikrinkite, ar neužsikišo vamzdis, kuriuo kondensatas patenka į sifoną - Patikrinkite, ar sifonas neužsikišo
AL	28	Pasiekta didžiausias iš eilės atliktų atblokovimų skaičius	- Palaukite 1 valandą ir pabandykite plokštę atblokuoti - Susisiekite su Techninės priežiūros centru
AL	30	Grįžtamojo srauto zondo triktis (boilerio zondo triktis versijoms T)	- Pakeiskite grįžtamojo srauto zondą - Patikrinkite parametrus - Susisiekite su Techninės priežiūros centru
AL	37	Triktis dėl mažos tinklo maitinimo įtampos vertės	- Patikrinkite įtampą - Kreipkitės į energijos tiekėją
AL	40	Nustatytas klaidingas tinklo dažnis	- Kreipkitės į energijos tiekėją
AL	41	Liepsnos praradimas daugiau nei 6 kartus iš eilės	- Patikrinkite uždegimo / aptikimo elektrodą - Patikrinkite, ar patenka dujos (ar atsukta vožtuvas) - Patikrinkite duju slėgį tinkle
AL	42	Mygtukų triktis	- Patikrinkite mygtukų funkcionavimą
AL	43	Open Therm ryšio triktis	- Patikrinkite OT elektros jungtį
AL	44	Apsauginio vožtuvo atsidarymo laiko sumos nukrypimas	- Patikrinkite, ar karšto vandens sistemoje nėra hidraulinio smūgio. Jį aptikę, sumontuokite hidraulinį smūgių slopintuvą - Patikrinkite, ar patalpos termostatas neteikia nejprastų užklausų - Susisiekite su Techninės priežiūros centru
AL	56	Blokavimas dėl ΔT įeinančio srauto / grįžtamojo srauto viršytiros maksimalios ribos (open vent)	- Susisiekite su Techninės priežiūros centru
AL	57	Blokavimas dėl temperatūros valdymo FT Flow Temp (open vent)	- Susisiekite su Techninės priežiūros centru
AL	62	Reikia atliliki savaiminį kalibravimą	- Atliliki savaiminio kalibravimo procedūrą (žr. atitinkamą skyrių)
AL	72	Netinkama srauto zondo padėtis	- Patikrinkite srauto zondo veikimą ir padėtį
AL	74	Antrojo srauto zondo gedimas	- Patikrinkite antrojo srauto zondo veikimą ir padėtį
AL	77	Maks. / min. srovės absoliučių ribų klaida EV2 SGV	- Patikrinkite duju vožtuvą ir plokštę
AL	78	Srovės viršutinės ribos klaida EV2 SGV	- Patikrinkite duju vožtuvą ir plokštę
AL	79	Srovės apatinės ribos klaida EV2 SGV	- Patikrinkite duju vožtuvą ir plokštę

Tipas	Nr.	Triktis	Sprendimas
AL	80	Gedimas vožtuvo loginio valdymo linijoje / pažeistas vožtuvo kabelis	- Patikrinkite duju vožtuvą ir plokštę
AL	81	Blokavimas dėl degimo problemos paleidimo metu	- Patikrinkite, ar kaminas nėra užsikimšęs - Patikrinkite oro diafragmą (ar BF) - Patikrinkite duju kalibravimą - Išpūskite orą duju kontūre
AL	82	Blokavimas dėl daug kartų nepavykusios degimo kontrolės	- Patikrinkite elektrodą - Patikrinkite išleidimą - Patikrinkite oro diafragmą (ar BF) - Patikrinkite duju kalibravimą
AL	83	Nereguliarus degimas (laikina klaida)	- Patikrinkite, ar kaminas nėra užsikimšęs - Patikrinkite oro diafragmą (ar BF) - Patikrinkite duju kalibravimą
AL	84	Sumažėjęs debitasis (numanomas) dėl mažo slėgio dujotiekyje	- Patikrinkite duju debitą
AL	88	Vidinė klaida (komponento apsauga plokštėje)	- Patikrinkite plokštės veikimą - Pakeiskite plokštę
AL	89	Kintama degimo grįžtamojo ryšio signalo klaida	- Patikrinkite elektrodą - Patikrinkite išleidimą - Patikrinkite oro diafragmą (ar BF) - Patikrinkite duju kalibravimą
AL	90	Klaida nepavykus pasiekti nustatytos degimo vertės	- Patikrinkite elektrodą - Patikrinkite išleidimą - Patikrinkite oro diafragmą (ar BF) - Patikrinkite duju kalibravimą
ALL	91	Dujų vožtuvas nepasiekiamas	- Atlilkite iš naujo Dujų Vožtuvą Kalibravimą
AL	92	Sistemos klaida dėl pasiekto didžiausios oro korekcijos (esant mažiausiam srautui)	- Patikrinkite elektrodą - Patikrinkite išleidimą - Patikrinkite oro diafragmą (ar BF) - Patikrinkite duju kalibravimą
AL	93	Klaida nepavykus pasiekti nustatytos degimo vertės	- Patikrinkite elektrodą - Patikrinkite išleidimą - Patikrinkite oro diafragmą (ar BF) - Patikrinkite duju kalibravimą
AL	95	Klaida dėl liepsnos signalo mikropertrūkių	- Patikrinkite elektrodą - Patikrinkite plokštę - Patikrinkite elektros mai-tinimą - Patikrinkite duju kalibravimą
AL	96	Blokavimas užsikimšus dūmtakui	- Patikrinkite, ar kaminas nėra užsikimšęs - Patikrinkite dūmtraukį ir elektrodą padėtį (neturi liestis su degikliu)
AL	98	Klaida sw. plokštės paleistis	- Susisiekite su Techninės priežiūros centru
AL	99	Bendra plokštės klaida	- Susisiekite su Techninės priežiūros centru
-	-	Dažnas saugos vožtuvuojsikišimas	- Patikrinkite slėgį kontūre - Patikrinkite išsiplėtimo indą
-	-	Prasta sanitarinio vandens gamyba	- Patikrinkite nukreipimo vožtuvą - Patikrinkite plokštelinio šilumokaičio valymą - Patikrinkite sanitarinio vandens kontūro čiaupą

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - FIŞĂ PRODUS - PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

	25	30
MIA HE		
Δηλωμένο προφίλ φορτίου νερού χρήσης <i>Profil de sarcina declarata</i> Deklaruotasis apkrovos profilis	XL	XL
Κλάση εποχιακής ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης <i>Clasa de eficiență energetică sezonieră circuit de încălzire</i> Šildymo sezoniario energijos vartojojimo efektyvumo klasė	A	A
Κλάση ενεργειακής απόδοσης νερού χρήσης <i>Clasa de eficiență energetică circuit menajer</i> Sanitarinės sistemos energijos naudojimo efektyvumo klasė	A	A
Θερμική ισχύς (kW) <i>Putere termică (kW)</i> Šiluminė galia (kW)	20	24
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης (GJ) <i>Consum anual de energie circuit încălzire (GJ)</i> Metinis energijos suvartojimas šildymui (GJ)	37	44
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου νερού χρήσης (GJ) <i>Consum anual de energie circuit menajer (GJ)</i> Metinės kuro sąnaudos sanitarinei sistemai (GJ)	18	17
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης (%) <i>Eficiență energetică sezonieră circuit de încălzire (%)</i> Šildymo sezoniinis energijos naudojimo efektyvumas (%)	90	91
Ενεργειακή απόδοση νερού χρήσης (%) <i>Eficiență energetică circuit menajer (%)</i> Sanitarinės sistemos energijos naudojimo efektyvumas (%)	82	86
Ηχητική ισχύς dB(A) <i>Putere acustică dB(A)</i> Garso galios lygis dB(A)	55	57
Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή τη συντήρηση της συσκευής περιέχονται στο εσωτερικό του εγχειριδίου οδηγών του λέβητα <i>În interiorul manualului de utilizare al centralei se găsesc măsuri de siguranță ce trebuie adoptate în momentul montării, instalării și al întreținerii aparatului</i> Prietaisa montuojant, įrengiant ir prižiūrint taikytinos specifinės atsargumo priemonės yra aprašytos katilo instrukcijoje		
Συμβατός με το παράρτημα IV (σημείο 2) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 811/2013 που συμπληρώνει την Οδηγία 2010/30/ΕΕ <i>În conformitate cu anexa IV (punctul 2) al regulamentului delegat (UE) nr. 811/2013 care completează Directiva 2010/30/UE</i> Atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 811/2013 IV priedą (2 punktą), kuriuo papildoma Direktyva 2010/30/ES		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΑ.1

Πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας						
Μοντέλα:	MIA HE 25					
Λέβητας συμπύκνωσης:	NAI					
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:	NAI					
Λέβητας τύπου B11:	OXI					
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγώγη:	OXI			Εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα:	OXI	
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας:	NAI					
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή
Όνομαστική θερμική ισχύς	P _n	20	kW	Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	ηs	90 %
Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη θερμική ισχύς	Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη απόδοση					
σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας ^a	P ₄	19,6	kW	σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας (*)	η4	87,8 %
στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας ^b	P ₁	6,3	kW	στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας (*)	η1	95,1 %
Βοηθητική κατανάλωση πλεκτρικής ενέργειας	Άλλα στοιχεία					
υπό πλήρες φορτίο	el _{max}	0,039	kW	Διασπορά θερμότητας σε standby	Pstby	0,082 kW
υπό μερικό φορτίο	el _{min}	0,011	kW	Κατανάλωση ενέργειας έναυσης καυστήρα	Pign	0 kW
σε κατάσταση αναμονής	PSB	0,004	kW	Εκπομπές NOx	NOx	30 mg/kWh
Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας:						
Δηλωμένο προφίλ φορτίου	XL			Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	ηwh	82 %
Ημερήσια κατανάλωση πλεκτρικής ενέργειας	Qelec	0,147	kWh	Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου	QΚαύσιμο	23,978 kWh
Στοιχεία επικοινωνίας	Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία: Θερμοκρασία επιστροφής 60°C στην είσοδο και 80°C θερμοκρασία τροφοδοσίας στην έξοδο της συσκευής.						
b. Χαμηλή θερμοκρασία: Θερμοκρασία επιστροφής [στην είσοδο του λέβητα] για τους λέβητες συμπύκνωσης 30°C, για τους λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τους λοιπούς λέβητες 50°C.						
(*) Τα δεδομένα απόδοσης έχουν υπολογιστεί με θερμιδική ισχύ Hs.						

Πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας							
Μοντέλα:	MIA HE 30						
Λέβητας συμπύκνωσης:	NAI						
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:	NAI						
Λέβητας τύπου B11:	OXI						
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγώγη:	OXI			Εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα:	OXI		
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας:	NAI						
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _n	24	kW	Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	ηs	91	%
Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη θερμική ισχύς	Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη απόδοση						
σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας ^a	P ₄	23,6	kW	σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας (*)	η4	87,8	%
στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας ^b	P ₁	7,7	kW	στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας (*)	η1	96,3	%
Βοηθητική κατανάλωση πλεκτρικής ενέργειας	Άλλα στοιχεία						
υπό πλήρες φορτίο	el _{max}	0,043	kW	Διασπορά θερμότητας σε standby	Pstby	0,082	kW
υπό μερικό φορτίο	el _{min}	0,012	kW	Κατανάλωση ενέργειας έναυσης καυστήρα	Pign	0	kW
σε κατάσταση αναμονής	PSB	0,004	kW	Εκπομπές NOx	NOx	37	mg/kWh
Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας:							
Δηλωμένο προφίλ φορτίου	XL			Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	ηwh	86	%
Ημερήσια κατανάλωση πλεκτρικής ενέργειας	Qelec	0,123	kWh	Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου	QΚαύσιμο	22,555	kWh
Στοιχεία επικοινωνίας	Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA						
a. Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία: Θερμοκρασία επιστροφής 60°C στην είσοδο και 80°C θερμοκρασία τροφοδοσίας στην έξοδο της συσκευής.							
b. Χαμηλή θερμοκρασία: Θερμοκρασία επιστροφής [στην είσοδο του λέβητα] για τους λέβητες συμπύκνωσης 30°C, για τους λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τους λοιπούς λέβητες 50°C.							
(*) Τα δεδομένα απόδοσης έχουν υπολογιστεί με θερμιδική ισχύ Hs.							

ANEXA AA.1

Informații de furnizat pentru centrale de încălzire a incintelor și centrale mixte														
Modele:	MIA HE 25													
Centrală cu condensare:	Da													
Centrală cu temperatură joasă:	Da													
Centrală de tip B11:	Nu													
Aparat cu cogenerare pentru încălzirea incintelor:	Nu				Dotat cu un aparat suplimentar de încălzire:	Nu								
Aparat mixt de încălzire:	Da													
Element	Simbol	Valoare	Unitate	Element	Simbol	Valoare	Unitate							
Putere termică nominală	P _n	20	kW	Eficiență energetică sezonieră a încălzirii incintelor	ηs	90	%							
Pentru centrale de încălzire a incintelor și centrale mixte: putere termică utilă														
La puterea termică nominală și la un regim de temperatură ridicată ^a	P ₄	19,6	kW	La puterea termică nominală și la un regim de temperatură ridicată (*)	η4	87,8	%							
La puterea termică nominală și la un regim de temperatură ridicată ^b	P ₁	6,3	kW	La puterea termică nominală și la un regim de temperatură ridicată (*)	η1	95,1	%							
Consum auxiliar de electricitate	Alte elemente													
Cu sarcină totală	el _{max}	0,039	kW	Dispersie termică în standby	Pstby	0,082	kW							
Cu sarcină parțială	el _{min}	0,011	kW	Consum de energie al arzătorului la aprindere	Pign	0	kW							
În modul standby	PSB	0,004	kW	Emisii de NOx	NOx	30	mg/kWh							
Pentru aparatele de încălzire mixte:														
Profil de sarcină declarată	XL			Eficiență energetică de încălzire a apei	ηwh	82	%							
Consum zilnic de energie	Qelec	0,147	kWh	Consum zilnic de combustibil	Qfuel	23,978	kWh							
Detalii de contact	Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA													
a. Regim de temperatură ridicată: temperatura de return de 60°C la intrare și o temperatură utilizabilă de 80°C la ieșirea din centrală. b. Temperatură scăzută: temperatura de return (la intrarea în centrală) pentru centralele cu condensare 30°C, pentru centralele cu temperatură scăzută 37°C și pentru alte centrale 50°C.														
(*) Datele privind randamentul au fost calculate cu putere calorifică Hs.														

Informații de furnizat pentru centrale de încălzire a incintelor și centrale mixte							
Modele:	MIA HE 30						
Centrală cu condensare:	Da						
Centrală cu temperatură joasă:	Da						
Centrală de tip B11:	Nu						
Aparat cu cogenerare pentru încălzirea incintelor:	Nu				Dotat cu un aparat suplimentar de încălzire:	Nu	
Aparat mixt de încălzire:	Da						
Element	Simbol	Valoare	Unitate	Element	Simbol	Valoare	Unitate
Putere termică nominală	P _n	24	kW	Eficiență energetică sezonieră a încălzirii incintelor	ηs	91	%
Pentru centrale de încălzire a incintelor și centrale mixte: putere termică utilă							
La puterea termică nominală și la un regim de temperatură ridicată ^a	P ₄	23,6	kW	La puterea termică nominală și la un regim de temperatură ridicată (*)	η4	87,8	%
La puterea termică nominală și la un regim de temperatură ridicată ^b	P ₁	7,7	kW	La puterea termică nominală și la un regim de temperatură ridicată (*)	η1	96,3	%
Consum auxiliar de electricitate	Alte elemente						
Cu sarcină totală	el _{max}	0,043	kW	Dispersie termică în standby	Pstby	0,082	kW
Cu sarcină parțială	el _{min}	0,012	kW	Consum de energie al arzătorului la aprindere	Pign	0	kW
În modul standby	PSB	0,004	kW	Emisii de NOx	NOx	37	mg/kWh
Pentru aparatele de încălzire mixte:							
Profil de sarcină declarată	XL			Eficiență energetică de încălzire a apei	ηwh	86	%
Consum zilnic de energie	Qelec	0,123	kWh	Consum zilnic de combustibil	Qfuel	22,555	kWh
Detalii de contact	Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA						
a.	Regim de temperatură ridicată: temperatura de return de 60°C la intrare și o temperatură utilizabilă de 80°C la ieșirea din centrală.						
b.	Temperatură scăzută: temperatura de return (la intrarea în centrală) pentru centralele cu condensare 30°C, pentru centralele cu temperatură scăzută 37°C și pentru alte centrale 50°C.						
(*) Datele privind randamentul au fost calculate cu putere calorifică Hs.							

PRIEDAS AA.1

Teiktina informacija apie patalpų šildymo katilus ir mišrius katilus							
Modeliai:	MIA HE 25						
Kondensacinis katilas:	Taip						
Žemos temperatūros katilas:	Taip						
B11 tipo katilas:	Ne						
Kogeneracinis patalpų šildytuvas:	Ne			Komplektuojama su papildomu šildytuvu:	Ne		
Mišrus šildytuvas:	Taip						
Elementas	Simbolis	Vertė	Vienetas	Elementas	Simbolis	Vertė	Vienetas
Nominalusis šiluminis našumas	P _n	20	kW	Patalpų šildymo sezoninis energijos naudojimo efektyvumas	η _s	90	%
Patalpų šildymo katilams ir mišriems katilams: naudingasis šilumos atidavimas	Patalpų šildymo katilams ir mišriems katilams: šiluminis naudingumas						
Esant nominaliajam šilumininiam našumui ir aukštos temperatūros režimui ^a	P ₄	19,6	kW	Esant nominaliajam šilumininiam našumui ir aukštos temperatūros režimui (*)	p ₄	87,8	%
Esant 30 % nominaliojo šiluminio našumo ir žemos temperatūros režimui ^b	P ₁	6,3	kW	Esant 30 % nominaliojo šiluminio našumo ir žemos temperatūros režimui (*)	p ₁	95,1	%
Pagalbinės elektros energijos suvartojimas	Kiti elementai						
Prie visos apkrovos	el _{max}	0,039	kW	Šilumos nuostoliai budėjimo režimu	Pstby	0,082	kW
Esant dalinei apkrovai	el _{min}	0,011	kW	Uždegimo degiklio energijos sąnaudos	Pign	0	kW
Budėjimo režimu	PSB	0,004	kW	NOx emisija	NOx	30	mg/ kWh
Mišriems šildymo prietaisams:							
Deklaruotasis apkrovos profilis	XL			Energijos vartojimo efektyvumas vandens šildymui	η _{wh}	82	%
Kasdienės energijos sąnaudos	Qelec	0,147	kWh	Kasdienės kuro sąnaudos	Qfuel	23,978	kWh
Pristatymas	Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA						
a.	Aukštos temperatūros režimas: grižtamojo srauto temperatūra 60 °C išvadinėje dalyje ir 80 °C tiekiamo srauto temperatūra išvadinėje šildytuvo dalyje.						
b.	Žema temperatūra: grižtamojo srauto temperatūra (katilo išvadinėje dalyje) kondensaciniams katilams 30 °C, žemos temperatūros katilams 37 °C, kitiem katilams – 50 °C.						
(*) Energijos naudingumo duomenys apskaičiuoti su šilummingumo verte Hs.							

Teiktina informacija apie patalpų šildymo katilus ir mišrius katilus														
Modeliai:	MIA HE 30													
Kondensacinis katilas:	Taip													
Žemos temperatūros katilas:	Taip													
B11 tipo katilas:	Ne													
Kogeneracinis patalpų šildytuvas:	Ne			Komplektuojama su papildomu šildytuvu:	Ne									
Mišrus šildytuvas:	Taip													
Elementas	Simbolis	Vertė	Vienetas	Elementas	Simbolis	Vertė	Vienetas							
Nominalusis šiluminis našumas	P _n	24	kW	Patalpų šildymo sezoninis energijos naudojimo efektyvumas	ηs	91	%							
Patalpų šildymo katilams ir mišriems katilams: naudingasis šilumos atidavimas				Patalpų šildymo katilams ir mišriems katilams: šiluminis naudingumas										
Esant nominaliajam šilumininiam našumui ir aukštos temperatūros režimui ^a	P ₄	23,6	kW	Esant nominaliajam šilumininiam našumui ir aukštos temperatūros režimui (*)	p4	87,8	%							
Esant 30 % nominaliojo šiluminio našumo ir žemos temperatūros režimui ^b	P ₁	7,7	kW	Esant 30 % nominaliojo šiluminio našumo ir žemos temperatūros režimui (*)	p1	96,3	%							
Pagalbinės elektros energijos suvartojimas				Kiti elementai										
Prie visos apkrovos	el _{max}	0,043	kW	Šilumos nuostoliai budėjimo režimu	Pstby	0,082	kW							
Esant dalinei apkrovai	el _{min}	0,012	kW	Uždegimo degiklio energijos sąnaudos	Pign	0	kW							
Budėjimo režimu	PSB	0,004	kW	NOx emisija	NOx	37	mg/ kWh							
Mišriems šildymo prietaisams:														
Deklaruotas apkrovos profilis	XL			Energijos vartojimo efektyvumas vandens šildymui	ηwh	86	%							
Kasdienės energijos sąnaudos	Qelec	0,123	kWh	Kasdienės kuro sąnaudos	Qfuel	22,555	kWh							
Pristatymas	Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA													
a. Aukštos temperatūros režimas: grižamojo srauto temperatūra 60 °C išvadinėje dalyje ir 80 °C tiekiamo srauto temperatūra išvadinėje šildytuvo dalyje. b. Žema temperatūra: grižamojo srauto temperatūra (katilo išvadinėje dalyje) kondensaciniams katilams 30 °C, žemos temperatūros katilams 37 °C, kitiem katilams – 50 °C.														
(*) Energijos naudingumo duomenys apskaičiuoti su šilummingumo verte Hs.														



Fonderie Sime S.p.A - Via Garbo, 27 - 37045 Legnago (Vr)
Tel. +39 0442 631111 - Fax +39 0442 631292 - www.sime.it